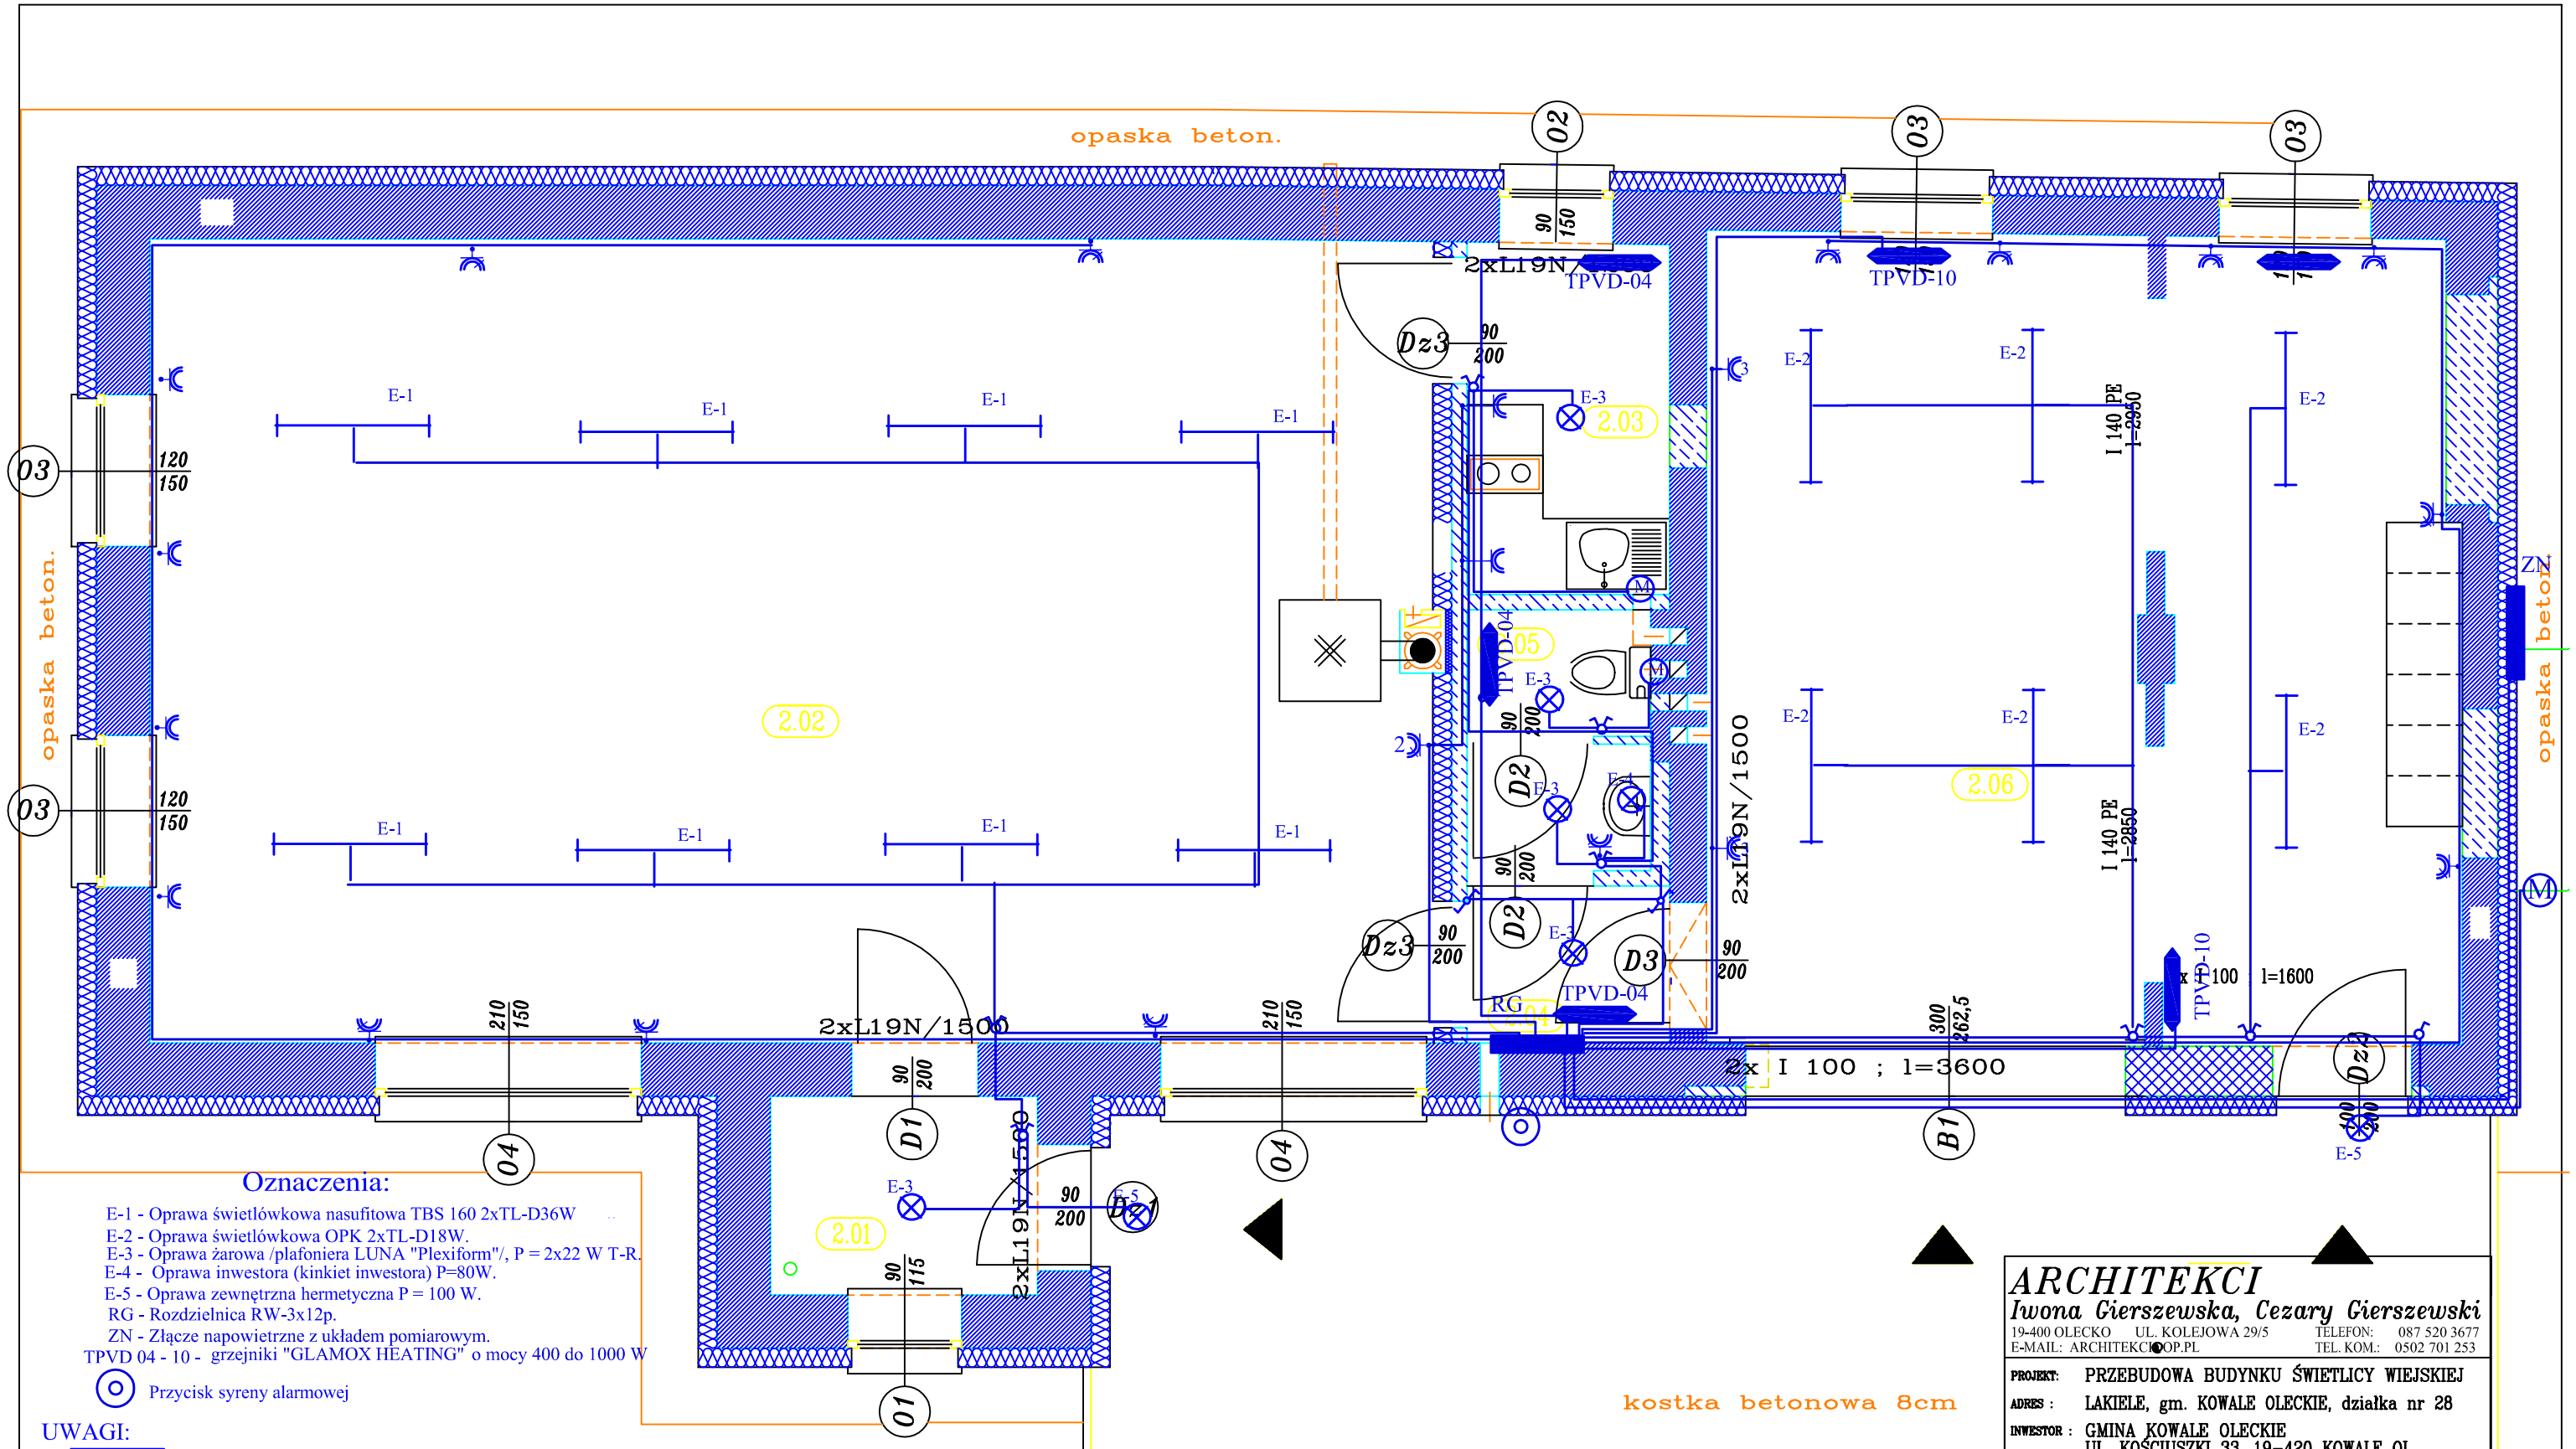

Oznaczenia:

E-1 - Oprawa świetlówkowa nasufitowa TBS 160 2xTL-D36W
E-2 - Oprawa świetlówkowa OPK 2xTL-D18W.
E-3 - Oprawa żarowa /plafoniera LUNA "Plexiform"/, P = 2x22 W T-R.
E-4 - Oprawa inwestora (kinkiet inwestora) P=80W.
E-5 - Oprawa zewnętrzna hermetyczna P = 100 W.
RG - Rozdzielnica RW-3x12p.
ZN - Złącze napowietrzne z układem pomiarowym.
TPVD 04 - 10 - grzejniki "GLAMOX HEATING" o mocy 400 do 1000 W
Przycisk syreny alarmowej

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu NYM-J w tynku i w korytkach kablowych, osprzet instalacyjny.
2. Wysokość instalowania wyłączników - 1,4m od podłogi. 3. Przyjęte oznaczenia ilości żył w przewodach: - przewód 1- fazowy 3 przewodowy
4. Przed montażem osprzętu i opraw, uzgodnić z inwestorem szczegóły montażu i rodzaj opraw.
5. Wentylatorki łazienkowe zasilić z instalacji oświetleniowej.
6. Przyłącze napowietrzne istniejące, wymienić zgodnie z warunkami dostawcy energii.

kostka betonowa 8cm

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ARCHITEKCI
Iwona Gierszewska, Cezary Gierszewski
19-400 OLECKO UL. KOLEJOWA 29/5 TELEFON: 087 520 3677
E-MAIL: ARCHITEKCI@OP.PL TEL. KOM.: 0502 701 253

PROJEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
ADRES : LAKIELE, gm. KOWALE OLECKIE, działka nr 28			
INWESTOR : GMINA KOWALE OLECKIE UL. KOŚCIUSZKI 33, 19-420 KOWALE OL.			
ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTANT: Bogdan Gniedziejko nr upr.proj. SUW 186/92	DATA : 20.08.2010	PODPIS :	SKALA 1:50
WSPÓŁPRACA:	DATA :	PODPIS :	E-1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA