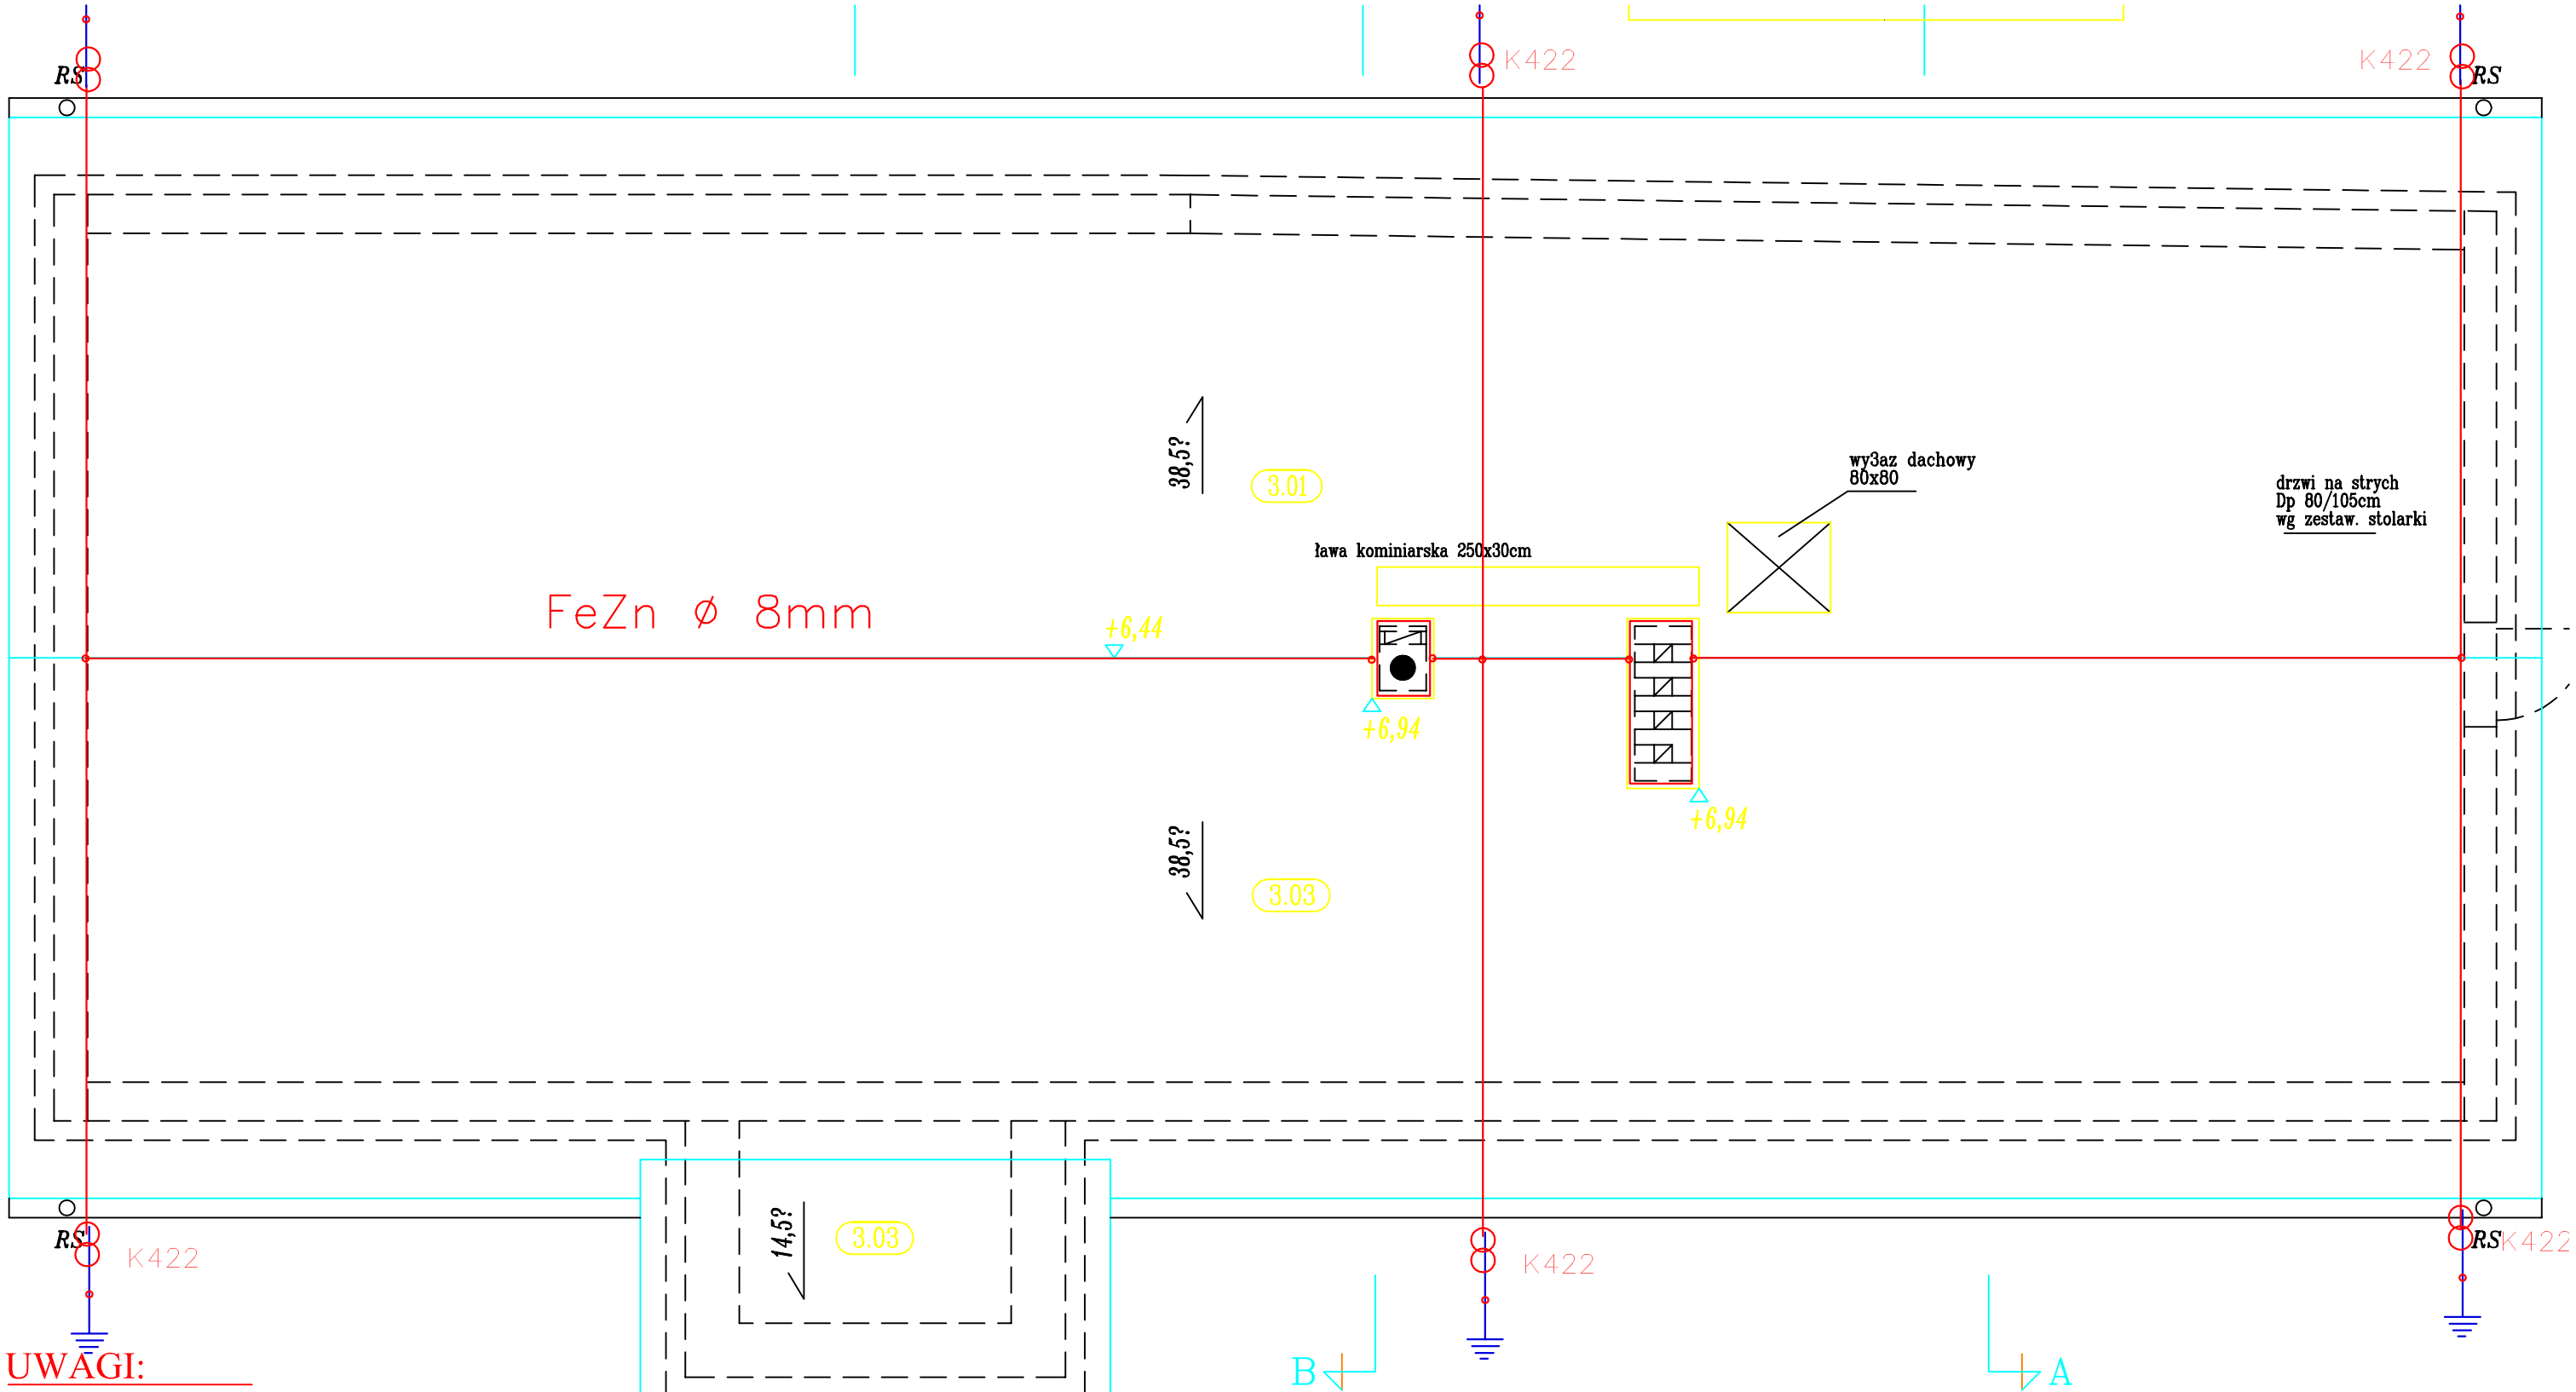

UWAGI:

1. W przypadku gdy uziom istniejący, posiadał oporność niższą od wymaganego, uziom otokowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm ułożoną na głębokości 0,7m.
2. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym na uchwytach ściennych.
3. Zwody poziome wykonać drutem ocynkowanym 8 mm na uchwytach dachowych.
4. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem otokowym za pomocą złącz kontrolnych na wys. 1m.
5. Konstrukcje metalowe dachu podłączyć do przewodów odprowadzających.

złącze kontrolne - zacisk rozłączny

ARCHITEKCI
Iwona Gierszewska, Cezary Gierszewski
19-400 OLECKO UL. KOLEJOWA 29/5 TELEFON: 087 520 3677
E-MAIL: ARCHITEKCI@OP.PL TEL. KOM.: 0502 701 253

PROJEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES : LAKIELE, gm. KOWALE OLECKIE, działka nr 28
INWESTOR : GMINA KOWALE OLECKIE
UL. KOŚCIUSZKI 33, 19-420 KOWALE OL.

ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:	DATA :	PODPIS :	SKALA
Bogdan Gniedziejko nr upr.proj. SUW 186/92	20.08.2010		1:50
WSPÓŁPRACA:	DATA :	PODPIS :	E-4

INSTALACJA ODGROMOWA DACHU