


LOKALE PROJEKTOWANE

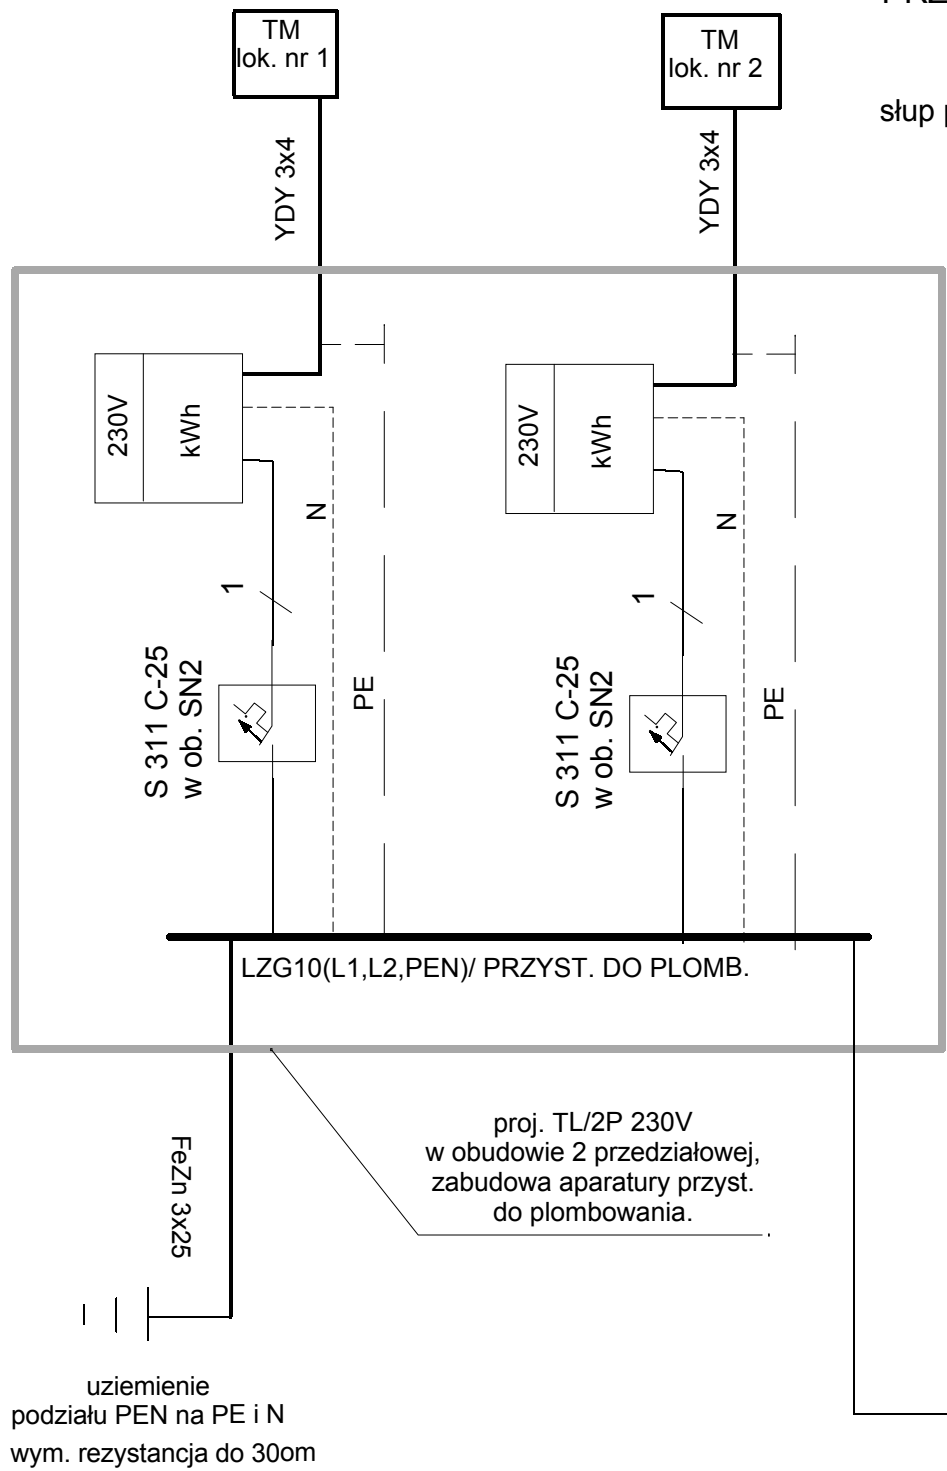

wyłączniki nadprądowe stosowane na zabezpieczenia przedlicznikowe muszą posiadać zdolność zwarciovą 10 000 A EN 60898


PRZEBUDOWA ZGODNIE Z PISMEM UZ4/18747/2011

słup przyłączeniowy w linii nap.

istn przyłączy nap. izolowane 230/400V do budynku nr 35 na dz. nr 33/3 Sokółki, gm. Kowale Oleckie

projektowany w.l.z.g. YDY 5x6mm2 ok. 10m w RI na tynku

ISTN. SZAKA LICZNIKOWA BUDYNKU SOKÓLKI 35

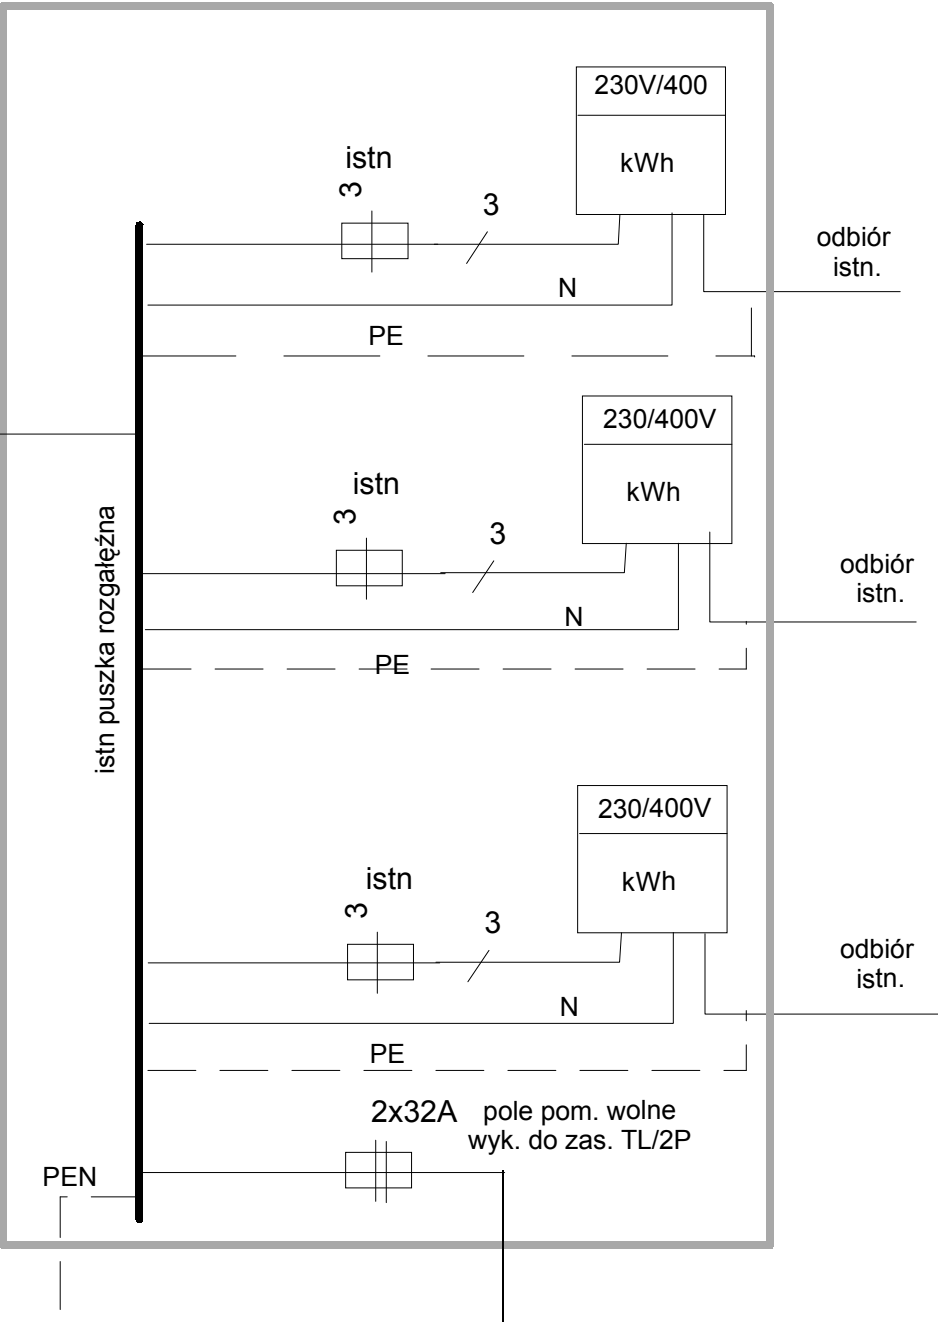

Obiekt	REMONT MIESZKAŃ KOMUNALNYCH	Data
Adres	Sokółki 35, dz. nr 33/3	listopad 2011
Inwestor	Urząd Gminy Kowale Oleckie, Kościuszki 44	
Projektant	Nr uprawnie±	Podpis
mgr inż. elektryk Barbara Marciniak	SUW 339/80	
Skala	Przedmiot rysunku	Nr arkusza
B.S.	SCHEMAT ZASILANIA LOKALI	E1