


Poz.	Nazwa urządzenia / TYP	Ilość
1	Pompa obiegowa C.O.	1 kpl.
2	Zawór regulujący C.O. z siłownikiem	1 kpl.
3	Termoregulator	1 kpl.
4	Zawór kulowy mufowy PN16, T=150 stC	2 szt.
5	Zawór kulowy mufowy PN16, T=100 stC	2 szt.
6	Odpowietrznik 1,6 MPa, 150 stC	1 szt.
7	Odpowietrznik automatyczny	1 szt.
8	Przełącznik czasowy	1 szt.
M2	Manometr tarczowy	1 szt.
T1	Termometr tarczowy	1 szt.
LC	Licznik ciepła	1 szt.
Zasilanie		
Powrót		

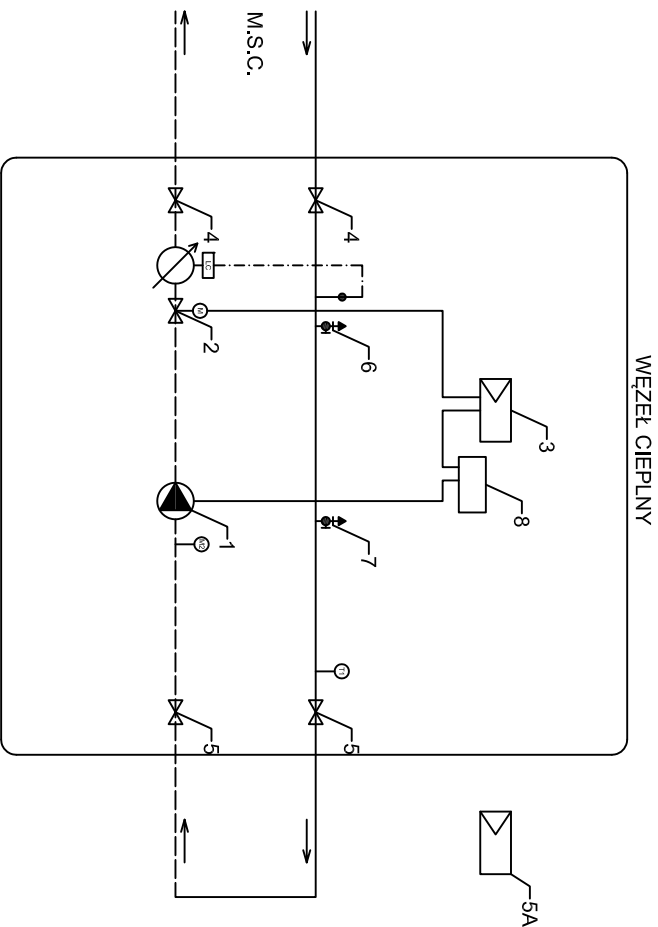

UWAGI:
Wszystkie urządzenia w węźle montować zgodnie z dokumentacją DTR

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ROMAN STAŃCZYK			
11 - 500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534			
Tytuł opracowania: Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych SM Nowa w Kowalach Oleckich			
Obiekt Węzeł cieplny - schemat			Nr. rys. 4
Inwestor Spółdzielnia Eksploatacyjno-Mieszkaniowa NOWA 19-420 Kowale Oleckie, ul. Wilosa 4			Skala SCHEMAT
Branża S	Stadium P.T.	Projektant: Roman Stańczyk	Data 03.2017