


ROZDZIELNICA RG - 3\*24

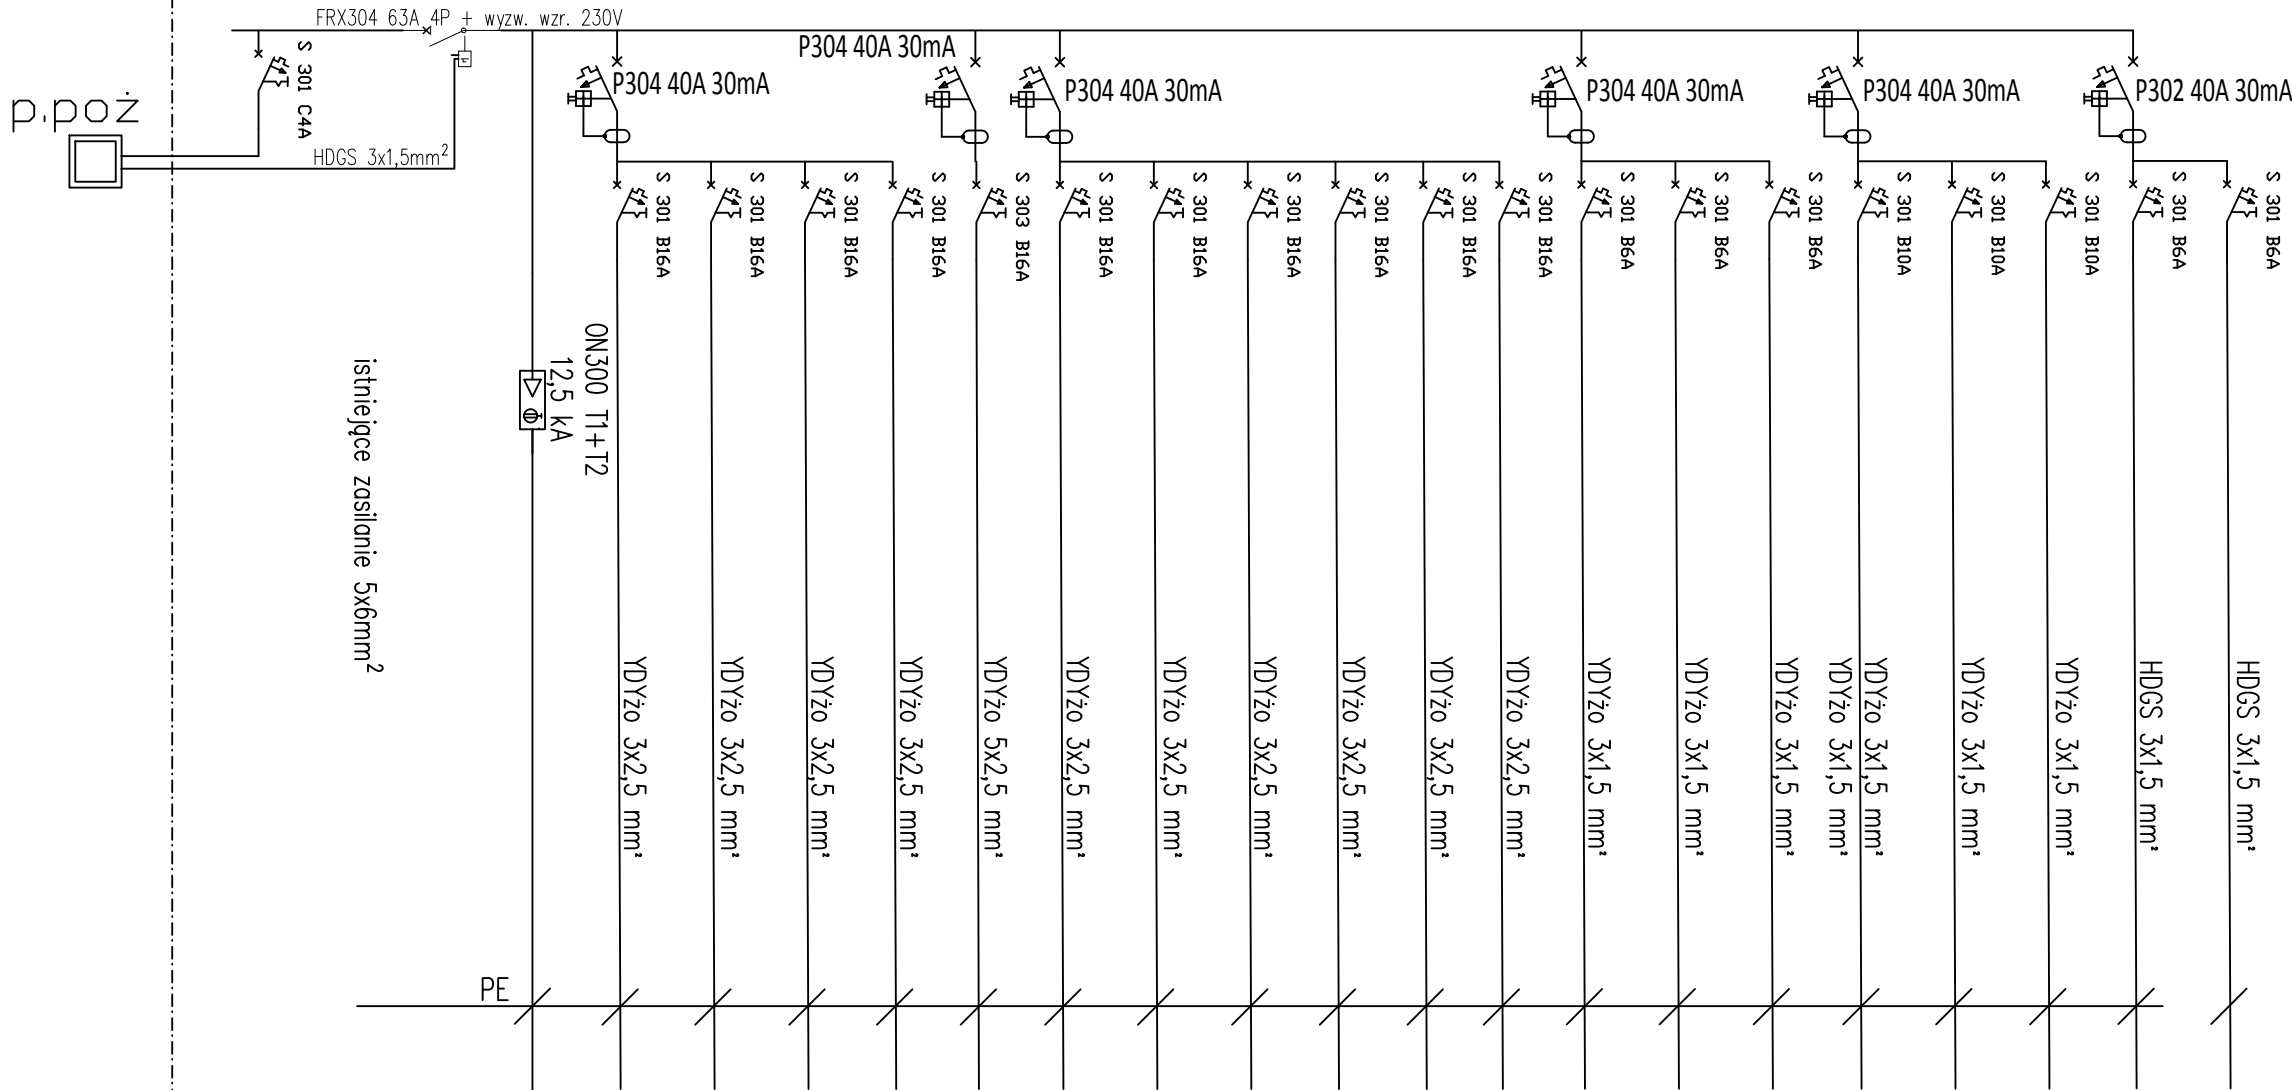


Oświetlenie EW	G.1
Oświetlenie AW	G.1
Oświetlenie 1,07,1,08,1,09,1,10	G.1
Oświetlenie 1,03, 1,06,	G.1
Oświetlenie 1,01,1,02,1,04,1,05	G.1
Gniazdo 230V 1,03/cz3	G.1
Gniazdo 230V 1,03/cz2	G.1
Gniazdo 230V 1,03/cz1	G.1
Gniazdo 230V 1,08/g/boj.2	G.1
Gniazdo 230V 1,09/g/boj.2	G.1
Gniazdo 400V 1,05/g/kuch.	G.1
Gniazdo 230V 1,06/g/3, 1,06/g/4	G.1
Gniazdo 230V 1,06/g/1, 1,06/g/2	G.1
Gniazdo 230V 1,02/g/1	G.1
Gniazdo 400V 1,05/g/kuch.	G.1
Gniazdo 230V 1,05/g/zm.	G.1
Gniazdo 230V 1,05/g/p.w.	G.1
Gniazdo 230V 1,05/g/1	G.1
Gniazdo 230V 1,04/g/1	G.1
Ochronnik przepięć. B+C	G.1
WG FRX304 63A 4P	G.1

UWAGA:

- Rozdzielnicę wykonać jako natynkowe z drzwiami zamykanymi na klucz w stopniu ochrony IP(K) 4x(8)
- W rozdzielnicę należy uwzględnić 20 % zapas wolnego miejsca.
- Rozdzielnicę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikat znaku budowlanego "B" lub CE.
- Przewody do rozdzielnicę należy wprowadzać od dołu z zastosowaniem odpowiednich dławików kablowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu Kierownik Robót Elektrycznych zobowiązany jest do ustalenia z Inwestorem ostatecznej lokalizacji zaprojektowanych urządzeń. Dobór przewodów i zabezpieczeń powinien być zgodny z DTR urządzeń. Montaż i uruchomienie urządzeń do wybranych technologii należy zlecić profesjonalnym firmom z wymaganymi uprawnieniami.

☐ ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000

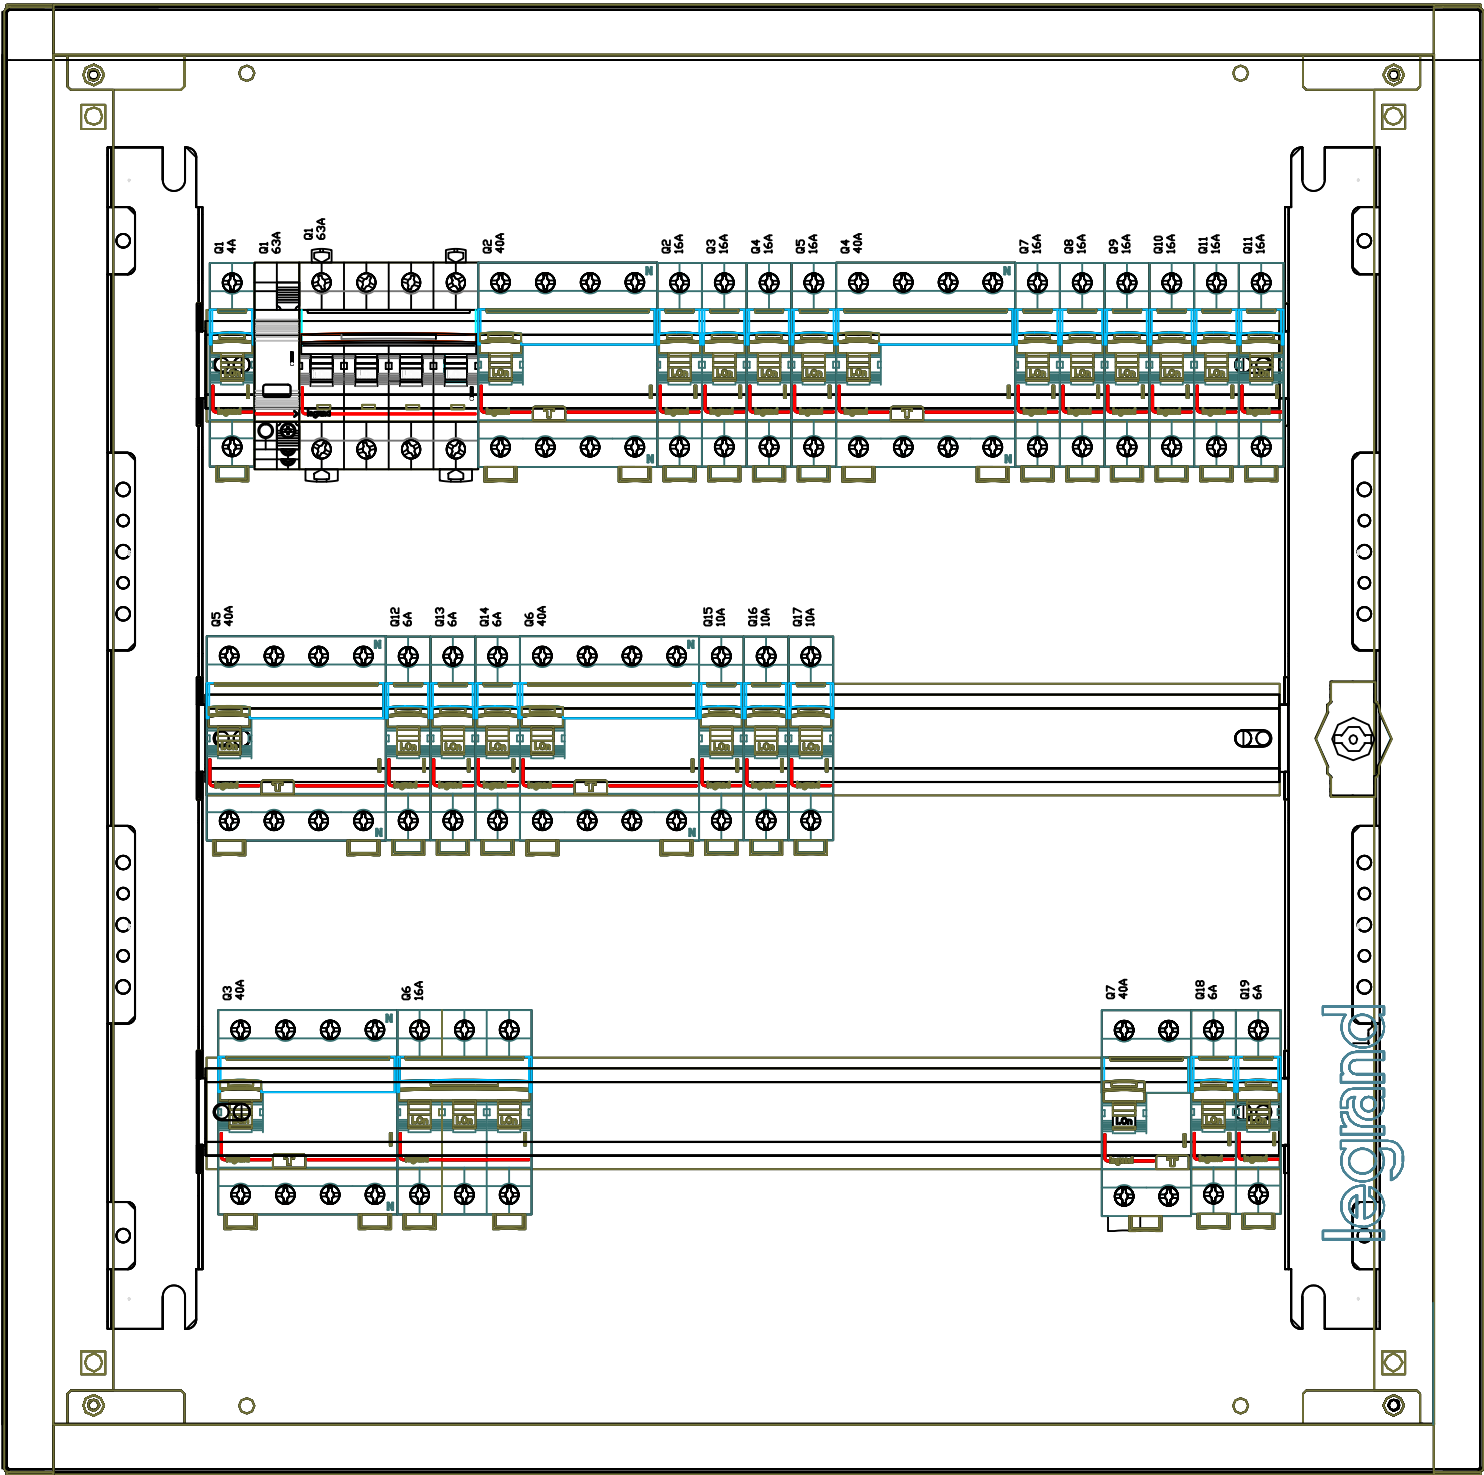



ARCHITEKCI  
Iwona Gierszewska  
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ
ADRES:	19-420 KOWALE OLECKIE, DZIAŁKA NR EWID. 368/17
INWESTOR:	GMINA KOWALE OLECKIE, UL. KOŚCIUSZKI 44, 19-420 KOWALE OLECKIE

INST. ELEKTRYCZNA tech. eletr. Wojciech Łapucki nr upr.proj. SUW-87/94	DATA: 12.2019	PODPIS:
--	------------------	---------

INST. ELEKTRYCZNE: Rozdzielnia RG	1:50	E2
-----------------------------------	------	----