



Schemat układu warstw wypełnienia wykopu w gruncie o słabej nośności

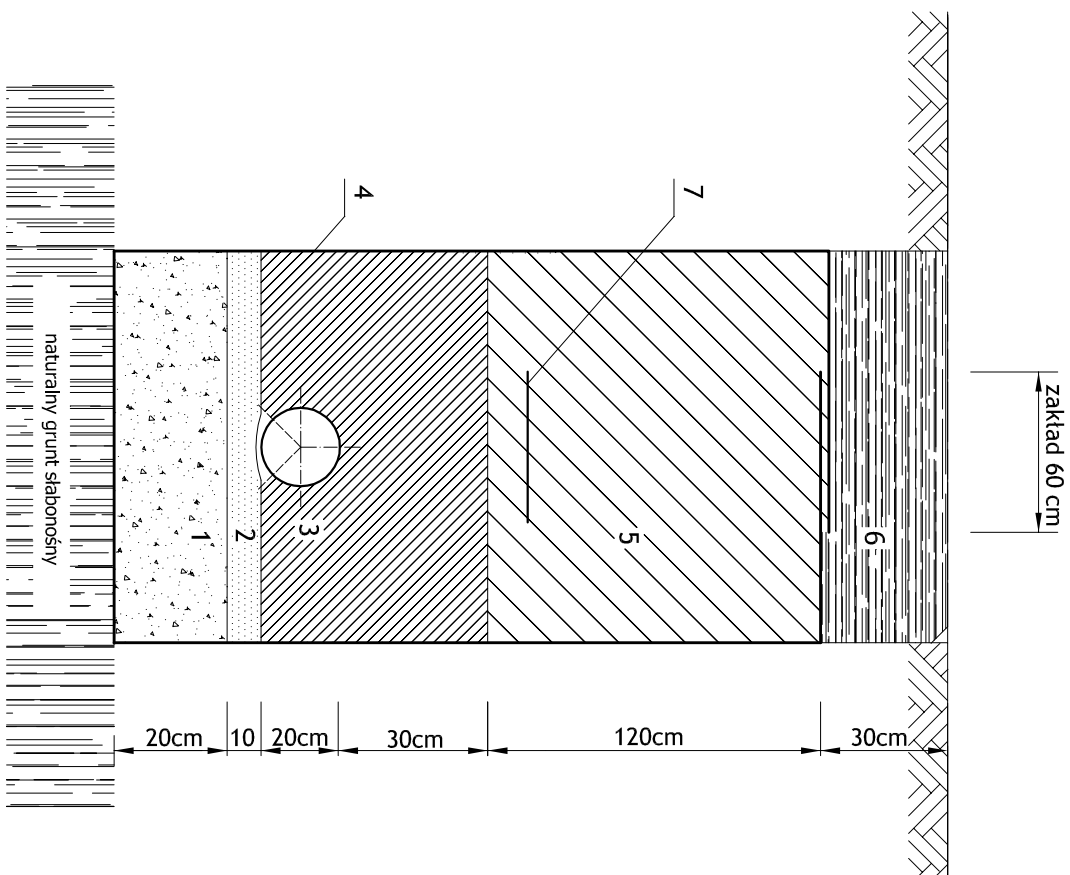

1. Łąka żwirowo - płaskowa lub tłuczniowo - płaskowa
2. Warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczana ręcznie
3. Streża obpsyki zagęszczanej ręcznie
4. Geowłóknina HDPE
5. Zasyпка żwirowa zagęszczana mechanicznie
6. Grunt rodzimy
7. Taśma ostrzegawcza

Schemat układu warstw wypełnienia wykopu na podłożu o małej nosności

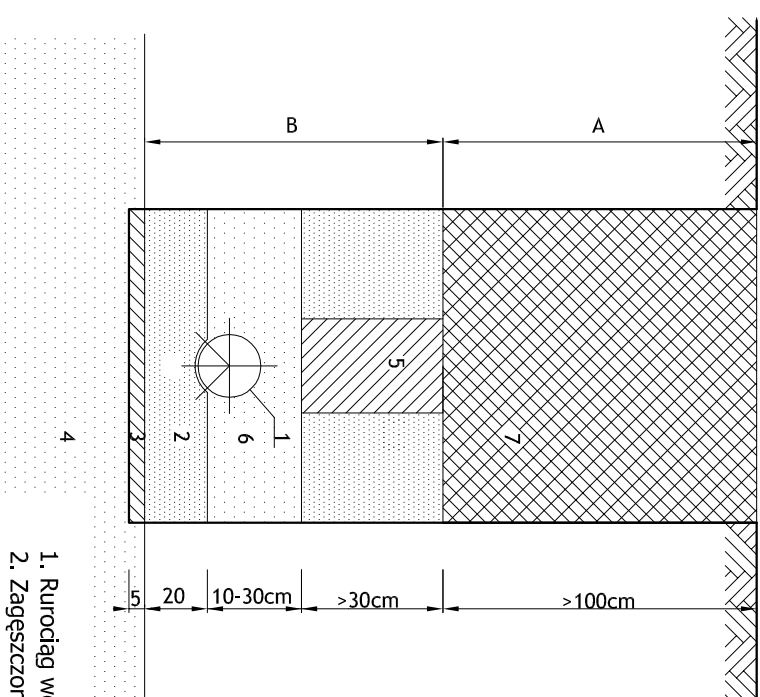

1. Rurociąg wodociągowy PE lub PVC
2. Zagęszczane podłoże z piasku 20cm
3. Płyta betonowa z betonu B20 5 cm
4. Rodzimy grunt o małej nośności (torf)
5. Strefa obsypki zagęszczanej ręcznie
6. Strefa ochronna rurociągu, żwir lub piasek 10-30cm zagęszczane ręcznie warstwami od 10-15cm
7. Zasypka z gruntu rodzimego > 100cm
- A. Zasypka
- B. Obsypka

 San-System www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl				
Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Skłodowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT:	Przyłącza wodociągowe do działki nr 17/53/1. Obręb: Stozno, Gmina: Kowale Oleckie. Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie		
	INWESTOR:	SCHEMAT WYPEŁNIENIA WYKOPU		
	TEMAT:			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL	wrzesień 2008 r.	
Asystent Projektanta	inż. Diana Bielewicz	WAM/0076/POOS/04	wrzesień 2008 r.	