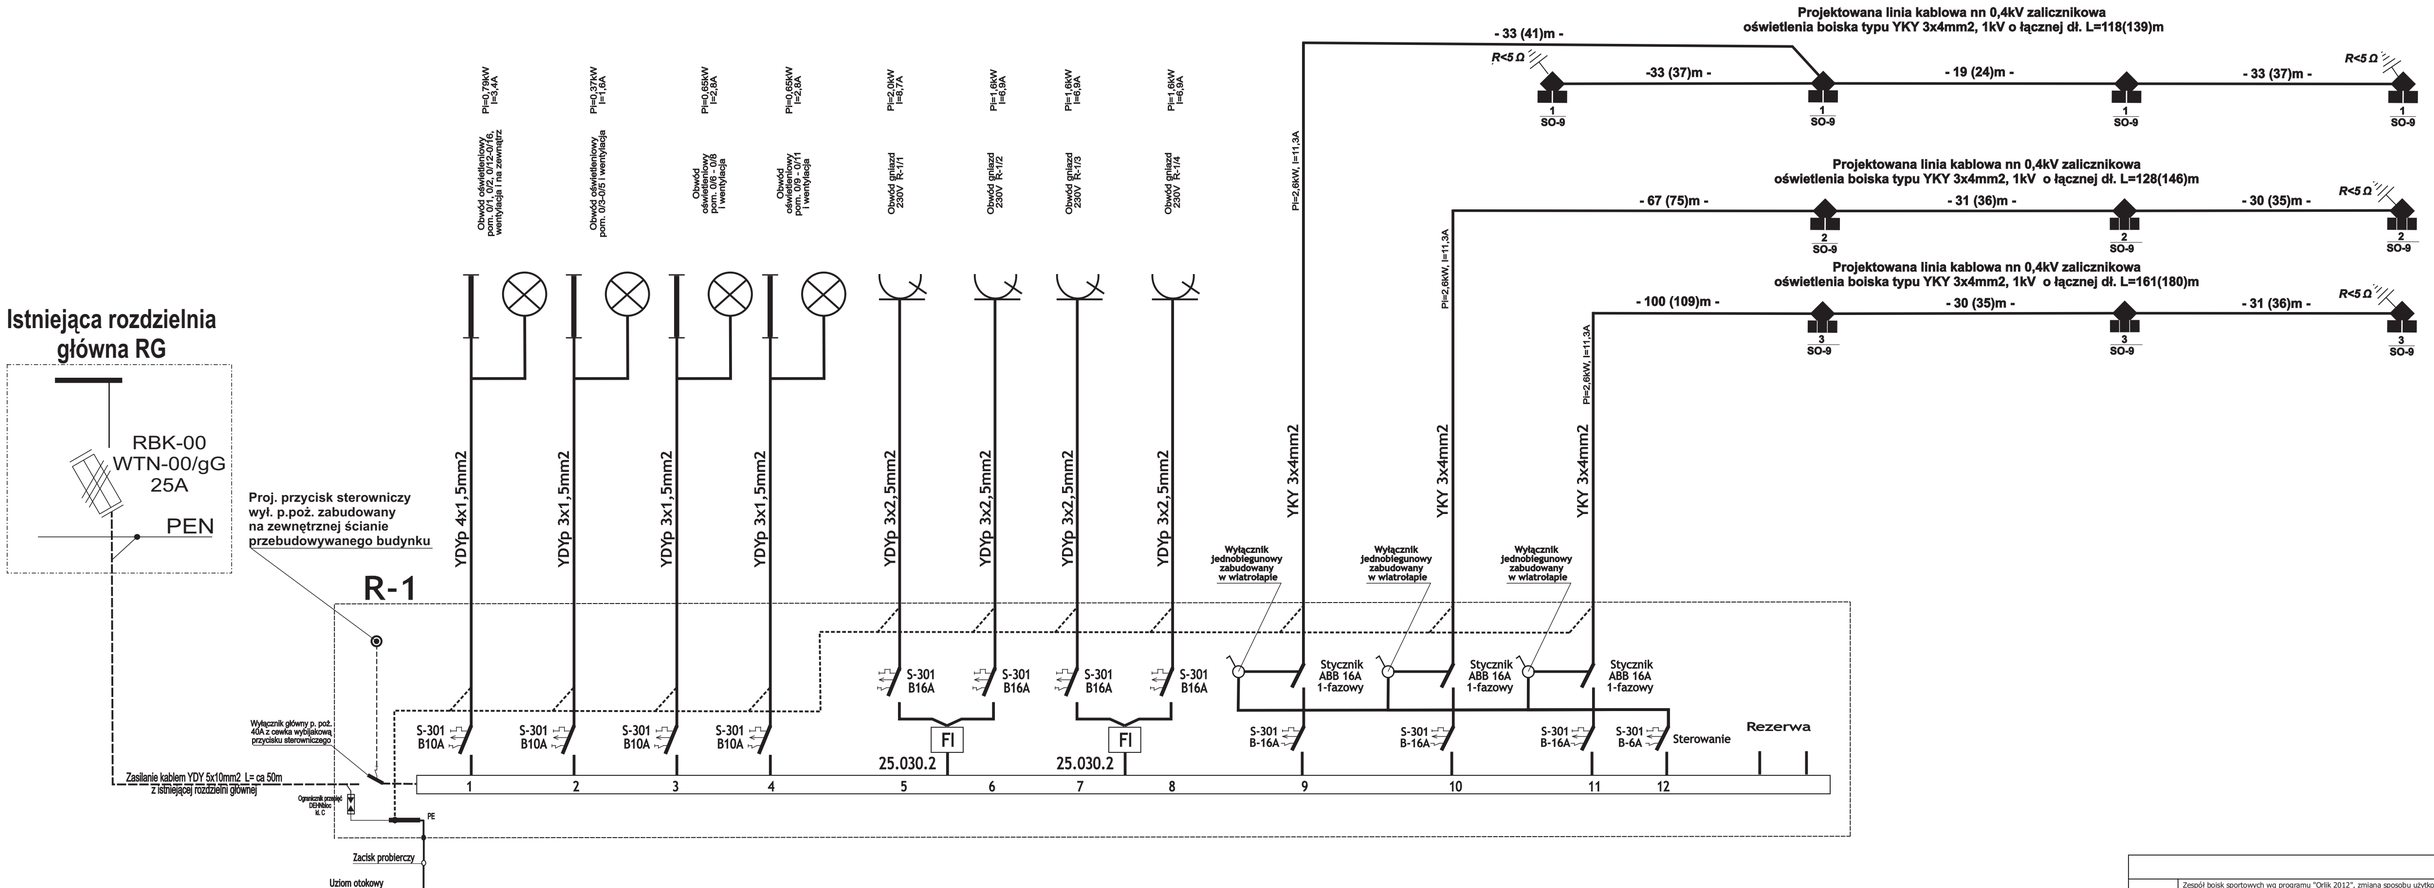

Bilans mocy:
Pi=5,7kW
kj=0,8
Po=4,55kW
Io=6,85A

Przedmiot opracowania	Zespół boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych "Orlik 2012", budowa placu postojowego dla samochodów osobowych		
Inwestor	Zespół Szkoła-Przedszkole w Michorzewie, Michorzewo 24b 64-316 Kuślin		
Lokalizacja	Michorzewo 24b, 64-316 Kuślin, działki nr ewid. 179/1, 180/3		
Treść rysunku	Schemat zasilania		
Branża	ELEKTRYCZNA	Podpis	Nr rysunku 3
Projektant			Skala
Asystent Projektanta			Data 05.2011