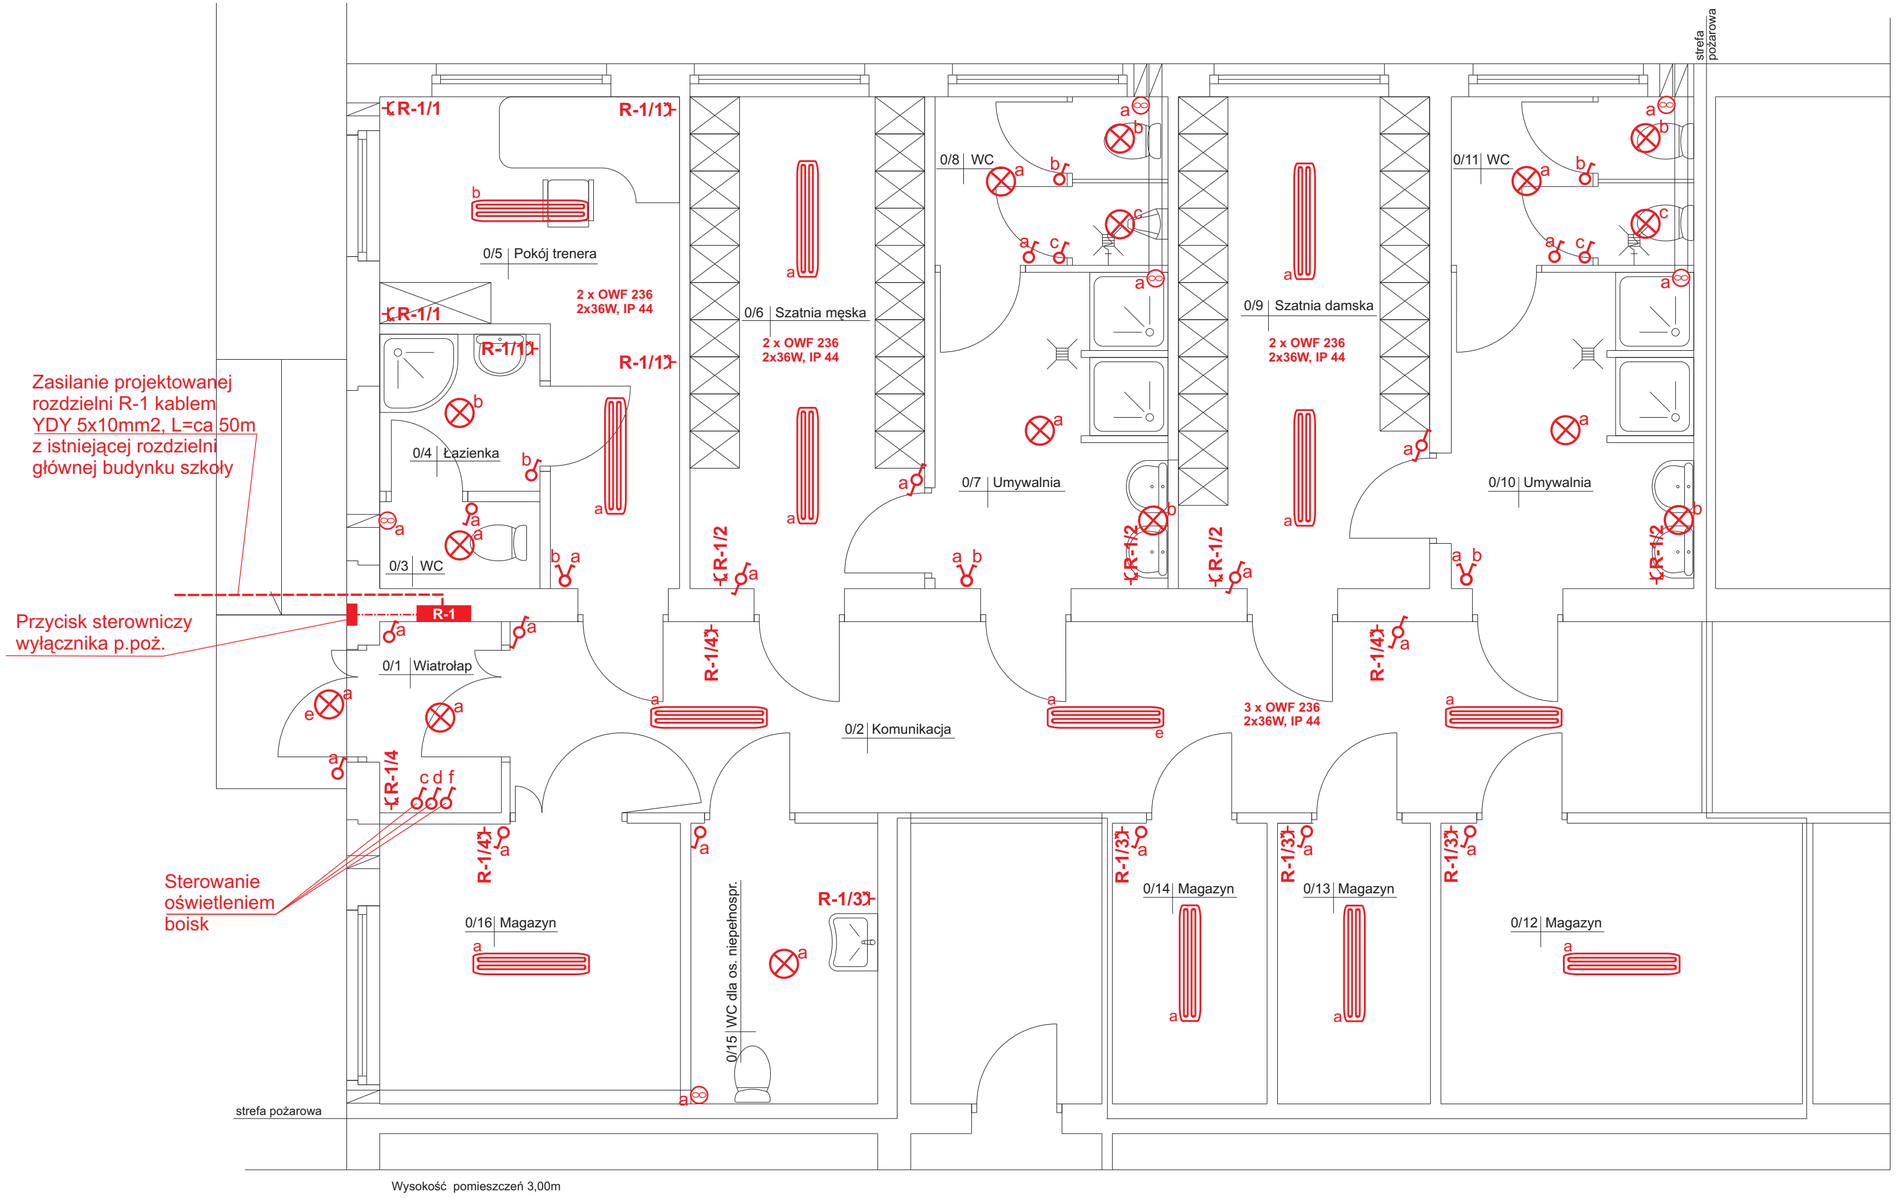

Wysokość pomieszczeń 3,00m

Legenda:

- Oprawa żarowa o mocy 60W
- Oprawa żarowa o mocy 60W z modułem podtrzymania awaryjnego 3h lub równoważna
- Oprawa świetlówkowa OWF 236, 2x36W lub równoważna
- Oprawa świetlówkowa OWF 236, 2x36W z modułem podtrzymania awaryjnego 3h lub równoważna
- Wyłącznik jednobiegunowy
- Wyłącznik świecznikowy
- Wyłącznik schodowy
- Wentylator wyciągowy łazienkowy 230V 100W
- Gniazdo jednofazowe 230/16A ogólnego przeznaczenia

Uwaga:
Materiał, przekroje przewodów oraz wielkości i typy zabezpieczeń będą podane na schemacie zasilania rys. nr 3

Przedmiot opracowania	Zespół boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych "Orlik 2012", budowa placu postojowego dla samochodów osobowych		
Lokalizacja	Michorzewo 24b, 64-316 Kuślin, działki nr ewid. 179/1		
Inwestor	Zespół Szkoła-Przedszkole w Michorzewie, Michorzewo 24b 64-316 Kuślin		
Treść rysunku	Rzut instalacji elektrycznej		Nr rys. 2
Branża	ELEKTRYCZNA	Podpis	
Projektant			Skala 1:50
Asystent Projektanta			Data 05.2011