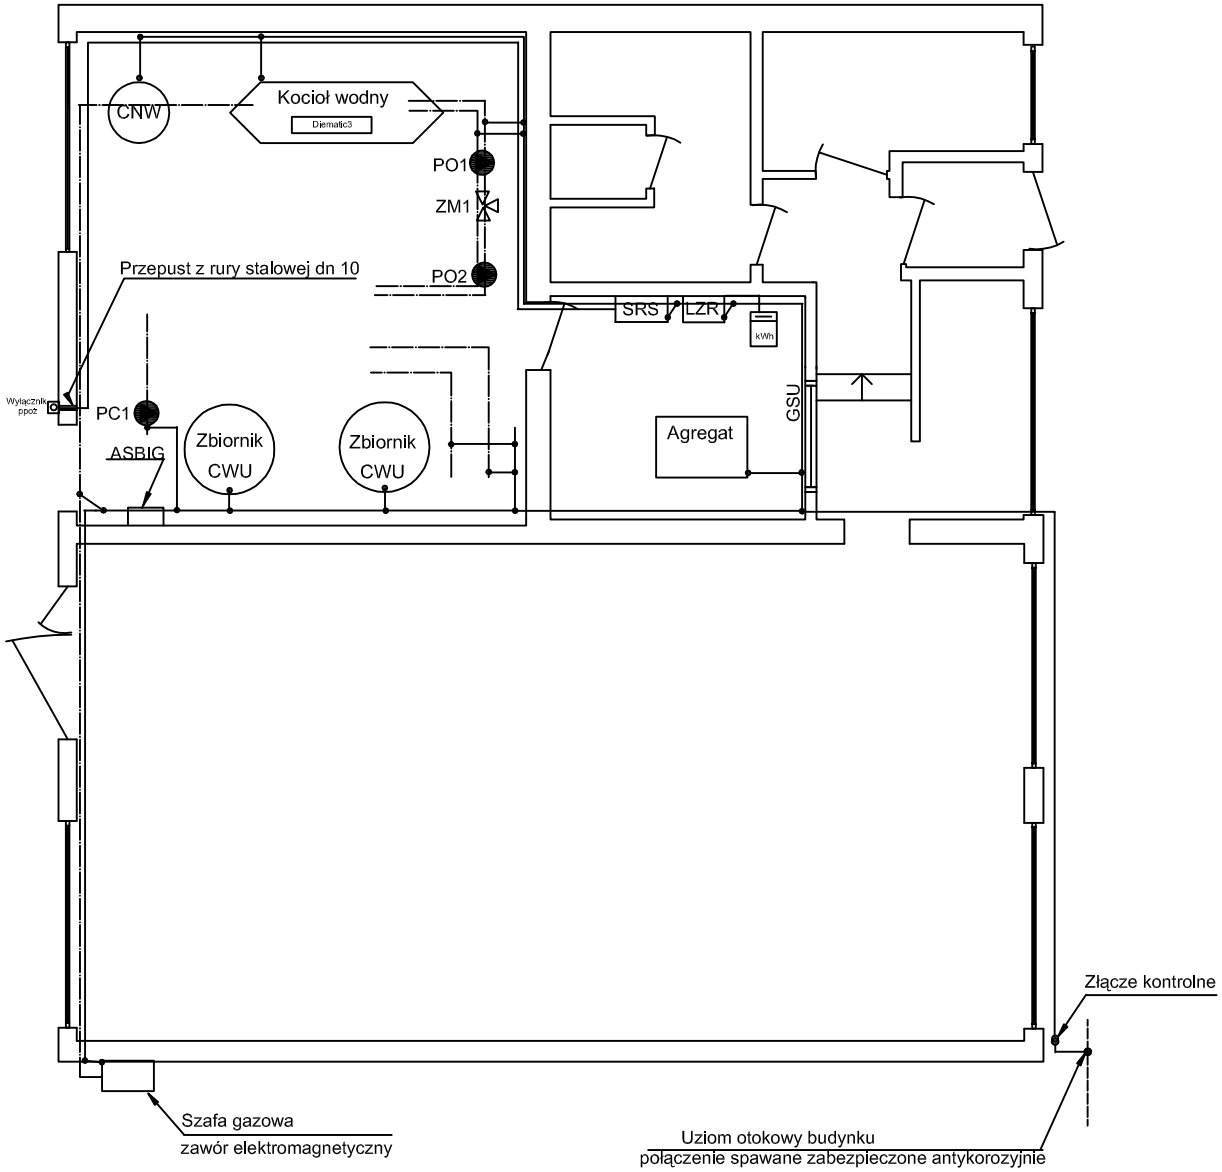

Uwaga!

Połączenia instalacji uziemiającej i wyrównawczej wykonać zgodnie PT za pomocą bednarki FeZn 25*4mm i przewodu LgYżo 1*16/750V
Do w/w instalacji przyłączyć rury instalacji wodnej, gazowej i technologicznej oraz pozostałe metalowe elementy wyposażenia kotłowni.
Komin przyłączyć u szczytu do instalacji odgromowej oraz u podstawy komina poprzez złącze kontrolne do otoku uziomowego

- instalacja gazowa
- Instalacja technologiczna
- Instalacja technologiczna
- instalacja wodociągowa
- instalacja technologiczna
- Instalacja technologiczna

OBIEKT Kondensacyjna kotłownia gazowa ADRES: Niegolewo		NUMER RYSUNKU 01	
PRZEDMIOT: Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych Wyłącznik p. poż.		SKALA	
WYKONAWCY OPRACOWANIA	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ:		08.10.07	
Zdzisław Janikowski			
PROJEKTANT:			
Zdzisław Janikowski			