


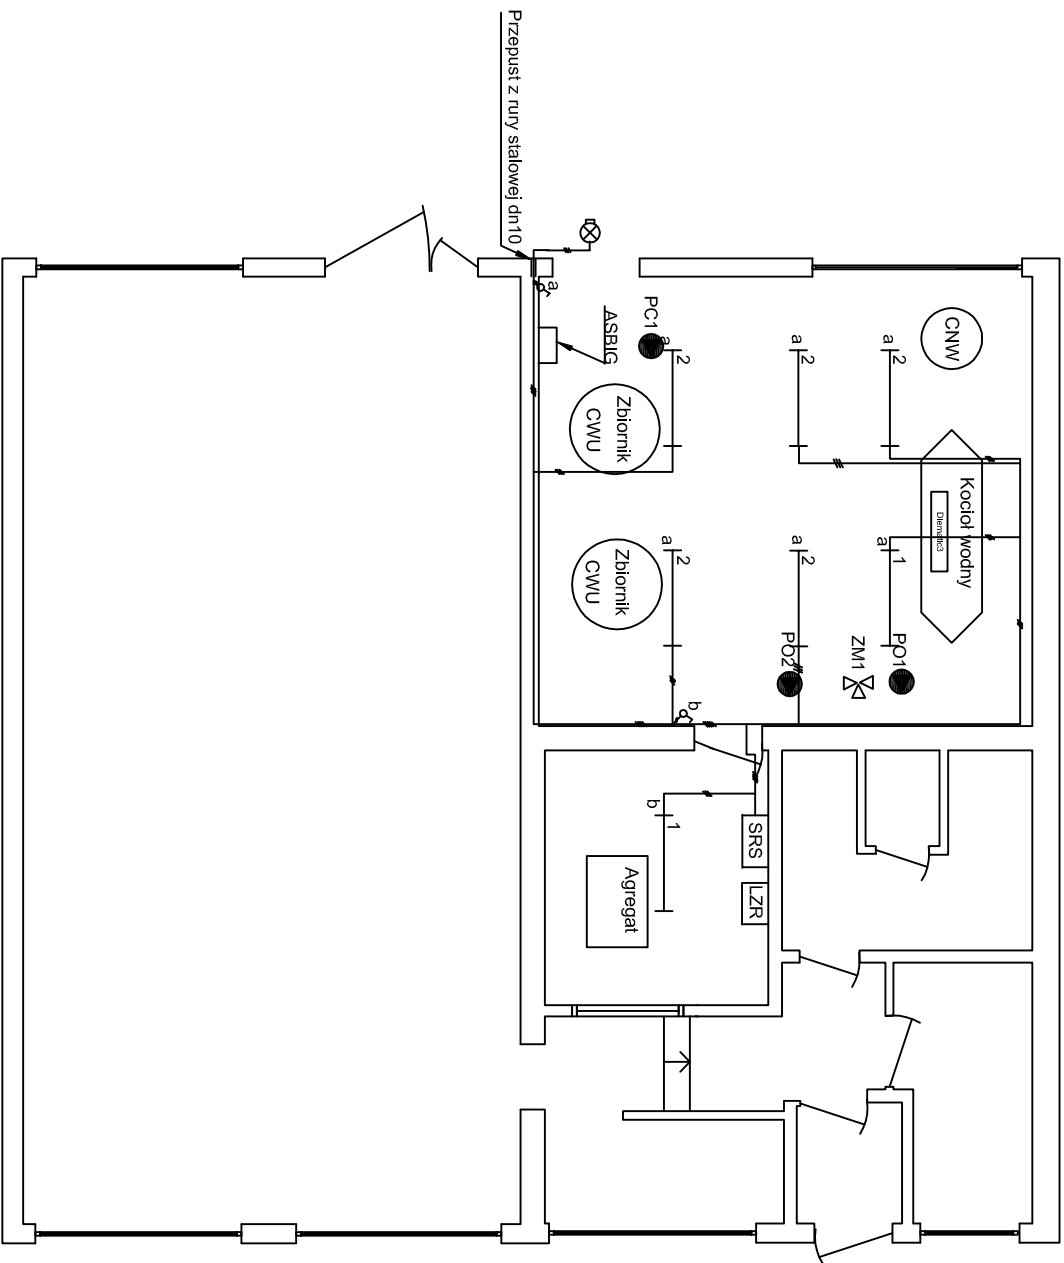

- a,b wyłącznik jednobiegunowy typ WN-1H
1. oprawa Pacific TCW216 1*TL-D36W z modulem awaryjnym
2. oprawa Pacific TCW216 1*TL-D36W
3. HR-151

Uwagi:
Przewody instalacji oświetleniowej wykonać przewodem YDY 1,5mm i prowadzić w korytkach kablowych i rurkach RVS-16
W pomieszczeniu kotłowni oprawy oświetleniowe i instalacje umieścić poniżej dolnych krawędzi kratki wywiewnych kotłowni

OBIEKTKondensacyjna kotłownia gazowa		NUMER RYSUNKU	
ADRES: Niegołewo		02	
PRZEDMIOT: Instalacja oświetleniowa		SKALA	
		1:100	
WYKONAWCY OPRACOWANIA		UPRAWNIENIA	DATA
OPRACOWAŁ:			08.10.07
PROJEKTANT:			
Zdzisław Janikowski			
Zdzisław Janikowski			