


Samoczynne włączenie w układzie sieci TT

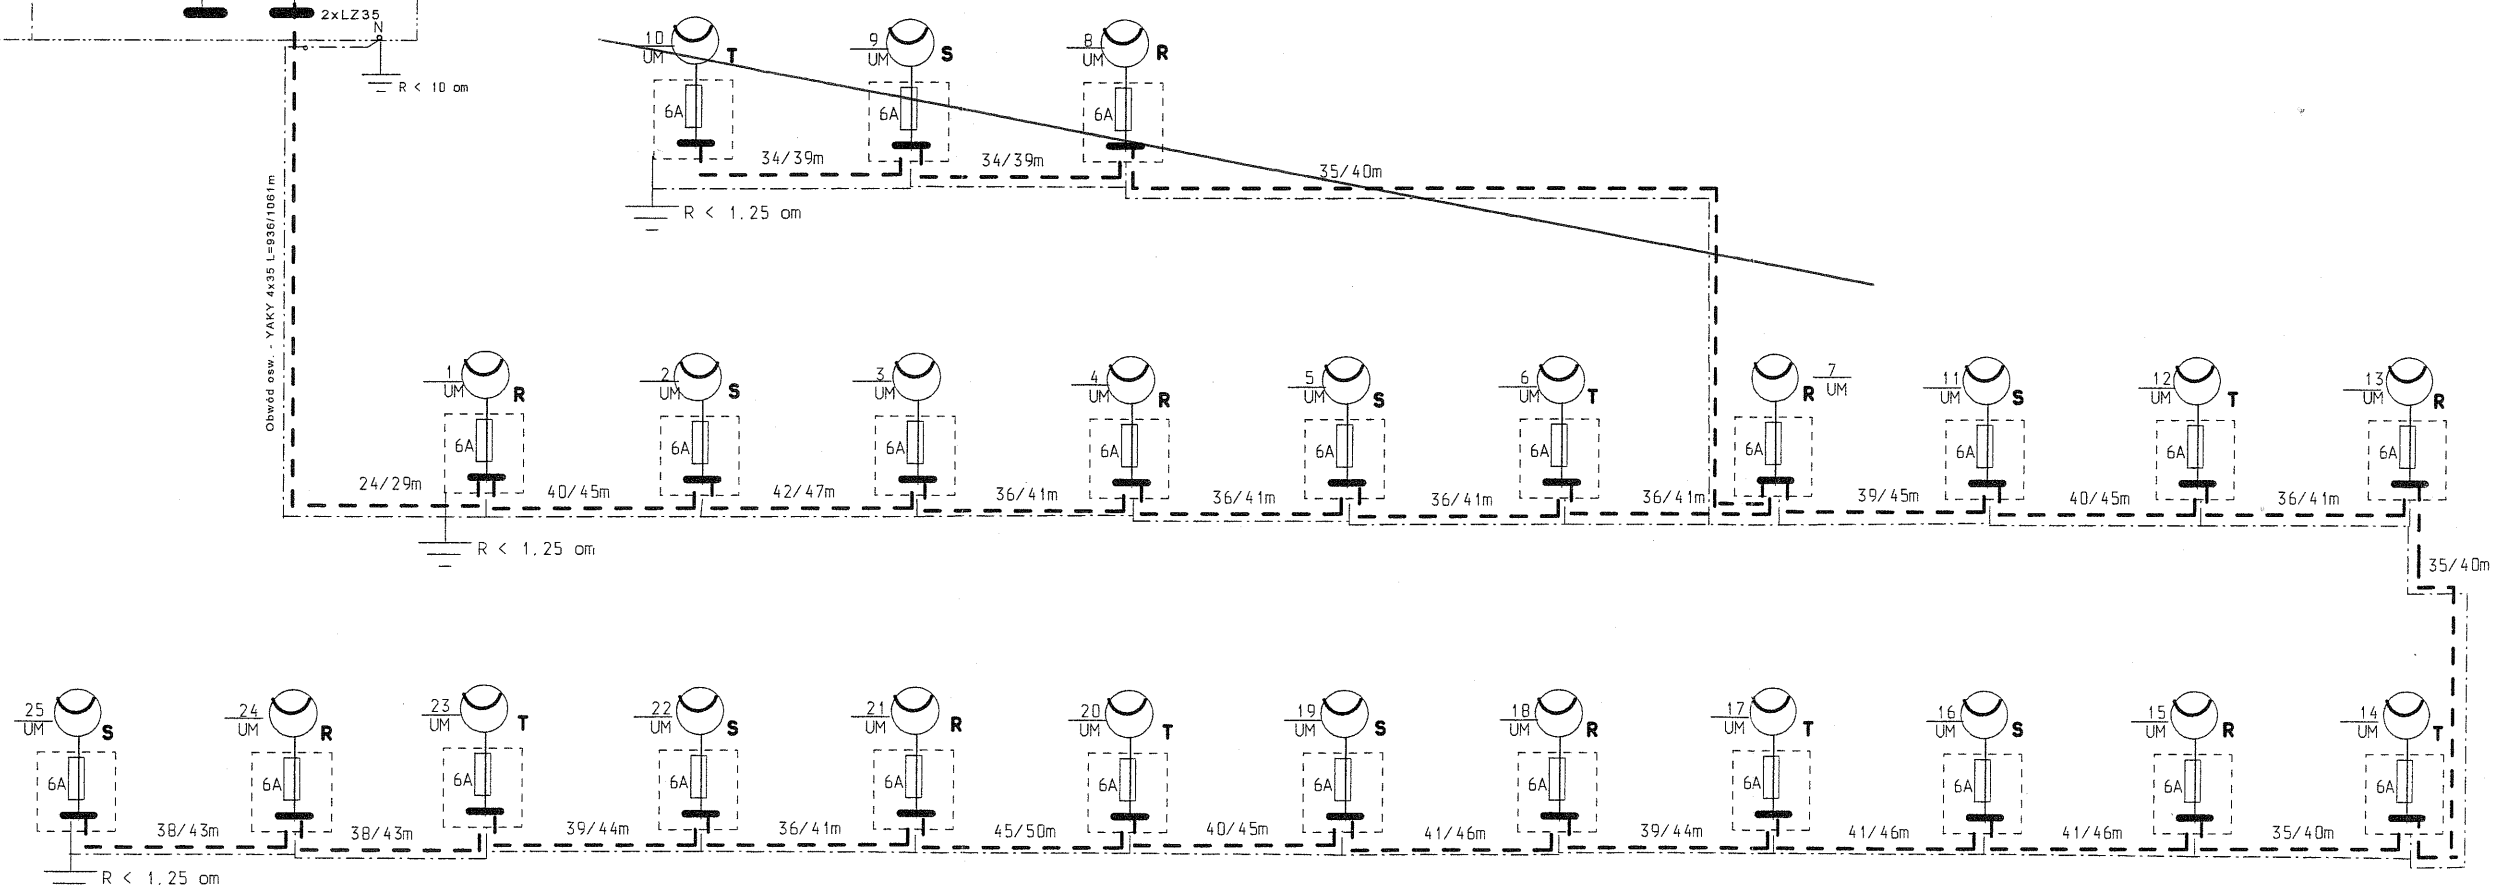

UWAGI:

----- - Bednarka ocynkowana 20 x 4 mm

Zastosować słupy oświetleniowe stalowe typu S-95
z oprawami OUS 150

Adres	Oświetlenie łącznika od ulicy Siedlanka do ulicy Podolszyny w Lezajsku.	Str. rys.	5
Data		Data	07.2008
Nazwa rysunku	Schemat ideowy linii kablowej oświetlenia	Skala	
Projektant	Jerzy Król upr. Nr UAN-III/7342/4/92 do projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych 37-500 Jarosław, ul. Mieszka I 22	Podpis	