


**Przekrój A-A**

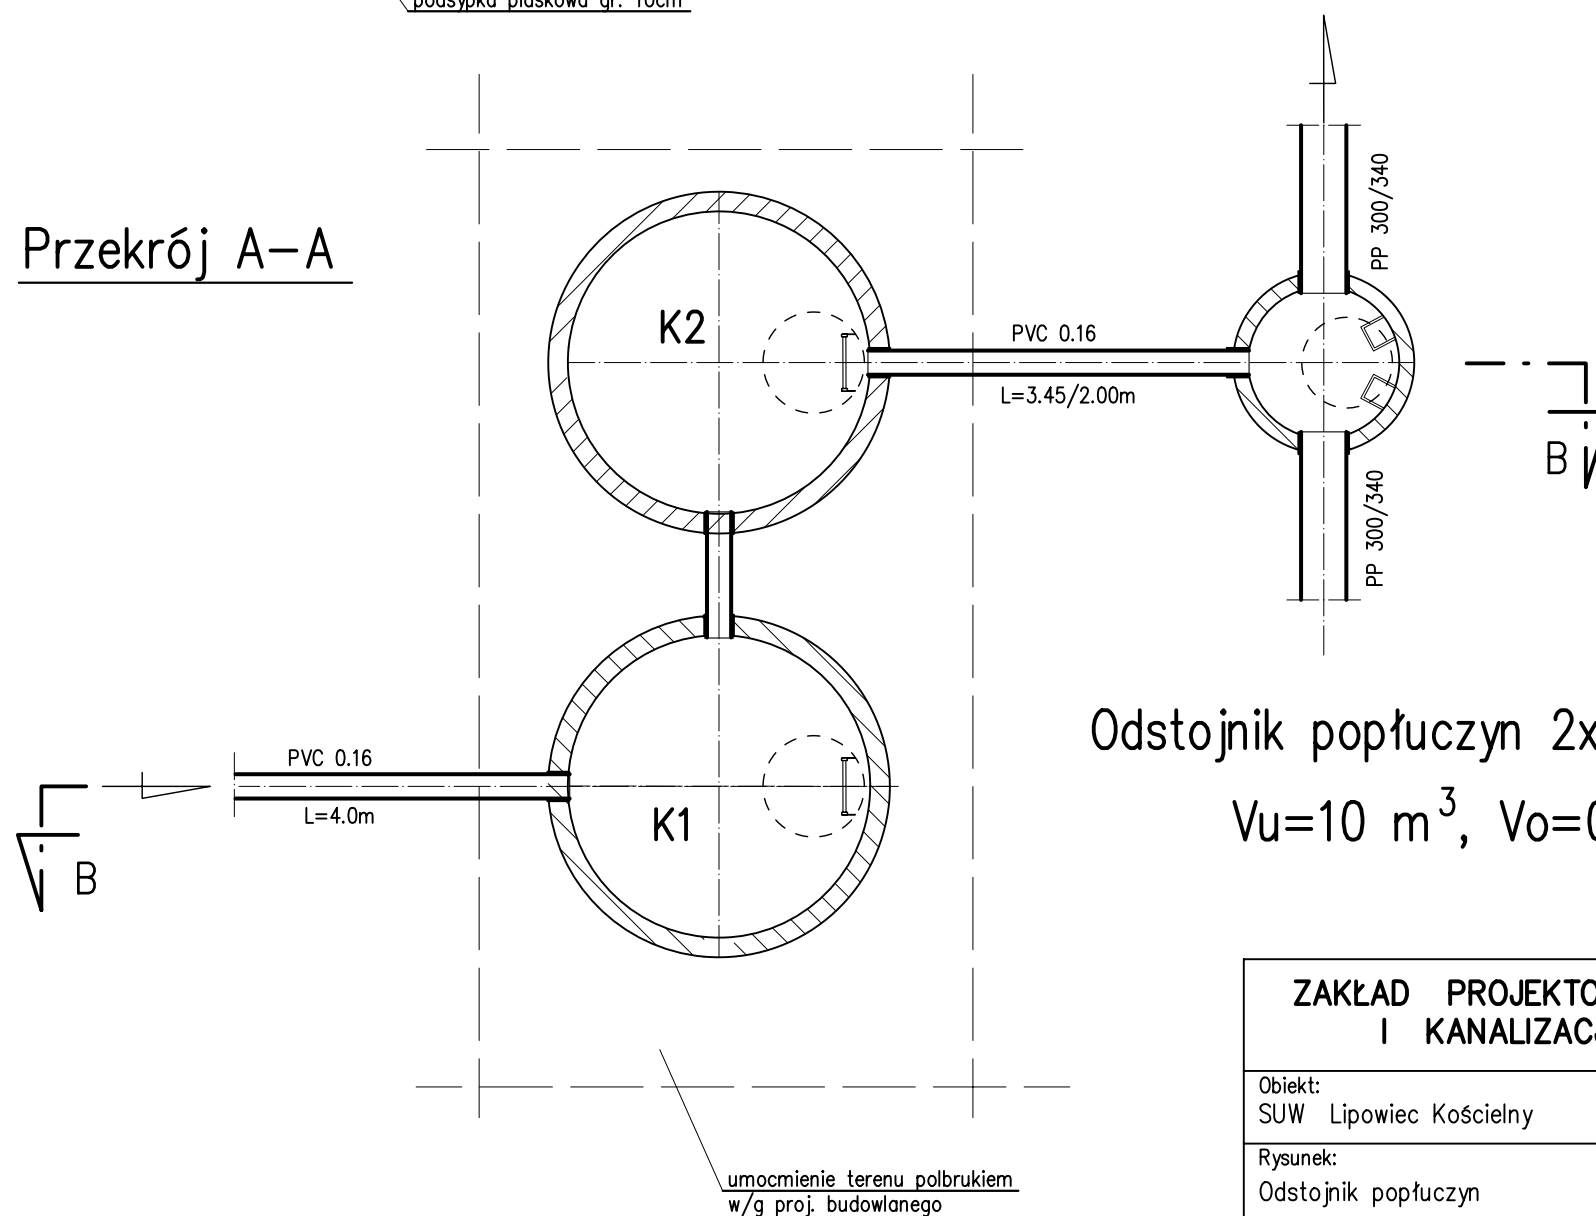

### **UWAGA !**

1. Elementy studni z betonu B-30
2. Kręgi i płytę układać na wypełnionych masą bitumiczną (BITGUM, TORGUM ) wrębach zamków kręgów
3. Przejścia rur przez ścianę kręgów uszczelnić sznurem konopnym i silikonem technicznym

**Odstojnik popłuczyn 2xØ2000, H=2.50 m**

$$V_u = 10 \text{ m}^3, V_o = 0.9 \text{ m}^3$$

### **ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE**

Obiekt: SUW Lipowiec Kościelny	Adres: m. Lipowiec Kościelny gm. Lipowiec Kościelny
Rysunek: Odstojnik popłuczyn	

Nr rys. <b>7</b>	Projektował: mgr inż. S. Pokorski upr.bud.nr 62/89/OL	Skala: 1:50
Data: 10.2010	mgr inż. G. Pokorski upr.bud.nr 06/01/OL	Branża: sanit.