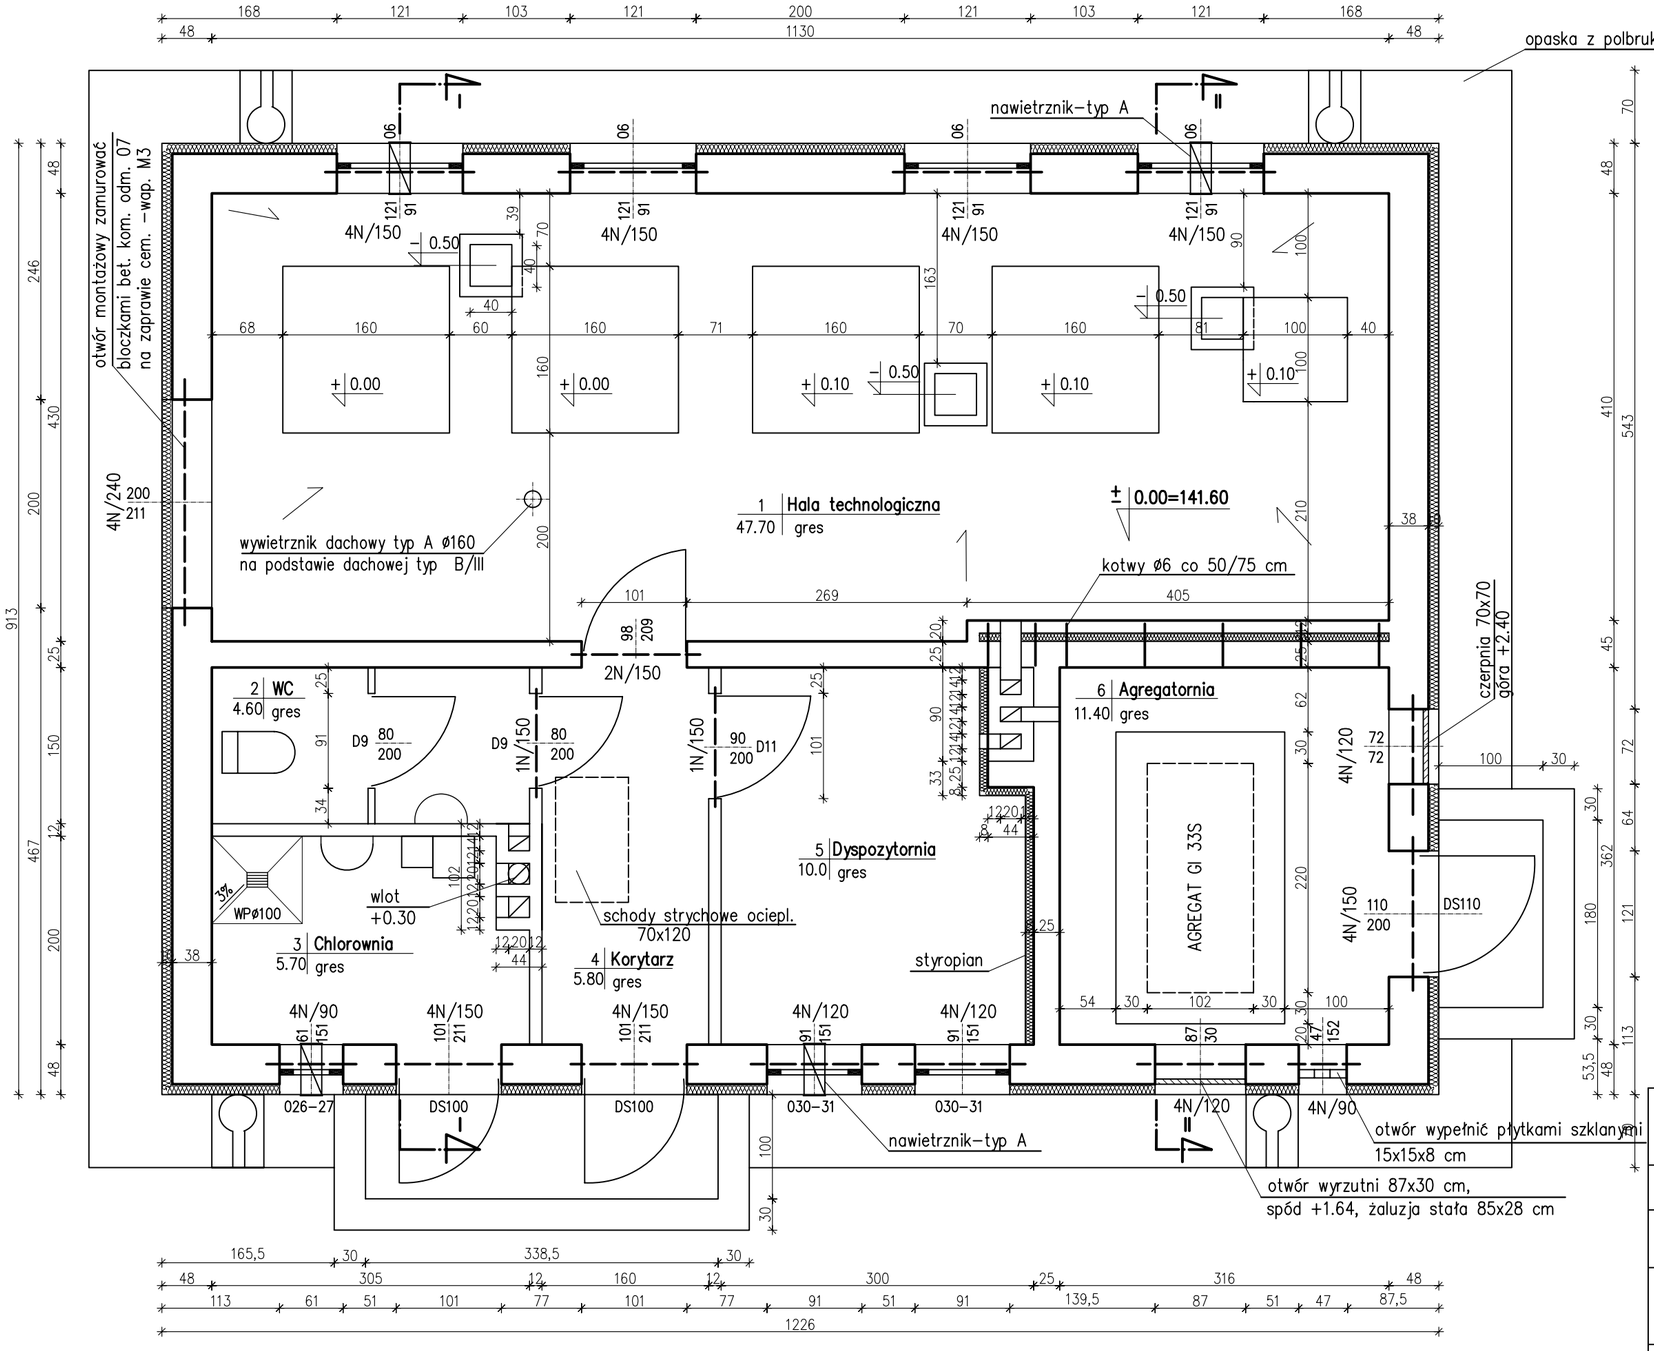

UWAGA:

Spód otworów okiennych w chlorowni i dyspozytorni +0.89 m

RZUT PRZYZIEMIA

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE		
Obiekt: SUW Lipowiec Kościelny	Adres: m. Lipowiec Kościelny gm. Lipowiec Kościelny	
Rysunek: Rzut przyziemia		
Nr rys. 3	Projektował: mgr inż. R.Glińska–Panfiłow *upr. bud. nr 77/85/OL*	Skala: 1:50
Data: 10.2010		Branża: bud.