


C-C

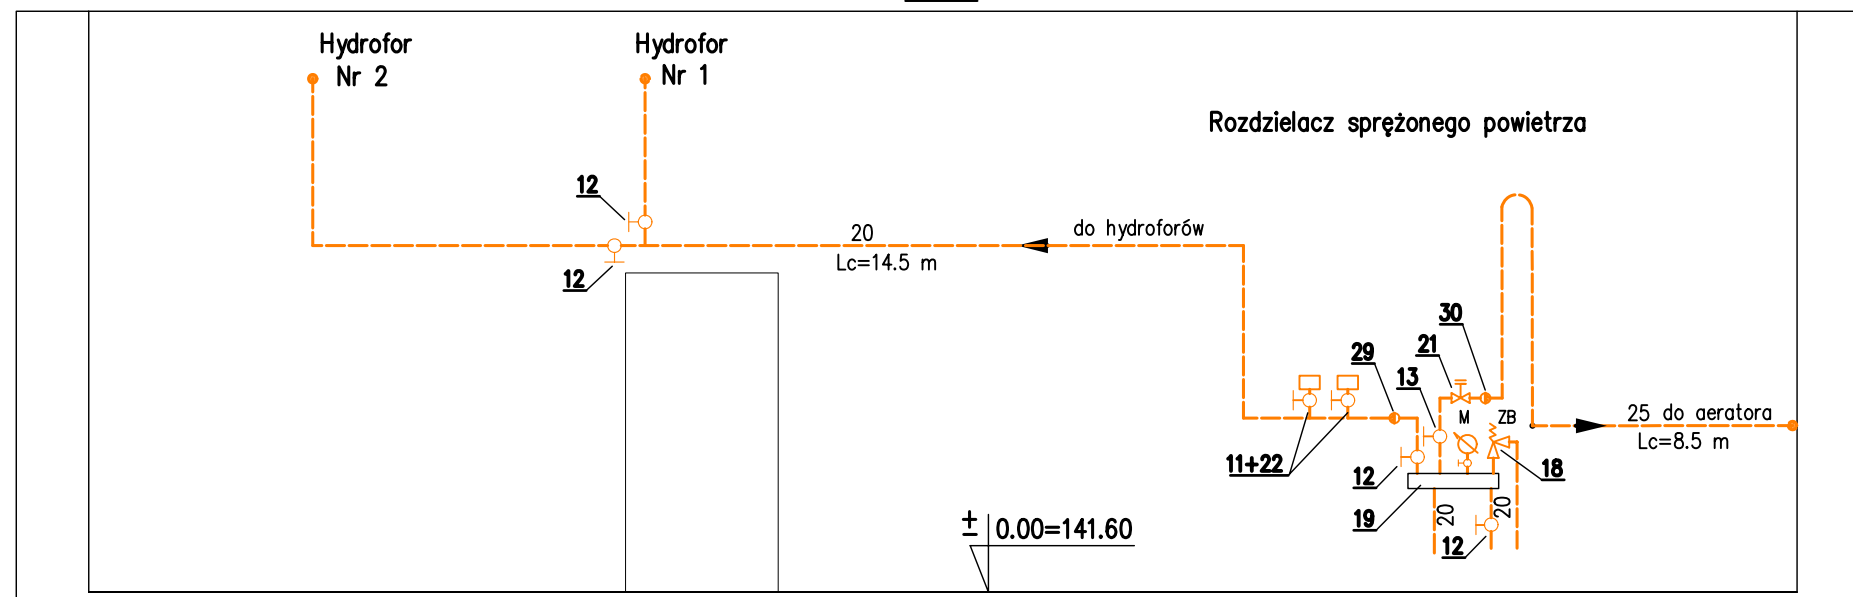

RUROCIĄGI I PRZEPUSTNICE

- A – woda napowietrzona DN 100
- B – spust popłuczyn DN 100
- C – spust 1 filtratu DN 100
- D – powietrze do płukania filtrów DN 50
- E – woda uzdatniona DN 100
- F – woda płuczna DN 100
- G – spust DN 40

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt: SUW Lipowiec Kościelny		Adres: m. Lipowiec Kościelny gm. Lipowiec Kościelny	
Rysunek: Technologia–przekroje A–A, B–B, C–C			
Nr rys. 3	Projektował: mgr inż. S. Pokorski upr. bud. nr 62/89/OL		Skala: 1:50
Data: 10.2010	Sprawdził: mgr inż. G. Pokorski upr. bud. nr 06/01/OL		Branża: sanit.