


Sterownik PLC3 – Easy 822–DC–TC Moeller – wejścia binarne

Pomiar poziomu LS1				Pomiar poziomu LS2		Sitopiaszkownik RSP		Prasa sito–taśm. RST	
Max 2	Max	Min	Suchobieg	Max	Min	Praca	Awaria	Praca	Awaria

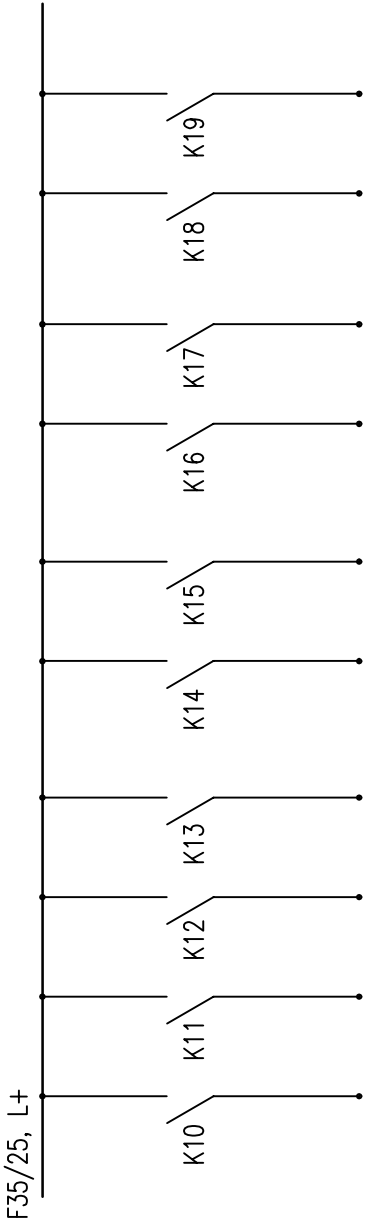

3–11	Pomiar poziomu MAX 2	Digital Input	3–12	Pomiar poziomu MAX	Digital Input	3–13	Pomiar poziomu MIN	Digital Input	3–14	Pomiar poziomu SUCHO.	Digital Input
3–15	Pomiar poziomu MAX	Digital Input	3–16	Pomiar poziomu MIN	Digital Input	3–17	Sitopiaszkownik – Praca	Digital Input	3–18	Sitopiaszkownik – Awaria	Digital Input
3–19	Prasa sito–taś. – Praca	Digital Input	3–10	Prasa sito–taś. – Awaria	Digital Input						