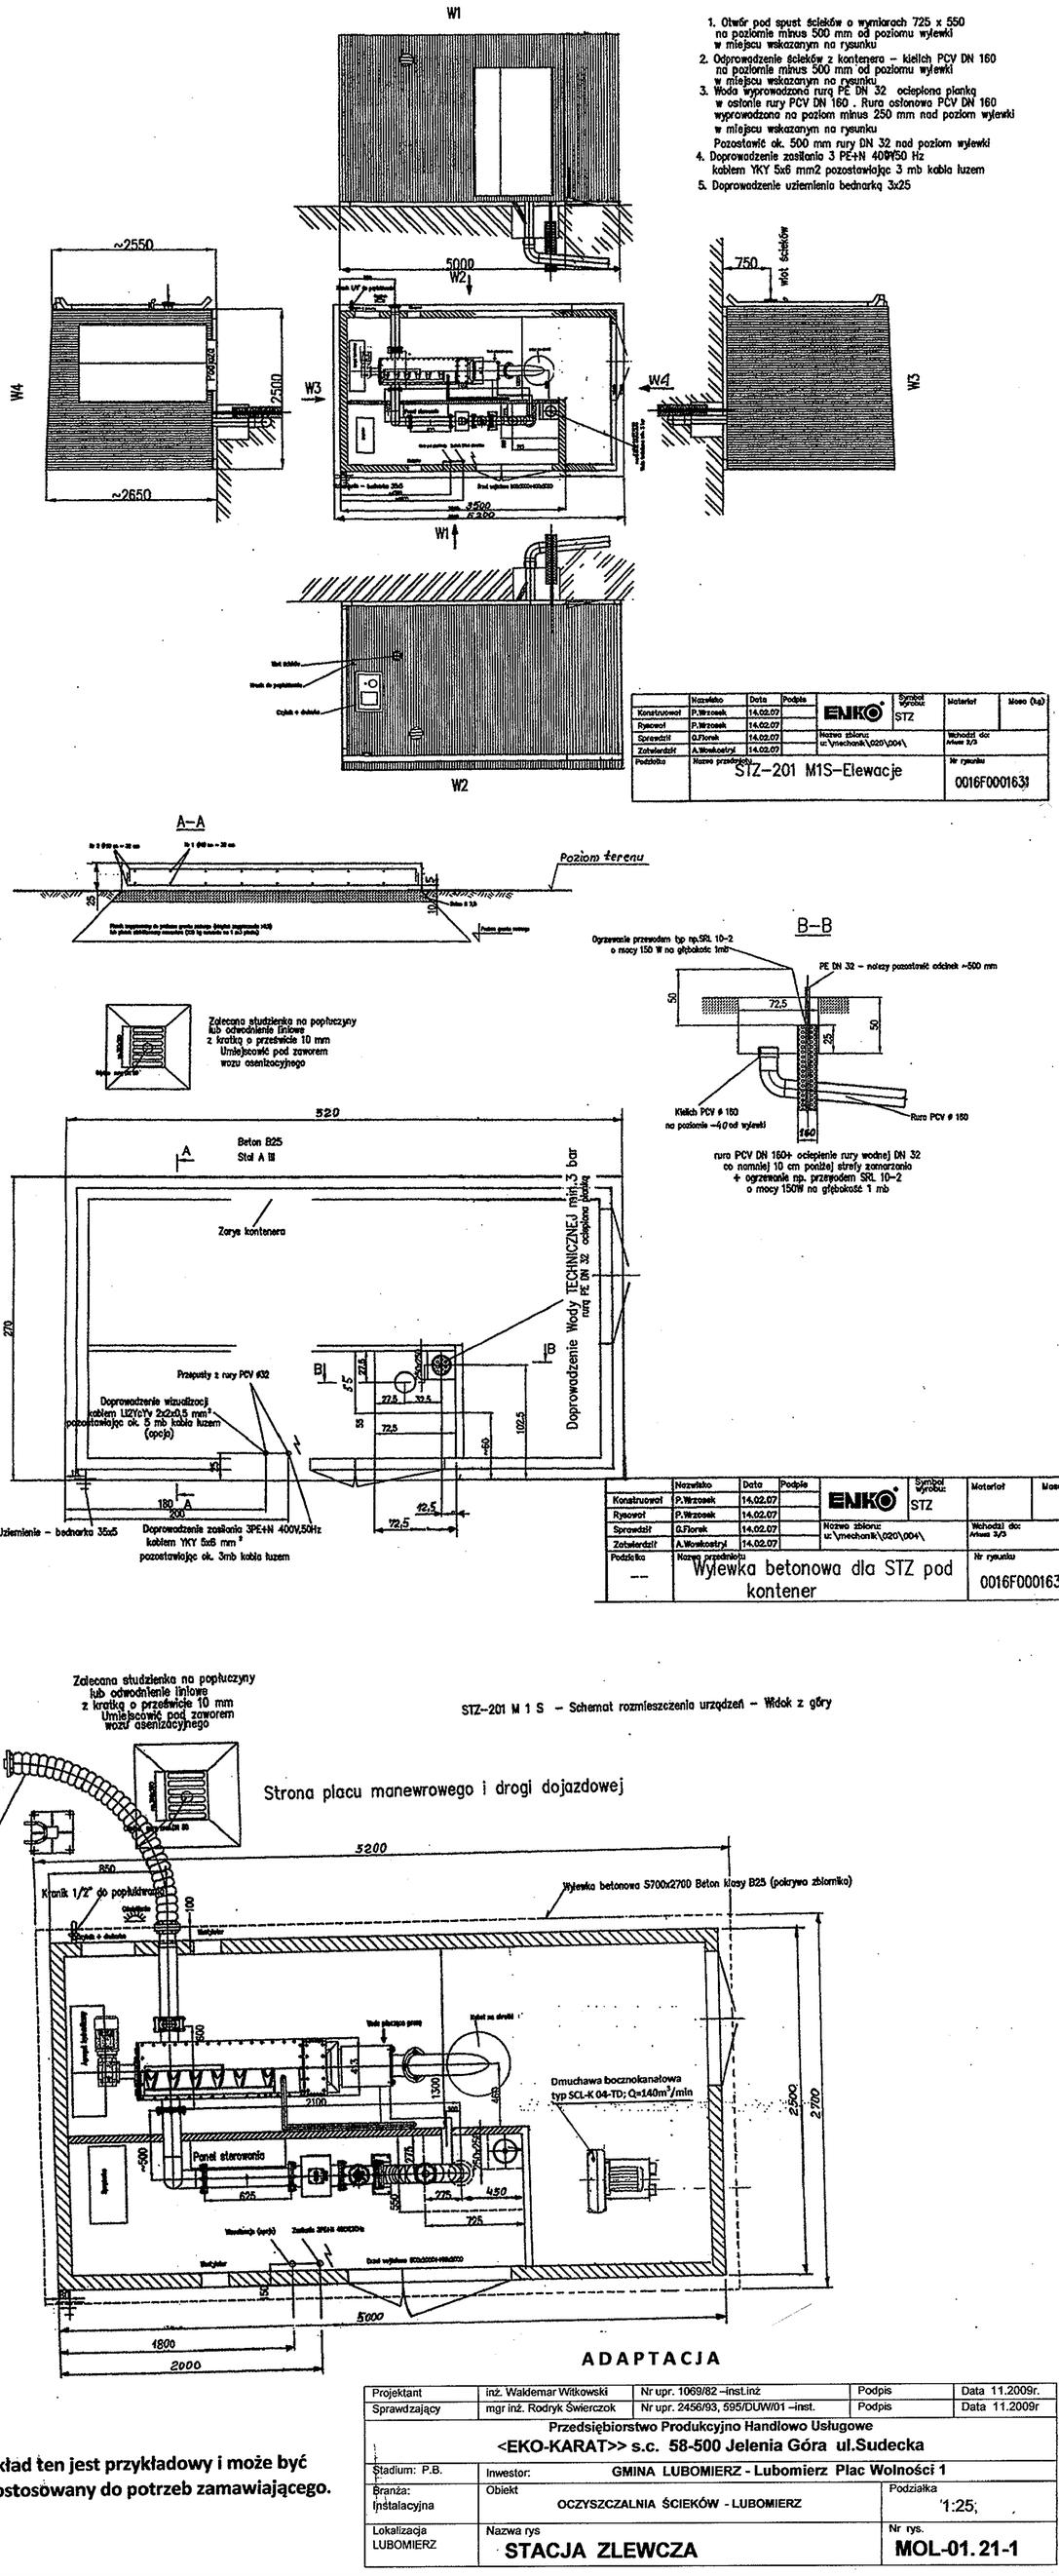
W1
W2
W3
W4
W5
~2550
~2650
2500
5000
3500
6350
750
wlot ścieków
1. Otwór pod spust ścieków o wymiarach 725 x 550 na poziomie minus 500 mm od poziomu wylewki w miejscu wskazanym na rysunku
2. Odprowadzenie ścieków z kontenera – kielich PCV DN 160 na poziomie minus 500 mm od poziomu wylewki w miejscu wskazanym na rysunku
3. Woda wyprowadzona rurą PE DN 32 ocieplona pianką w osłonie rury PCV DN 160 . Rura osłonowa PCV DN 160 wyprowadzona na poziom minus 250 mm nad poziom wylewki w miejscu wskazanym na rysunku
Pozostawić ok. 500 mm rury DN 32 nad poziom wylewki
4. Doprowadzenie zasilania 3 PE+N 400V50 Hz kablem YKY 5x6 mm2 pozostawiając 3 mb kabla luzem
5. Doprowadzenie uziemienia bednarką 3x25
Właz do pojemnika
Właz do pojemnika
Wylot ścieków
Właz do pojemnika
Właz do pojemnika
Właz do pojemnika