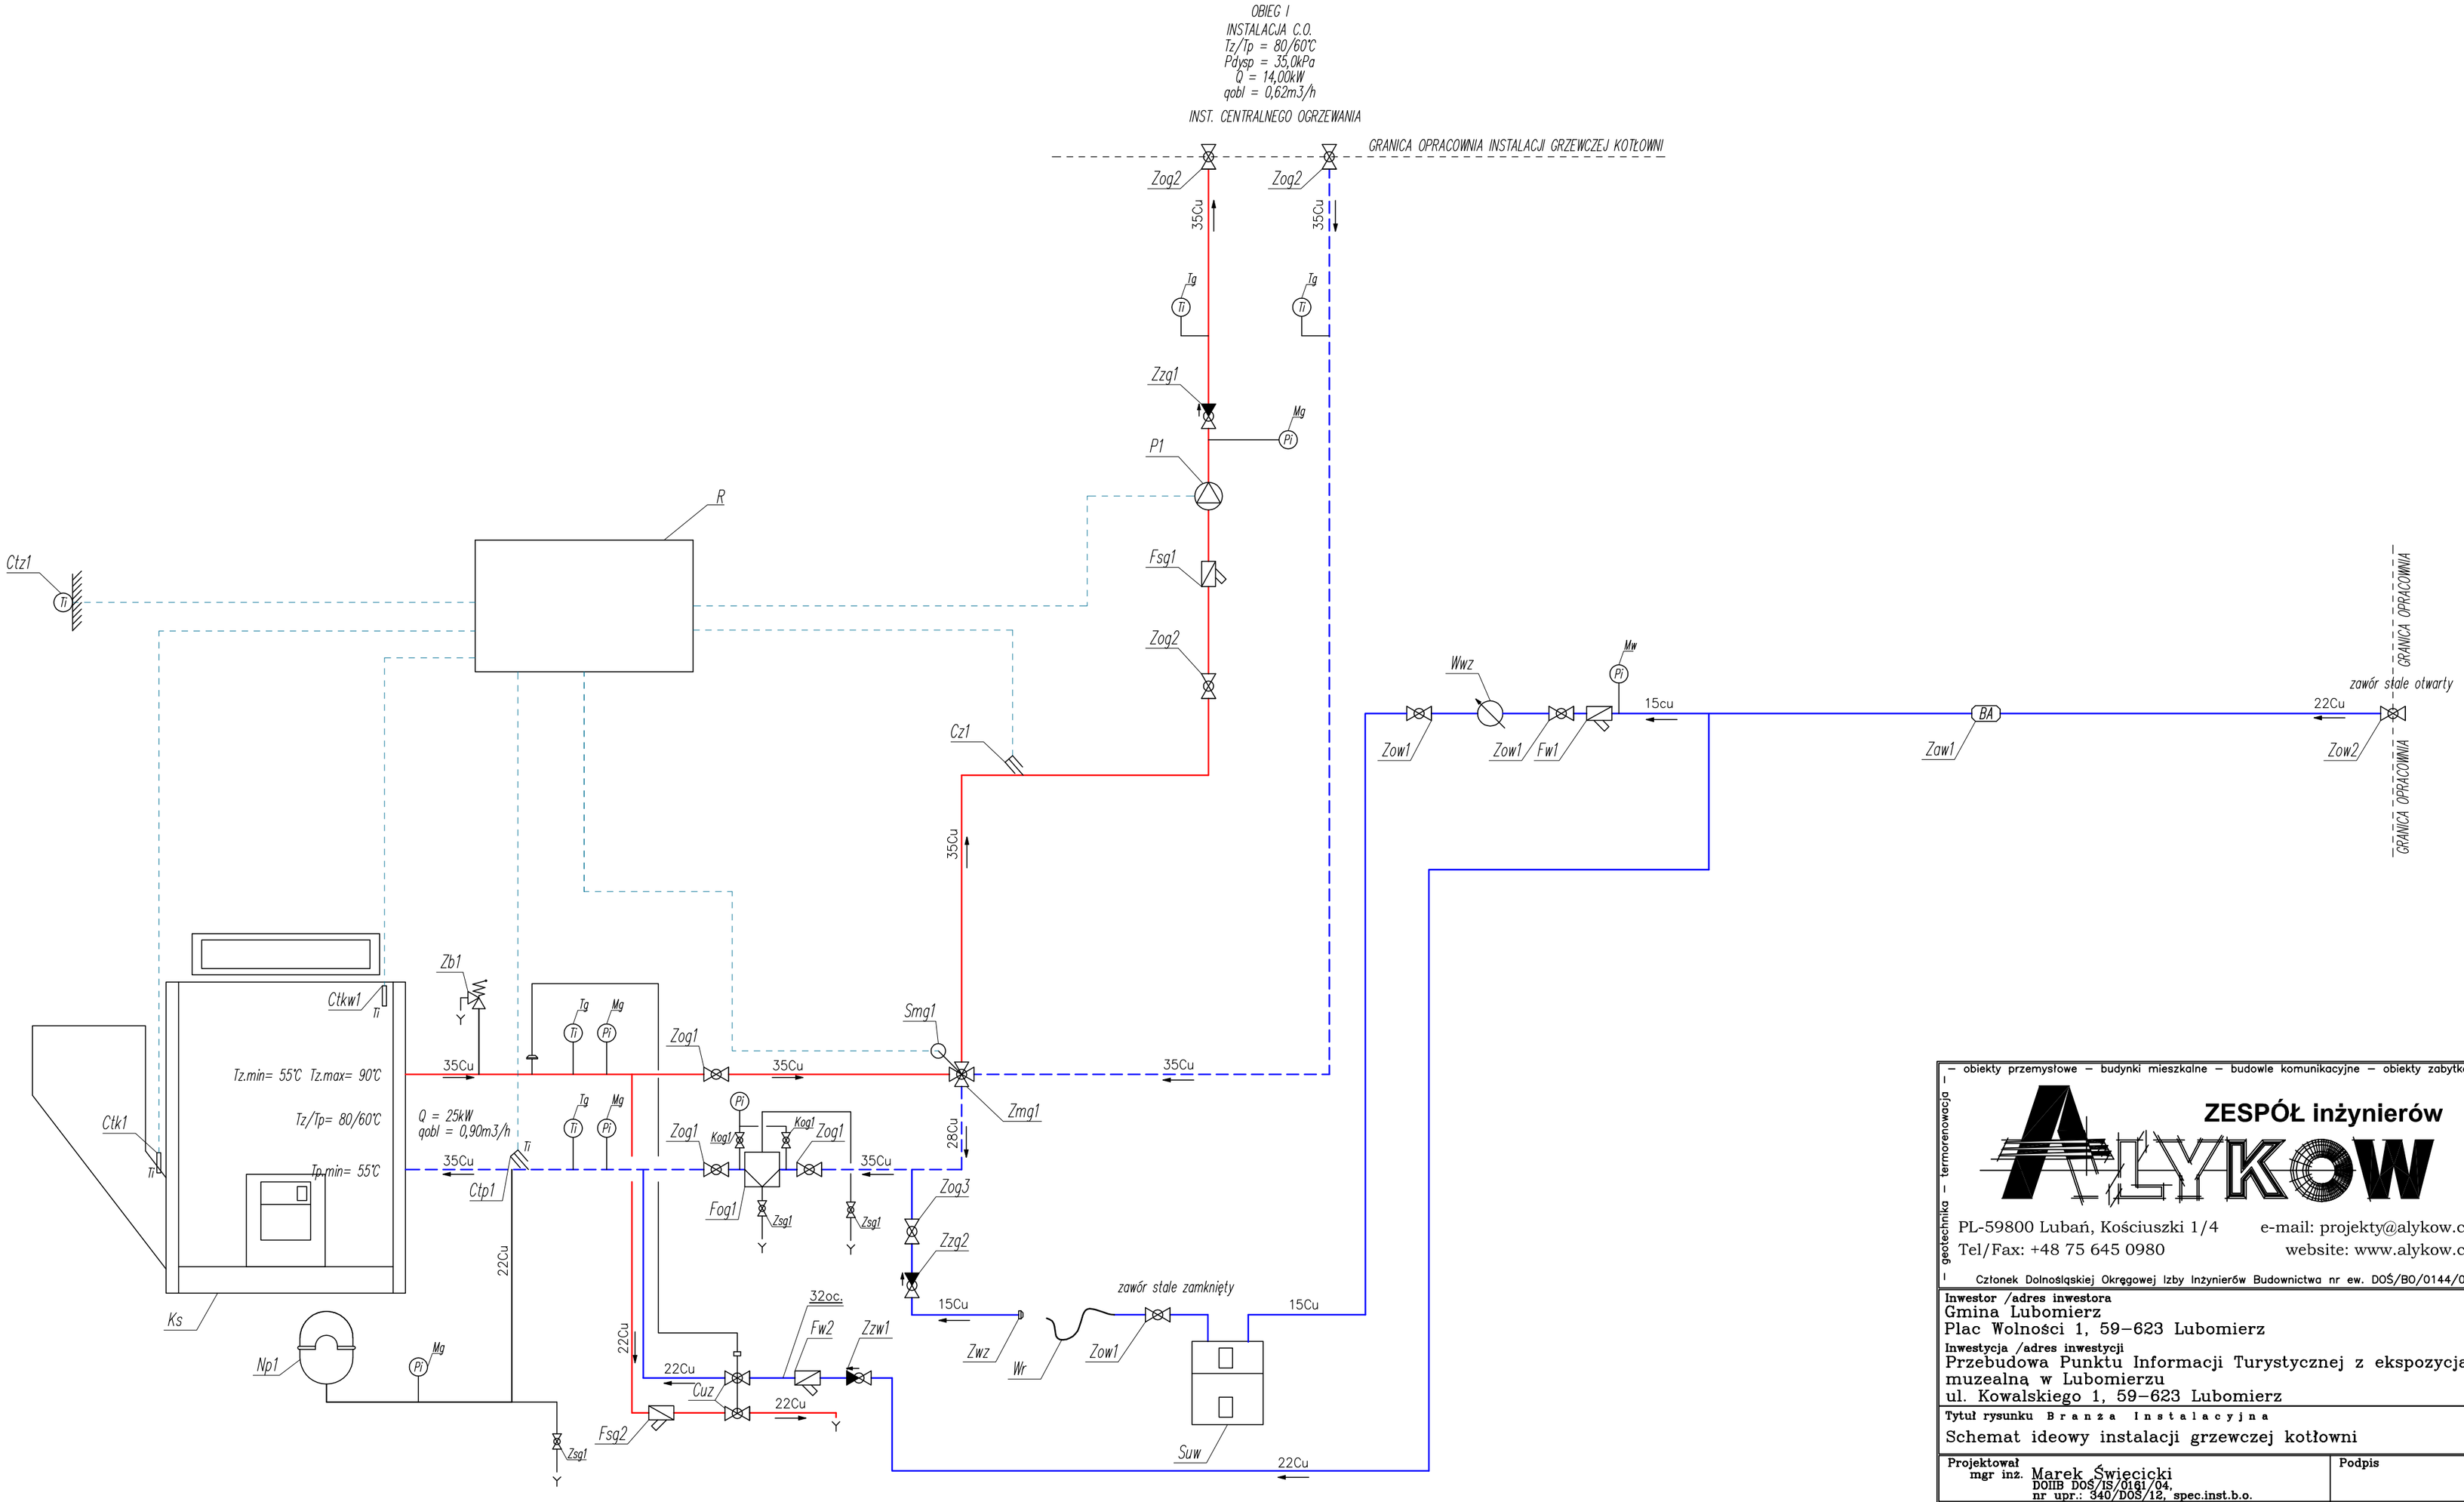

LEGENDA:

Tz/Tp	–	*maksymalna temperatura zasilania i powrotu obiegu*
Pdysp	–	*ciśnienie dyspozycyjne z uwzględnieniem oporów źródła ciepła*
Q	–	*maksymalna moc instalacji lub odbiornika*
qobl	–	*przepływ obliczeniowy*
25Cu	–	*średnica nominalmna przewodu; miedź*

– *przewód zasilający instalacji grzewczej*
– *przewód powrotny instalacji grzewczej*
– *przewód zimnej wody użykowej*
– *przewód automatyki*

– obiekty przemysłowe – budynki mieszkalne – budowle komunikacyjne – obiekty zabytkowe –

– geotechnika – termorenowacja – rewitalizacje i wzmocnienia –

ZESPÓŁ inżynierów ALYKOW

PL-59800 Lubań, Kościuszki 1/4 e-mail: projekty@alykow.com
Tel/Fax: +48 75 645 0980 website: www.alykow.com

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. DOŚ/BO/0144/01

Inwestor /adres inwestora
Gmina Lubomierz
Plac Wolności 1, 59–623 Lubomierz

Inwestycja /adres inwestycji
Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycją muzealną w Lubomierzu
ul. Kowalskiego 1, 59–623 Lubomierz

Tytuł rysunku Branza Instalacyjna
Schemat ideowy instalacji grzewczej kotłowni

Projektował mgr inż. Marek Święcicki DOIIB DOŚ/IS/0161/04, nr upr.: 340/DOŚ/12, spec.inst.b.o.	**Podpis**
Projektował	**Podpis**
Asystent Projektanta mgr inż. Mariusz Smreczyński ZAE nr ewid.1011	**Podpis**
Sprawdzał mgr inż. Andrzej Burdynowski DOIIB DOŚ/IS/0390/01 nr upr.: 2517/93, 2612/94 w Jel.Górze spec.inst.–inż.b.o.	**Podpis**
Sprawdzał	**Podpis**

Skala rys.	Data	Format rys.	Rys. nr
schemat	lipiec 2013r	A2	s/02

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, w szczególności firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione. Dla przedstawionych tu rozwiązań, wzgl. systemów, zastrzegamy sobie prawo własności w myśl obowiązującej ustawy o Prawie autorskim (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami).