


PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH NALEŻY UZGODNIĆ ZE WSZYSTKIMI UŻYTKOWNIKAMI URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DOKŁADNE ICH USYTUOWANIE.

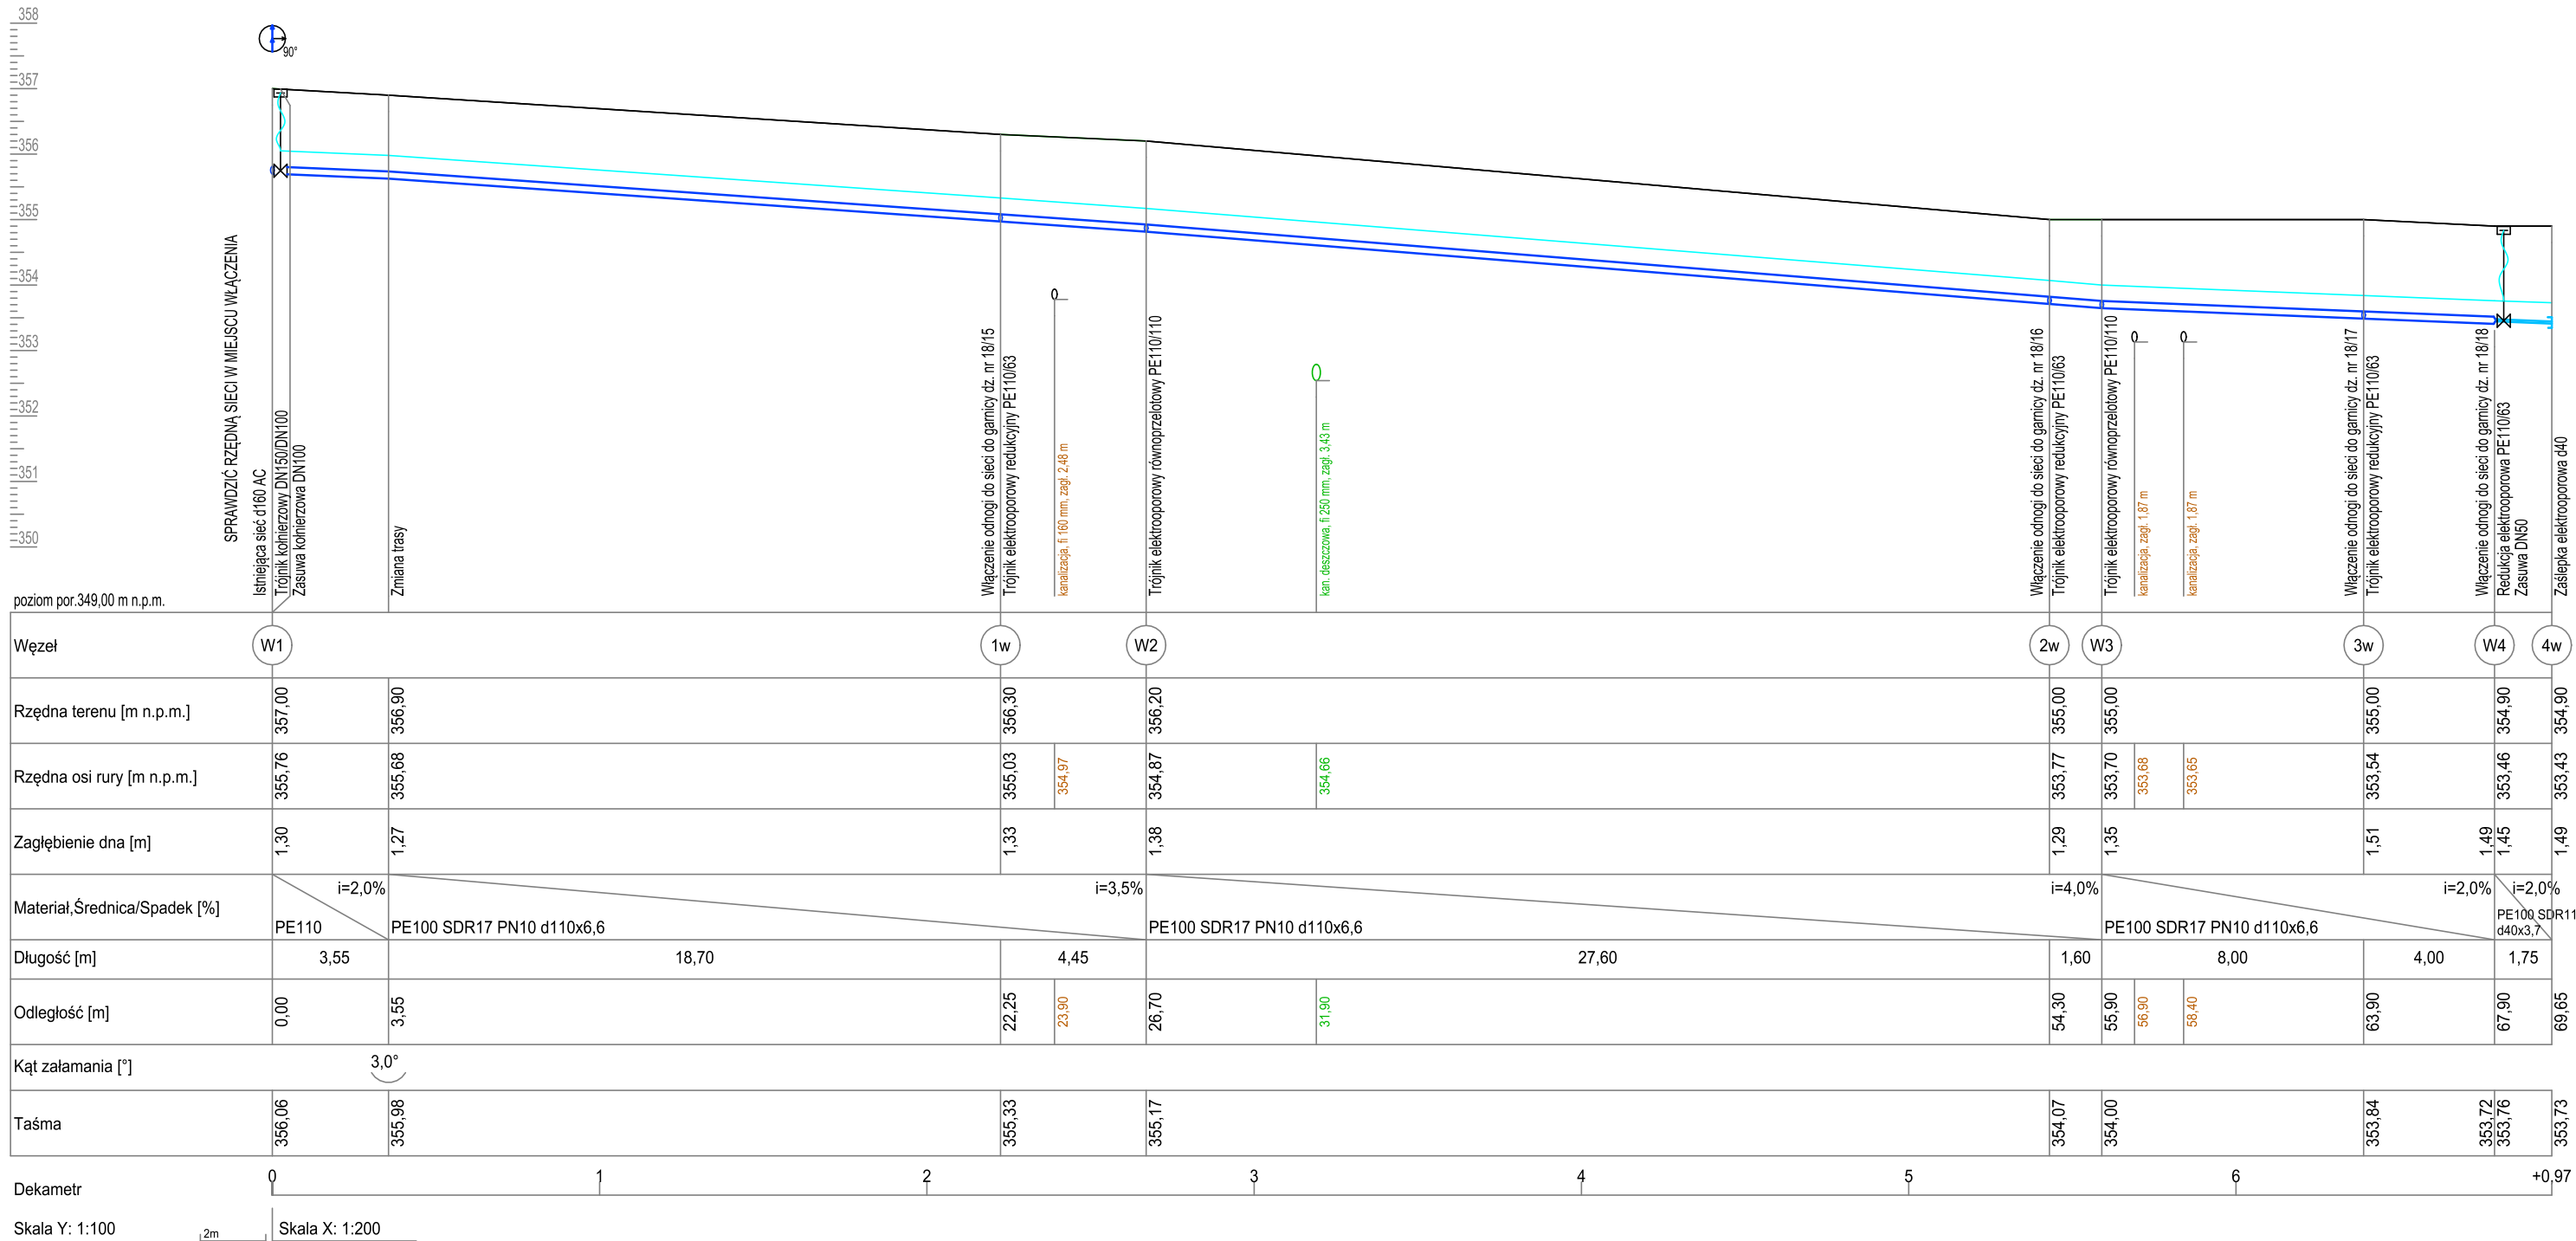

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- | | |
|--|-------------|
| 1. Rura do wody D10x6,6 PN10 | - 202,75 mb |
| 2. Rura do wody D40x3,7 PN10 | - 44,45 mb |
| 3. Kolnierz z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do rur AC | - 2 sztuki |
| 4. Trójnik kolnierzowy DN150/DN100 | - 1 sztuka |
| 5. Trójnik kolnierzowy DN100/DN80 | - 1 sztuka |
| 6. Trójnik elektrooporowy 110/110 | - 2 sztuki |
| 7. Trójnik elektrooporowy 110/63 | - 11 sztuk |
| 8. Zasuwa kolnierzowa DN80 | - 3 sztuki |
| 9. Zasuwa kolnierzowa DN100 | - 2 sztuki |
| 10. Zasuwa kolnierzowa DN50 | - 12 sztuk |
| 11. Tuleja kolnierzowa 110/DN100 | - 7 sztuki |
| 12. Tuleja kolnierzowa 63/DN50 | - 12 sztuk |
| 13. Redukcja elektrooporowa 63/40 | - 12 sztuk |
| 14. Redukcja elektrooporowa 110/90 | - 1 sztuka |
| 15. Redukcja elektrooporowa 110/63 | - 12 sztuk |
| 16. Zasepka elektrooporowa d40 | - 12 sztuk |
| 17. Króciec dwukolnierzowy zel. DN80 | - 2 sztuki |
| 18. Kolano kolnierzowe ze stopką zel. DN80- | 2 sztuki |
| 19. Hydrant podziemny zel. DN80 | - 1 sztuka |
| 20. Hydrant nadziemny zel. DN80 | - 1 sztuka |
| 21. Taśma lokalizacyjna | - 247,20 mb |

UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać prace odkrywkowe w celu określenia rzeczywistej rzędnej wpiecia do sieci wodociągowej.
2. W przypadku istotnych odstępstw rzędną wpiecia projektowanej sieci adekwatnie skorygować zachowując wymagane zagłębienie i odległość od innej infrastruktury technicznej.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek ul. Śniadeckich 16/39, 67-200 Głogów, tel.+48 693 094 983, e-mail: n.malcherek@mktprojekt.com.pl www.mktprojekt.com.pl	
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		Kala:
Temat:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I		1:100/200
Inwestor:	GMINA LUBOMIERZ PLAC WOLNOŚCI 1 59-623 LUBOMIERZ		Branża:
			Sanitarna
Obiekt/adres:	dz. nr 18/11-18/24, 18/5; 18/46-18/47; 18/49; obręb 0002 Lubomierz, 021202_4 Lubomierz -miasto		Stadium:
			Pb
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektowała:	mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek (Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanałizacyjnych; do projektowania bez ograniczeń)	nr upr. DOŚ/0339/PBS/18 DOŚ/IS/007/1/19	Data: 30.10.2020 Format: A3+ Nr rys.: 7S