


Wytyczne dla słupów oświetleniowych wys 8 m oraz parkowych 4 m:

a) **słupy oświetleniowe** stalowe wysokości 8 m oraz parkowe wys. 4 m muszą spełniać wymagania wg PN-77/B-02011 dla III strefy wiatrowej (zadanie realizowane w rejonie Przedgórze Sudeckiego), wykonane z blachy stalowej grubości nie mniejszej jak 3 mm, o przekroju okrągłym stożkowe zwężającym się od podstawy ku górze (górna średnica 60 mm) – zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 1461:2000 (cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową). Słupy wyposażone w stopę służącą do zamontowania ich na fundamencie prefabrykowanym dostosowanym parametrami do wysokości słupa. Wysięgnik rurowy łukowy minimum 50 cm. Dla słupa o wys. 8 m.

Przykładowe: obrazy słupa:

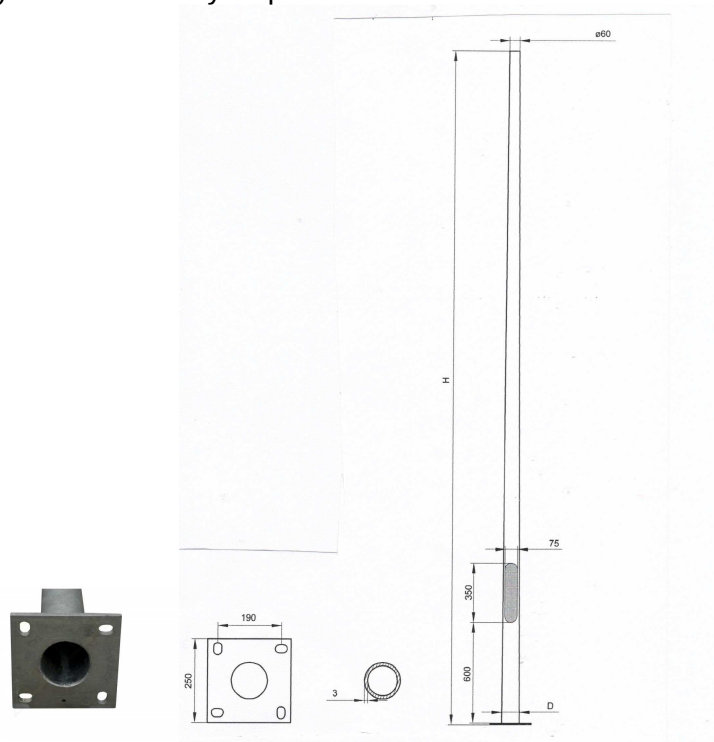

b) **kable** – zastosowane kable powinny być zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2006/95/WE oraz normami PN-HD 603:06.2006 dla kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV oraz ZN-96/MP-13-K1203 dla Kabli elektroenergetycznych o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,