
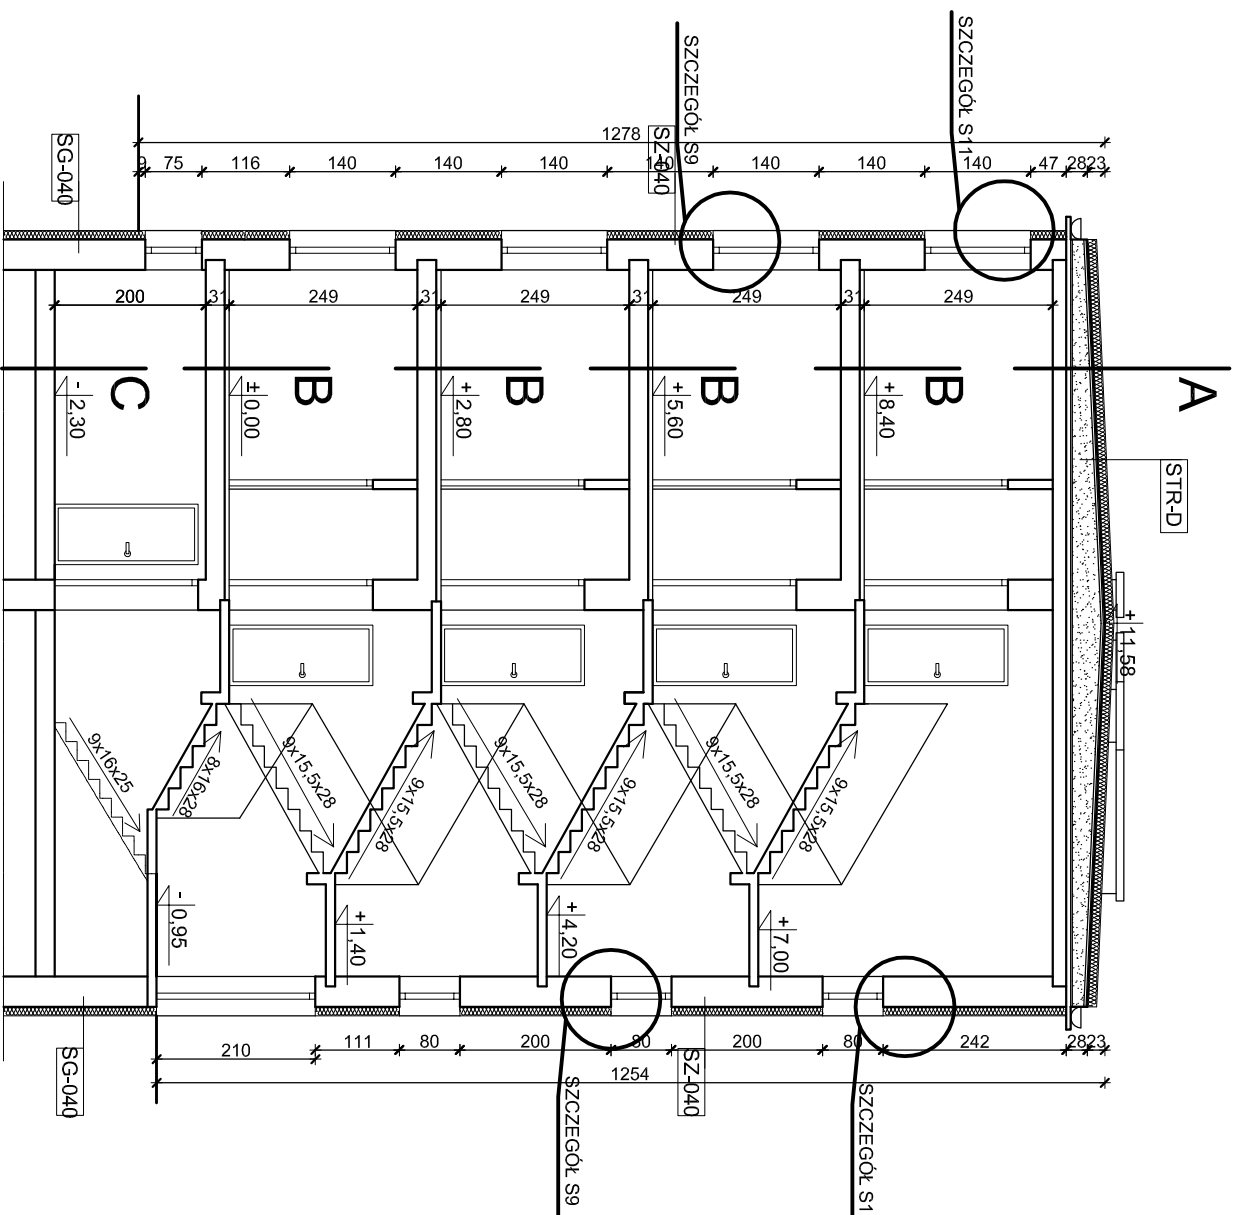


## PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100



A

projektowane docieplnienie - styropian jednostronnie laminowany papą

2x papa na lepiku

beton wyrównawczy

žuzlobeton

żużel paleniskowy

W

warstwy posadzkowe

stop DZ3 20 cm

warstwa wykończona

Q

## istniejąca posadzka

gruzobeton

STR-D	Stropodach niewentylowany	SZ-040	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
	Stropodach niewentylowany ocieplić styropianem jednostronnie laminowanym papą EPS 200-040 o współczynniku $\lambda=0,040\text{W/mK}$ gr.wg części opisowej		Ściany zewnętrzne od strony podwórka i Placu Wolności docieplić styropianem EPS70-040 o współczynniku $\lambda=0,040\text{W/mK}$ gr.wg części opisowej
SG-040	Ściany w gruncie	SZ-1-040	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
	Ściany zewnętrzne w gruncie docieplić styropianem XPS300-035 o współczynniku $\lambda=0,035\text{W/mK}$ gr. wg. części opisowej; do poziomu posadowienia ław fundamentowych		Ściany zewnętrzne od strony południowej i ul. Głowackiego docieplić wełną mineralną o współczynniku $\lambda=0,040\text{W/mK}$ gr.wg części opisowej

Pracownia Architektoniczna Spółka z o.o.		Miejscowość	
ul. Zabala 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		2	
tel/fax: (41) 247 97 01, kom. 667 633 003		2	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Dórkór	227/KL/72	
Asystent projektanta:	mgr inż. Miłena Plechola	-----	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	
Imię i nazwisko:		Nr. upr.	Podpis:
Przebieg		Przebieg	
Główny projektant		Współprojektant	
Plec. Włodności 39 59-630 Młk		Plec. Włodności 25-29 59-630 Młk	
PRZEKROJ A-A			