

USŁUGI KOMINIARSKIE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 52D, tel. 075 72 11 585

USŁUGI KOMINIARSKIE

Stanisław Leszczyński
59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 52 "D"
NIP 613-125-90-03, REGON 230270276
tel 75 721 15 85, kom. 507 033 818
Bank Spółdzielczy w Sulikowie Oddział w Leśnej
04 8392 0004 4201 7574 2000 0010

..... Leśna dnia 16.12. 2004 r.

OPINIA Nr 1424/2014

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. MICKIEWICZA nr 38 w MIRSKU

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

..... BILBA 2GKIM

sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
właściciela Firmy – Pana Stanisława Leszczyńskiego w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń¹
4. Dokonania oceny stanu technicznego przewodów kominowych¹
5. Dokonania odbioru przewodów kominowych po remoncie oraz nowo wybudowanych¹

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

.....
..... ZEZWALA SIĘ NA DODKĄCZENIE C.O. GAZ/OLEJ
..... 21,0 kW DO PRZEWODU KOMINOWEGO
..... W/G S2KICU
.....

Zalecenia:

.....
..... DO WYKONANIU ZGŁOSIĆ DO ODBIORU
.....

.....
..... Protokół sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku;
..... Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
..... odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Dnia Podpis

Uwagi:


1. Niepotrzebne skreślić
2. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

OPINIODAWCA

.....
..... USŁUGI KOMINIARSKIE
..... MISTRZ KOMINIARSKI
..... Uprawniony do czynu w oparciu
..... o art. 62.11 prawa budowlanego
..... DYPL. MISTRZ K. Nr 5054/4/88
.....

Szkic orientacyjny

ZGKiM - UL. MICKIEWICZA 38, 59-630 MIRSŃ, dz. nr 109, obr. 1

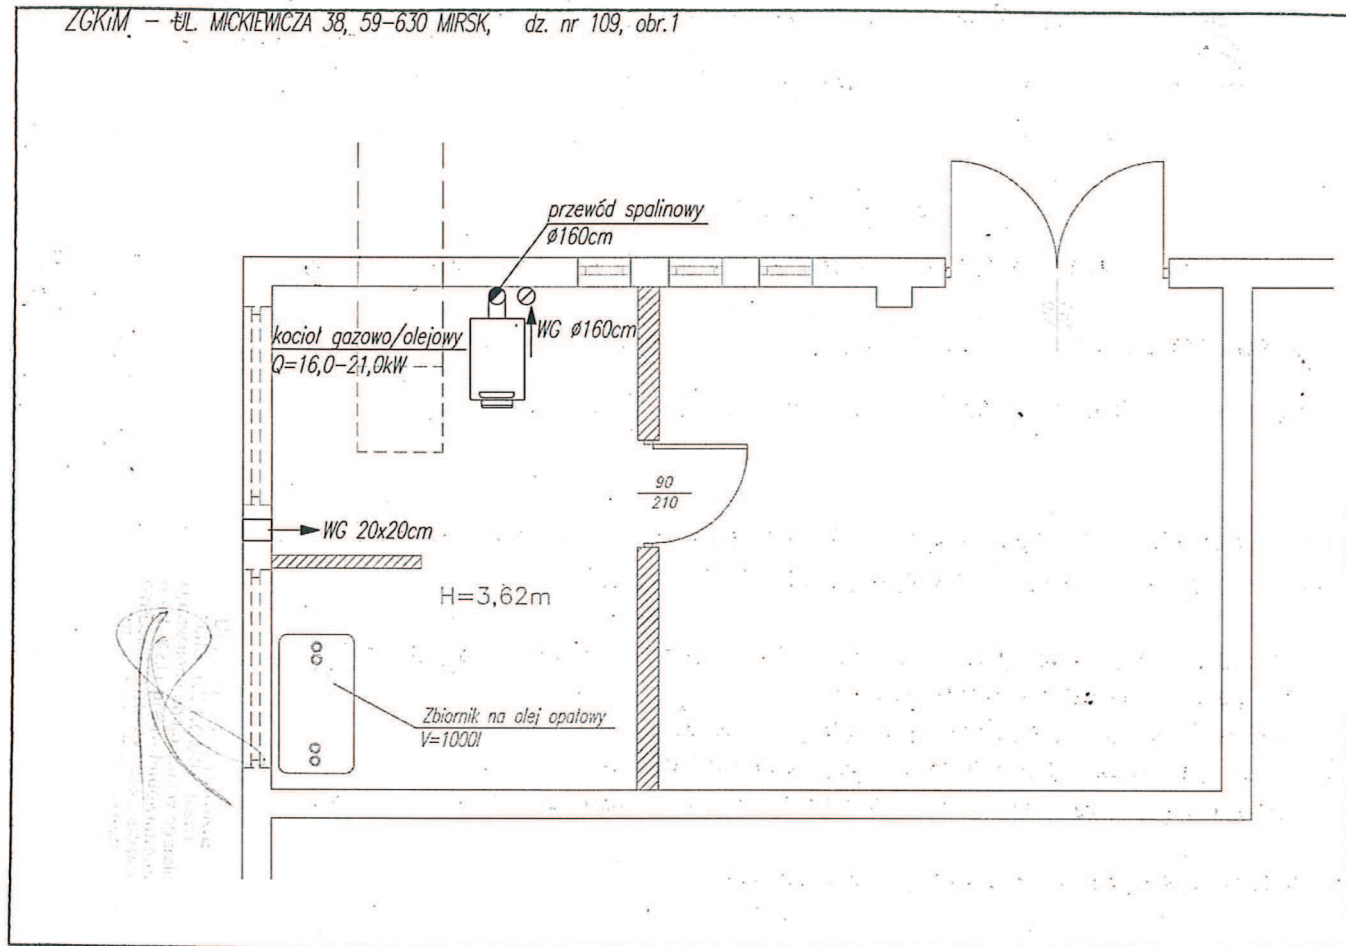

(Pieczęć i podpis opiniodawcy)

Uwaga: Przeczytaj i przestrzegaj.

PRZESTRZEGAJ zaleceń i rad służby kominiarskiej

USUWAJ NATYCHMIAST wskazane przez służbę kominiarską usterki (Art. 13 pkt. 3 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106))

DOPILNUJ terminowego w myśl Rozp. MSW z dnia 14 I 1969 r. czyszczenia przewodów kominowych (Dz. U. Nr 5 poz. 39) (Art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106)).

PAMIĘTAJ, ŻE: - uszkodzone kominy, nieszczelne drzwiczki wycierowe, uszkodzone paleniska i rury piecowe, instalowane niezgodnie z przepisami parniki i wędzarnie oraz składowanie materiałów łatwopalnych na strychach i w pobliżu urządzeń ogrzewczo-kominowych – grozi powstaniem pożaru i utratą mienia społecznego.

- wadliwe, niezgodne z przepisami podłączenie palenisk do przewodów kominowych oraz nieterminowy wycier kominów powoduje – nadmierne zużycie materiałów opałowych, pożar lub śmierć przez zacczadzenie.

- niezgodne z przepisami połączenia przyborów gazowych lub krutek wentylacyjnych do nieodpowiednich pod względem stanu technicznego przewodów kominowych grozi utratą zdrowia a nawet życia.

Przepisy karne:

Art.42 ust. 1 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106)

„Kto zaniedbuje obowiązki określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1-4 oraz ust. 3 lub inne obowiązki zabezpieczenia przed pożarami obiektów wynikające z przepisów Ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.