

# USŁUGI KOMINIARSKIE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 52D, tel. 075 72 11 585

USŁUGI KOMINIARSKIE  
Stanisław Leszczyński  
59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 52 "D"  
NIP 613-125-90-03, REGON 230270276  
tel. 75 721 15 85, kom. 507 033 818  
Bank Spółdzielczy w Sulikowie Oddział w Leśnej  
04 8392 0004 4201 7374 2000 0010

..... Leśna ..... dnia 16.12 ..... 2004 r.

OPINIA Nr 14.26/2014

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. .... MICKIEWICZA ..... nr ..... 27 ..... w .... MIRSKE

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez .....

..... BUDYNEK SOCJALNY .....

sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
właściciela Firmy – Pana Stanisława Leszczyńskiego w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>1</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>1</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>1</sup>
4. Dokonania oceny stanu technicznego przewodów kominowych<sup>1</sup>
5. Dokonania odbioru przewodów kominowych po remoncie oraz nowo wybudowanych<sup>1</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

..... ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE CO GAZ/OLEJ  
500 kW DO PRZEWODU KOMINOWEGO  
W/G SZKICU .....

Zalecenia:

..... DO WYKONANIU ZGŁOSIĆ DO ODBIORU .....

Protokół sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku;  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

Potwierdzenie odbioru protokołu:


Dnia ..... Podpis .....

Uwagi:

1. Niepotrzebne skreślić
2. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

OPINIODAWCA

USŁUGI KOMINIARSKIE  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Uprawniony do kontroli w oparciu  
o art. 62.11 prawa budowlanego  
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 5064/4/88  
STANISŁAW LESZCZYŃSKI

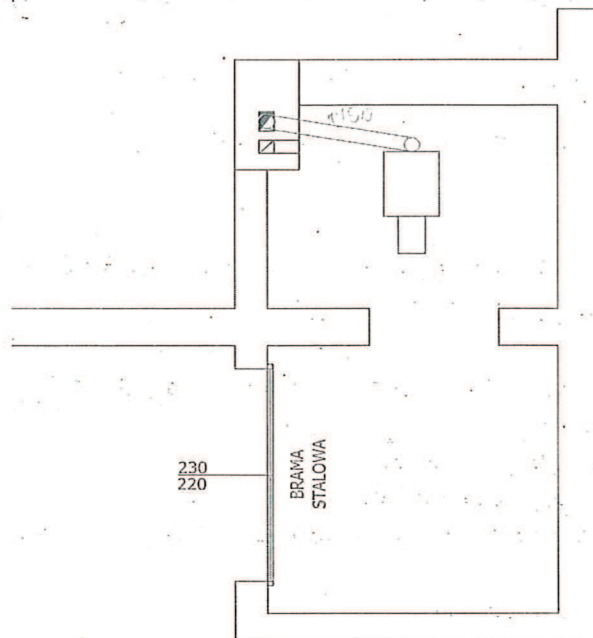

.....  
(Pieczęć i podpis opiniodawcy)

**Uwaga: Przeczytaj i przestrzegaj.**

**PRZESTRZEGAJ** zaleceń i rad służby kominiarskiej

**USUWAJ NATYCHMIAST** wskazane przez służbę kominiarską usterki (Art. 13 pkt. 3 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106)

**DOPILNUJ** terminowego w myśl Rozp. MSW z dnia 14 I 1969 r. czyszczenia przewodów kominowych (Dz. U. Nr 5 poz. 39) (Art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106).

**PAMIĘTAJ, ŻE:** - uszkodzone kominy, nieszczelne drzwiczki wycierowe, uszkodzone paleniska i rury piecowe, instalowane niezgodnie z przepisami parniki i wędzarnie oraz składowanie materiałów łatwopalnych na strychach i w pobliżu urządzeń ogrzewczo-kominowych – grozi powstaniem pożaru i utratą mienia społecznego.

- wadliwe, niezgodne z przepisami podłączenie palenisk do przewodów kominowych oraz nieterminowy wycier kominów powoduje – nadmierne zużycie materiałów opałowich, pożar lub śmierć przez zaccadzenie.

- niezgodne z przepisami połączenia przyborów gazowych lub krątek wentylacyjnych do nieodpowiednich pod względem stanu technicznego przewodów kominowych grozi utratą zdrowia a nawet życia.

### Przepisy karne:

Art.42 ust. 1 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106)

„Kto zaniedbuje obowiązki określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1-4 oraz ust. 3 lub inne obowiązki zabezpieczenia przed pożarami obiektów wynikające z przepisów Ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.