



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mirsku**

59-630 Mirsk, ul. Adama Mickiewicza 38

Mirsk, dnia 22.02.2021r.

ZGKiM Mirsk

L.dz: 686/21

Telefon:

+48 757834252

+48 757834467

E-mail:

sekretariat_zgkim@

mirsk.pl

Pan Andrzej Jasiński

Burmistrz Gminy i Miasta Mirsk

Pl. Wolności 39

59-630 Mirsk

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2021 roku, wpł. dnia 12.02.2021 roku, znak: IRI.7013.01.2021.1 informuje, iż najbliższej budynku gimnazjum, przy ul. Wodnej 2 znajdują się dwa hydranty zewnętrzne.

Pierwszy (nr 1 na mapie poglądowej), zlokalizowany przed Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego (na wysokości ul. Zdrowej, budynek nr 33). Odległość w linii prostej od hydrantu, do obrysu budynku gimnazjum, to około 69,5 m.

Drugi (nr 2 na mapie poglądowej), zlokalizowany przed prywatnym przedszkolem „Gniazdko” na wysokości ul. Zdrowej, budynek nr 40. Odległość w linii prostej, od hydrantu, do obrysu budynku gimnazjum, to około 130 m.

Pomiary wydajności, oraz ciśnienia w/w hydrantów, ujęte w dołączonym wykazie hydrantów zewnętrznych, wraz z parametrami technicznymi.

Z poważaniem
ZGKiM w Mirsku
D Y R E K T O R

Arkadiusz Klask

Załączniki:

1. „Tabela. Wykaz hydrantów zewnętrznych, wraz z parametrami technicznymi”
2. Mapa poglądowa przedstawiająca lokalizację hydrantów w najbliższej okolicy budynku Gimnazjum, przy ul. Wodna 2, Mirsk

Otrzymują:

1. Adresat;

2. A/a.

Sprawę prowadzi: Grzegorz Nawojczyk

Inspektor ds. wod-kan.

tel. 757834467 (wew. 16) e-mail: wodkan_zgkim@mirsk.pl


500 25 20 73
ZAKŁAD

G. Spodarki Komunalnej - Miejszczanowa
0-630 MIRSŁ, ul. A. B. - Miejszczanowa 30
tel./fax 78 34 46 7 - 3 4 2 5 5

Tabela: Wykaz hydrantów zewnętrznych wraz z parametrami technicznymi

Lp.	Ulica/ Miejscowość	Nr domu	Rodzaj hydrantu [nadziemny/ podziemny]	Stan techniczny [sprawny/ niesprawny]	Data ostatniego przeglądu i konserwacji	Wydajność nominalna [dm ³ /s]	Cisnienie nominalne [MPa]	Oznakowanie zgodnie z PN-N-01256- 4:1997P [tak/nie]	uwagi
MIASTO MIRSŁ									
1	ul. Kilińskiego	20	nadziemny	sprawny	25.06.2018	10,53	0,22	tak	
2	ul. Betleja /ul. Podkolejowa		nadziemny	sprawny	25.06.2018	11,06	0,24	tak	
3	ul. Betleja/ ul. Ogrodowa		podziemny	sprawny	25.06.2018	11,00	0,24	tak	
4	ul. Betleja/ ul. Ogrodowa przy sklepie „SKARBK”		podziemny	sprawny	25.06.2018	11,34	0,26	tak	
5	ul. Betleja przy Domu Handlowym	3-5	podziemny	sprawny	25.06.2018	11,32	0,25	tak	
6	pl. Wolności	19	podziemny	sprawny	25.06.2018	13,79	0,38	tak	
7	pl. Wolności przed sklepem mięsny Niebieszczańskich	8	podziemny	sprawny	25.06.2018	12,10	0,29	tak	
8	pl. Wolności przed Pizzerią „Paprotka”		podziemny	sprawny	25.06.2018	11,73	0,27	tak	
9	pl. Wolności/ ul. Głowackiego		podziemny	sprawny	25.06.2018	12,31	0,30	tak	
10	ul. Zdrojowa	9	podziemny	sprawny	25.06.2018	12,02	0,29	tak	
11	ul. Zdrojowa	20	nadziemny	sprawny	25.06.2018	11,56	0,27	tak	
12	ul. Zdrojowa	24	podziemny	sprawny	25.06.2018	11,04	0,24	tak	
13	ul. Zdrojowa przed Szkołą Podstawową		nadziemny	sprawny	25.06.2018	13,37	0,35	tak	

LiClum

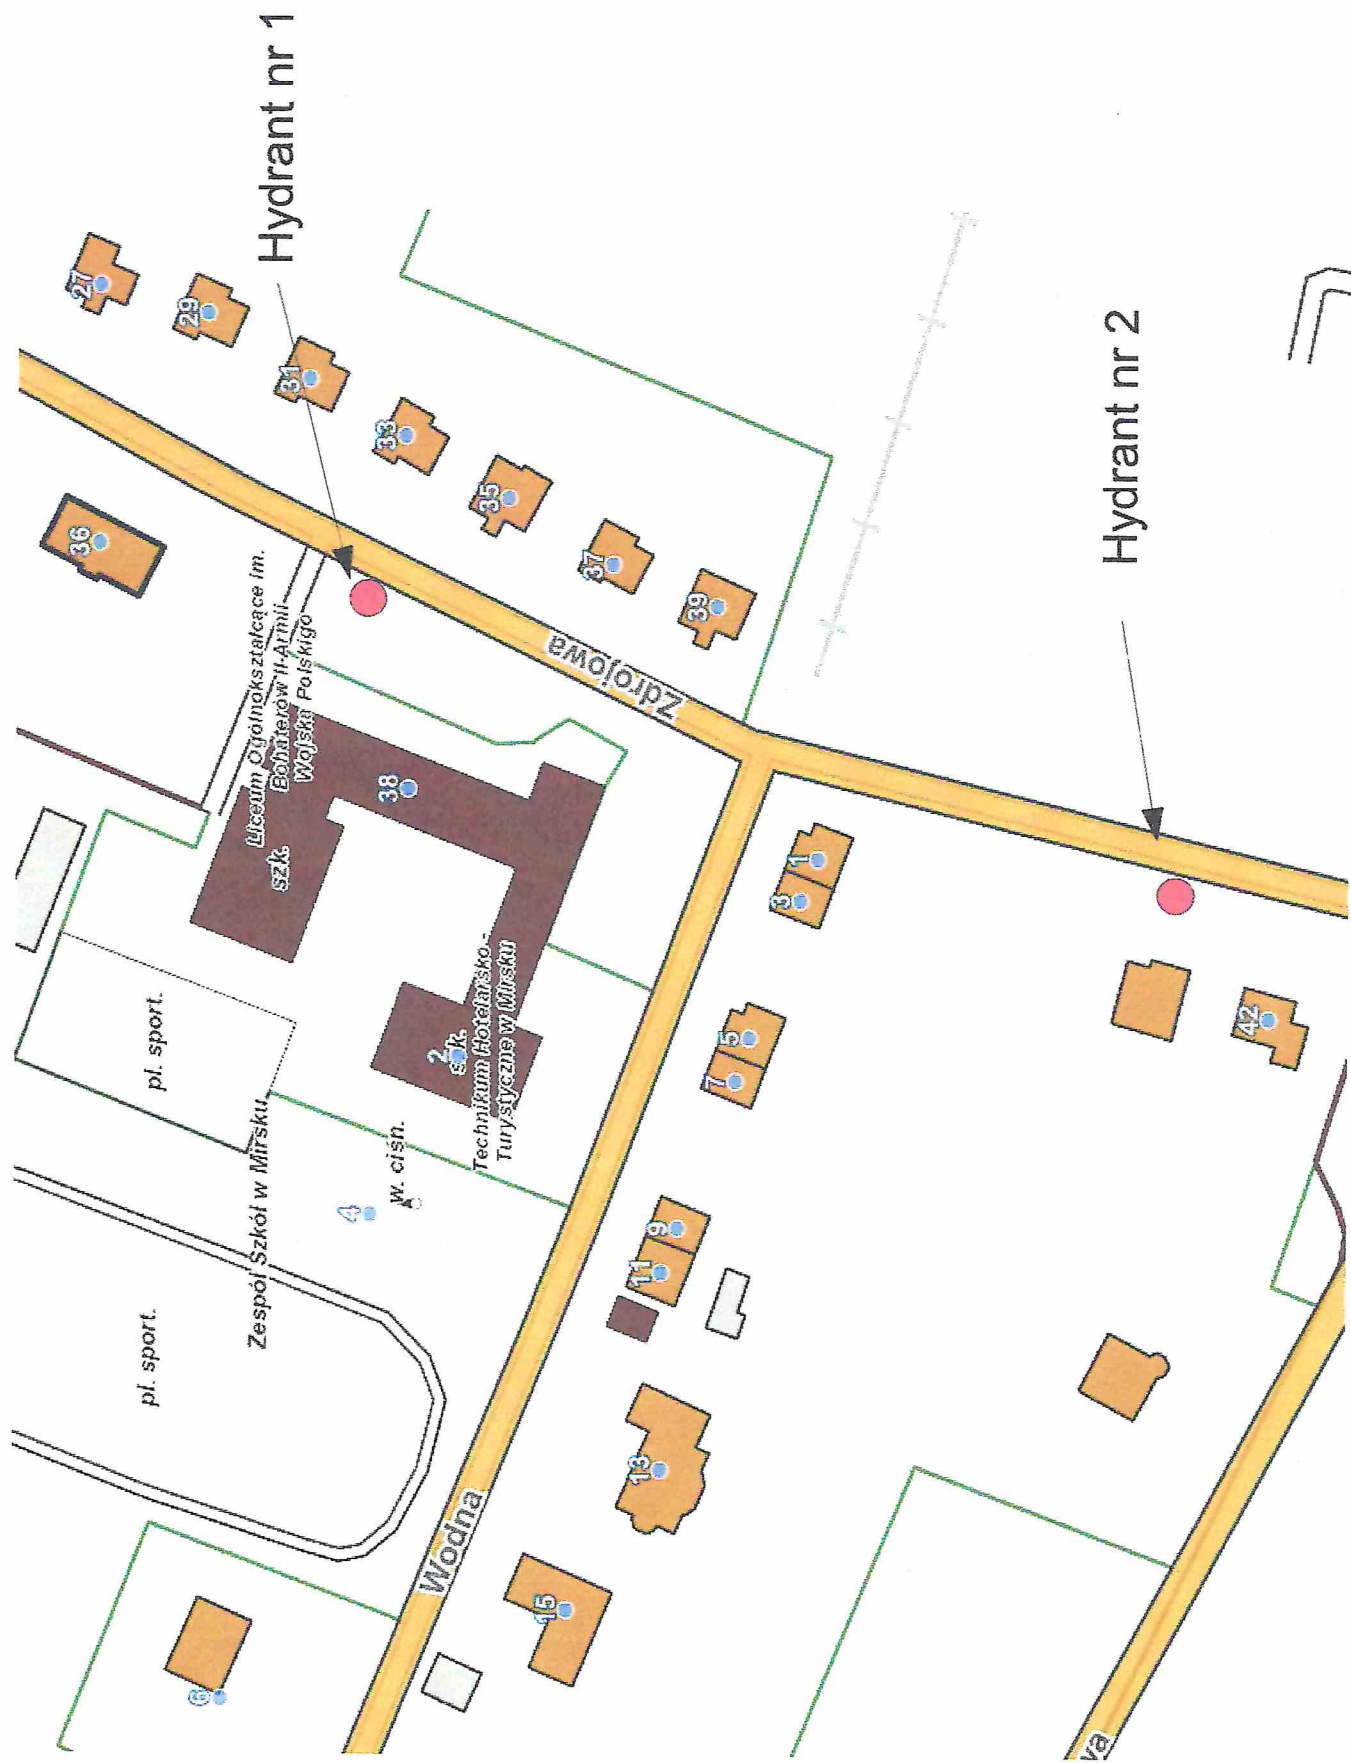

INSPEKTOR
ds. wodociągów i kanalizacji

Grzegorz Nawojczyk



23.02.2021, 08:13