

BIURO PROJEKTÓW „KANRYS”

Ryszard OWSIANOWSKI, Joanna FELSKA
61-695 POZNAŃ, UL. ŻOŁNIERZY NARWIKU 23.
PRACOWNIA: 61-013 POZNAŃ, UL. RZECZNA 14.
Tel.603 093 545, 691 309 582, NIP 972-115-10-47.
kanrys@o2.pl www.kanrys.pl

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GIEBUŁTOWIE AUGUSTOWIE - ETAP II”.

ADRES: G I E B U Ł T Ó W – A U G U S T Ó W, Gmina M I R S K, Powiat Lwówek Śląski.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021204 5 MIRSK, OBSZAR WIEJSKI.

OBRĘB: 0017 GIEBUŁTÓW,

DZIAŁKI SIEĆ NR: 26, 23, 789, 15, 3.

INWESTOR: GMINA MIRSK, Plac Wolności 39, 59-630 MIRSK.

BRANŻA: SANITARNA.

OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA.

DATA OPRACOWANIA: 15 stycznia 2024.

	Imię i Nazwisko	Specjalność Nr uprawnień.	Podpis
Projektował Branża: - Sanitarna	Ryszard OWSIANOWSKI	Instalacyjno- inżynierska 210/90 Pw	
Opracował Branża: - Sanitarna	Joanna FELSKA		

Tom III.

Egz.

SPIS UZGODNIEŃ I DECYZJI

1. Uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk DrG.7230.130.2023.2 z 05.01.2024 r.	3
2. Uzgodnienie PGWWP WR.3.4.434.18.2023.AC z 31.08.2023 r.	6
3. Pozwolenie wodnoprawne WR.ZUZ.3.4210.565.2023.KS z 15.02.2024 r.	8
4. Uzgodnienie DWKZ we Wrocławiu JG/Arch.5183.288.2023.TW z 01.09.2023 r.	13
5. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr 40/2023 z 23.11.2023 r.	14
6. Warunki techniczne przyłączenia i wykonania sieci 749/24 z 23.02.2024 r.	19
7. Karta uzgodnienia projektu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż.	24
8. Strona tytułowa Informacji BIOZ	25
9. Informacja BIOZ	26



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MIRSK

DrG.7230.130.2023.2

Mirsk 05.01.2024r.

Biuro Projektów „KANRYS”
Ryszard Owsianowski
Joanna Felska

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu i lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przez teren działek nr 3 i 15 obręb 0017 Giebułtów stanowiących własność Gminy Mirsk.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2023r. uzgadnia pozytywnie projekt tras i wyraża zgodę na prowadzenie robót oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach działek nr 3 i 15 obręb 0017 Giebułtów na następujących warunkach:

1. przebieg projektowanych tras sieci wodociągowej wraz z przyłączami przez teren działek nr 3 i 15 obręb 0017 Giebułtów zgodnie z załącznikami graficznymi (zał. do wniosku z dnia 14.11.2023r.),
2. przejście siecią wodociagową przez teren działek nr 3 i 15 obręb 0017 Giebułtów wykonać metodą **przecisku bez ingerencji w nawierzchnie bitumiczną**, odtworzenie pobocza wykonać z niesortu bazaltowego 0-31,5 o grubości 15 cm,
3. roboty należy wykonywać zgodnie z normami państwowymi i branżowymi dla sieci wodociagowych,
4. po zakończeniu robót należy przywrócić teren zajętych działek do stanu poprzedniego,
5. wszelkie prace ziemne w obrębie działek nie mogą być prowadzone gdy temperatura otoczenia jest niższa od +5°C,
6. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w granicach działek, lokalizacje tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami i właścicielami,
7. wejście na teren działek z robotami może nastąpić wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót,
8. niniejsze uzgodnienie stanowi podstawę do dysponowania terenem działek nr 3 i 15 obręb 0017 Giebułtów na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w zakresie prowadzenia robót wodociagowych.
9. uzgodnienie obowiązuje w okresie 3 lat od jego wydania i traci ważność w przypadku nie dotrzymania warunków w nim zawartych lub nie rozpoczęcia robót.

Uzgodnienie zatwierdził.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Aa

SPRAWĘ PROWADZI:
Referent d/s drogownictwa
Maciej GÓRNY
tel. 756470458
e-mail: droai@mirsk.pl

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasieński

-POUCZENIE RODO-

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej - RODO, informuję, co następuje:

- a) dane osobowe strony postępowania są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg gminnych wewnętrznych;
- b) podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 29 ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych, art. 63 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
- c) podanie danych osobowych przez stronę jest obowiązkiem określonym ustawowo, którego spełnienie umożliwia udział w postępowaniu;
- d) dane osobowe strony nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania;
- e) dane osobowe strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- f) odbiorcą danych osobowych strony są organy administracji publicznej i sądy administracyjne w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- g) dane osobowe strony będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- h) strona postępowania może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
- i) w przypadku przetwarzania danych osobowych strony z naruszeniem przepisów RODO, stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- j) administratorem danych osobowych strony jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk z siedzibą w Mirsku, Plac Wolności 39;
- k) inspektorem ochrony danych osobowych jest Alicja Jaszczyżyn, e-mail: rodo@mirsk.pl, telefon 756222169

Sporządził:
Referent d/s drogownictwa
Maciej GÓRNY



Wasz znak: BRAK

Nasz znak: WR.3.4.434.18.2023.AC

RKW-2023-5831

Biuro Projektów „KANRYS”

**Osiedle Tysiąclecia 8 m 27
61-255 Poznań**

Dotyczy: projektowanej sieci wodociągowej na terenie m. Giebułtów, gm. Mirsk.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.08.2023r. (data wpływu do Nadzoru Wodnego Lubań w dniu 24.08.2023r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Lubań zgodnie z posiadaną Bazą danych ewidencji wód i urządzeń wodnych poniżej przedstawia informację.

Obręb Giebułtów, gm. Mirsk

- działka nr 26 graniczy z ciekim Giebułtowski Potok,
- działka nr 23 graniczy z ciekim Giebułtowski Potok, rowem melioracyjnym o nazwie ewidencyjnej R-F34,
- działka nr 789 ciek Giebułtowski Potok,
- działka nr 15 graniczy z Giebułtowskim Potokiem oraz rowem melioracyjnym o nazwie ewidencyjnej R-F30, R-F31, R-F32,
- działka nr 3 graniczy z rowem melioracyjnym o nazwie ewidencyjnej R-F25, R-F30, R-F28, R-F32, R-F31.

Nadzór Wodny informuje, że pozytywnie opiniuje planowane prace polegające na wykonaniu przekroczenia projektowaną siecią wodociągową pod dnem cieku Giebułtowski Potok – działka nr 789 obręb Giebułtów, gm. Mirsk.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) na ww. prace wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto, Nadzór Wodny Lubań informuje, że prace należy przeprowadzić pod następującymi warunkami:

- przejście pod ciekim Giebułtowski Potok należy wykonać w rurze osłonowej metodą przewiertu pod dnem min. 2,0 m poniżej rzędnej stabilnego dna licząc od górnej krawędzi rury osłonowej;
- miejsca przejść należy oznakować stałymi znakami informacyjnymi po obu stronach koryta rzeki;
- należy określić współrzędne geodezyjne przejść przez ciek – początkowe i końcowe;
- Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji robót, a za ewentualne szkody zobowiązuje się do ich naprawy na własny koszt;
- w przypadku zniszczenia linii brzegowych należy je przywrócić do stanu pierwotnego, a za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich wypłacić odszkodowania;
- prowadzenia prac przy niskich stanach wód – w okresie najmniejszego zagrożenia powodziowego;

- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy pisemnie powiadomić, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem prowadzącego sprawę;
- Nadzór Wodny Lubań zastrzega sobie prawo do odbioru wyżej wymienionych prac;
- przekazania do tutejszego Nadzoru geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
- uzyskania zgód oraz pozwoleń z zakresu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót;
- w trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko;
- na etapie realizacji robót Inwestor zobowiązany jest do monitorowania informacji o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, a w sytuacji szczególnego zagrożenia powodziowego tj. prognozowanych podwyższonych stanów wody, odpowiedniego zabezpieczenia we własnym zakresie wykonanych prac oraz usunięcia z obszaru zagrożenia powodzią ludzi, sprzętu, pojazdów oraz pozostałych ruchomych przedmiotów mogących ulec zniszczeniu lub utrudnić przepływ wód powodziowych.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto Nadzór Wodny Lubań informuje, że przedmiotowe pismo nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomości gruntową, na której przedmiotowe prace będą realizowane i obowiązuje przez trzy lata.

Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową na potrzeby realizacji projektu jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. O zawarcie umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://www.wroclaw.wody.gov.pl> w zakładce Strefa Klienta/ Załatw Sprawę/ Zasady Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa).

Prace powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2206 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Dodatkowo, Nadzór Wodny Lubań informuje, że uzgodnień na prace w granicach rowów melioracyjnych oraz udostępnienia nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych należy dokonać z ich właścicielami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Lubań
STARSZY SPECJALISTA

Aleksandra Czeladka

Otrzymują :

1. Adresat
2. PGW Wody Polskie – ZZ w Lwówku Śląskim – Dział Utrzymania ZPU
3. PGW Wody Polskie – ZZ Lwówek Śląski – Dział Zgód Wodnoprawnych ZUZ
4. a/a

Sprawę prowadzi :

Aleksandra Czeladka - Nadzór Wodny Lubań



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Lwówku Śląskim**

Nasz znak: WR.ZUZ.3.4210.565.2023.KS

Decyzja niniejsza stała się ostateczna
dnia 12.03.2024r.
na podstawie art. 130 § 4 KPA.
Lwówek Śl., dnia 20.03.2024r.

Lwówek Śląski, 15 lutego 2024 r.

PGW WP Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
MŁODSZY SPECJALISTA

Karina Semków

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1 i 3, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 i art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2023 r. (data wpływu: 08.12.2023 r.) przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, z/s Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia projektowaną siecią wodociągową pod Giebułtowskim Potokiem w km 2+450 jego biegu, metodą przewiertu sterowanego (dz. nr 789, obręb Giebułtów, gm. Mirsk).

O r z e k a m

- I. Udzielić na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, z/s Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia projektowaną siecią wodociągową pod Giebułtowskim Potokiem w km 2+450 jego biegu, metodą przewiertu sterowanego (dz. nr 789, obręb Giebułtów, gm. Mirsk, ID. 021204_5.0017.789), z zachowaniem następujących parametrów:**

- rzędna dna cieku:	431,60 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- rzędna góry ścianki rury osłonowej:	429,59 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- rzędna osi wodociągu:	429,45 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- średnica rurociągu:	125 mm
- długość rury osłonowej:	9,0 m
- średnica rury osłonowej:	280 mm

Współrzędne przekroczenia (skrzyżowanie w osi cieku) w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5650569,05 Y: 5523564,92

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Prowadzenia robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP.
2. Stosowania się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w trakcie realizacji prac.
3. Zapewnienia specjalistycznego nadzoru przy wykonaniu przekroczenia.
4. W przypadku zniszczenia linii brzegowej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Uporządkowania terenu i doprowadzenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
6. Oznakowania przekroczenia stałymi znakami informacyjnymi po obu stronach koryta cieku.
7. Zawiadomienia zainteresowanych stron, w tym Nadzoru Wodnego w Lubaniu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Przekazania do Nadzoru Wodnego w Lubaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
9. Naprawienia na własny koszt lub pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w wyniku przeprowadzonych prac, niewłaściwej eksploatacji urządzeń bądź nieprzestrzegania warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie w drodze decyzji bez odszkodowania.
2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez Joannę Felską w listopadzie 2023 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Pełnomocnik Wnioskodawcy zwrócił się do tut. Organu wnioskiem z dnia 07.12.2023 r. (data wpływu: 08.12.2023 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia projektowaną siecią wodociągową pod Giebułtowskim Potokiem w km 2+450 jego biegu, metodą przewiertu sterowanego (dz. nr 789, obręb Giebułtów, gm. Mirsk).

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny,
2. wersję elektroniczną operatu wodnoprawnego,

3. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
4. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
5. pełnomocnictwo,
6. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.10.2023 r., znak: PP.6733.3.2023.12, wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.
7. wypis z rejestru gruntów.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 18.12.2023 r. zawiadomił zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl> oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Zarządu Zlewni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy i Miasta Mirsk

Stosownie do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dołączonymi do wniosku dokumentami oraz wniesienia zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

Na podstawie analizy całości materiału zgromadzonego w toku przeprowadzonego postępowania, w tym:

1. operatu wodnoprawnego,
2. opisu prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającego określeń specjalistycznych,

tutejszy Organ stwierdził, iż nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczególności:

1. Ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), zgodnie z którym przedmiotowe zadanie położone jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie: Kwisa do zb. Leśna i numerze: PLRW6000031665159.
2. Ustaleń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3. Ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych.
4. Ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym.
5. Ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy.

6. Ustaleń wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.10.2023 r., znak: PP.6733.3.2023.12.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisów Prawa wodnego i Kodeksu postępowania administracyjnego powołanych na wstępie, jak również mając na uwadze zabezpieczenie słusznego interesu stron postępowania, właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń wodnych oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie wraz z określonymi obowiązkami.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje się Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. *Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Wodne).*
2. *Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).*
3. *Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).*
4. *Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).*
5. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne).*
6. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne).*
7. *Operat wodnoprawny będący załącznikiem do wniosku oraz niniejsza decyzja muszą być udostępniane organom kontrolnym. Odpowiedzialność za treść operatu wodnoprawnego, obliczenia i ich wynik ponosi autor opracowania.*
8. *Właściciel urządzenia wodnego zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego urządzenia wodnego Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (art. 331 ust. 3 ustawy Prawo Wodne).*
9. *Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni (art. 304 ustawy Prawo Wodne).*

10. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomość gruntową, na której inwestycja będzie realizowana. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową jest umowa zawarta między podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a właścicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa właścicielskie gruntu przysługują PGW Wody Polskie o zawarcie umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu PGW WP odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajdują się na stronie <http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny, Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa).

Uiszczono opłatę zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)



DYREKTOR
mgr inż. Dariusz Konarski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca za pośrednictwem: Joanna Felska, Osiedle Tysiąclecia 8/27, 61-255 Poznań
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. a/a

Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Dział ZZI – z/s
2. PGW Wody Polskie- NW Lubąń

Sprawę prowadzi:
Dział Zgód Wodnoprawnych
tel. (75) 784 44 59 wew. 108

**DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
we WROCŁAWIU**

B60E2+1-R

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23
☎(075) 752 68 65, 767 63 85

dwkz-jg@dwkz.pl

 <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

JG/Arch.5183.288.2023.TW
L.dz. 37379

Jelenia Góra, 01.09.2023 r.

**Gmina Mirsk
pl. Wolności 39
59-630 Mirsk
pełnomocnik:
Joanna Felska
os. Tysiąclecia 8 m. 27
61-255 Poznań**

dotyczy: budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów etap II na działkach ewid. nr 26, 23, 789, 16, 15, 3, Obręb Giebułtów, gm. Mirsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.08.2023 r. w w/w sprawie informuję, że zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w obszarze obserwacji archeologicznej wsi Giebułtów. Obszar ten jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) i ujęty jest w wykazie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474).

W związku z powyższym inwestor zobowiązany jest zastosować się do wymogów konserwatorskich przedstawionych poniżej:

Ziemne roboty budowlane muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Przed przystąpieniem do realizacji zadania inwestor składa wniosek na prowadzenie badań archeologicznych, które polegają na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, stałego nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Do wiadomości:

1. a/a tw


mgr Krzysztof Jurek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze

Lwówek Śląski, 2023-11-23

STAROSTA LWÓWECKI
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
GK.6630.40.2023

ODPIS - PROTOKÓŁ NR 40/2023

z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia teren, przeprowadzonej przez Starostę Lwóweckiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru)

Termin zakończenia narady: 2023-11-23

Wnioskodawca: Biuro Projektów "Kanrys" Ryszard Owsianowski Joanna Felska
61-965 Poznań, UL. Żołnierzy Narwiku 23, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obręb Giebułtów – 26, 23, 789,15, 3

Rodzaj i funkcja przewodu: SI_W Projekt sieci wodociągowej

Informacje uzupełniające: średnica 125 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Marta Kaniuk

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Gazownictwo- GAZ-SYSTEM S.A.	nie dotyczy
	Michał Wieczorek	Nie dotyczy
2	Netia S.A. Wrocław	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	PSGAZ	nie dotyczy
	Paweł Trendewicz	Nie dotyczy

5	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Piotr Andruchów	pozytywne z uwagami GK.6630.40.2023 Projekt sieci wodociągowej, Obręb Giebułtów – dz.: 26, 23, 789,15, 3 Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze uzgadniam z następującymi uwagami: 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału w Jeleniej Górze, Region Lubań (kontakt Pan Adam Janiec tel. 75 889 3211), a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych. 3. Na istniejące kable nN, będące w kolizji poprzecznej, należy zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum: • 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego. 4. Dokładne położenie istniejących linii kablowych nN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) celem ustalenia dokładnej trasy kabli. 5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 3,5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych. 6. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi liniami kablowymi, należy również zaprojektować tymczasowe zabezpieczenia istniejących kabli przed ich osuwaniem się w wykop pod projektowaną sieć. 7. W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy zachować głębokości ułożenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadłe od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla zgodnie z normą N SEP-E-004. 8. Z uwagi na możliwość natrafienia na terenie objętym zakresem robót na linie kablowe nN, SN i WN, których trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. 9. Zwracam uwagę na istniejące, w obrębie inwestycji, napowietrzne linie nN których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy. 10. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć (kontakt jw). 11. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. 12. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. 13. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: • linii nN - 1 m. 14. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych. 15. Informuję ponadto, że na danym terenie znajdują się linie elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, których obecność należy uzgodnić z właścicielem i uwzględnić przy
---	--	---

		przewodzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy. 16. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załączyć do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia i na całkowity koszt inwestora. 17. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy uzgodnić z Regionem SN i nN Lubań SWS-3 lokalizację urządzeń oraz zakres prowadzonych prac przy sieci i urządzeniach elektroenergetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. 18. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze. 19. O nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Lubań ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót.
6	Telekomunikacja - DSS Operator S.A.	pozytywne bez uwag
	Andrzej Heluszka	Brak uwag
7	Telekomunikacja - Orange Polska	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Wodociągi i kanalizacja - Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Mirsk	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Starosta Lwówecki Marta Kaniuk	pozytywne z uwagami 1. Nie wyklucza się istnienia dla przedmiotowej lokalizacji innych projektów sytuowania sieci/przyłączy, które nie zostały wykazane na mapie do celów projektowych. 2. W zasięgu oddziaływania prowadzonych prac mogą znaleźć się punkty osnowy szczegółowej, które zgodnie z art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podlegają ochronie i należy je zabezpieczyć przed przemieszczeniem, uszkodzeniem bądź zniszczeniem. - Przemieszczenie, uszkodzenie bądź zniszczenie ww. punktów osnowy szczegółowej należy zgłosić niezwłocznie, na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. - Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy, kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Marta Kaniuk

Marta
Kaniuk;
Powiat
Lwówecki

Elektronicznie podpisany przez
Marta Kaniuk; Powiat Lwówecki
Data: 2023.11.23 11:39:30 +0100'

Marta Kaniuk

.....
...
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomienie o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
4. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.,1336 ze zm.).

istniejąca sieć wodociągowa
projektowana sieć wodociągowa

Marta Kan
Powiat
Lwówecki

Elektronicznie
k; podpisany przez
Marta Kaniuk; Powiat
Lwówecki
Data: 2023.11.23
11:42:31 +01'00'

uprawnien zawodowych kierownika prac.

Miejscowość **GIEBUŁTÓW**

	Treść rys.
--	------------

PLAN

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mirsku**

59-630 Mirsk, ul. Adama Mickiewicza 38

Mirsk, dnia 23.02.2024 r.

ZGKiM Mirsk

L.dz: 749/24

Telefon:

+48 757834252

+48 757834467

E-mail:

sekretariat_zgkim
@mirsk.pl

Joanna Felska

Os. Tysiąclecia 8/27

61-255 Poznań

Znak: DW.WT.PK.01/1/2024

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

I WYKONANIA SIECI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2024 roku (data wpływu 02.02.2024r.), złożony przez Panią Joannę Felską, zam. Os. Tysiąclecia 8/27, 61-255 Poznań, działającą w imieniu i na rzecz Gminy Mirsk dotyczący wydania warunków technicznych przyłączenia i wykonania sieci na terenie Obr. ewidencyjnego Giebułtów gm. Mirsk, obejmujących:

- przyłączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej infrastruktury, dz. 26,
- wykonanie sieci wodociągowej wraz z reduktorem ciśnienia i przyłączy zakończonych studzienką wodomierzową na posesji ok 1,0 m od granicy lub zaślepiionymi na granicy,

wydaje warunki techniczne jak niżej:

1 WODA

1.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zapewnia dostawę wody dla

projektowanej sieci j/w.

1.2 Projektowaną sieć należy włączyć we wskazanych poniżej miejscach:

- włączenie w wodociąg W160 mm zlokalizowany w działce nr ewid. 26 Obr Giebułtów
Lokalizację wpięcia projektowanej sieci wodociągowej zaznaczono na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych warunków technicznych.
- Sieć należy zaprojektować z rur RC SDR 11 dostarczanych na miejsce budowy w odcinkach prostych (w sztangach); w przypadku rur w zwojach zastosować urządzenie do prostowania i likwidacji owalności rur PE,
- rury powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. posiadać stałe oznakowania naniesione na rury zawierające informacje: nazwa producenta, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.
- Na sieci należy zastosować:
 - reduktor ciśnienia
 - kształtki żeliwne malowane proszkowo lub kształtki polietylenowe,
 - armaturę z gładkim przelotem, z miękkouszczelniającym klinem,
 - Nad rurą PE RC należy ułożyć niebieską taśmę znakującą o szerokości 20 cm. Oznaczenie uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą tabliczek informacyjnych umieszczonych w widocznym miejscu na betonowych słupkach

1.3 W ramach przedmiotowej inwestycji do posesji zlokalizowanych na wysokości planowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować przyłącza wodociągowe, bezpośrednio od tej sieci,

- włączenie przyłącza do sieci wykonać za pomocą opasek do nawiercania pod ciśnieniem dla rur PE,
- zasuw do przyłączy (z żywicy POM) z króćcami do zgrzewania na rurociągach PE, za zasuwą można stosować złączki rurowe wciskowe przeznaczone do rur PE,
- przy lokalizacji zasuw do przyłączy w gruntach nieumocnionych teren wokół skrzynki umocnić płytą betonową dwudzielną lub kostką brukową,
- w- przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE, zakończyć je studzienką wodomierzową w odległości ok 1,0m na podłączanej posesji,
 - stosować mrozoodporne studzienki wodomierzowe z otwartym dnem,
 - w studzienkach wodomierzowych należy zamontować zestawy wodomierzowe wraz z konsolami do wodomierzy i wodomierzami wraz z nakładkami marki „Apator” do radiowego odczytu ilości zużytej wody. Wodomierze klasy b lub c wraz z nakładkami

spełniającymi normę IP68. Przed i za konsolą zamontować zawory odcinające, oraz zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru.

- na instalacji wewnętrznej za zestawem wodomierzowym należy przewidzieć zamontowanie reduktora ciśnienia oraz zaworu antyskażeniowego z możliwością poboru próbek wody w celu zbadania jej jakości,
- w przypadku braku zgody właściciela na zaprojektowanie przyłącza rurę zaślepić na granicy działki.

1.4 Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej a przed oddaniem do eksploatacji, należy go poddać próbie szczelności, następnie przeprowadzić płukanie sieci i dezynfekcję roztworem wapnia chlorowanego. Po chlorowaniu ponownie przepłukać, a następnie wykonać badanie bakteriologiczne.

1.5 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami inżynierii sanitarnej. Po wykonaniu sieci wodociągowej należy dokonać jej zainwentaryzowania oraz zgłosić w terminie 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót do odbioru technicznego w stanie odkrytym do ZGKiM w Mirsku.

UWAGI

1. Miejsce wpięcia do sieci wodociągowej zaznaczono załącznikach graficznych nr 1.
2. Przed przystąpieniem do prac, należy powiadomić ZGKiM w Mirsku pisemnie, przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
3. Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z ZGKiM w Mirsku.
4. Włączenia do sieci dokonuje wykonawca/inwestor **wyłącznie** w obecności pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, po uprzednim uzgodnieniu terminu i przygotowaniu miejsca wpięcia.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji przyłącza dokonać próby szczelności zgodnie z PN-81/B-10725, pkt.8, przy udziale przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.
6. Po wykonaniu prac należy wystąpić pisemnie do ZGKiM w Mirsku o dokonanie odbioru prac (odbior pod kątem spełnienia warunków technicznych, dokonywany jest przy otwartym wykopie), wraz z inwentaryzacją powykonawczą całości inwestycji. Jeden egzemplarz inwentaryzacji należy przekazać ZGKiM w Mirsku pod rygorem niepodpisania umowy na dostawę wody i odbioru ścieków, jak też poniesienia przewidzianych prawem konsekwencji.
7. Niniejsze warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości

przyłączenia.

10. Całość robót związanych z budową pokrywa Inwestor.

11. Przejście z projektowaną trasą sieci i przyłączy wodociągowych przez działki, do których inwestor nie posiada tytułu prawnego wymaga zgody lub uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą terenu.

Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 2 lat od dnia ich wystawienia.

ZGKiM w Mirsku
DYREKTOR
Arkadiusz Kłosa

Załączniki:

1. Mapy sytuacyjna z lokalizacją wpięcia do sieci wodociągowej – Załącznik graficzny nr 1 do warunków znak: DW.WT.PK.01/1/2024 przedstawiający przebieg i miejsce wpięcia projektowanej infrastruktury do sieci

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a.

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk. Pl Wolności 39, 59-630 Mirsk


Sprawę prowadzi: Rafał May

Inspektor ds. wod-kan.

tel. 757834467 w.16 e-mail: wodkan_zgkim@mirsk.pl

Arkadiusz Klask

W1-miejsce połączenia
z istn. siecią

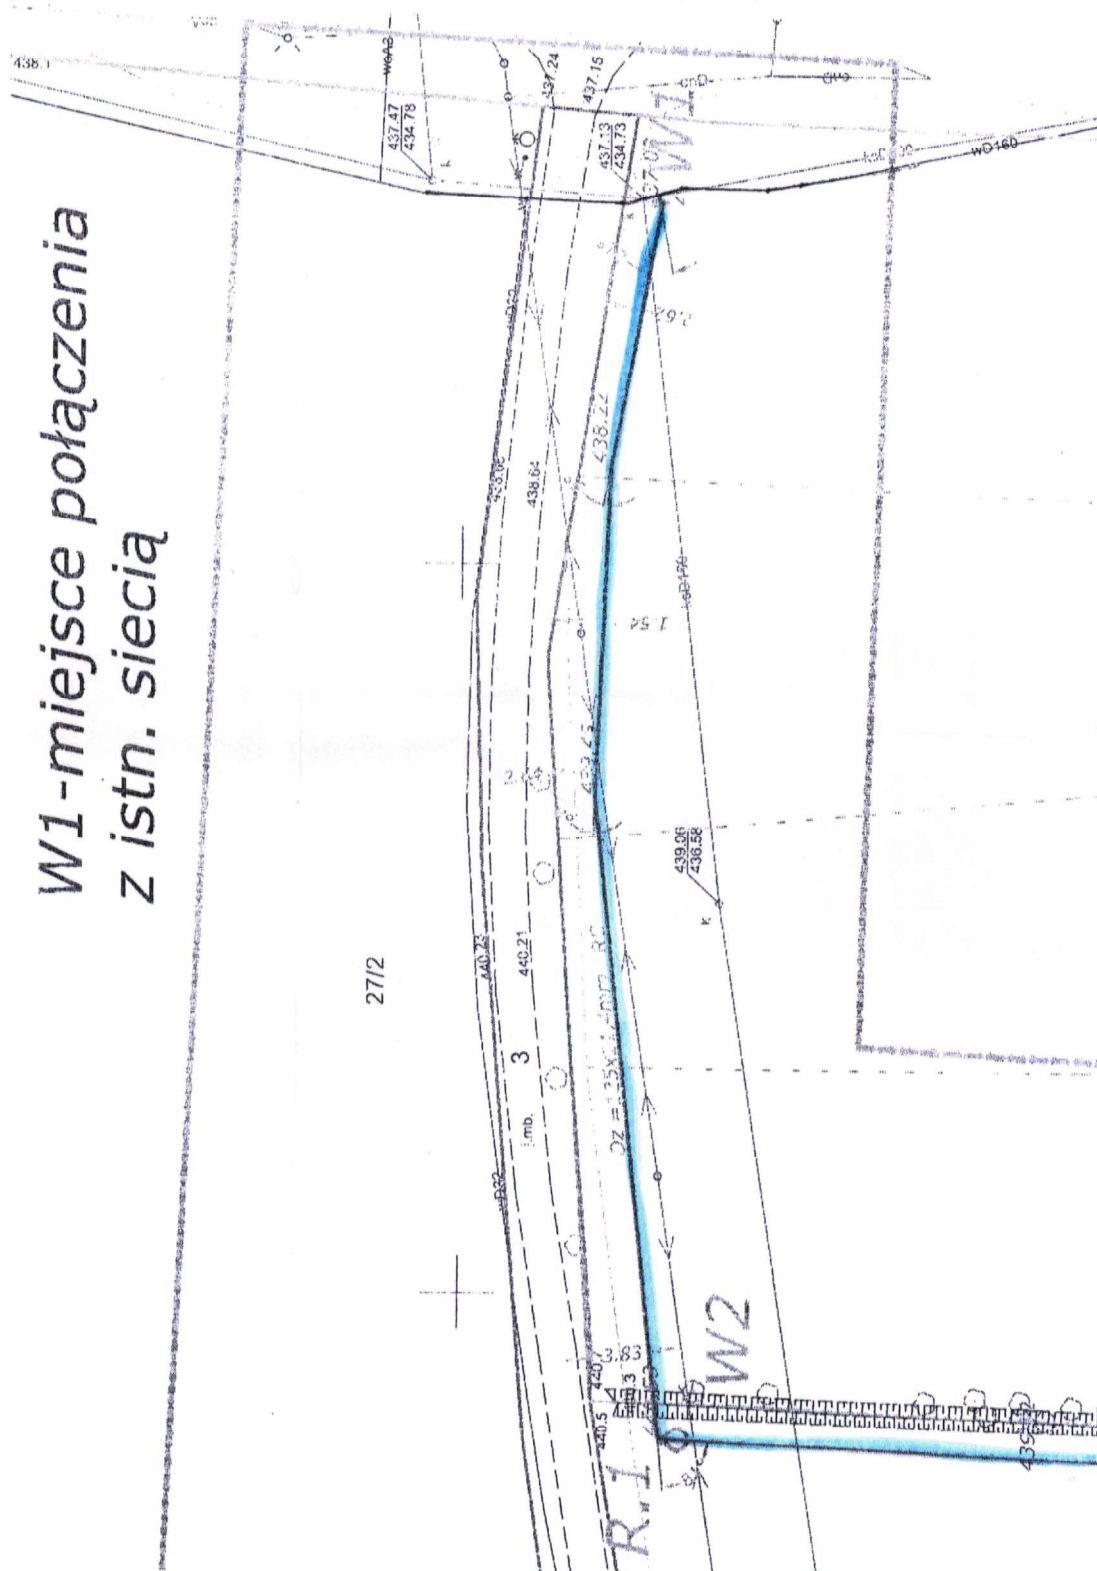

Rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Jacek Praczyk, nr upr. 536/2011
(imię i nazwisko, nr uprawnień)

Tarnowo Podgórne, 13.05.2024 r.
(miejscowość, data)

KARTA UZGODNIENIA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU TECHNICZNEGO pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GIEBUŁTOWIE AUGUSTOWIE-ETAP II

Data opracowania projektu:

15.01.2024

Adres inwestycji (obiektu budowlanego lub urządzenia przeciwpożarowego) lub inne dane
na temat jej lokalizacji: **GIEBUŁTÓW-AUGUSTÓW, GMINA MIRSK, POWIAT LWOWEK ŚLĄSKI**

Nazwa pliku lub plików komputerowych z uzgodnionym projektem:

PZT_2024.05.09; PT_2024.05.09

Data dokonania uzgodnienia projektu:

13.05.2024

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam:

☒ bez uwag;

☐ z uwagami:

.....
.....
.....

Adnotacje (wypełnić, jeśli dotyczy):

☐ uzgodnienie projektu technicznego stanowi również uzgodnienie projektu następującego
urządzenia przeciwpożarowego³:

–
–

☐ uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu nieistotnego odstępiania od projektowanych
warunków ochrony przeciwpożarowej w projekcie zagospodarowania działki lub terenu /
projekcie architektoniczno-budowlanym⁴;

☐ uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony
przeciwpożarowej.

*Podpisano
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym*

**Podpisany elektronicznie przez
Jacek Paweł Praczyk
13.05.2024
18:00:45 +02'00'**

- ¹ Należy wskazać, czy jest to projekt:
- zagospodarowania działki lub terenu,
 - architektoniczno-budowlany,
 - techniczny,
 - urządzenia przeciwpożarowego.

² W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami należy podać treść uwagi albo uwag.

³ Należy wskazać urządzenie albo urządzenia przeciwpożarowe, których uzgodnienie dotyczy.

⁴ Niepotrzebne skreślić.

***INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W GIEBUŁTOWIE – AUGUSTOWIE – ETAP II.”***

INFORMACJA BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2020 poz 1333 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b) z późniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U.03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy sieci wodociągowej jest Gmina Mirsk, pl. Wolności 39; 59-630 Mirsk.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Na placu budowy prowadzone będą roboty ziemne, montażowe instalacyjne oraz wykończeniowe związane z wykonaniem:

- sieci wodociągowej i przyłączy.

Parametry techniczne sieci wodociągowej.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IŁOŚĆ
1.	Rury RC PE100, SDR 11, Dz = 125 x 11,4 mm	m	425,5
2.	Rury RC PE100, SDR 11, Dz = 90 x 8,2 mm	m	3,5
3.	Przyłącza wodociągowe - Rury PE, PE100 PN10, SDR 11, DN = 32 x 3,0mm	m	12,0

Tabela nr 1.

Obiekty na sieciach:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	IŁOŚĆ
1.	Reduktor ciśnienia R1 w studni ø1200 mm.	1

Tabela nr 2.

Kolejność realizacji robót:

- Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym.
- Przygotowanie placu budowy.
- Wytyczenie trasy sieci i określenie położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- Wykonanie robót ziemnych.
- Układanie rur.
- W przypadku wykonywania przecisku przeciąganie rur przewodowych w rurach osłonowych.
- Montaż studni, armatury na sieciach i obiektach.
- Próby szczelności.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
- Zasypanie wykopu.
- Odtworzenie nawierzchni dróg, terenów zielonych i uporządkowanie placu budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

Na przedmiotowym terenie wsi istnieją następujące obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej lub napowietrznej:

- sieć telekomunikacyjna;
- sieć energetyczna;
- sieć wodociągowa;
- sieć kanalizacji melioracyjnej;
- sieć dróg gminnych.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Poniższe elementy zagospodarowania terenu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne ze względu na liczne skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu;
- napowietrzne linie elektroenergetyczne;

- drogi zwłaszcza na odcinkach, gdzie należy zachować ciągłość ruchu;
- drzewostan;
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robót niezgodnie z technologią robót;
- wykonywanie wykopów pod sieć na głębokości poniżej 1,2 m pod powierzchnią terenu;
- wykonywanie głębokich wykopów liniowych szczególnie w bliskim sąsiedztwie budynków, drzew i słupów linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach;
- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;
- składowanie materiałów na krawędzi wykopu;
- usunięcie się skarpy wykopu;
- upadek pracownika do wykopu;
- transport rur na plac budowy i ich montaż;
- pogłębianie wykopów wąskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie;
- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak;
- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków;
- rozerwanie szalunku przy użyciu pompy;
- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów;
- praca sprzętu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.);
- niekorzystne warunki gruntowo – wodne w rejonie prowadzonych prac (woda gruntowa powyżej dna wykopów, niestabilne grunty zalegające w poziomie posadowienia obiektów budowlanych);
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (np. dostarczenie studni);
- roboty prowadzone w studniach roboty związane z wykonaniem przewiertów pod ciekami, drogami;
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu;
- wykonanie izolacji;
- ręczne zasypywanie wykopów;
- zasypywanie wykopów spycharką;
- prowadzenia robót w pasie drogowym;
- nadmierny hałas przy stosowaniu młotów udarowych.

Wykopy pod sieć prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ostrożnego wykonywania wykopów w pobliżu domów, gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejący drenaż.

Niektóre z nich mogą być nie naniesione geodezyjnie na planie sytuacyjno-wysokościowym (dotyczy to w szczególności kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz ich przyłączy oraz drenażu).

We wszystkich przypadkach należy uzyskać przed przystąpieniem do prac informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOŚCI.

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach na wysokości:

- upadek pracownika z wysokości;
- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów;
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIĄZANE Z UŻYCIEM I EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, MASZYN, ELEKTRONARZĘDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Najczęściej występujące zagrożenia przy użyciu i eksploatacji maszyn, urządzeń elektonarzędzi i instalacji elektrycznych:

- potrącenie pracownika przez pracującą maszynę;
- porażenie prądem elektrycznym;
- oparzenie łukiem elektrycznym;
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń;
- nadmierny hałas i wibracje-piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;
- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki;
- niebezpieczeństwo pożaru;
- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych.

Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:

- instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas wykonywania wszelkich prac;
- poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;
- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

7. INFORMACJA OWYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA ORAZ WYPOSAŻENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac przyszły Wykonawca robót winien wydzielić odpowiednie miejsce uzgodnione z Użytkownikiem oraz zapewnić do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zostać oznakowany tablicami informującymi o zakazie wstępu na teren budowy.

Miejsce wykopu należy oznakować tablicami informującymi o głębokich wykopach.

W sąsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem usytuować zaplecze socjalne.

Składa się ono z pomieszczeń biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatów wyposażonych w umywalnię natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI.

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.

W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.

Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig.

**9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z
ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACJI.**

Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30 min.

Należy uzyskać przed przystąpieniem do prac ziemnych informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopów niezabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami, nieoznakowanych i nieoświetlonych w nocy.

Wykopy należy wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a także zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu. Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane będą w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczowania) a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewnić właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.

Zapewnione być musi właściwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie, zabezpieczenie barierkami i zaporami, oświetlenie w nocy).

W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi wydzielić strefę niebezpieczną - taśma BHP na słupkach i tablice ostrzegawcze.

Strefy niebezpieczne wyznaczyć w ww. sposób wokół urządzeń transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanej odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie pracownika).

Przy pracach transportowych materiałów do wykopu opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzielić w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego.

Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację.

Drogi i ciągi pieszej komunikacji utrzymywać w należyтым porządku z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia.

Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pożarowo niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż.

10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania robót wykonawca będzie:

- *podejmować wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,*
- *miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają wykonawcę,*
- *gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiałów należy gromadzić w wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich należy zorganizować w sposób ograniczający rozrzut i pylenie. Na odpady stałe zostaną ustawione pojemniki stanowiące własność przedsiębiorstwa oczyszczania, w którego zakresie będzie okresowe ich opróżnianie. Nie występują odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, które należało by składować w sposób szczególny.*