



Mocowanie nad
przewodami linii

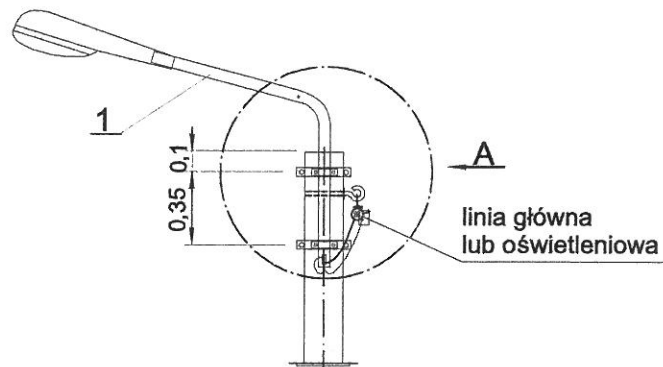

szczegół A
zasilanie z linii oświetleniowej AsXSn 2x25

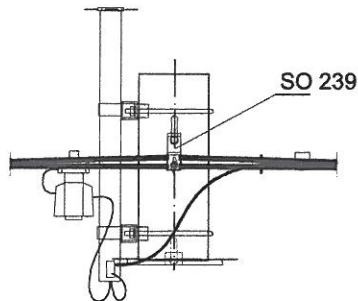

Uwaga : Nie wymaga się zerowania wysięgnika przy zastosowaniu oprawy II klasy ochronności i przewodu poz.8 w izolacji wzmocnionej (DYd).

Inwestor: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka			Wykonawca:  INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Ireneusz Banaszczyk PODOBORZE 10, 07-300 OSTRÓW MAZ.	
Nazwa	Projekt budowlany budowy linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Osuchowa, gm. Ostrów Mazowiecka			
Rysunek E-4	Przykład montażu oprawy oświetlenia ulicznego.			
Projektant	Ireneusz Banaszczyk upr. nr Wa-569/93	Data:		
		Podpis:		
Sprawdzający	Kazimierz Książkowski upr. UAN-4224/136/107/85	Data:		
		Podpis:		