





- Legenda:
- istn. słup linii nn
 - istn. linia napowietrzna nn
 - proj. słup linii nn
 - proj. przyłącze kablowe nn
 - istn. ogranicznik przepięć
 - proj. ogranicznik przepięć

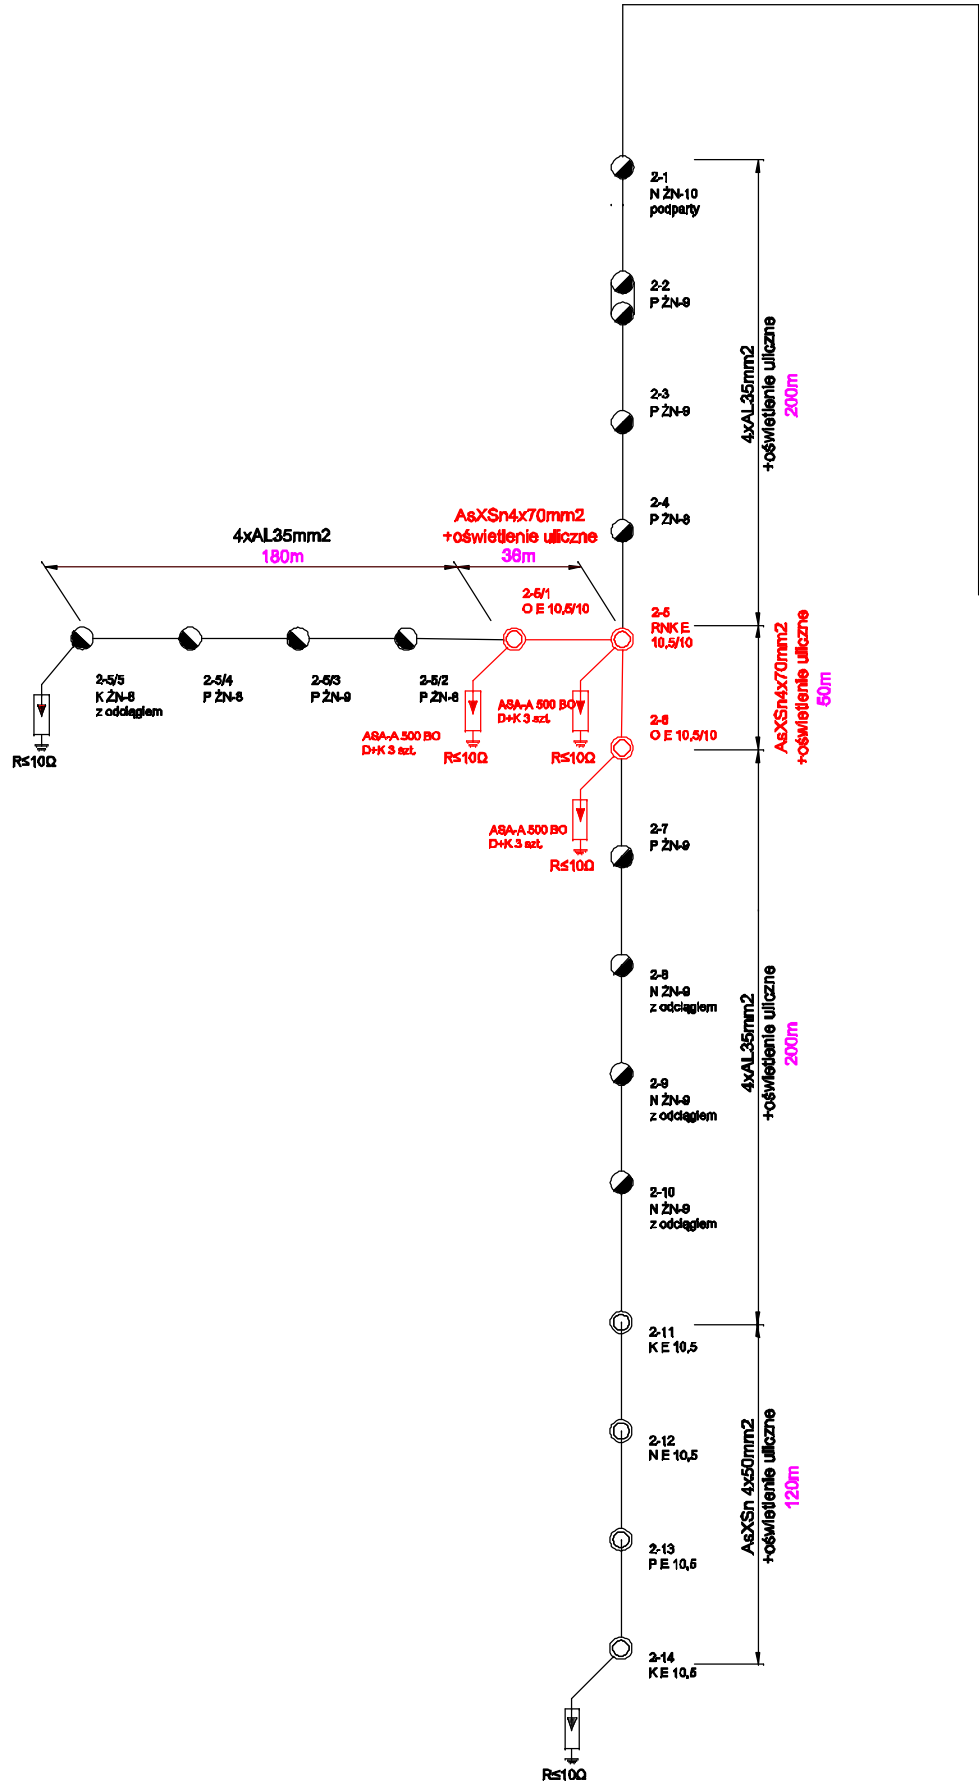

Uwaga: przyłącza i obciążenia zaznaczone na schemacie do obliczeń

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|
| Jednostka projektowa: | | P.H.U. ELEKTRYM ul. Lubiejewska 25 07-300 Ostrow Mazowiecka | |  | |
| Inwestor: | |  <i>Polska Grupa Energetyczna</i> | | | |
| PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin | | | | | |
| Nazwa | | | | | Projekt budowlany budowy linii napowietrznej nn w miejscowosci Nowe Lubiejewo, gm. Ostrow Mazowiecka nr dz. 112 |
| Rysunek E-2 | | Schemat elektryczny zasilania | | | |
| Projektant | Edward Groniecki upr. nr St 682/78 | Data: | | | |
| | | Podpis: | | | |