


Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego			
Rzędna osi rurociągu [m]			
Zagłębienie osi rurociągu	1.67		1.70
Średnice, materiał	110×6,6 PE100 SDR17 zw		1,5 ‰
Długość trasy [m]	0.00		130.50

1

Hp2

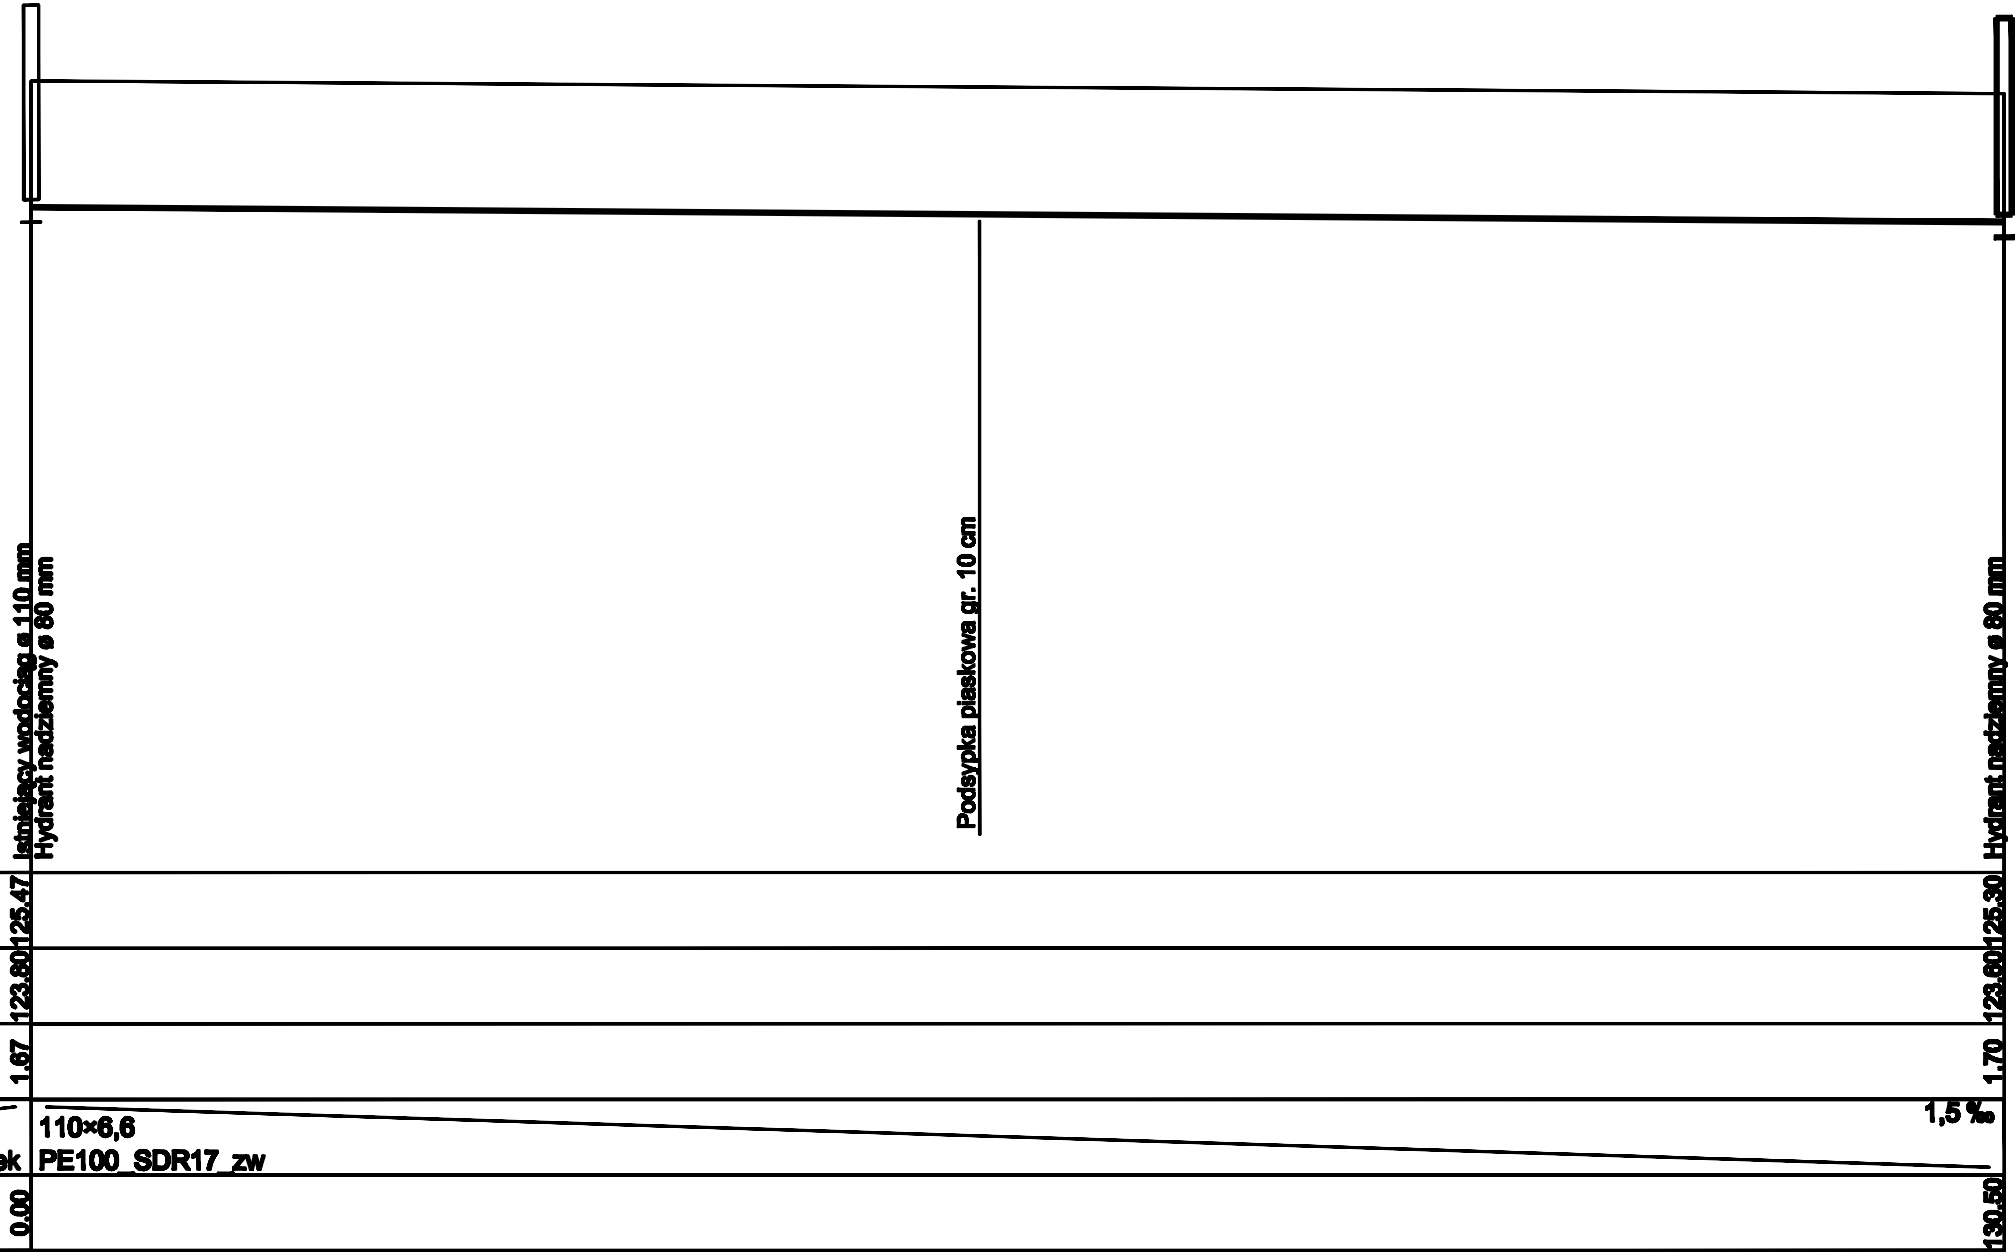

OBIEKT SIEĆ WODOCIĄGOWA Komorowo, ul. Sosnowa, dz. 230/25 Gm. Ostów Mazowiecka		RYS. 2
NAZWA RYS. PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ WODOCIĄGOWA		SKALA 1 : 100/500
STADIUM P.B.	BRANŻA SANITARNA	DATA 12.10.2016r.
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Duda LOM - 42		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Ciszewski PDL/0116/PWOS/11		