


Blok betonowy pod zasuwę



| Średnica | Zasuwa kołnierzowa | | |
|----------|--------------------|-----|-----|
| DN | a | b | c |
| 80 | 180 | 200 | 480 |
| 100 | 200 | 220 | 500 |
| 150 | 250 | 280 | 550 |
| 200 | 300 | 340 | 600 |
| 250 | 350 | 395 | 650 |
| 300 | 400 | 445 | 700 |

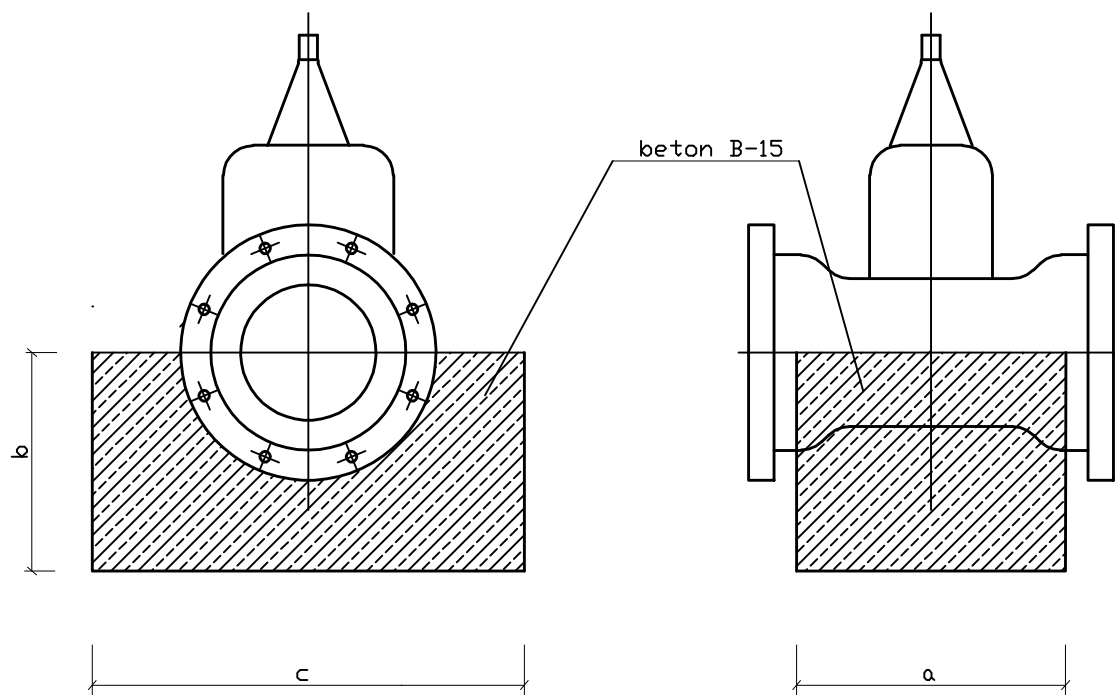

Usługi Projektowe – mgr inż. Krzysztof Duda
18-400 Łomża, ul. Woźniowska 36

Obiekt:

SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

Adres:

Komorowo, ul. Wodociąg, , gm. Ostrów Mazowiecka

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO

ZESPÓŁ AUTORSKI

| Branża: | Imię i nazwisko | Nr upr. proj. | Data | Podpis |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------|
| Sanitarna Projektant | mgr inż. Krzysztof Duda | LOM – 42 | 12.10.2016 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Dariusz Ciszewski | PDL/0116/PWOS/11 | 12.10.2016 | |
| Faza: PT | Skala: | Nr rysunku: 5 | | |