


# Blok betonowy pod zasuwę



Średnica	Zasuwa kołnierzowa		
DN	a	b	c
80	180	200	480
100	200	220	500
150	250	280	550
200	300	340	600
250	350	395	650
300	400	445	700

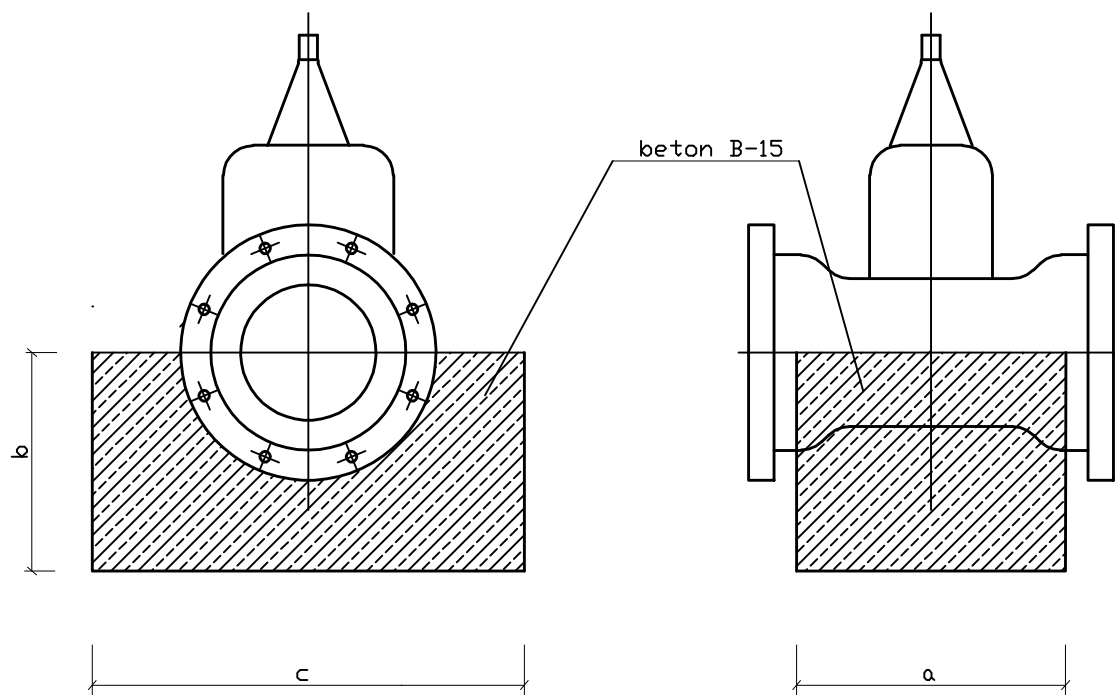

Usługi Projektowe – mgr inż. Krzysztof Duda  
18-400 Łomża, ul. Woźniowska 36

Obiekt:

SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

Adres:

Komorowo, ul. Sarnia, , gm. Ostrów Mazowiecka

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO

**ZESPÓŁ AUTORSKI**

Branża:	Imię i nazwisko	Nr upr. proj.	Data	Podpis
Sanitarna Projektant	mgr inż. Krzysztof Duda	LOM – 42	12.10.2016	
Sprawdzający	mgr inż. Dariusz Ciszewski	PDL/0116/PWOS/11	12.10.2016	
Faza: PT	Skala:	Nr rysunku: 5		