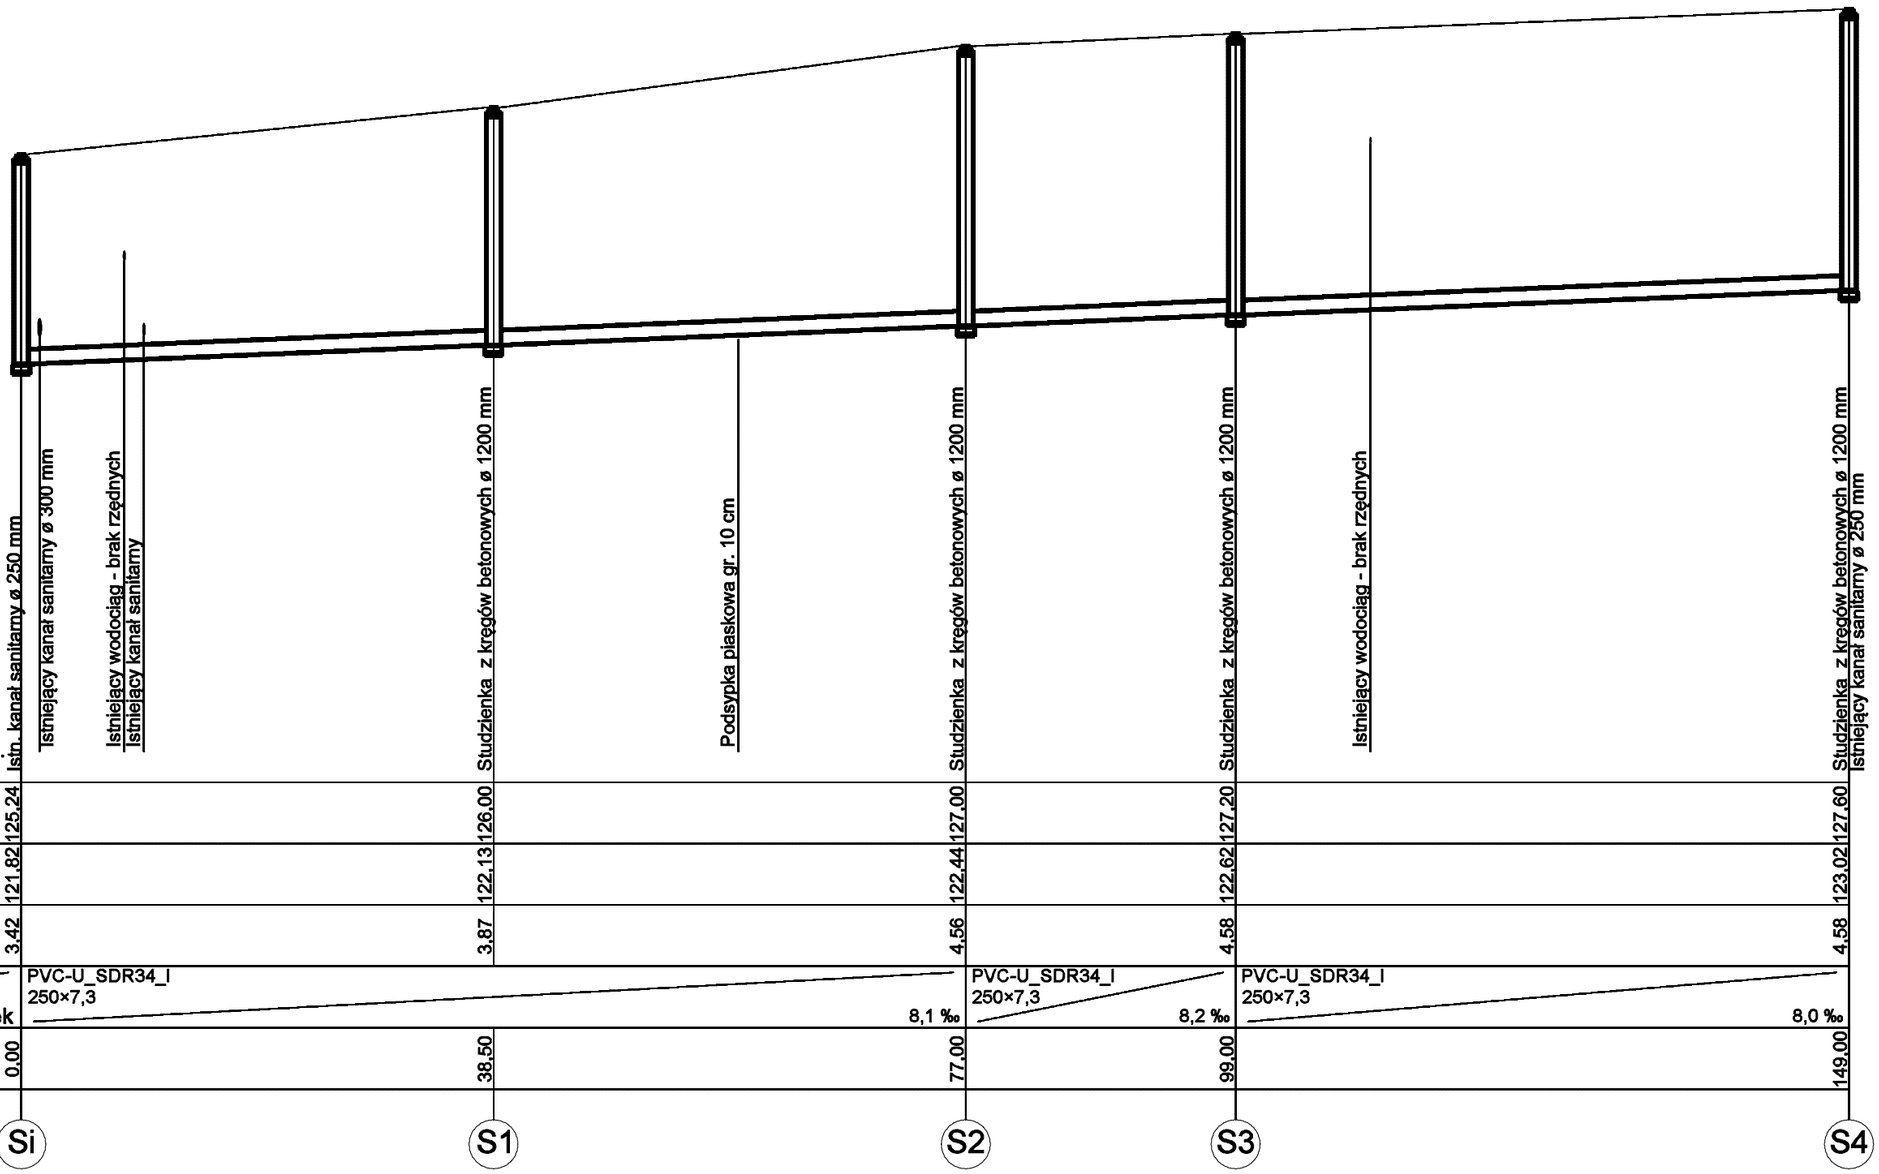

Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

	Si		S1		S2		S3		S4
Rzędna terenu projektowanego	125,24		126,00		127,00		127,20		127,60
Rzędna dna kanału	121,82		122,13		122,44		122,62		123,02
Zagłębienie dna kanału [m]	3,42		3,87		4,56		4,58		4,58
Średnice, materiał		PVC-U_SDR34_I 250×7,3				PVC-U_SDR34_I 250×7,3		PVC-U_SDR34_I 250×7,3	
Spadek				8,1 ‰			8,2 ‰		8,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00		38,50		77,00		99,00		149,00

OBIEKT: **PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Komorowo, ul. Kościelna, dz. 2004, 1934**		RYS. **2**
NAZWA RYS. **PROFIL PODŁUŻNY - KAN SANITARNY**		SKALA **1 : 100/500**
STADIUM **P.B.**	BRANŻA **SANITARNA**	DATA **10.06.2019 r.**
OPRACOWAŁ: **mgr inż. Krzysztof Duda LOM - 42**		