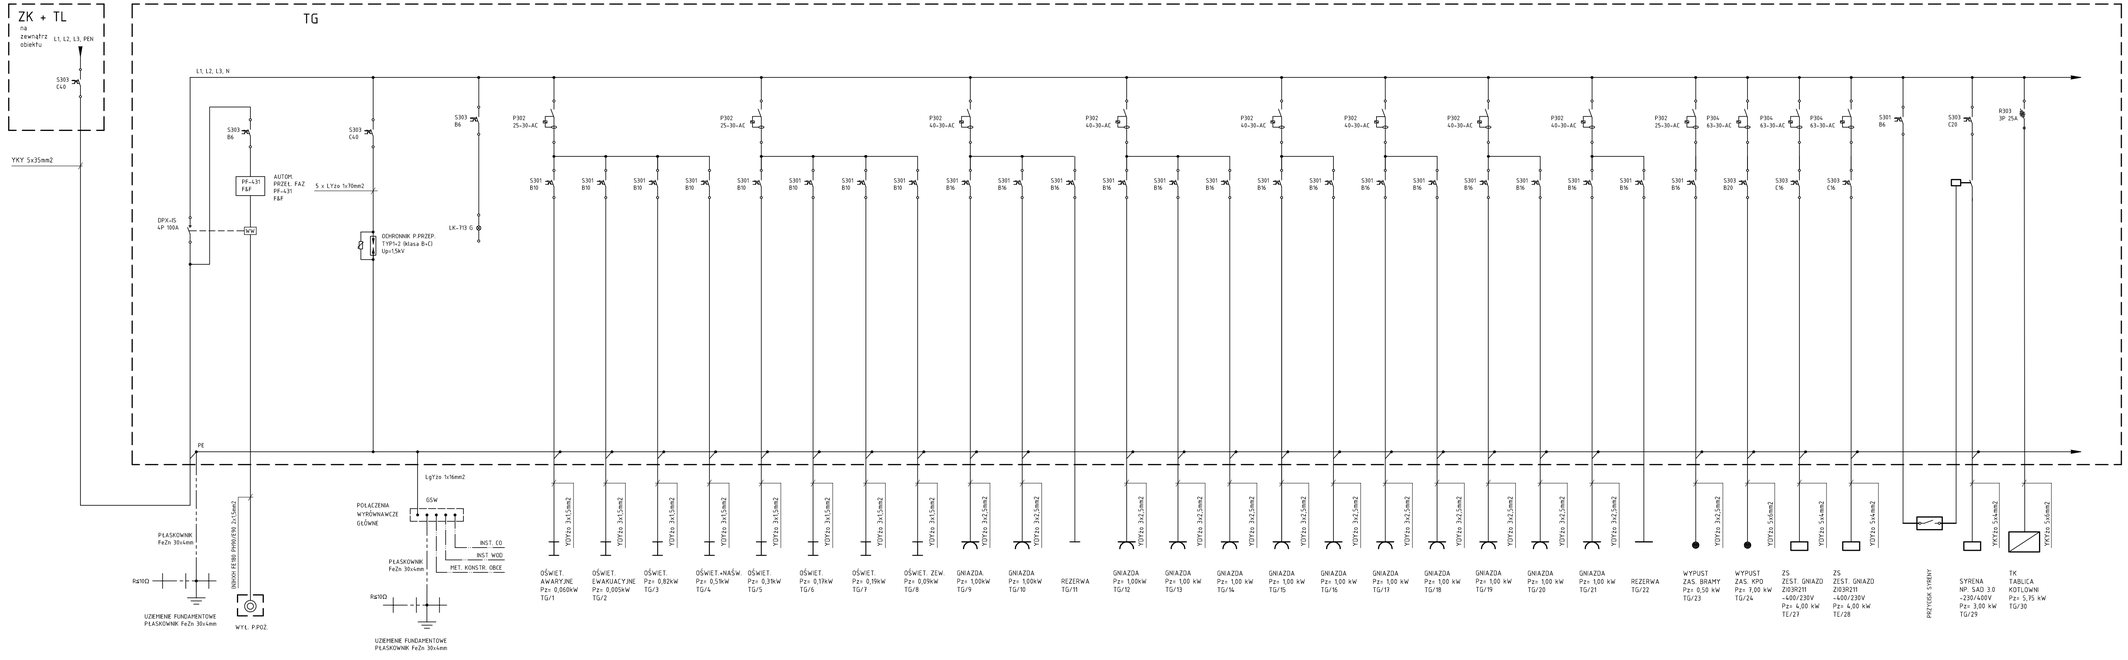

ROZDZIELNICA GŁÓWNA TG
Pz = 38,41 kW
kj = 0,60
Psz = 23,05 kW
Isz = 34,70 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3-400 IP43 + cokół
np. firmy "LEGRAND"

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny dobór przewodów wg DTR urządzenia.

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny dobór przewodów wg DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE
Inż. Dariusz Orzszowicz-Siwek
07-420 Czerwin
ul. Pastelowa 20
NIP 758-184-71 Dł. tel. 602 125 441

Inwestor :	Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka
Lokalizacja :	Jelonki, gm. Ostrów Mazowiecka, dz. ean. nr geod. 398
Temat :	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JELONKACH
Nazwa rysunku :	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICA TG
Skala :	
Nr rysunku :	E-4

Autorzy projektu :	Specjalność :	Nr uprawnień :	Podpis :
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant: mgr inż. Marek Blat	elektryczna	MAZ/0344/PWBE/15	
Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis	elektryczna	Wa-203./02	
Opracował: mgr inż. Robert Długołęcki			
Faza: Projekt budowlany	Miejscowość, data: Czerwin, 02. 12. 2020 r.		