
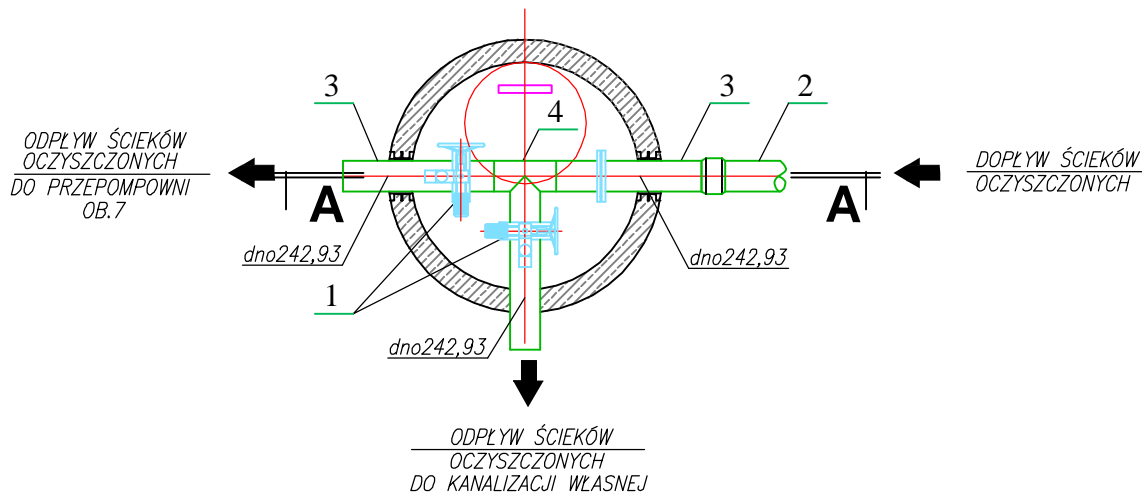


PRZEKRÓJ A-A

1:50

OB.6

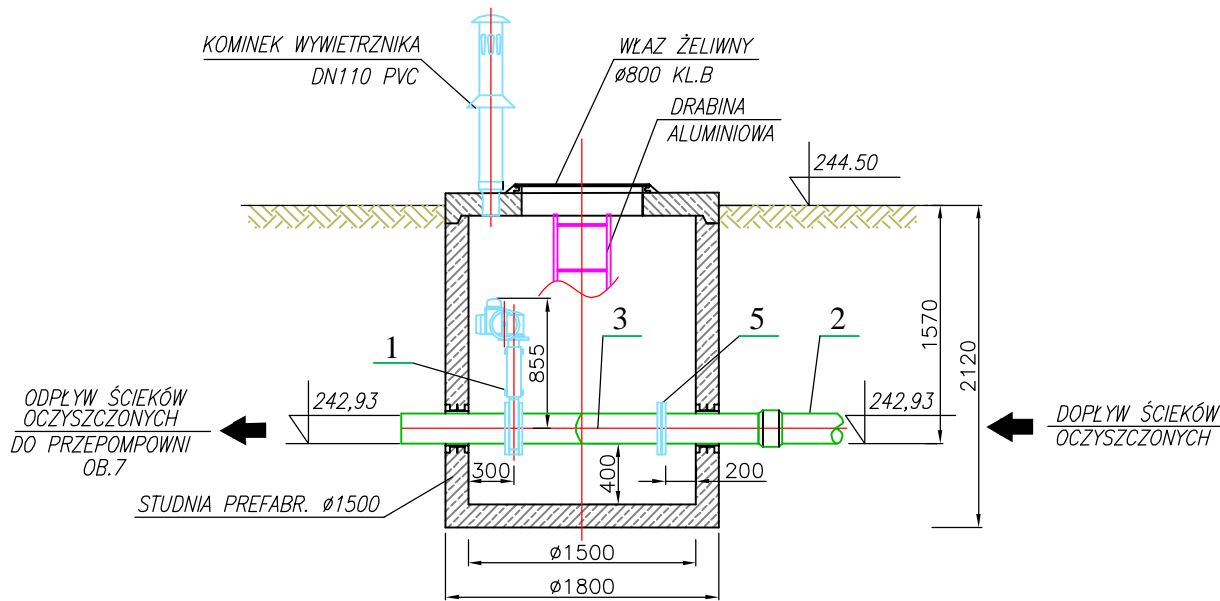

5	2 szt.	KOLNIERZ "SYSTEM 2000" DLA RUR PE Pn=1,0 MPa, DN150	
4	1 szt.	TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY Dz200x11,4mm. PEHD PE6 SDR17,	
3	2 szt.	RURA CIŚNIENIOWA DO ŚCIEKÓW, PEHD DN200 PE6 SDR17, Dz200x11,4mm.	
2		RURA KIELICHOWA PVC DN150 KLASY "N"	
1	2 kpl	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOLNIERZOWA TYPU Z-011A PN10, DN150 Z NAPIĘDEM ELEKTRYCZNYM "ON-OFF" EBRO, 400V, 50 Hz Ns=0,045kW	EBRO ARMATUREN
1	2	3	4
POZ.	ILOŚĆ szt.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT/ DOSTAWCA

UWAGI:

- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ZBIORNIKÓW SZCZELNE TYP "PD"

BIO - PROJEKT Biuro Projektowo - Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec 45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39	Nazwa i adres obiektu budowlanego : Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Gwoździany gm. Pawonkw, woj. śląskie				
	Branża : sanitarna		Stadium dokumentacji : PW/PB		
Przedmiot rysunku KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH <i>Oczyszczalnia ścieków w m. Gwoździany, gm. Pawonków</i>	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Projektant	mgr inż. WALDEMAR ZAMIEROWSKI	256/94/OP	lut 2007r.	
	Projektant	inż. BARBARA SMOLEC	248/76/OP	lut 2007r.	
	St. Asys. Projektanta	mgr inż. M. OLSZEWSKA		lut 2007r.	
	St. Asys. Projektanta	mgr inż. A. Pietrzak		lut 2007r.	
	Weryfikator	inż. BOGDAN GOLEC	266/94/OP	lut 2007r.	
Skala: 1:50		Nr rysunku: 7AL 6		Nr egz.: 1	