










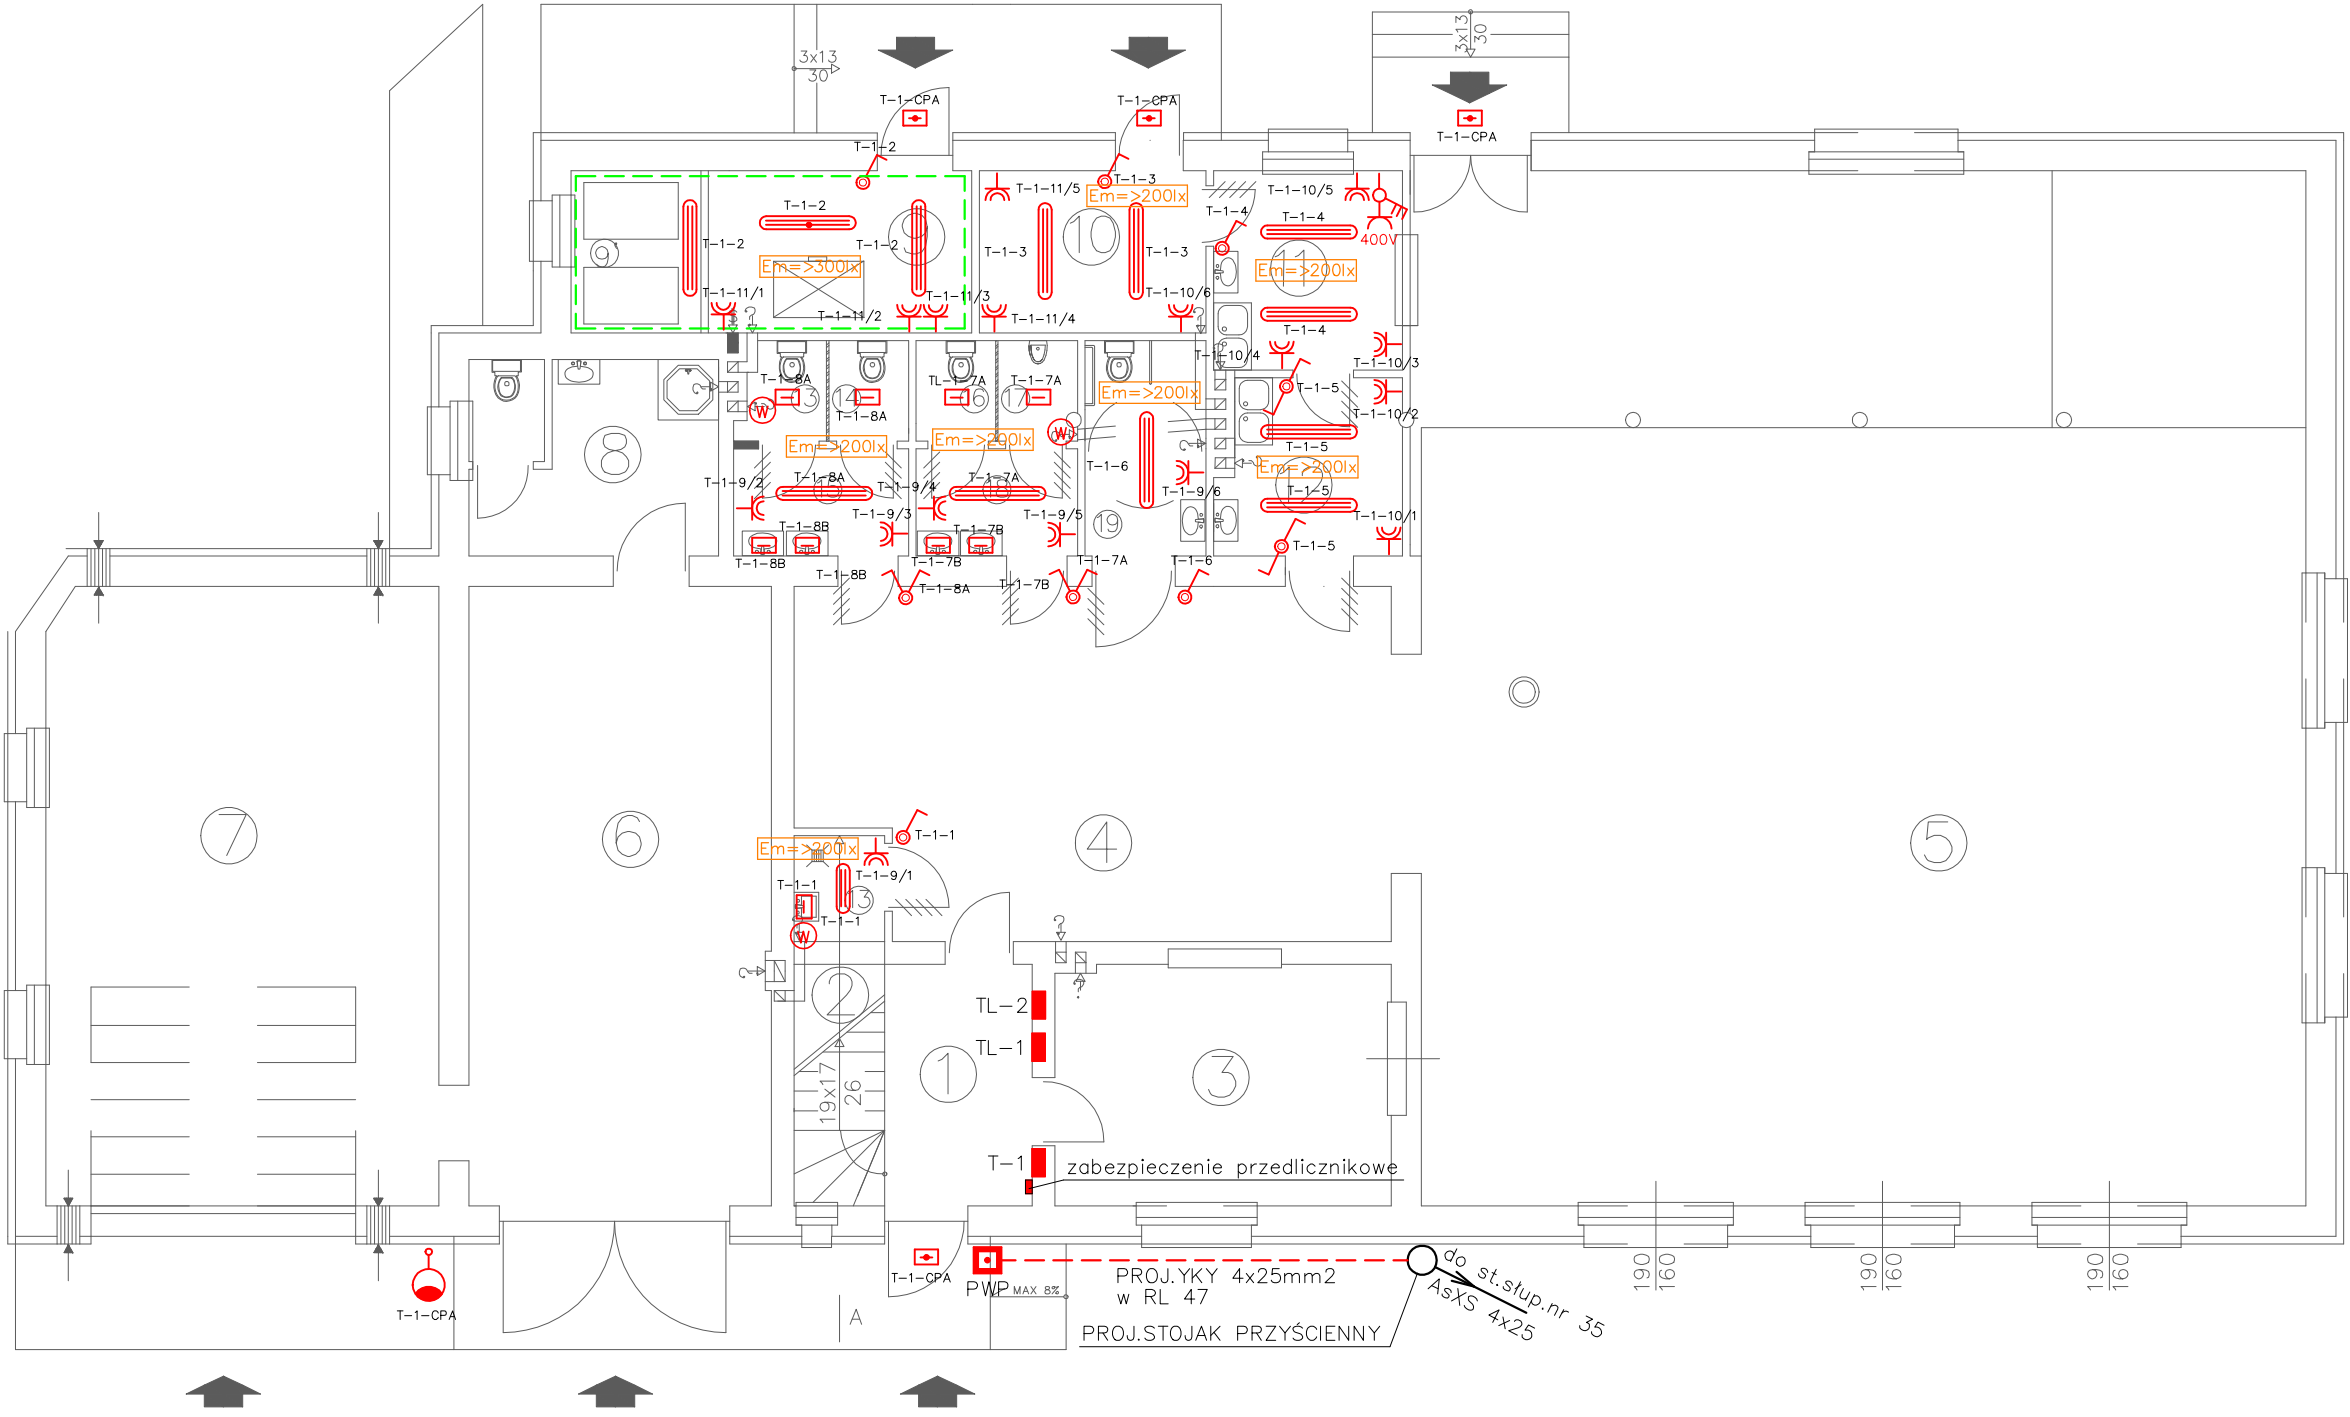










RZUT PARTERU – MODERNIZACJA



-  - oprawa herm. ze źródłem 2xTL-D 18W
-  - oprawa herm. ze źródłem 2xTL-D 18W
z modułem awaryjnym 1h
-  - oprawa herm. ze źródłem PL-S 11W
-  - oprawa herm. ze źródłem PL-S 11W
z modułem awaryjnym 1h
-  - oprawa herm. ze źródłem 2xTL-D 36W
-  - oprawa herm. ze źródłem 2xTL-D 36W
z modułem awaryjnym 1h
-  - projektowane eksploatacyjne średnie natężenie oświetlenia
-  - oprawa SGS 101/70W
-  - gn.wtykowe 230V
-  - gn.wtykowe 230V IP44
-  - gn.siłowe 400V z wyłącznikiem
-  - wyl.1-bieg.
-  - wyl.2-bieg.
-  - wyl.1-bieg. IP44
-  - wyl.2-bieg. IP44
-  - wyl.schodowy IP44
-  - wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym
-  - "PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU"
-  - GSU (główna szyna uziemiająca w kotłowni)
 - FeZn 25x4mm na wys.0,5m)

1	Przedsi6nek	6,24m ²
2	Schody drewniane	5,9 m ²
3	Biuro	14,2 m ²
4	Hol 1	35,17 m ²
5	Sala	161,1 m ²
6	Garaż OSP	32,8 m ²
7	Garaż OSP	42,6 m ²
8	Łazienka	8,6 m ²
9	Kotłownia	11,2 m ²
10	Zaplecze	6,4 m ²
	Razem=	324,21 m ²

11	Bufet okazjonalny	6,57 m ²
12	Pomieszczenie socjalne	5,6 m ²
13	WC męski	1,43 m ²
14	WC męski	1,41 m ²
15	Przedśionek WC	3,28 m ²
16	WC damski	1,40 m ²
17	WC damski	1,39 m ²
18	Przedśionek WC	3,03 m ²
19	WC niepełnosprawni	4,56 m ²
20	Pomieszczenie	

BUDYNEK O.S.P.	
INST.ELEKTR.PARTERU	Skala 1:100
Data opracowania: lipiec 2010	Rys. nr 2E
Inwestor : Gmina Pawonków	
Adres Inw.: Pawonków ul. Zawadzkiego 7	
Adres budowy : Łągiemki Wielkie, ul.Strzacha	
Projektant: inż. Marian Kulik	
Współpraca: mgr inż. Sebastian Kulik	