


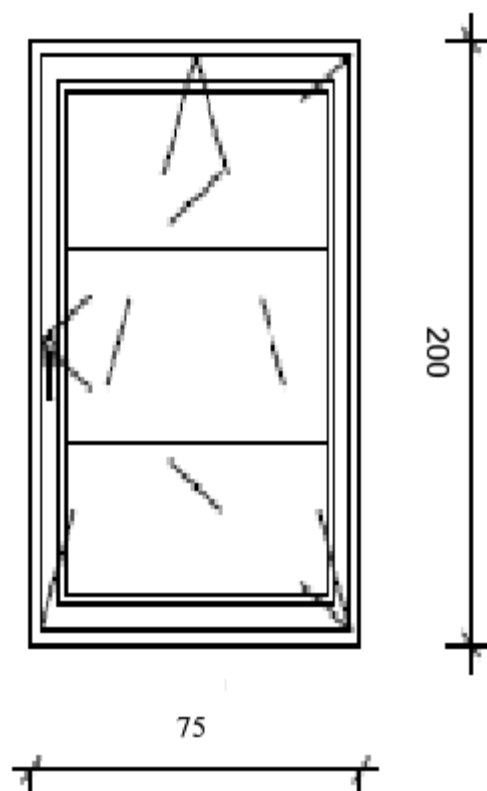


Mierzone w świetle
ścian od **zewnątrz**.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem
okien sprawdzić
wymiary każdego okna
na budowie oraz
podział i kierunek
otwierania skrzydeł.

**1 szt. okno bez
podziału białe ze
szprosami 25 mm
między szybami.**

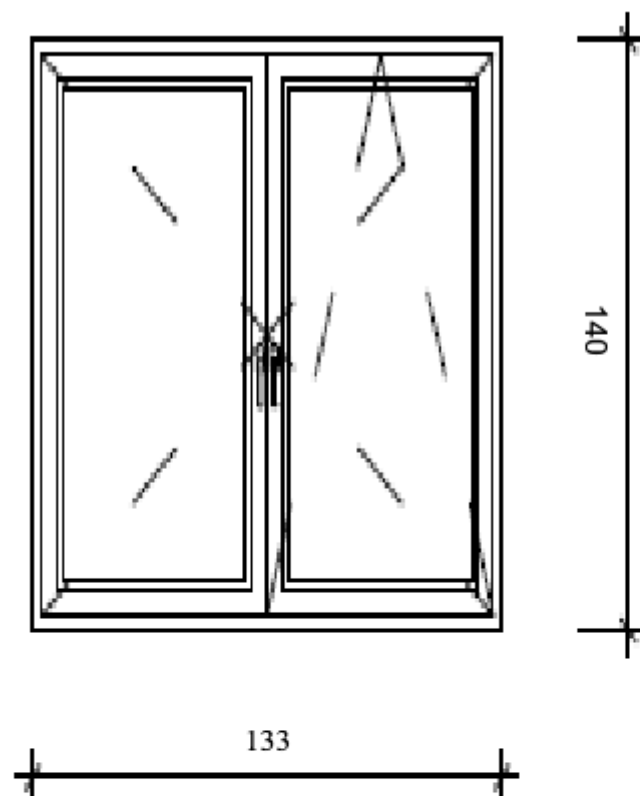

Mierzone w świetle ścian
od wewnątrz
pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien
sprawdzić wymiary
każdego okna na
budowie oraz podział i
kierunek otwierania
skrzydeł.

**1 szt. okno dwudzielne
białe bez szprosów .**


Załącznik nr 2 do STWiORB

Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

2 szt. okna dwudzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szybami.

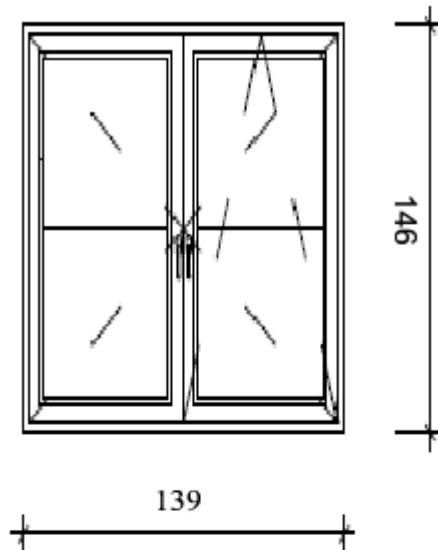


Załącznik nr 2 do STWiORB

Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.


2 szt. okna dwudzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szybami.

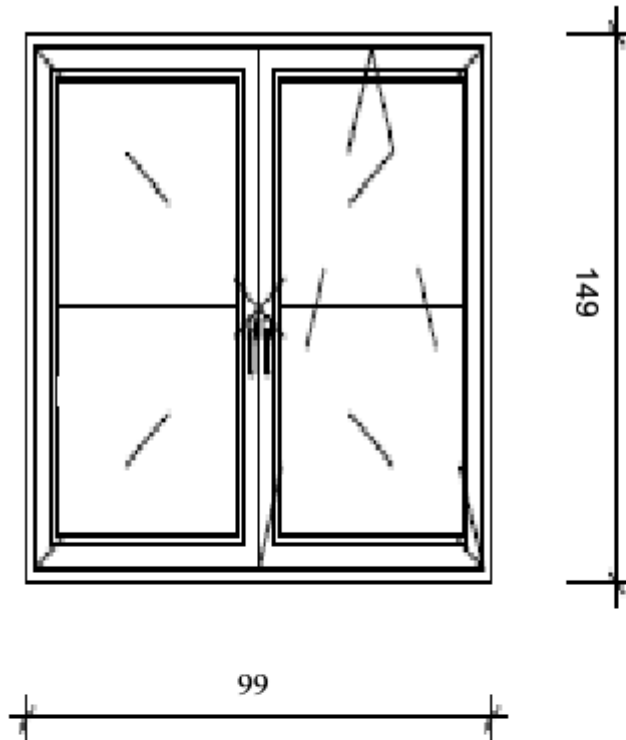


Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia. Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

5 szt. okna dwudzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szybami.

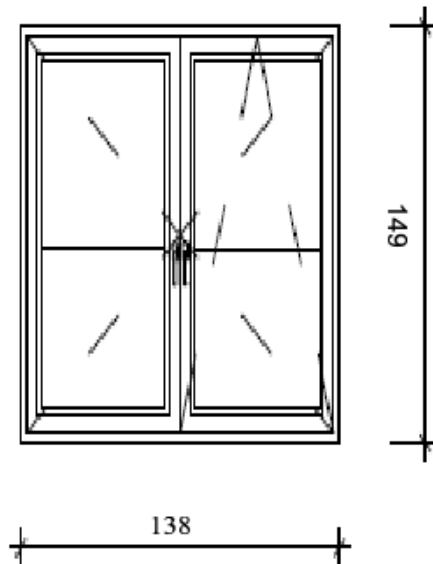

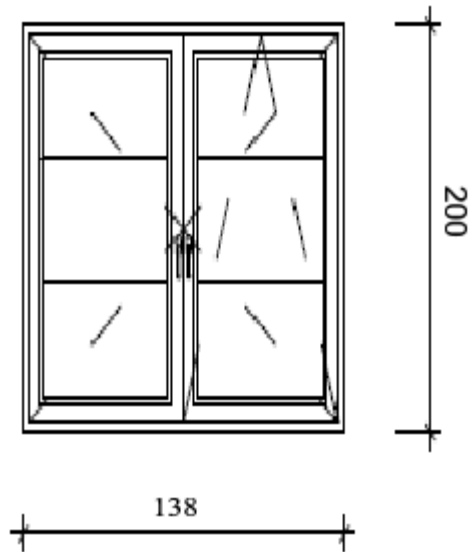


Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

3 szt. okna dwudzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szybami.

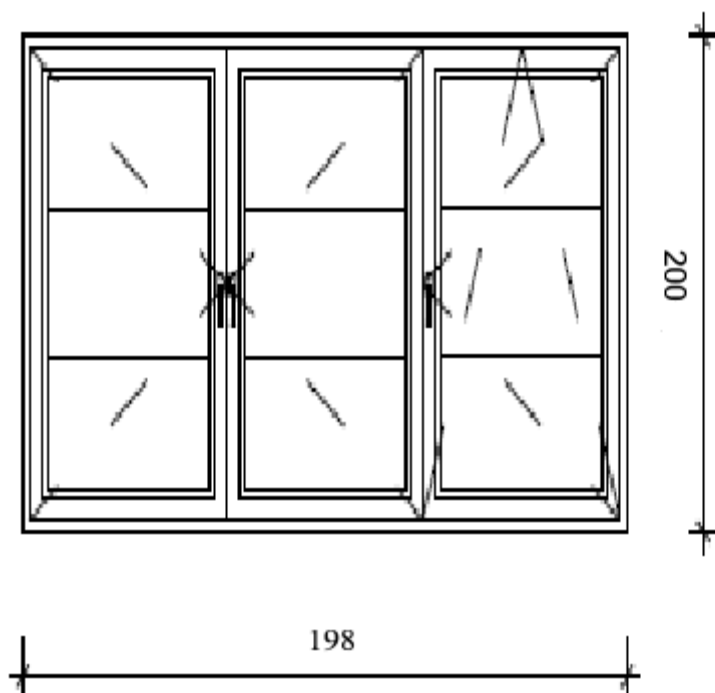


Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

3 szt. okna trójdzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szybami.

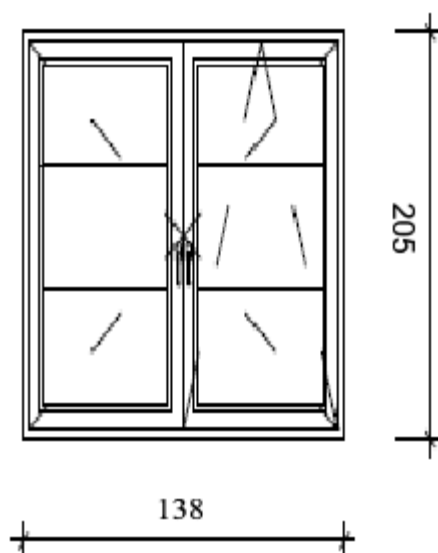


Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonanie okiem sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

4 szt. okna dwudzielne białe ze szprosami 25 mm między szybami oraz 1 szt. o tych samych parametrach ale o zwiększonej odporności na włamanie z atestem IMP.

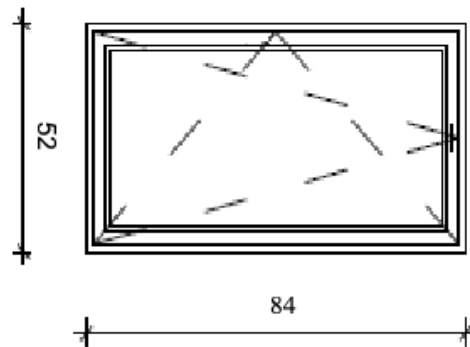

Mierzone w świetle ścian od wewnątrz. Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.


7 szt. okna bez podziału pojedyncze białe bez szprosów w tym 3 szt. o podwyższonej odporności na włamanie z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

2 szt. okna trójdzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szymbami.

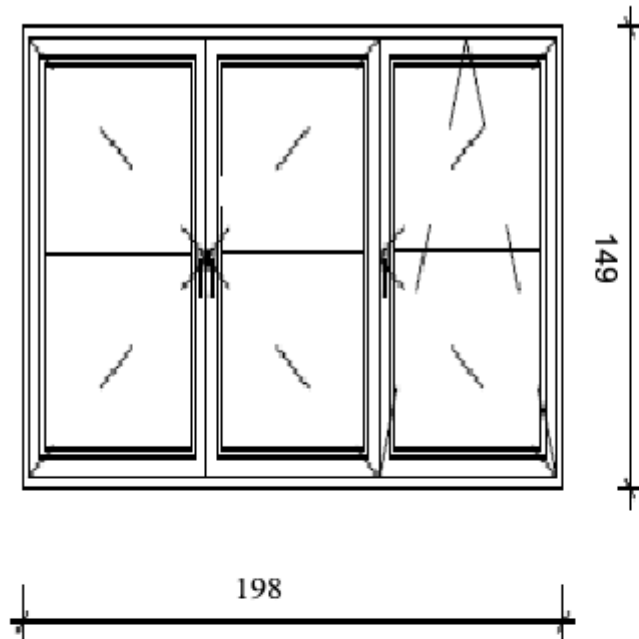


Załącznik nr 2 do STWiORB


Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

3 szt. okna trójdzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szybami.

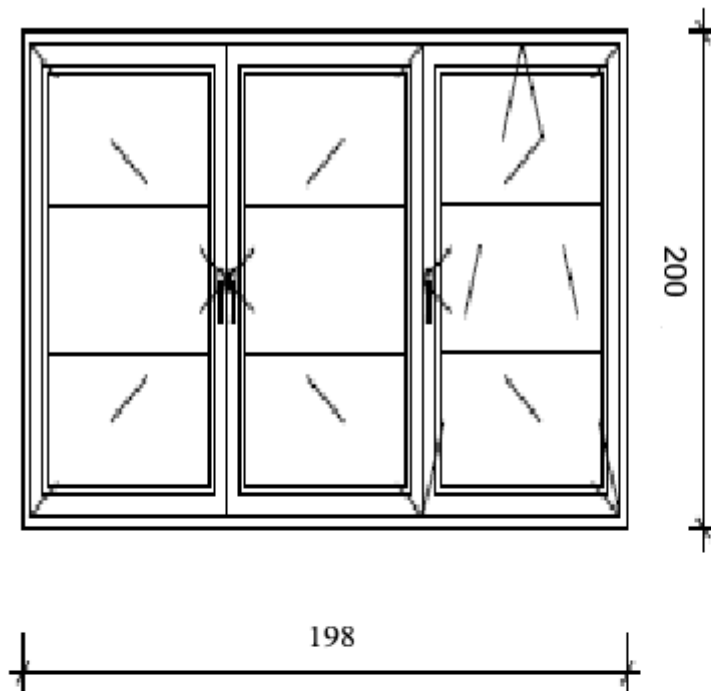

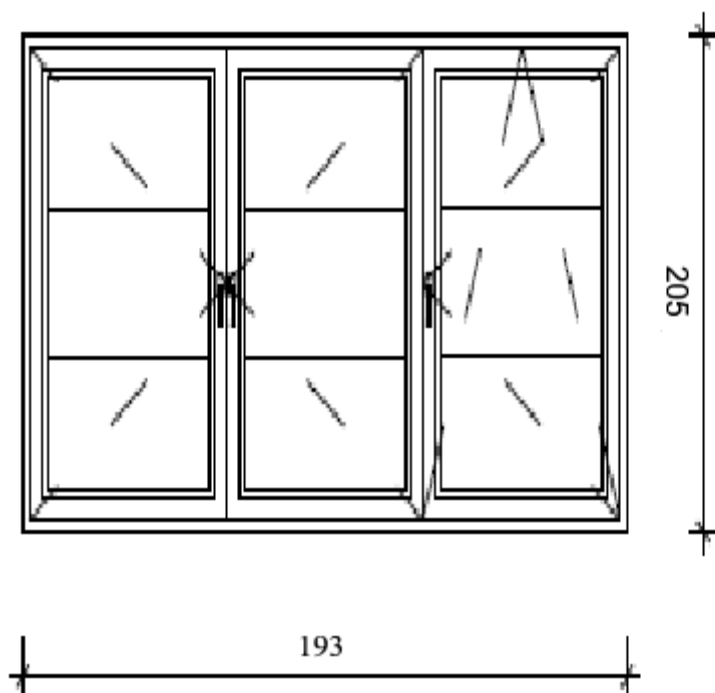


Mierzone w świetle ścian od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary każdego okna na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

2 szt. okna trójdzielne białe ze szprosami białymi 25 mm między szybami.

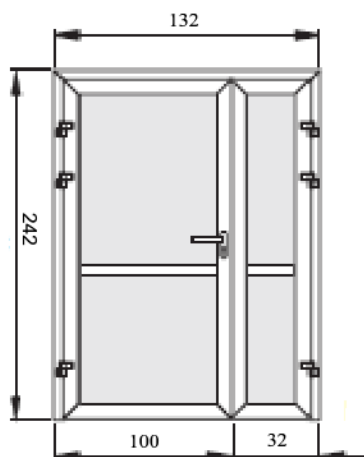


Mierzone w świetle od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem drzwi sprawdzić wymiary drzwi na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

1 szt. drzwi dwuskrzydłowe z min. dwoma zamkami przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej z zabezpieczeniami antywłamaniowymi z atestem IMP.

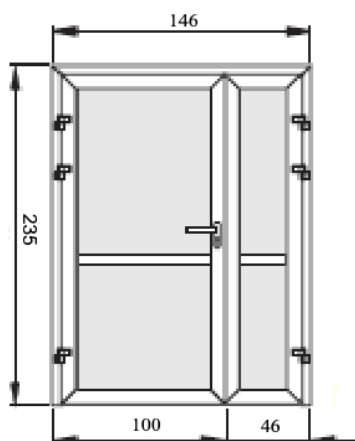


Mierzone w świetle od wewnątrz pomieszczenia.

Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem drzwi sprawdzić wymiary drzwi na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

1 szt. drzwi dwuskrzydłowe z min. dwoma zamkami przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej z zabezpieczeniami antywłamaniowymi z atestem IMP.

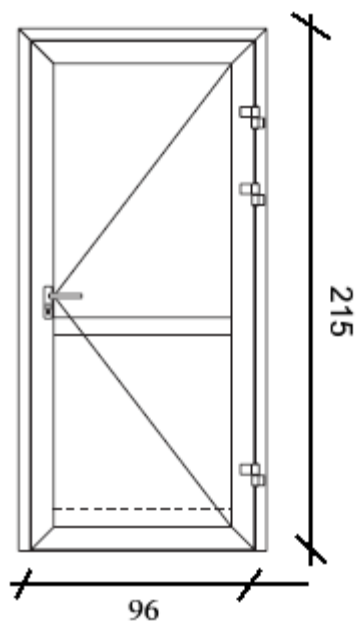

Mierzone w świetle od
wewnątrz
pomieszczenia
Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem
drzwi sprawdzić
wymiary drzwi na
budowie oraz podział i
kierunek otwierania
skrzydeł.

**1 szt. drzwi
jednoskrzydłowych w
górnej części
przeszkłone (szkło
odporne na
włamanie) z min.
dwoma zamkami
przeznaczone do
stosowania w budyn-
kach użyteczności
publicznej z zabez-
pieczeniami anty-
włamaniowymi z
atestem IMP.**

Mierzone w świetle od wewnątrz pomieszczenia. Wymiary uśrednione.

Przed wykonaniem drzwi sprawdzić wymiary drzwi na budowie oraz podział i kierunek otwierania skrzydeł.

1 szt. drzwi jednoskrzydłowych pełne z min. dwoma zamkami przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej z zabezpieczeniami antywłamaniowymi z atestem IMP.

