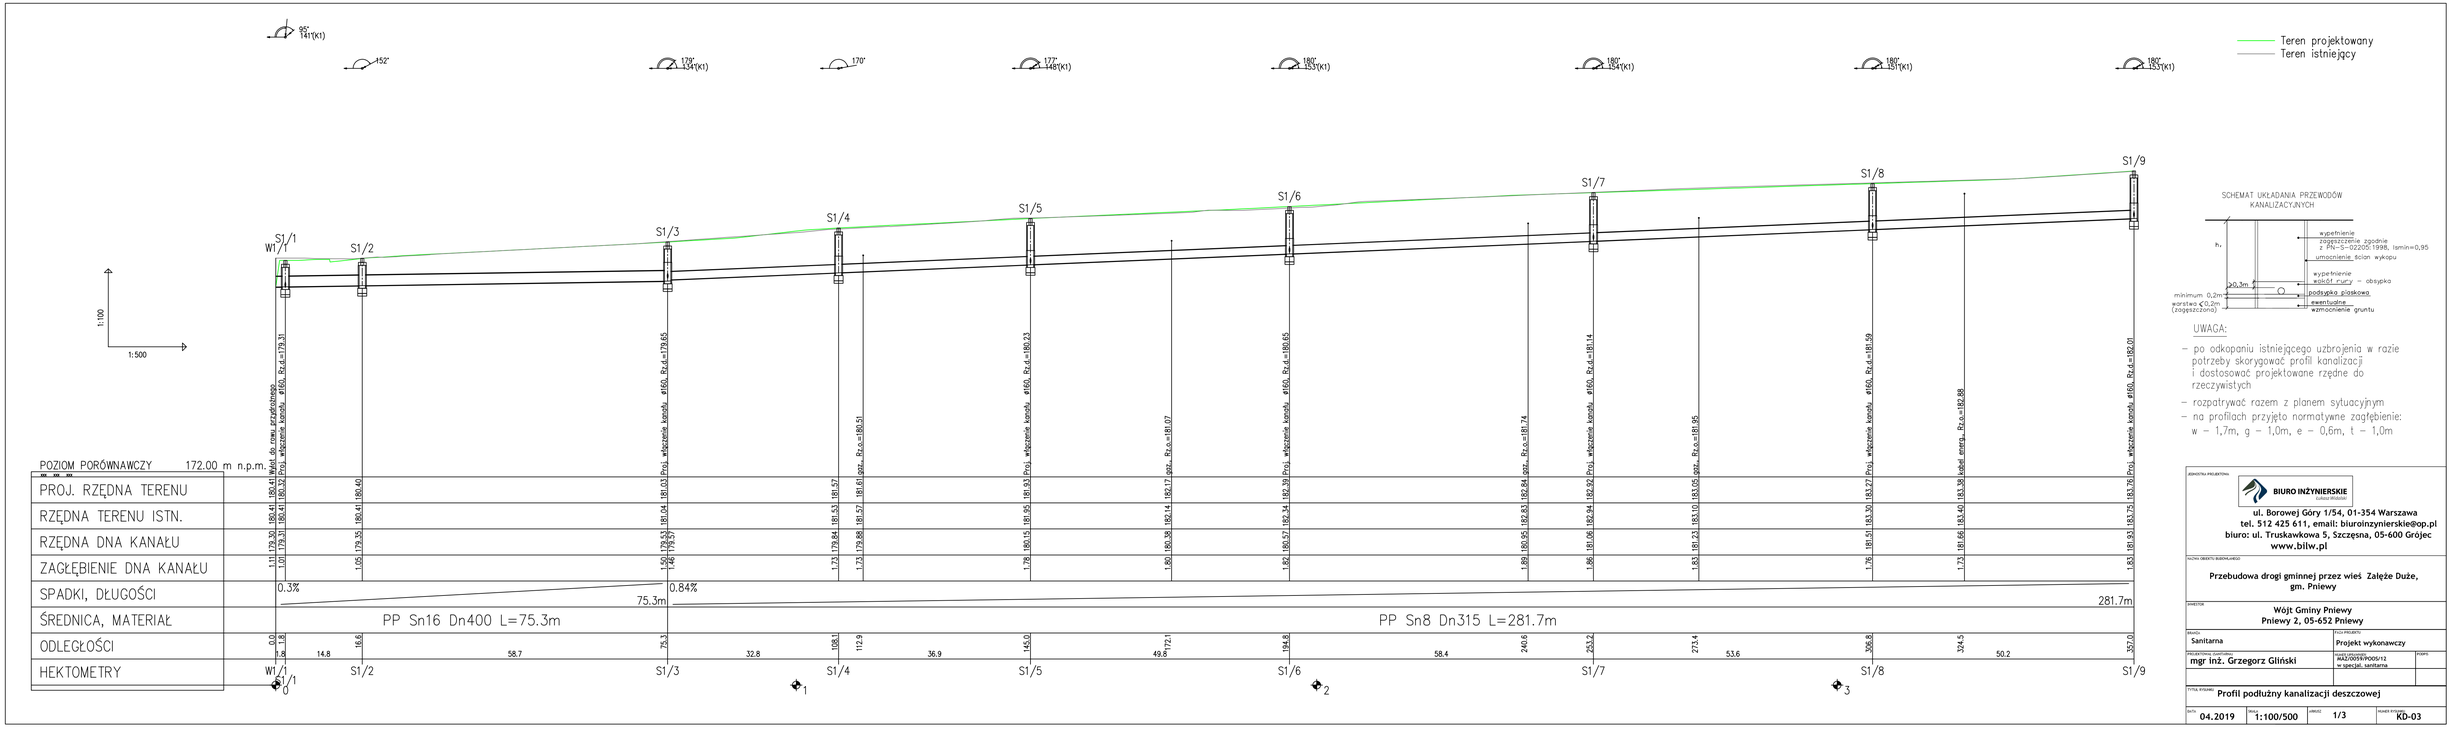

Teren projektowany
Teren istniejący
95° 141°(K1)
152°
179° 134°(K1)
170°
177° 148°(K1)
180° 153°(K1)
180° 134°(K1)
180° 151°(K1)
180° 153°(K1)
S1/1
S1/2
S1/3
S1/4
S1/5
S1/6
S1/7
S1/8
S1/9
W1/1
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 172.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Wielt. do rowu przydrożnego
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=179.31
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=179.65
gaz., Rz.o.=180.51
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=180.23
gaz., Rz.o.=181.07
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=180.65
gaz., Rz.o.=181.74
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=181.14
gaz., Rz.o.=181.95
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=181.59
kabel energ., Rz.o.=182.88
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=182.01
0.3%
0.84%
75.3m
281.7m
PP Sn16 Dn400 L=75.3m
PP Sn8 Dn315 L=281.7m
0
1
2
3
SCHEMAT UKŁADANIA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
wypełnienie zagęszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998, Ismin=0,95
umocnienie ścian wykopu
wypełnienie wokół rury – obsypka
podsypka piaskowa
ewentualne wzmocnienie gruntu
minimum 0,2m
warstwa ≤0,2m (zagęszczona)
UWAGA:
– po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
– rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
– na profilach przyjęto normatywne zagłębienie: w – 1,7m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO INŻYNIERSKIE
ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec
www.bilw.pl
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załęże Duże, gm. Pniewy
INWESTOR
Wójt Gminy Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy
BRANŻA
Sanitarna
FAZA PROJEKTU
Projekt wykonawczy
PROJEKTOWANIE ZAWODOWE
mgr inż. Grzegorz Gliński
NAZWA PROJEKTU
MAZ/0059/P005/12
w specjal. sanitarna
STAMPA
TYTUŁ RYSUNKU
Profil podłużny kanalizacji deszczowej
DATA
04.2019
SKALA
1:100/500
ARKUSZ
1/3
NUMER RYSUNKU
KD-03