



Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

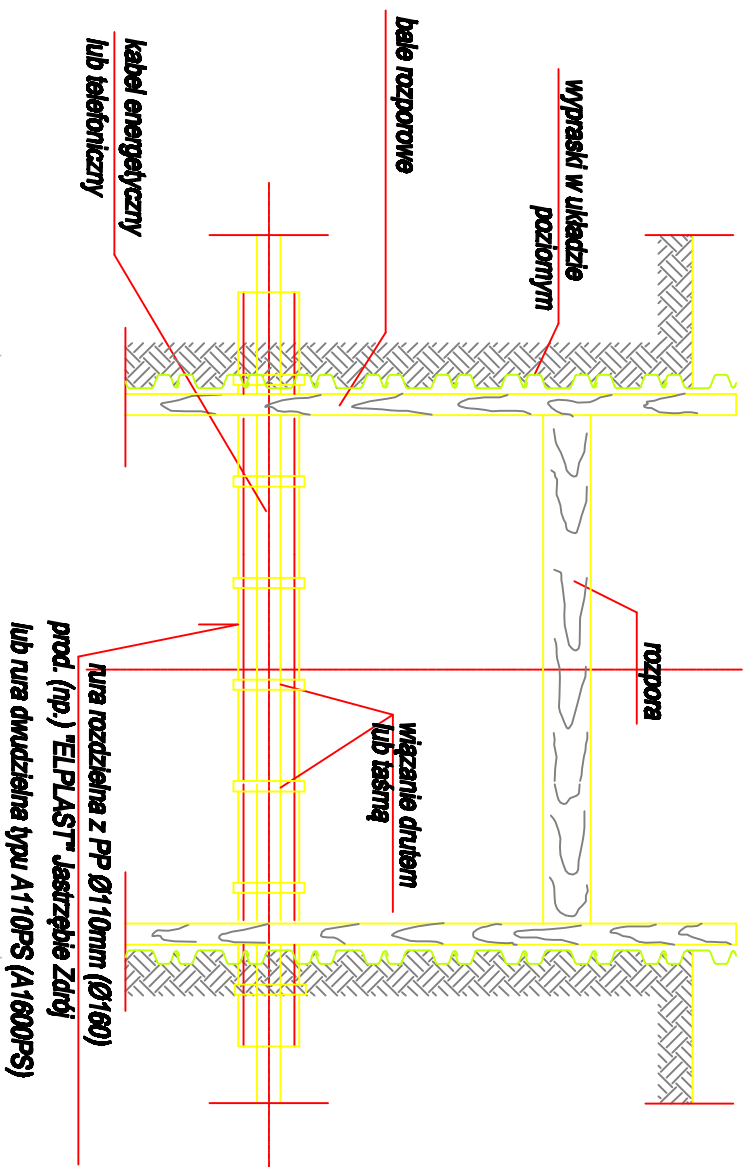

UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Ø160mm.

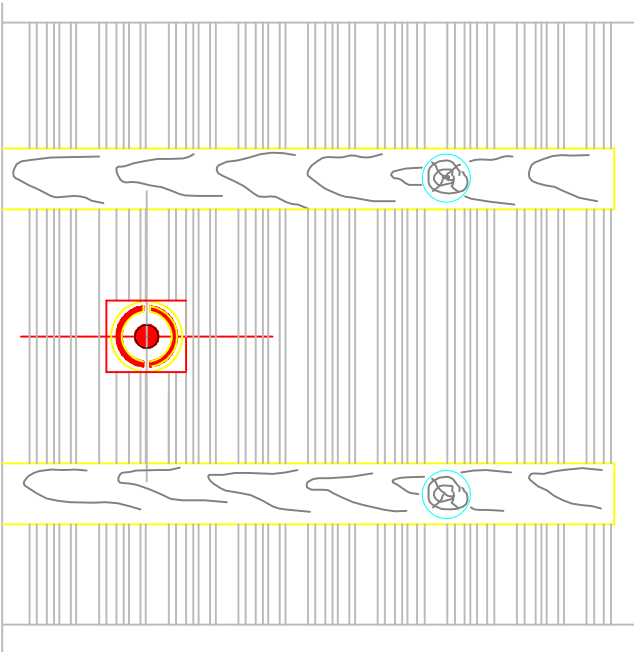

INWESTOR:	Gmina Regimin Regimin 22 06-461 Regimin		Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: C/14/81 w specjalności instalacyjno – inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA STYCZEŃ 2014
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Regimin gm. Regimin		Asystent Projektanta mgr inż. Marcin Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/PODS/12 w specjalności instalacyjno – inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
RYSUNKU:	Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych			NUMER RYSUNKU: 7