



Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych

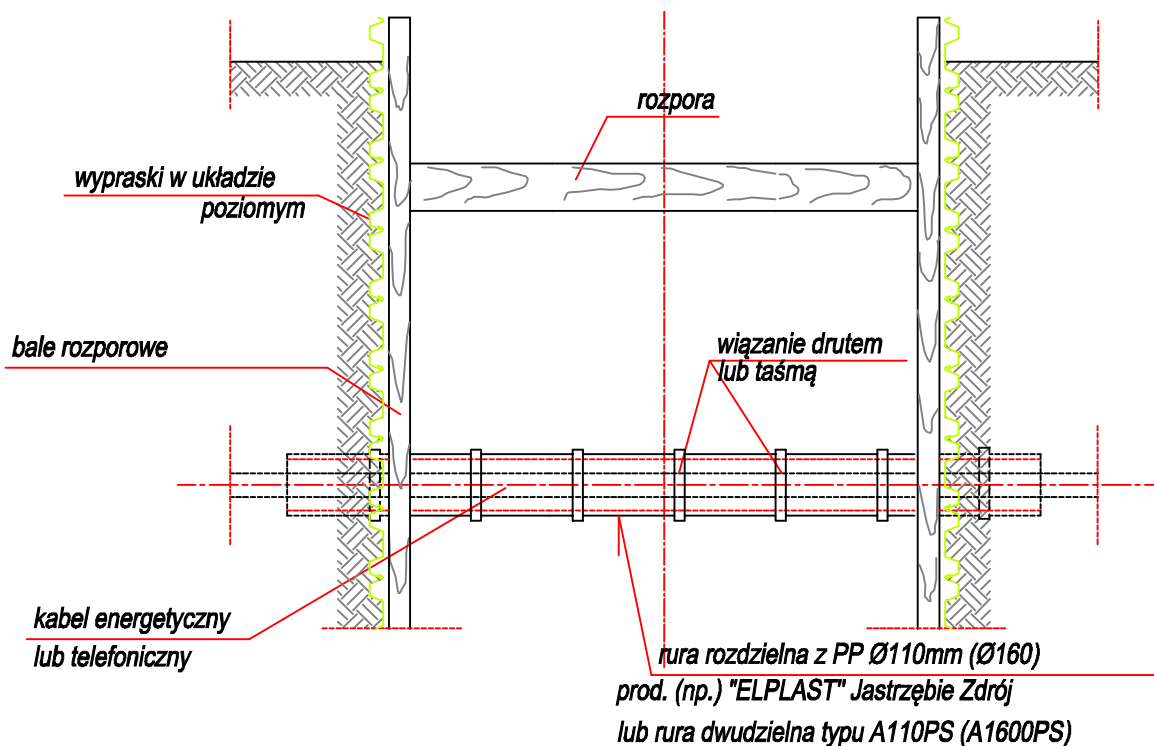

UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Ø160mm.

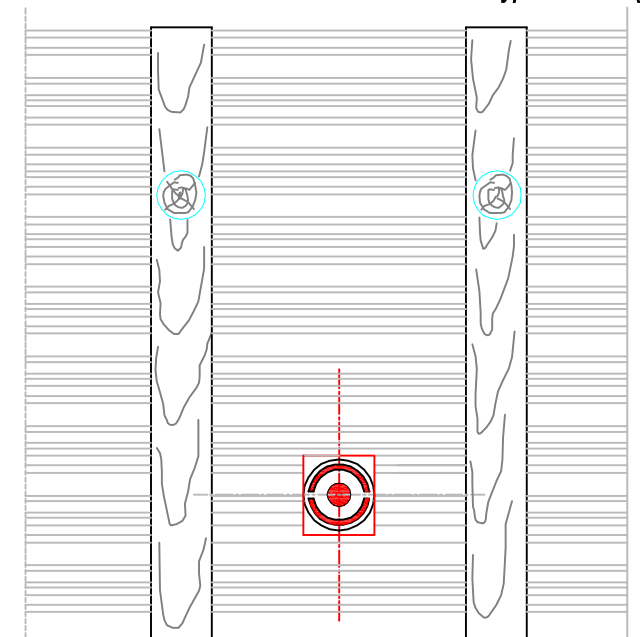

INWESTOR:	Gmina Regimin Regimin 22 06-461 Regimin	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie 4/81 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA STYCZEŃ 2015
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Regimin gm. Regimin - Etap II	Asystent Projektanta: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA:
RYUNKU:	Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych		NUMER RYSUNKU: 13