


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY SKULSK  
DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚCI OBREBÓW GEODEZYJNYCH: POPIELEWO, CZARTÓWEK I KOBYLANKI

ARKUSZ NR 1

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Skulsk  
z dnia .....

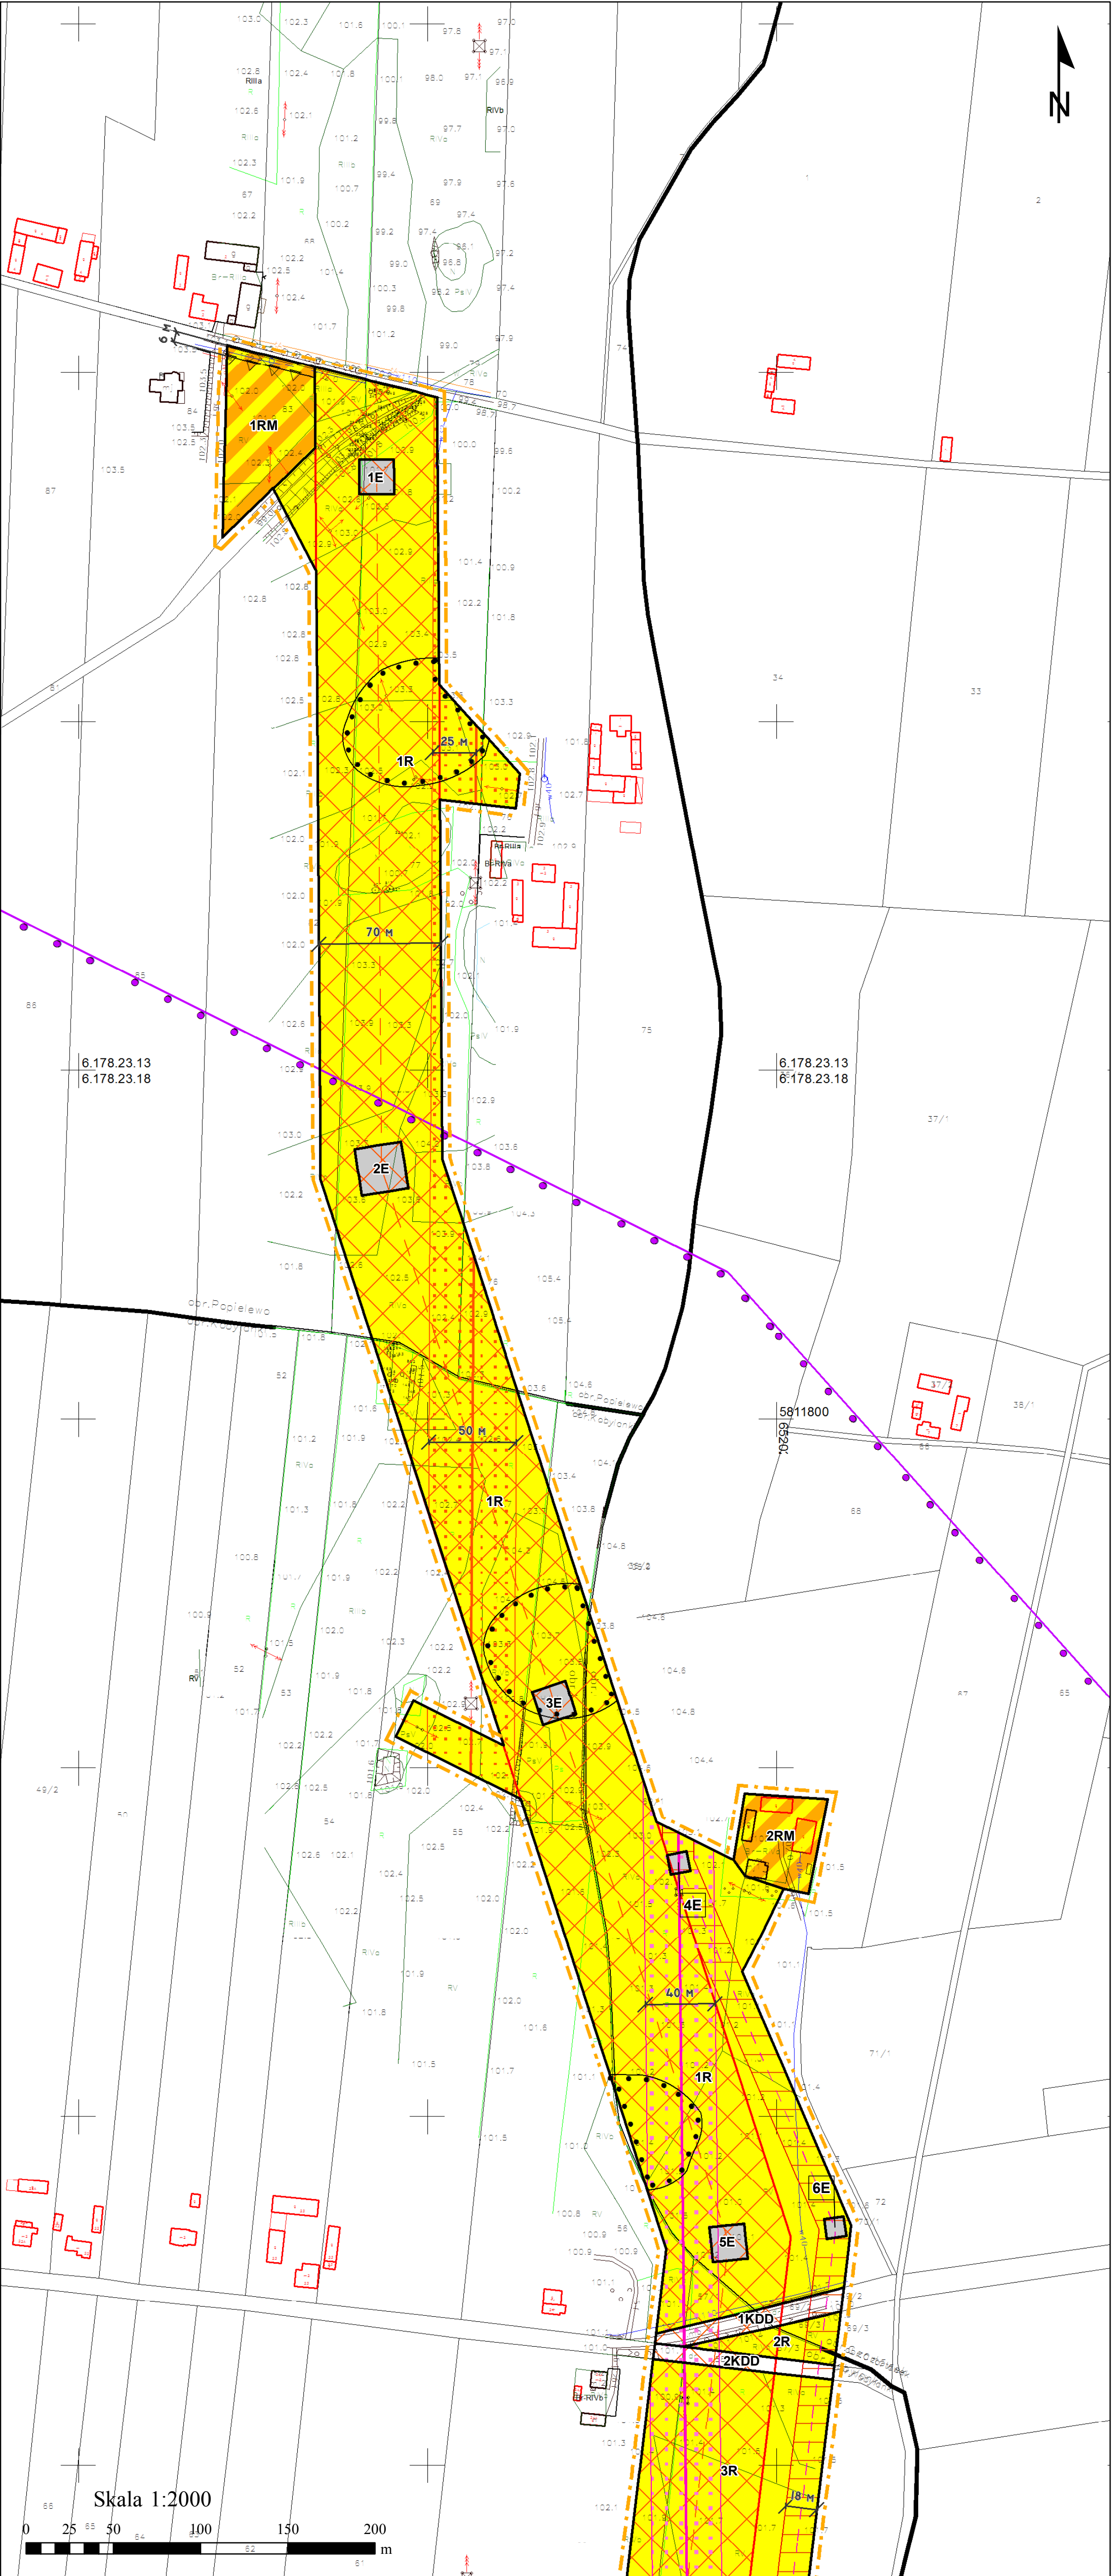

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

- Graniczająca linia planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Pas technologiczny istniejącej linii wysokiego napięcia 110 kV
- Pas technologiczny istniejącej linii najwyższego napięcia 220 kV
- Pas technologiczny projektowanej linii wysokiego napięcia 110 kV
- Pas technologiczny projektowanej linii najwyższego napięcia 400 kV

Przeznaczenie terenu:

- E Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka
- R Teren rolniczy
- RM Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
- KDD Teren drogi publicznej klasy dojazdowej


OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODREBNYCH

- Teren górniczy Pątnów
- Strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych


OZNACZENIA INFORMACYJNE

- Istniejąca linia wysokiego napięcia 110 kV
- Istniejąca linia najwyższego napięcia 220 kV
- Projektowana linia wysokiego napięcia 110 kV
- Projektowana linia najwyższego napięcia 400 kV

MAPA POGLĄDOWA  
Z WIDOKIEM NA ARKUSZE PLANU

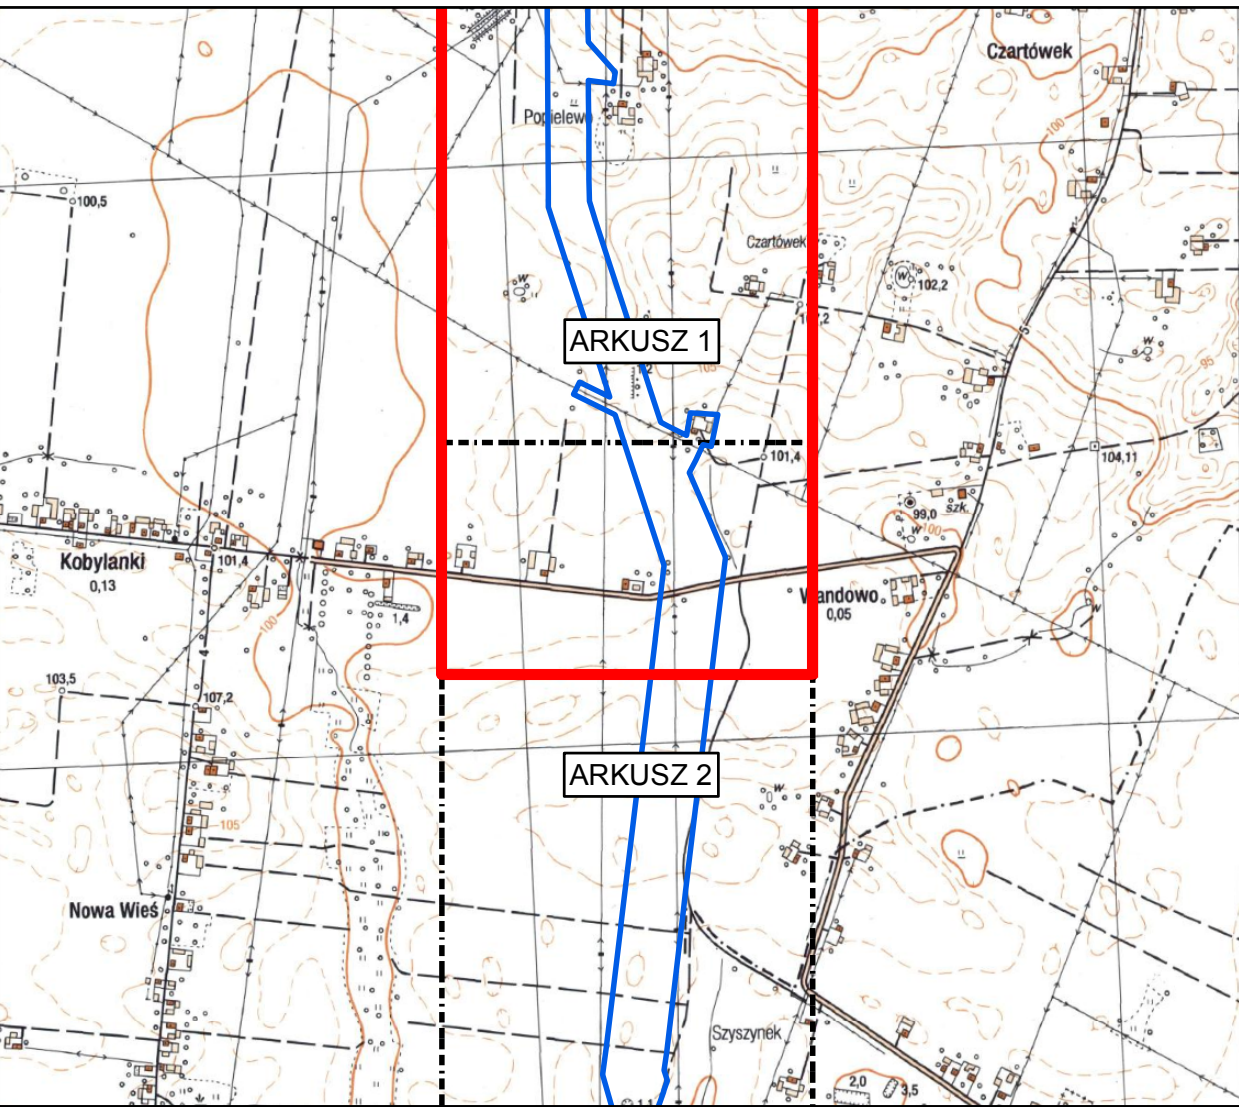

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKULSK

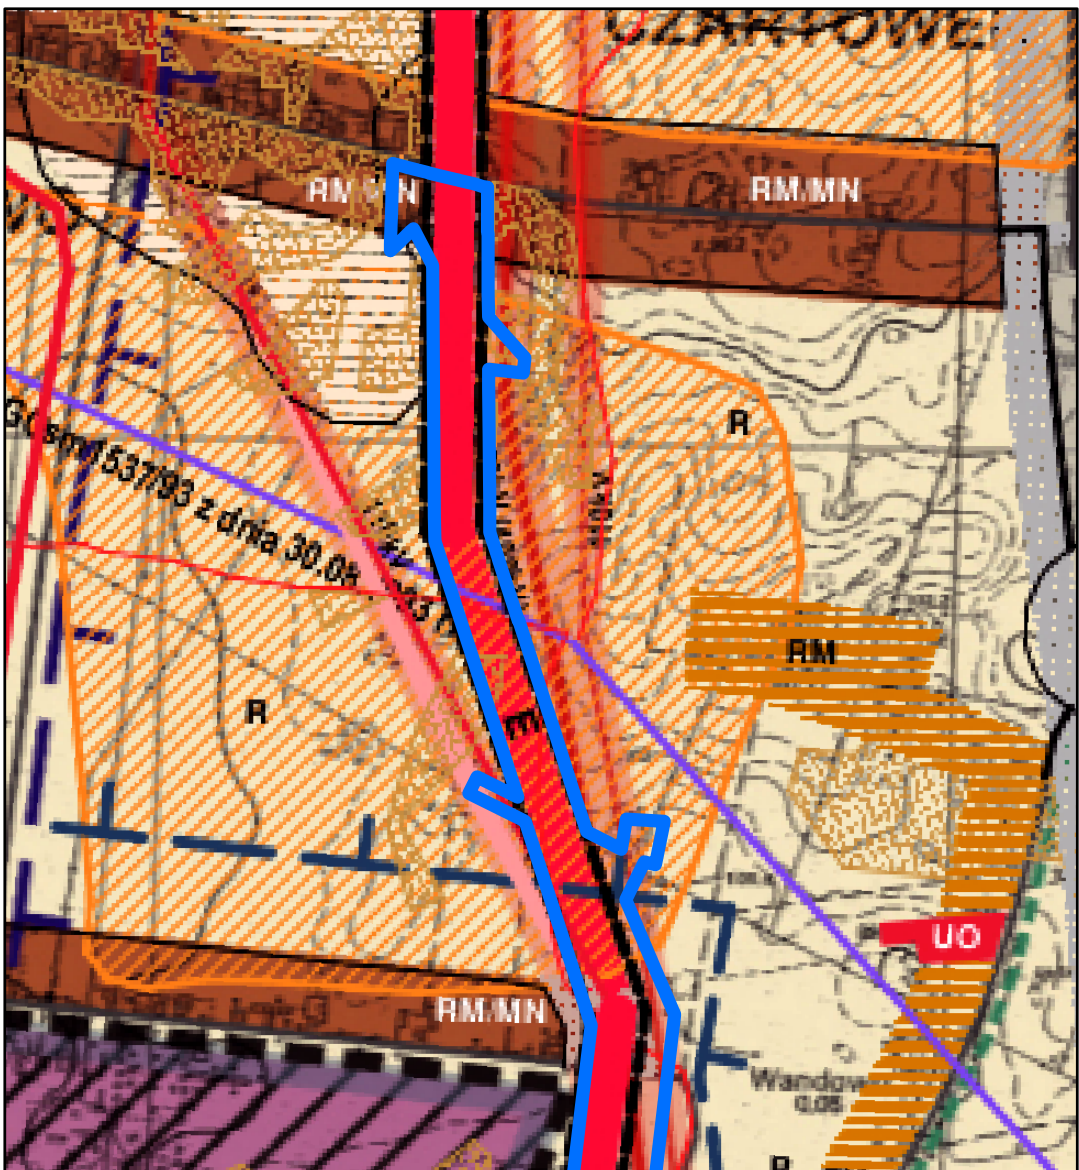


Graniczająca linia planu

- DWUTOROWA NAPOWIERZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV JASINIEC-PĄTNÓW WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORÓDZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUGOWEJ I ZAGRODOWEJ
- TEREN ODKRYWKI WĘGLA BRUNATNEGO "OŚCISŁOWO"
- STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZE WIDOCZNOŚCIOWYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
- GRUNTY KL. III PODLEGAJĄCE OCHRONIE
- GRANICA TERENU GÓRNICZEGO PĄTNÓW
- DROGA KRAJOWA NR 25 - PROJEKT KDK-GP WRAZ ZE STREFĄ PONADNORMATYWNEGO HAŁASU
- TERENY UPRAW ROLNYCH
- OBSZARY WAŻNE DLA PTKÓW

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Skulsk  
z dnia .....

ARKUSZ NR 2

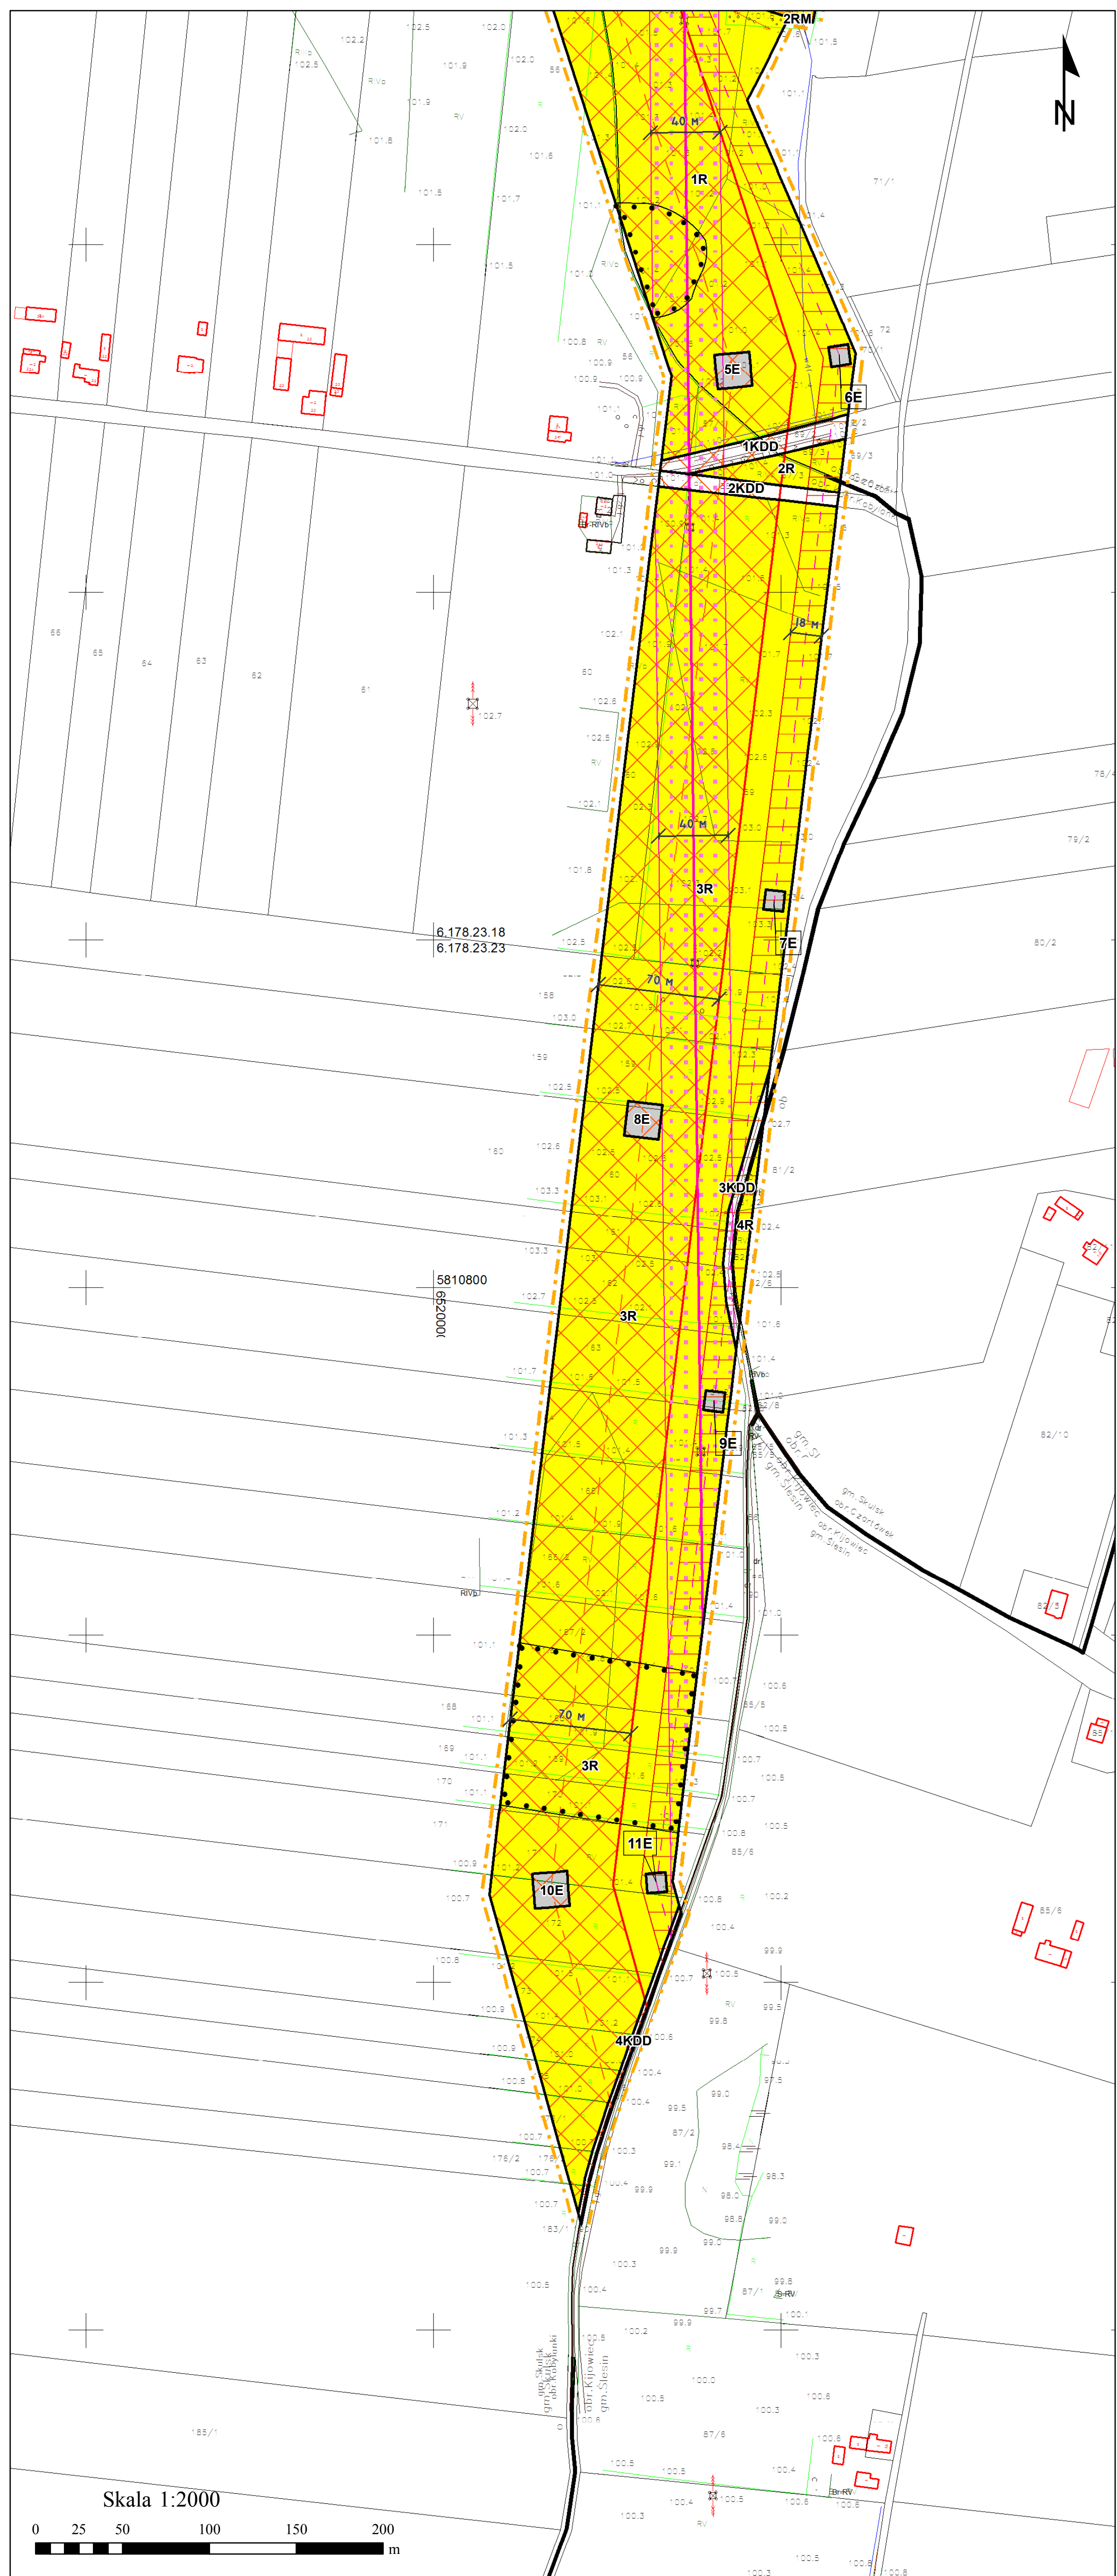

## OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE

- |                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Granica opracowania planu                                                                  |
|  | Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania |
|  | Nieprzekraczalna linia zabudowy                                                            |
|  | Pas technologiczny istniejącej linii wysokiego napięcia 110 kV                             |
|  | Pas technologiczny istniejącej linii najwyższego napięcia 220 kV                           |
|  | Pas technologiczny projektowanej linii wysokiego napięcia 110 kV                           |
|  | Pas technologiczny projektowanej linii najwyższego napięcia 400 kV                         |

Przeznaczenie terenu:

- |            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b>   | Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka                           |
| <b>R</b>   | Teren rolniczy                                                                 |
| <b>RM</b>  | Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych |
| <b>KDD</b> | Teren drogi publicznej klasy dojazdowej                                        |


## OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODREBNYCH

-  Teren górniczy Pątnów
-  Strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych


## OZNACZENIA INFORMACYJNE

- Istniejąca linia wysokiego napięcia 110 kV
- Istniejąca linia najwyższego napięcia 220 kV
- - Projektowana linia wysokiego napięcia 110 kV
- - Projektowana linia najwyższego napięcia 400 kV

MAPA POGLĄDOWA  
Z WIDOKIEM NA ARKUSZE PLANU

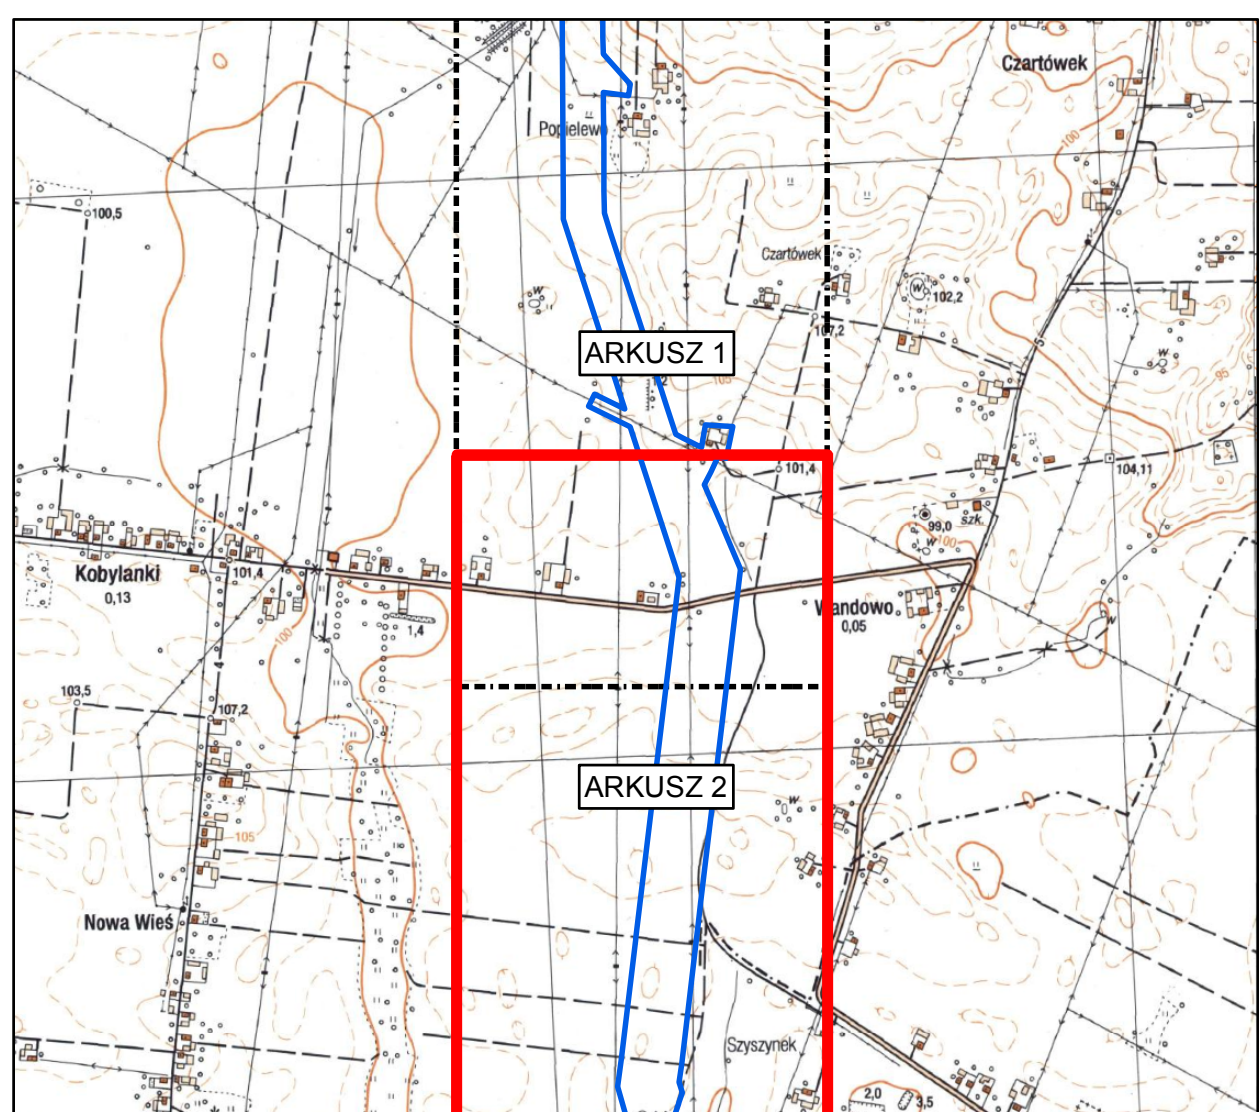

## WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKULSK

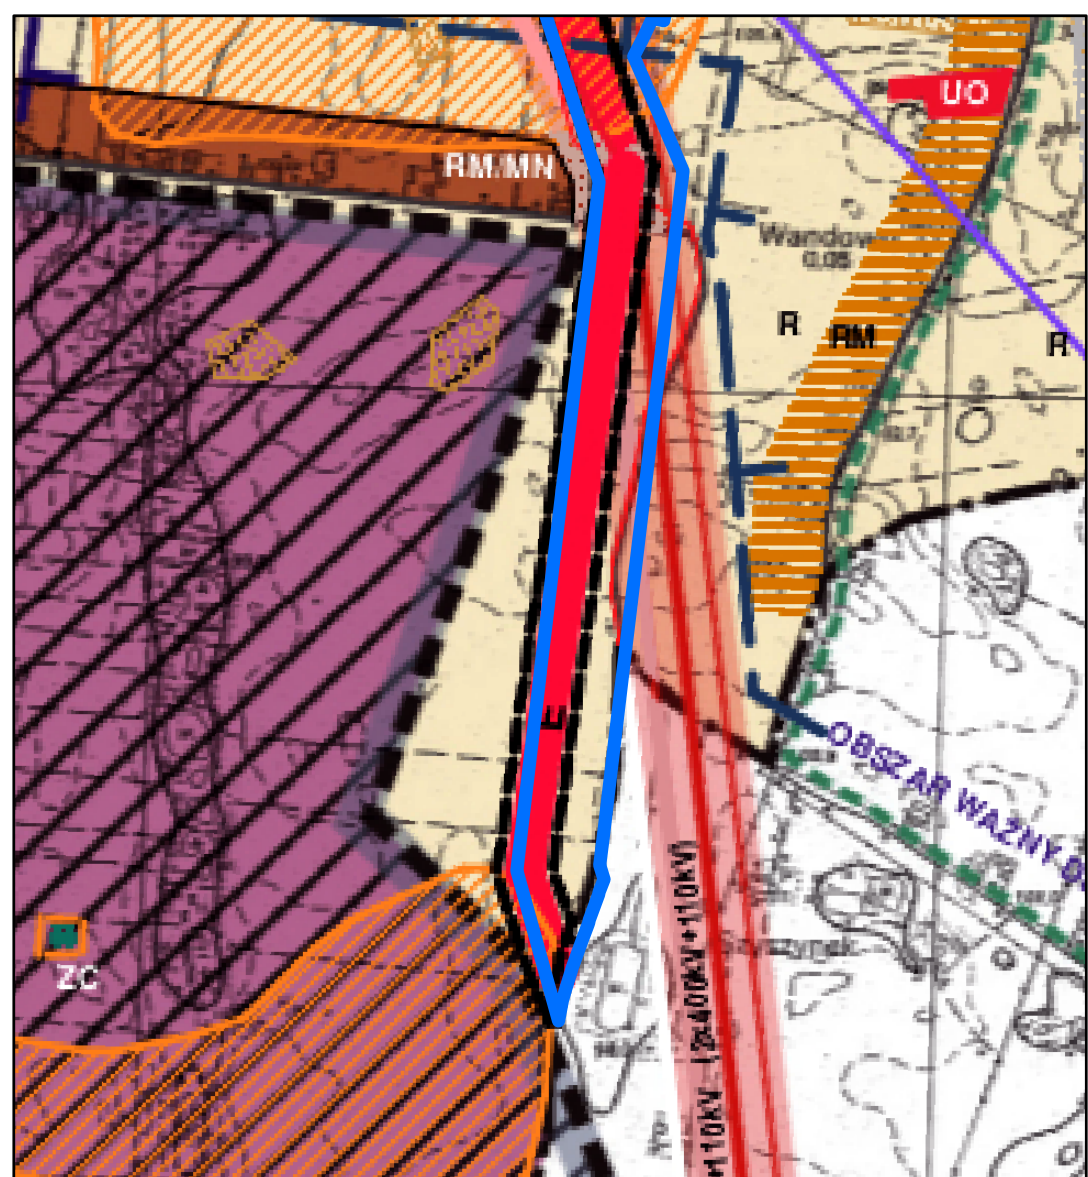

- Granica opracowania planu

- |                                                                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DWUTOROWA NAPOWIETRZNA LINIA<br>ELEKTROENERGETYCZNA 400KV JASINIEC-PATNÓW<br>WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM |
|  | TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I JEDNORODZINNE<br>Z DOPIUSZCZENIEM USŁUGOWYM I ZAGRODOWYM                  |
|  | TERENY ODKRYWKI WŁÓKA BRUNATNEGO "OŚCISŁOWO"                                                              |
|  | STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ<br>ZEWIDENCJONOWANYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH                          |
|  | GRUNTY KL. III PODLEGAJĄCE OCHRONIE                                                                       |
|  | <u>GRANICA TERENU GÓRNICZEGO PATNÓW</u>                                                                   |
|  | DROGA KRAJOWA NR 25 - PROJEKT KDK-GP<br>WRAZ ZE STREFĄ PONADNORMATYWNOGO HALASU                           |
|  | TERENY UPRAW ROLNYCH                                                                                      |
|  | OBSZARY WAŻNE DLA PTAKÓW                                                                                  |