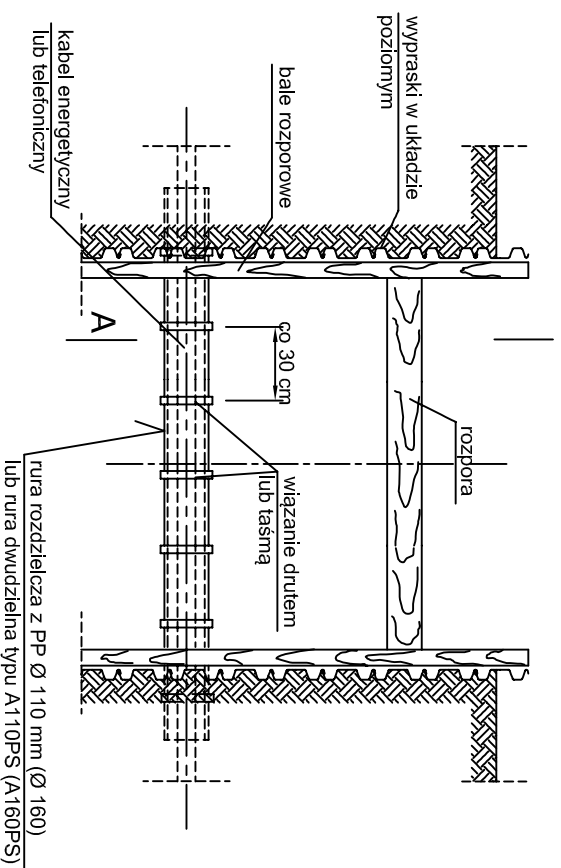
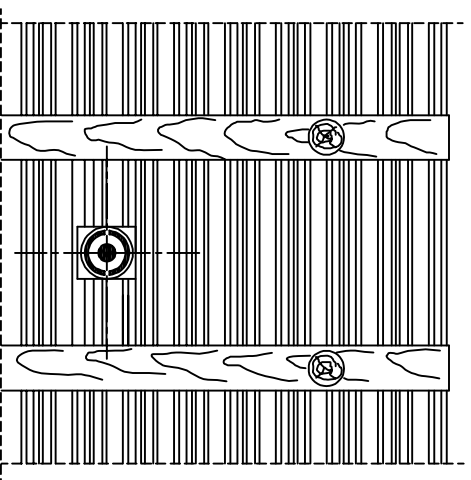


ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

A - A

- UWAGI:**
1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
 2. Bardzo starannie zagłęścić zasypkę pod i nad kolidującym uzbrojenie.
 3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
 4. Dla kabli SN i WN rura ochronna Ø 160 mm

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO-PROJEKT" Żychlin, ul. Wrzosowa 8							
INWESTOR	Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk : ul. Targowa, Zielona						
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat zabezpieczeń kabla						NR ZLECENIA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECIALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.-inż.		SANITARNA	1:20	10.2016r
OPRACOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.-inż.				
SPRACOWAŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94	instal.-inż.		NR RYS.		
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE							
14							