


## Wymagania konstrukcyjne stropu dla REI60

- podłoga pływająca: płyta dociskowa jastrychu + styropian
- płyta nadbetonu grubości min. 5min
- żebra nośne stropu składające się z min. 2 belek sprężonych RS
- dozbrojenie żeber prętami pasywnymi  $\varnothing 12$

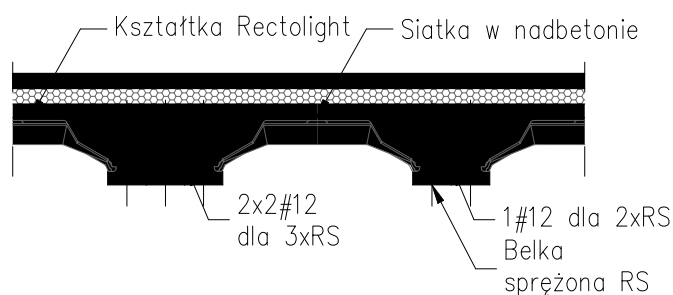

NAZWA I ADRES	TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - zmiana pozwolenia Jedn. ewid. 301009 2 Skulsk, obręb 0021 Skulsk, gm. Skulsk dz. nr 143/4		
TYTUŁ RYSUNKU	WYMAGANIA REI60 RECTOLIGHT		
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. Damian Moliński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0240/POOK/12		PODPIS:
BRANŻA -KONSTRUKCYJNA	DATA 09.2022 r.	SKALA 1:10	NR RYS. K-14