



- ZNACZENIA.**
- ogrzewa przelotowa 240kW
 - ogrzewa przelotowa 2400
 - ogrzewa żarowa 80W
 - ogrzewa radiatorkowa 400W
 - ogrzewa zewnętrzna na wysięgniku 70W
 - ogrzewa wentylacyjną z podgrzewaniem
 - dzwonek szklony
- ZNACZENIA.**
- licznik 1-biegowy IP 20 p1
 - licznik 2-biegowy IP 20 p1
 - licznik szkodowy IP 20 p1
 - licznik napływowy IP 20 p1
 - gniazdo 1-fazowe podwójne IP 20
 - gniazdo 1-fazowe podwójne wewnętrzne IP 40
 - rozdzielnica wewnętrzna wg schematu
 - rozdzielnica wewnętrzna wg schematu

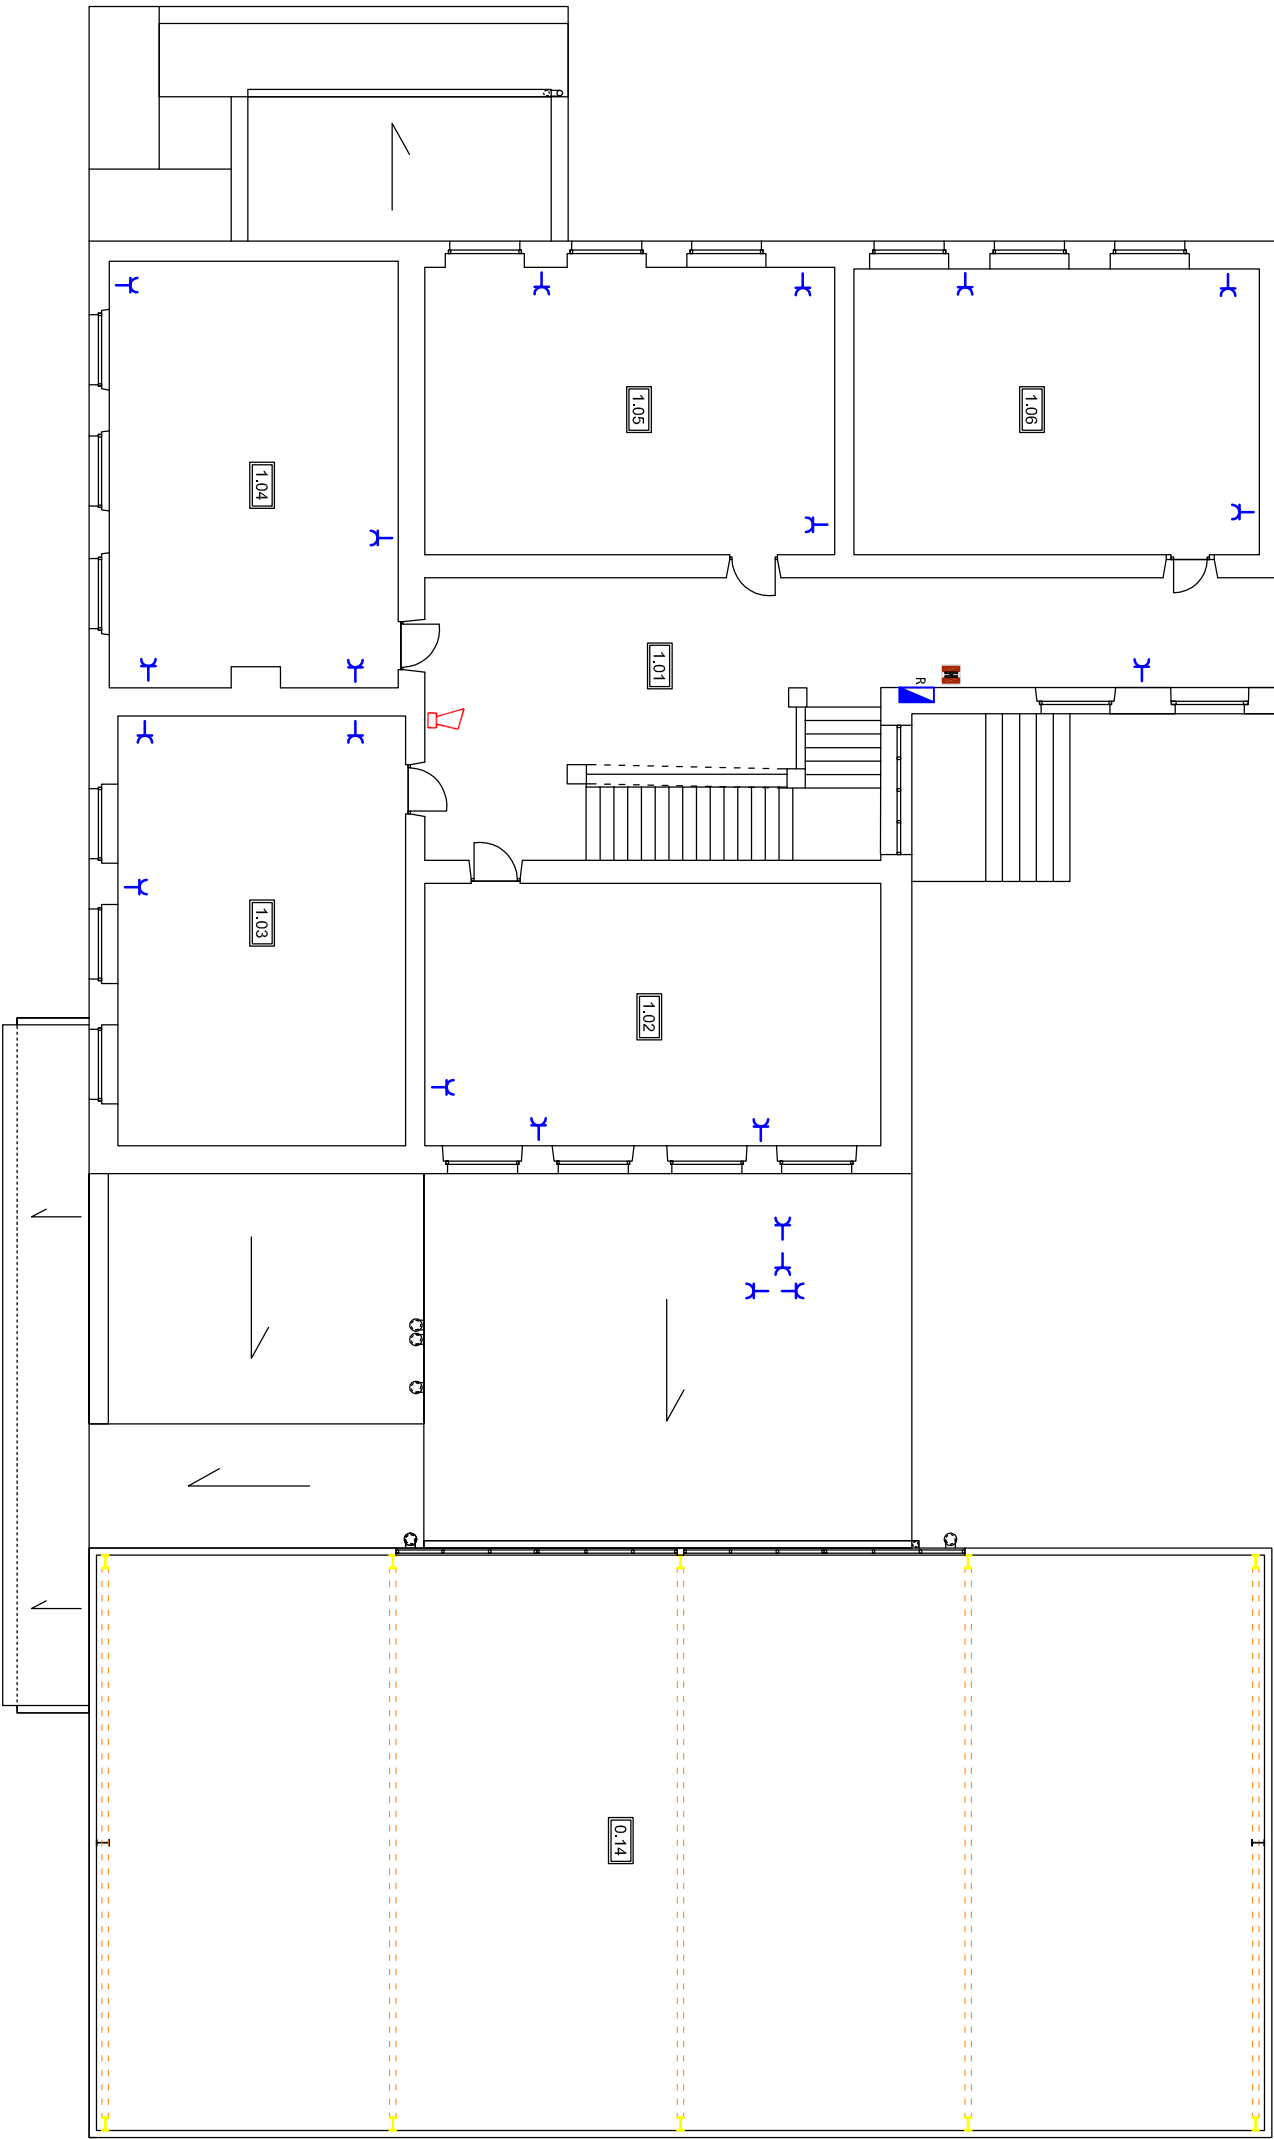

Rzut I piętra	
Lp.	Pomieszczenie
1.01	KOMUNIKACJA
1.02	SALA LEKCYJNA
1.03	SALA LEKCYJNA
1.04	SALA LEKCYJNA
1.05	SALA LEKCYJNA
1.06	SALA LEKCYJNA
1.07	SALA LEKCYJNA
1.08	KOMUNIKACJA
1.09	W.C. PERSONEL
1.10	PRZEDSIÓDNEK
1.11	W.C. CHOROBY
1.12	PRZEDSIÓDNEK
1.13	W.C. DZIEWCZAT
1.14	W.C. PERSONEL
1.15	SALA LEKCYJNA
1.16	POM. PSYCHOLOGA
1.17	SALA LEKCYJNA
1.18	SALA LEKCYJNA
1.19	SALA LEKCYJNA
1.20	KOMUNIKACJA
1.21	SALA LEKCYJNA
1.22	SALA LEKCYJNA
1.23	SALA LEKCYJNA
Razem:	

	
SALCI PROJEKTOWE	
ELEKTROINSTALACJE	
62-700 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 15	
e-mail: biuro@salci.pl, tel: 66 415 44 44	
TERMOOGRZEWANIE Z PRZELOTOWĄ	
BIUROWO SZKOLNO-PODSZAWOWĄ	
ul. Komuny 59, 62-500 Świdów, dz. nr 1453	
Zakładca: GMA SŁUSK	
ul. Tomaszowska 40, 62-500 Świdów	
Projektant: P. B. W. ELEKTROINSTALACJE	
Tytuł: Szkół	
WYKONANIE INSTALACJI	
WYKONANIE	
Opis: 1.00	
Data opracowania: 2019	
RYS. 1-00	