


Montaż ścienny - przekrój pionowy - ściana o grubości 37cm

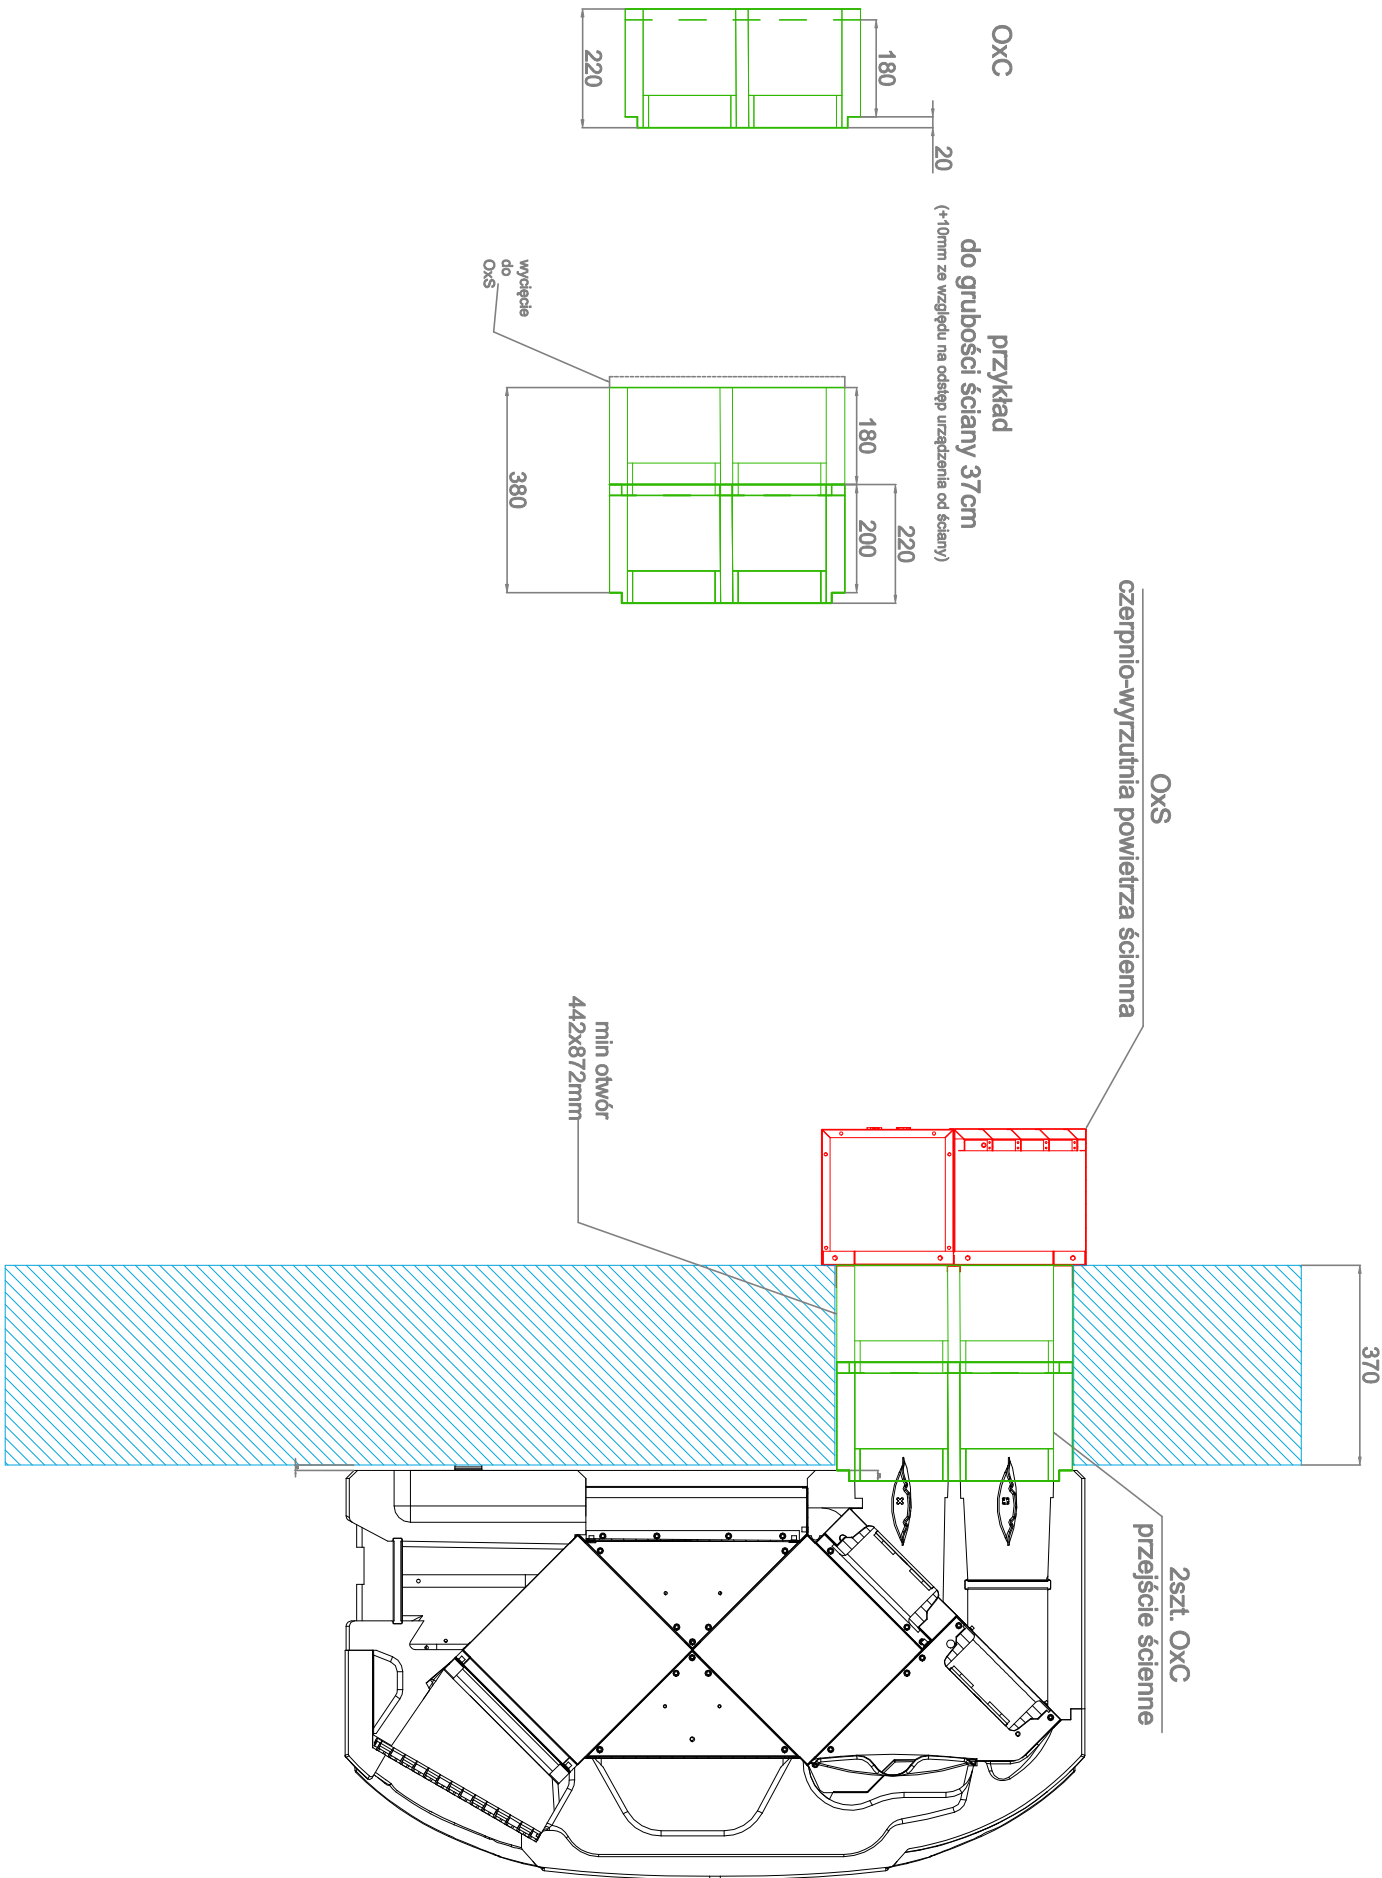

TEMAT PROJEKTU	Termomodernizacja z przebudową budynku szkoły podstawowej ul. Konńska 39, 62-560 Skulsk, dz. nr 143/4		
INWESTOR	Gmina Skulsk 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKT. 3F Bartosz Kapuściński 62-590 Golińska tel. 603 776 441 ul. Wyzwolenia 1 e-mail: bartkapu@wp.pl		
BRANŻA	SANITARNA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Kapuściński nr uprawnień WK/P/0153/PWOS/10 w specjalności sieci i instal. sanitarne		
SPRAWDZIK	mgr inż. Radosław Dziubczyński nr uprawnień WK/P/0359/PWOS/09 w specjalności sieci i instal. sanitarne		
TYTUŁ RYSUNKU			
Detal centrale w hali - wentylacja			
SKALA	1:100		
DATA	LISTOPAD 2022		
			NR RYSUNKU
			S-1.4