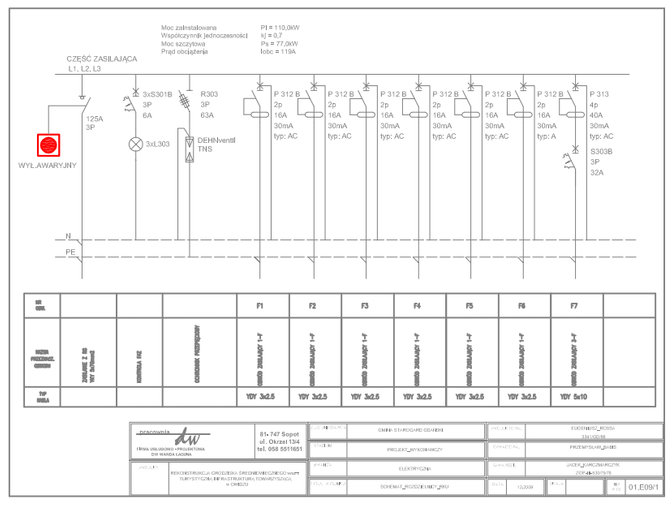
Moc zainstalowana
Współczynnik jednoczesności
Moc szczytowa
Prąd obciążenia
Pi = 13,0kW
kj = 0,7
Ps = 9,1kW
Iobc = 41,5A
CZĘŚĆ ZASILAJĄCA
L1, L2, L3
3x63/30
3P
6A
125A
3P
3x6,3KS
RCBO
3P
63A
DB3HN-xxxxE
1NO
WYŁ.AWARYJNY
P 312 B
2p
16A
30mA
typ: AC
P 313
4p
40A
30mA
typ: A
S303B
3P
32A
N
PE
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 5x10
01.E091

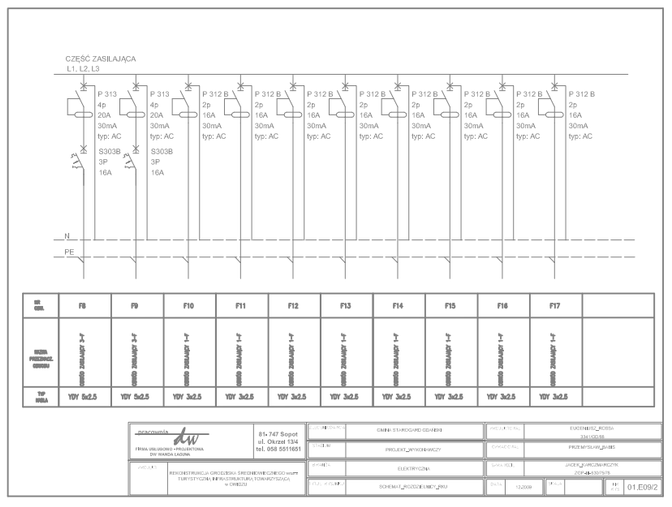
CZĘŚĆ ZASILAJĄCA
L1, L2, L3
P 313
4p
20A
30mA
typ: AC
P 312 B
2p
16A
30mA
typ: AC
S303B
3P
16A
N
PE
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
WDY 3x2,5
WDY 5x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
01.E092

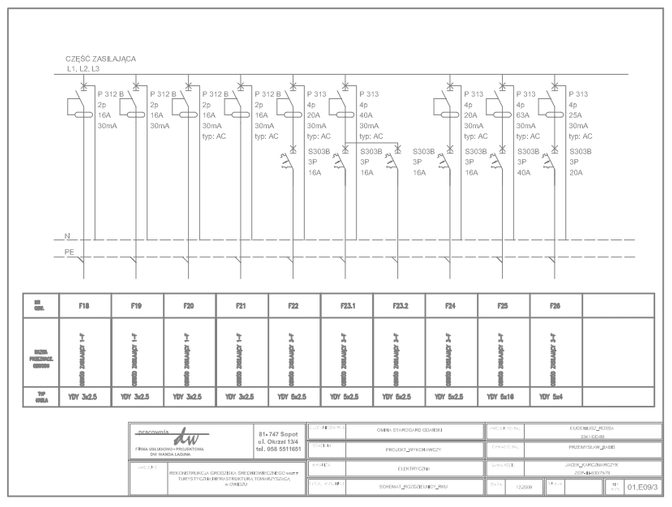
CZĘŚĆ ZASILAJĄCA
L1, L2, L3
P 312 B
2p
16A
30mA
typ: AC
P 313
4p
20A
30mA
typ: AC
40A
63A
25A
S303B
3P
16A
20A
40A
N
PE
F18
F19
F20
F21
F22
F23.1
F23.2
F24
F25
F26
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 5x2,5
WDY 5x2,5
WDY 5x2,5
WDY 5x2,5
WDY 5x16
WDY 5x4
01.E093

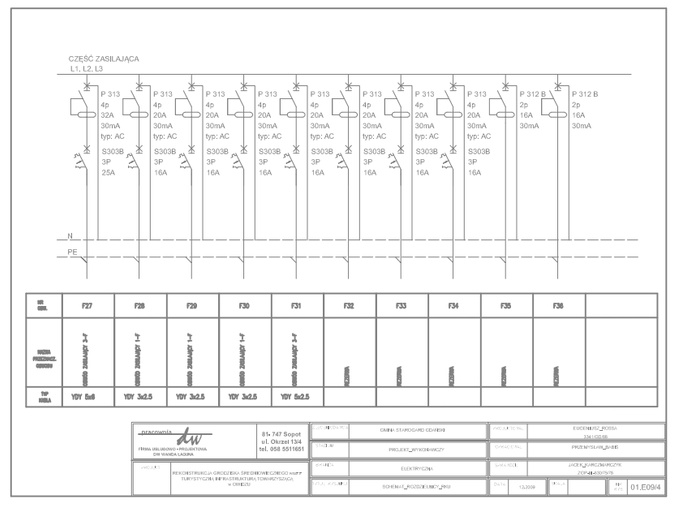
CZĘŚĆ ZASILAJĄCA
L1, L2, L3
P 313
4p
32A
30mA
typ: AC
P 312 B
2p
16A
30mA
P 315
4p
63A
30mA
typ: AC
S303B
3P
16A
25A
N
PE
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
WDY 5x6
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 3x2,5
WDY 5x2,5
wolny
wolny
wolny
wolny
wolny
01.E094

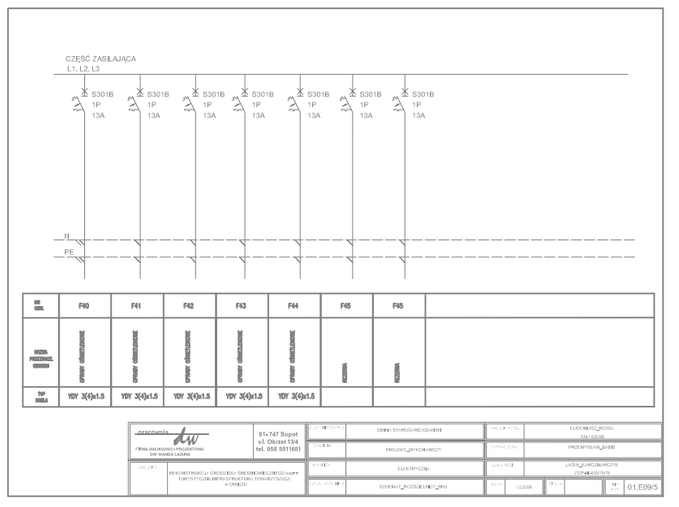
CZĘŚĆ ZASILAJĄCA
L1, L2, L3
S301B
1P
13A
S301B
3P
13A
N
PE
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
zapas obwodowy
zapas obwodowy
zapas obwodowy
zapas obwodowy
zapas obwodowy
wolny
wolny
WDY 3Gx1,5
WDY 3Gx1,5
WDY 3Gx1,5
WDY 3Gx1,5
WDY 3Gx1,5
01.E095