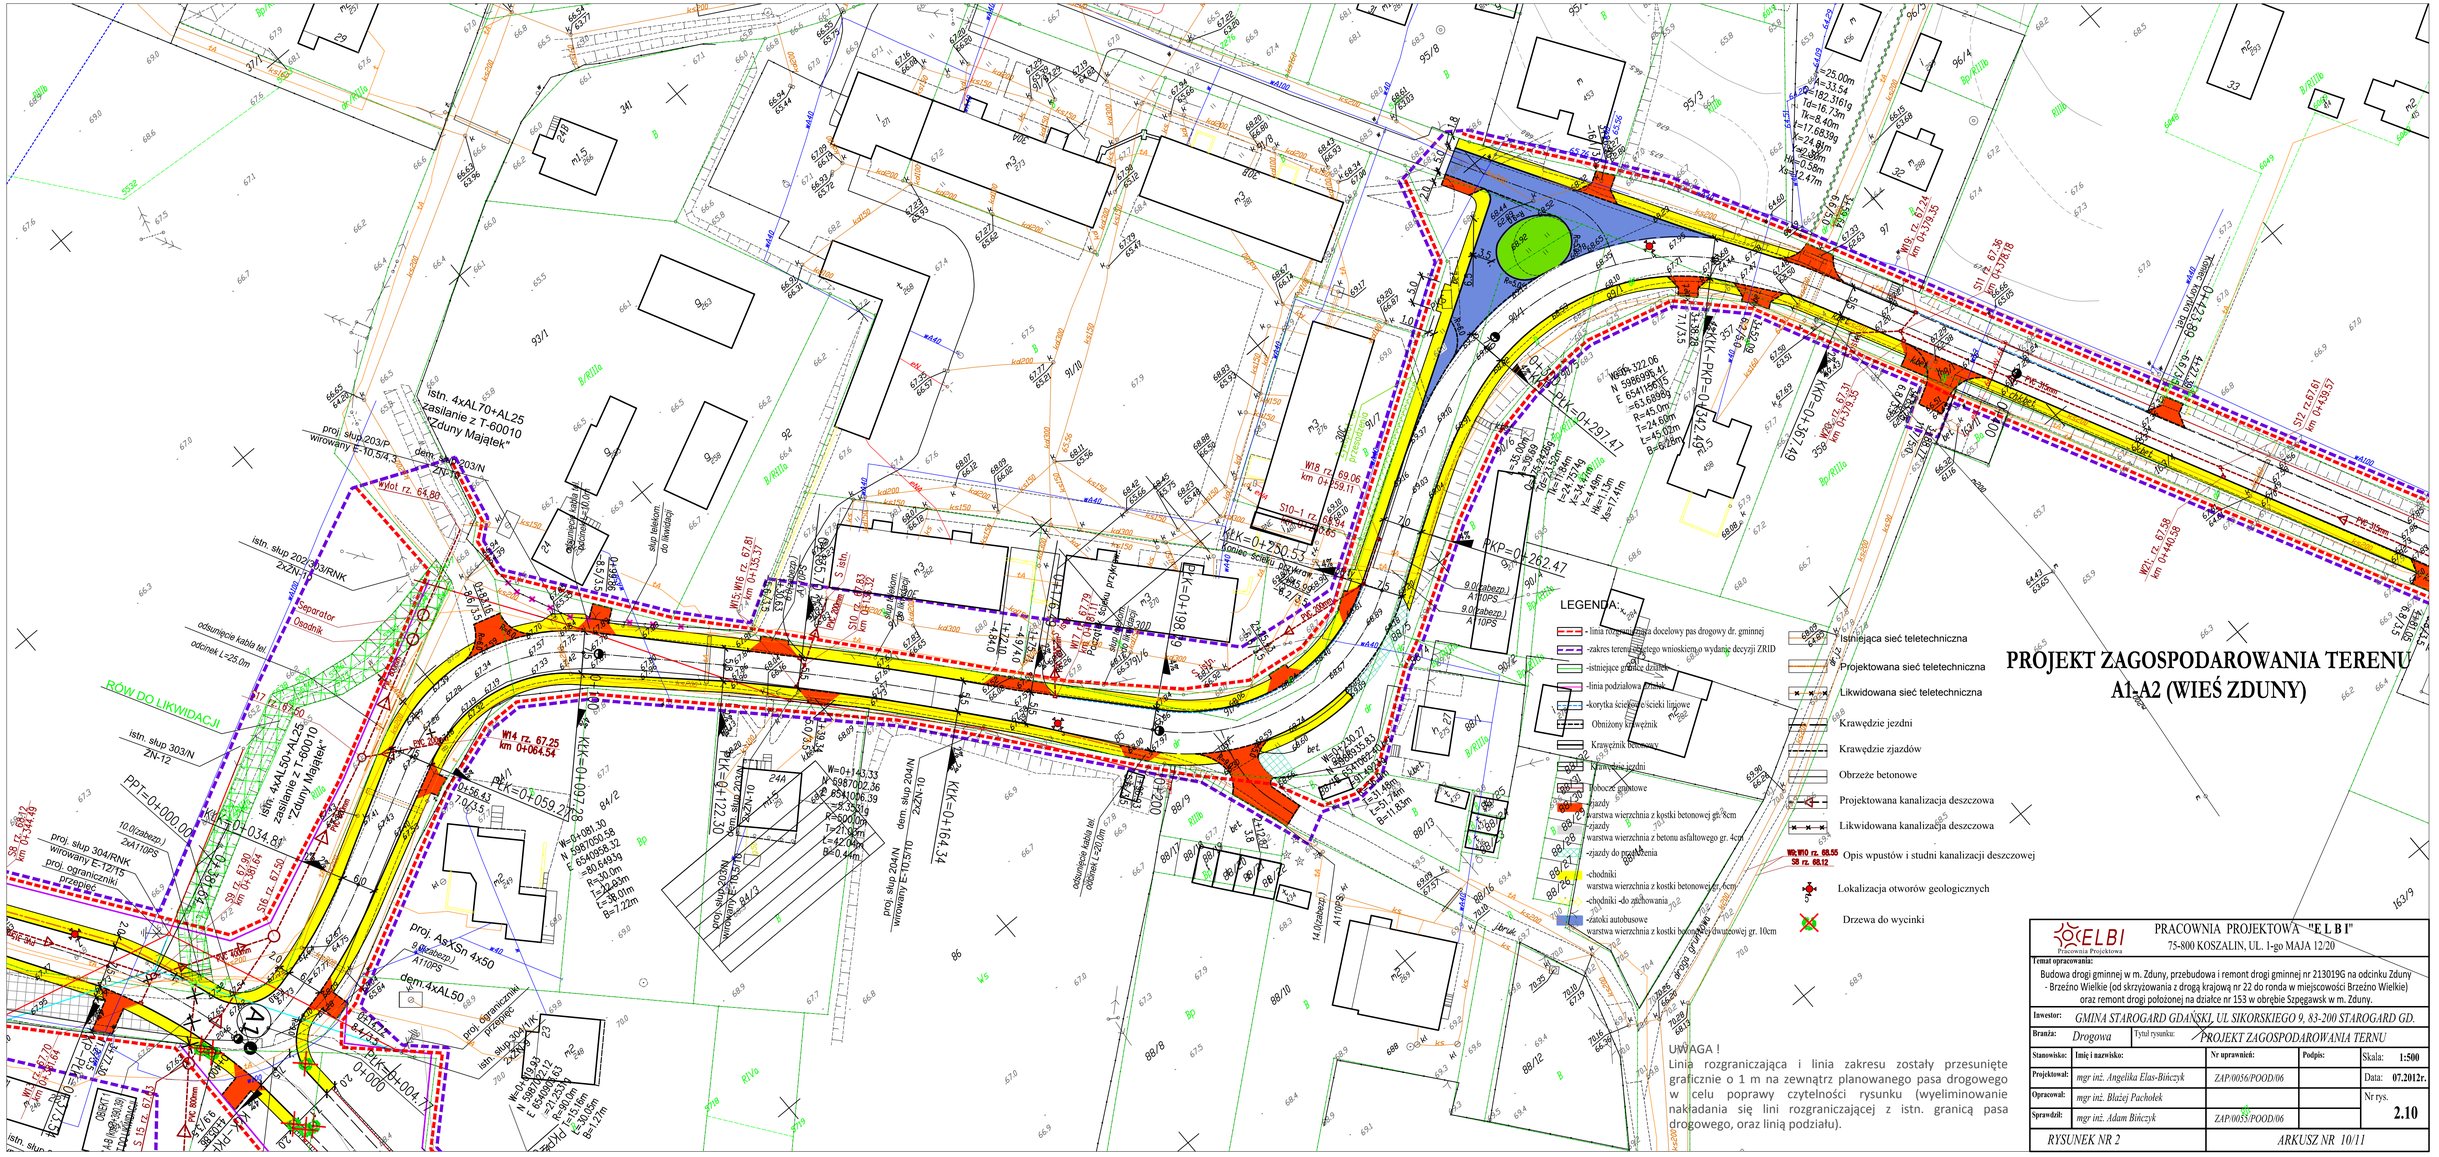
istn. 4xAL70+AL25
zasilanie z T-60010
"Zduny Majątek"
proj. słup 203/P
wirowany E-10,5/4,3
dem. słup 203/N
ZN-12
wylot rz. 64,90
istn. słup 202/N
ZwZN-12
istn. słup 203/RNK
ZwZN-12
odsunięcie kabla tel.
odcinek L=25,0m
RÓW DO LIKWIDACJI
istn. słup 303/N
ZN-12
istn. 4xAL50+AL25
zasilanie z T-60010
"Zduny Majątek"
proj. słup 304/RNK
wirowany E-12/15
proj. ograniczniki
przepięć
dem.4xAL50
proj. AsXSn 4x50
proj. ograniczniki
przepięć
istn. słup 304/1/K
ZwZN-12
istn. słup 304/1/K
ZwZN-12
proj. słup 204/N
wirowany E-10,5/10
dem. słup 204/N
ZwZN-10
odsunięcie kabla tel.
odcinek L=20,0m
proj. słup 204/N
wirowany E-10,5/10
dem. słup 204/N
ZwZN-10
istn. słup 204/1/K
ZwZN-10
istn. słup 204/1/K
ZwZN-10
istn. słup 204/1/K