



BLOK PRZY ROZGAŁĘZIENIU TRASY

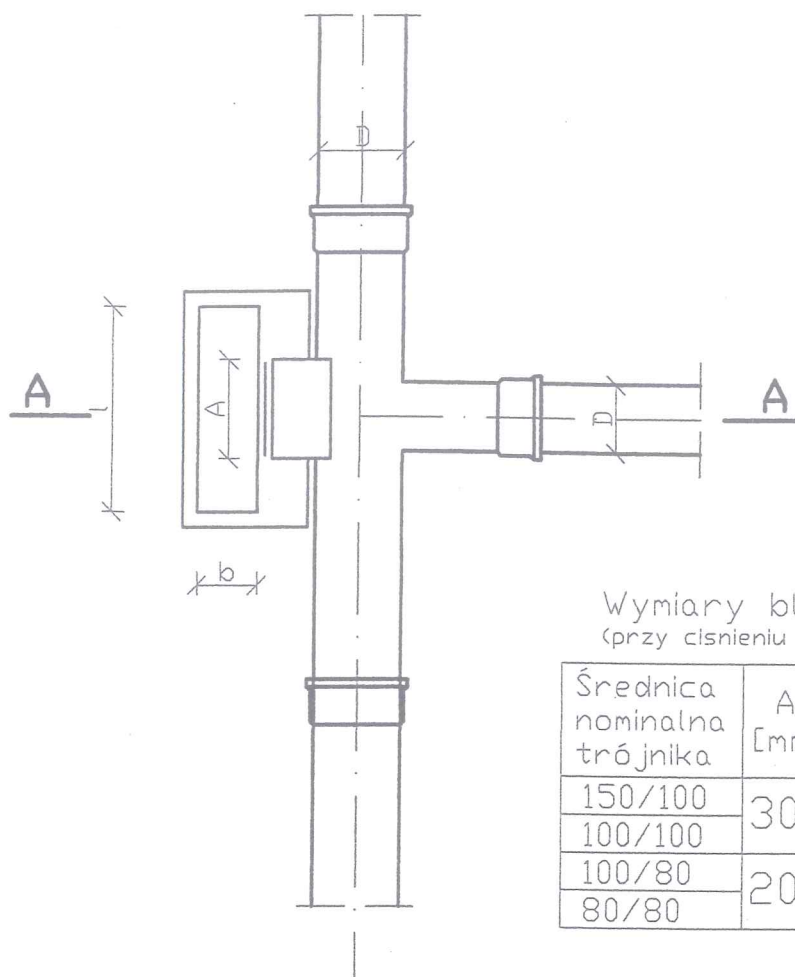

Wymiary bloków oporowych
(przy ciśnieniu próbnym 1.0 MPa)

Średnica nominalna trójnika	A [mm]	B [mm]	h [mm]	b [mm]	l [mm]
150/100	300	200	300	250	350
100/100					
100/80	200	200	250	200	250
80/80					

Przekrój A-A

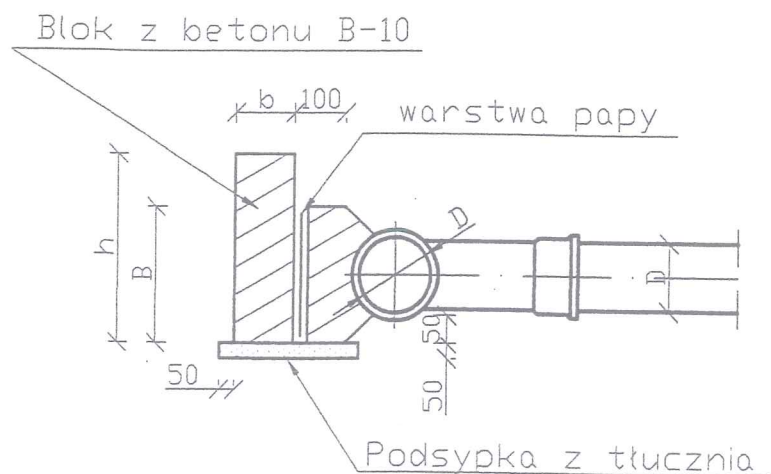

BETON B-10

PROJEKTANT

techn. inż. inżynier

Podsypka z t