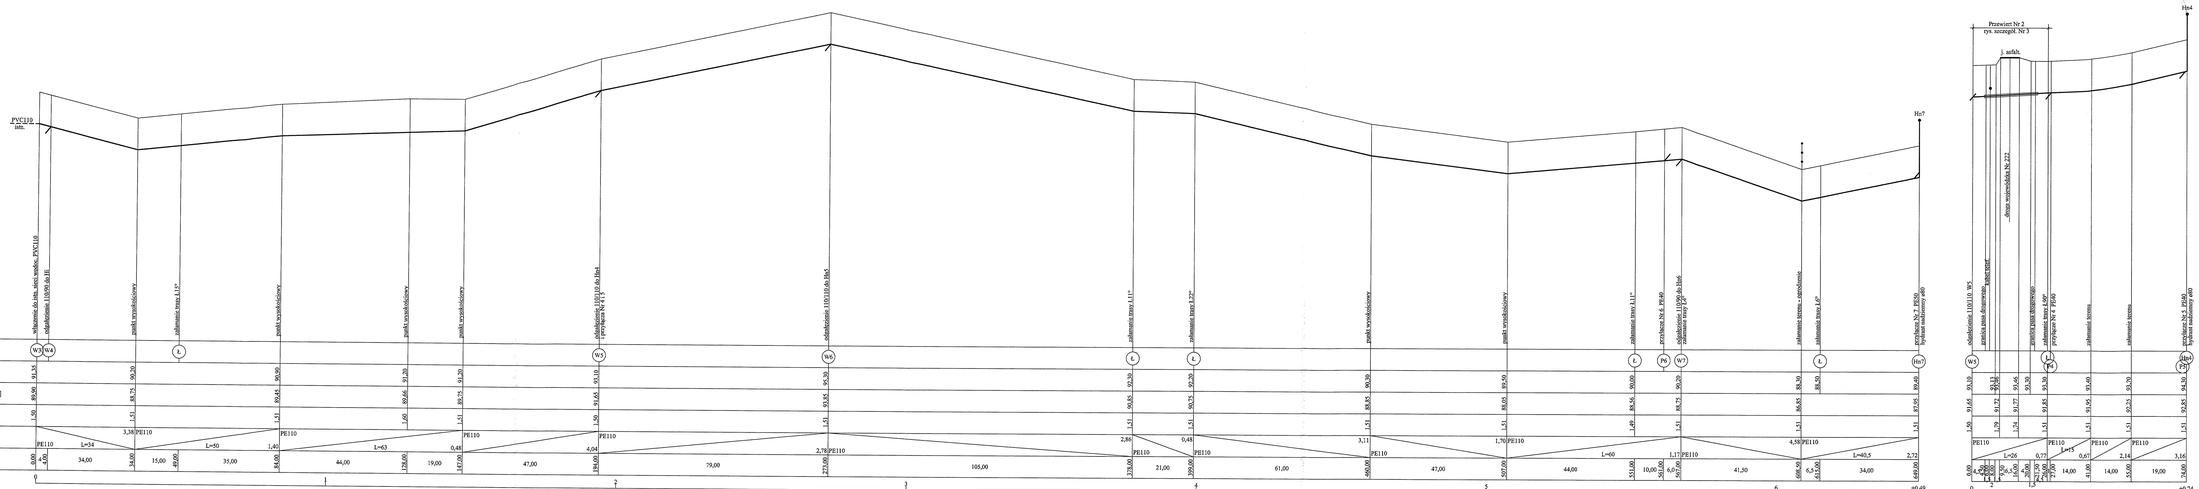
PVC110 istn.
zdemont. ob.wlot. sieci wodoc. PVC110
odbudowa 110/109 do III
punkt czyszkolniczy
zdemont. trasy 1-1/1"
punkt czyszkolniczy
punkt czyszkolniczy
punkt czyszkolniczy
odtworzenie 110/110 do Hn3
przyłącze N-1 1"/PE40
odbudowa 110/110 do Hn5
zdemont. trasy 4-11"
zdemont. trasy 3-2/2"
punkt czyszkolniczy
punkt czyszkolniczy
zdemont. trasy 4-11"
przyłącze Nr 6 PE40
odbudowa 110/90 do Hn6
zdemont. trasy 5-6/1"
zdemont. trasa - zapchlenie
zdemont. trasy 6/6"
przyłącze Nr 7 PE40
wpięcie kolizyjny 90
Hn7
Poziom por. terenu: 80,00
Oznaczenie węzła
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna osi rury [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Materiał/Spadek [‰]
Odległość [m]
Hektometry
W2
W4
1.
W5
W6
1.
1.
1.
W7
W8
1.
1.
Hn7
89,50
89,65
89,74
89,85
89,85
89,85