
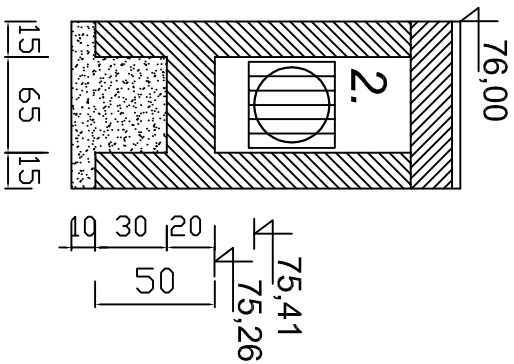


1. Umocnienie kamieniem polnym gr. 20 cm
lub matami gabionowymi.

2. Krata,


3. Kanał PVC de 400 mm

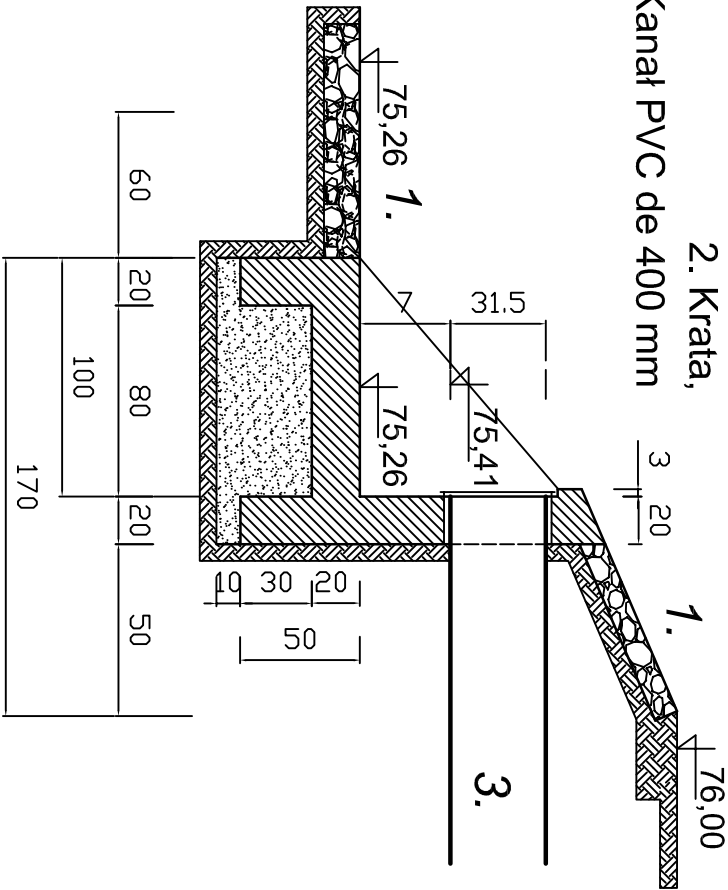

Wylot kanalizacji do zbiornika

Zbiornik renowacji.

Rów umocnić - po 5 m przed wlotem oraz
5,0 m za wlotem kanalizacji deszczowej.

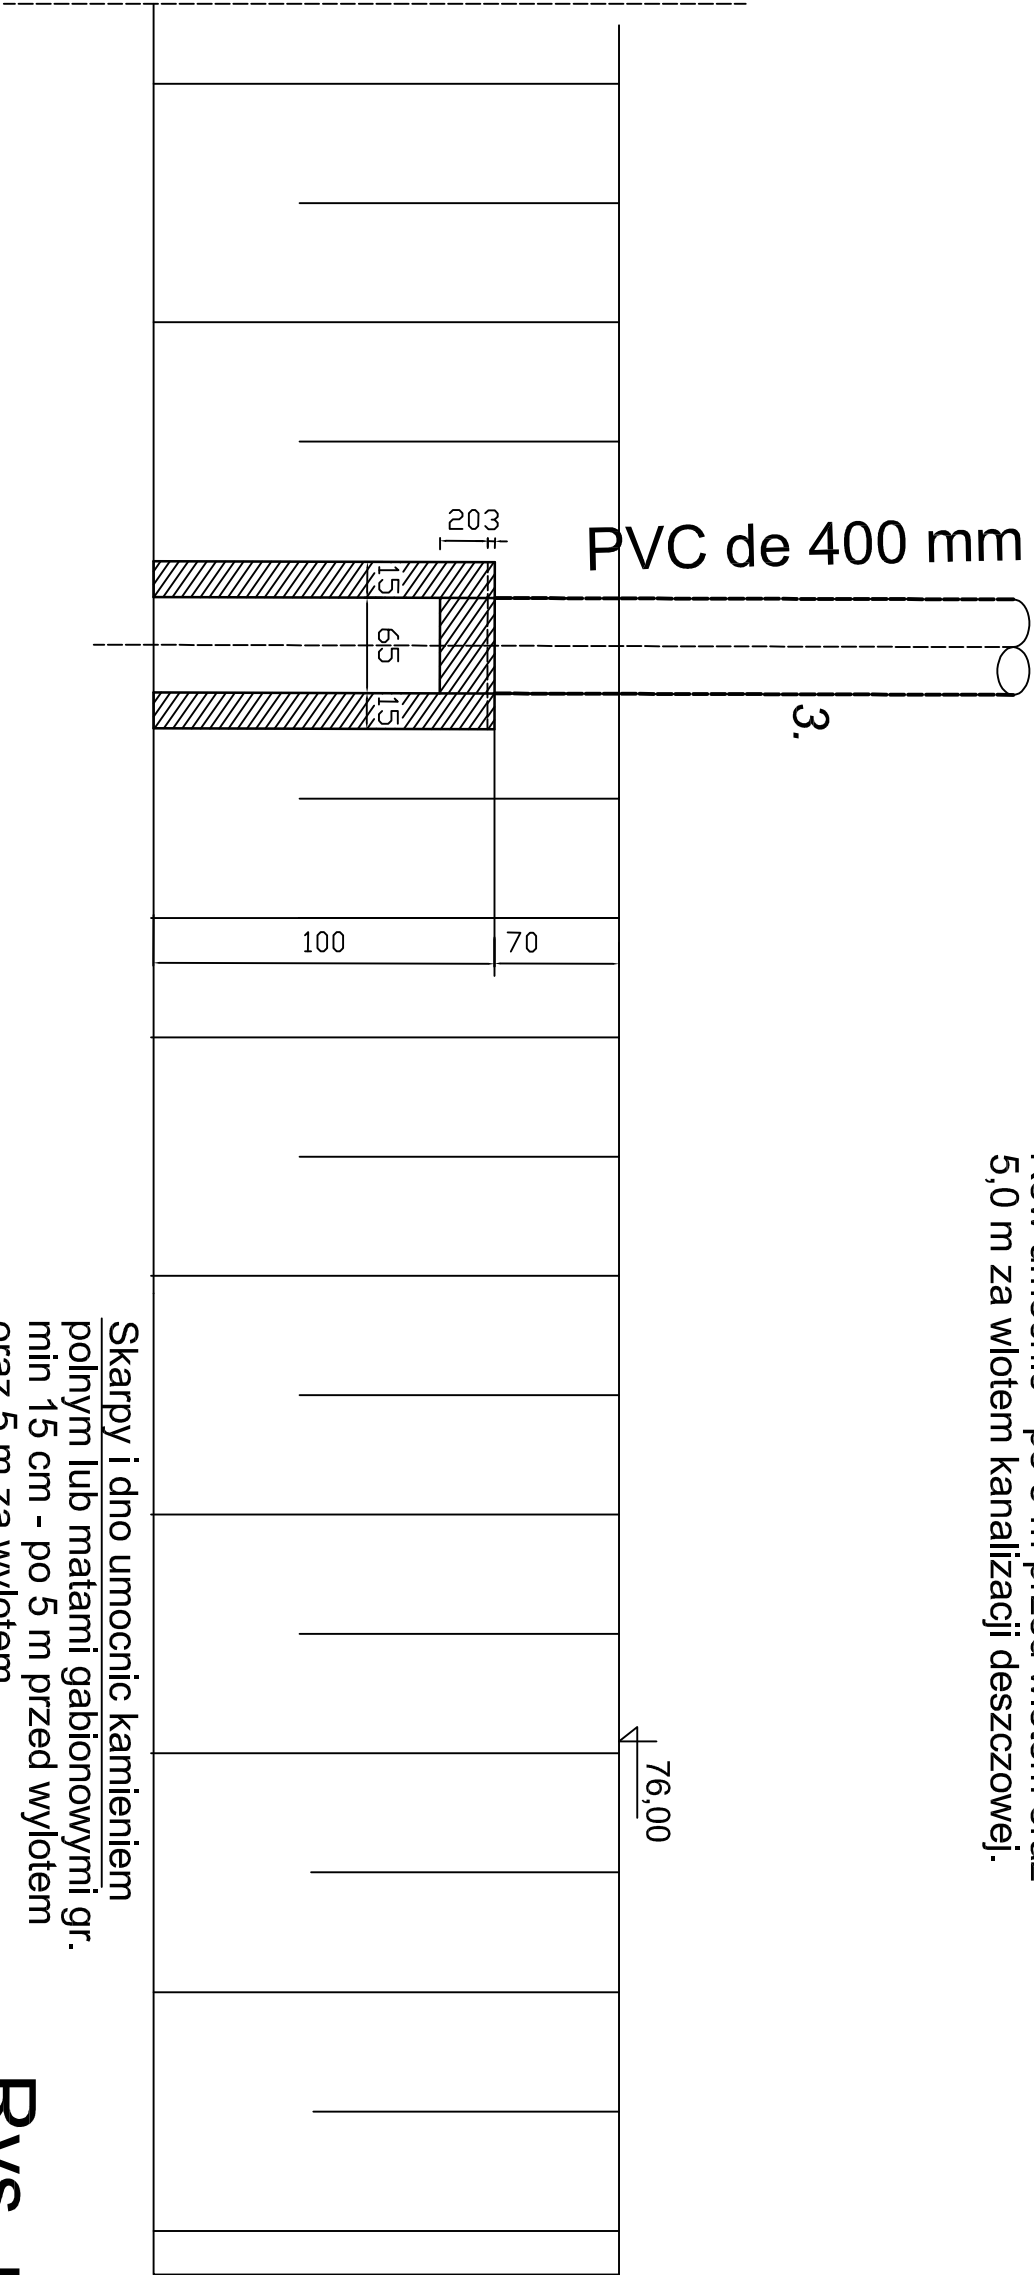

Skarpy i dno umocnić kamieniem
polnym lub matami gabionowymi gr.
min 15 cm - po 5 m przed wlotem
oraz 5 m za wlotem.
Wypełnić szczeliny betonem B-20