


RZUT ŚCIANY w osi - 1 -
1 : 50

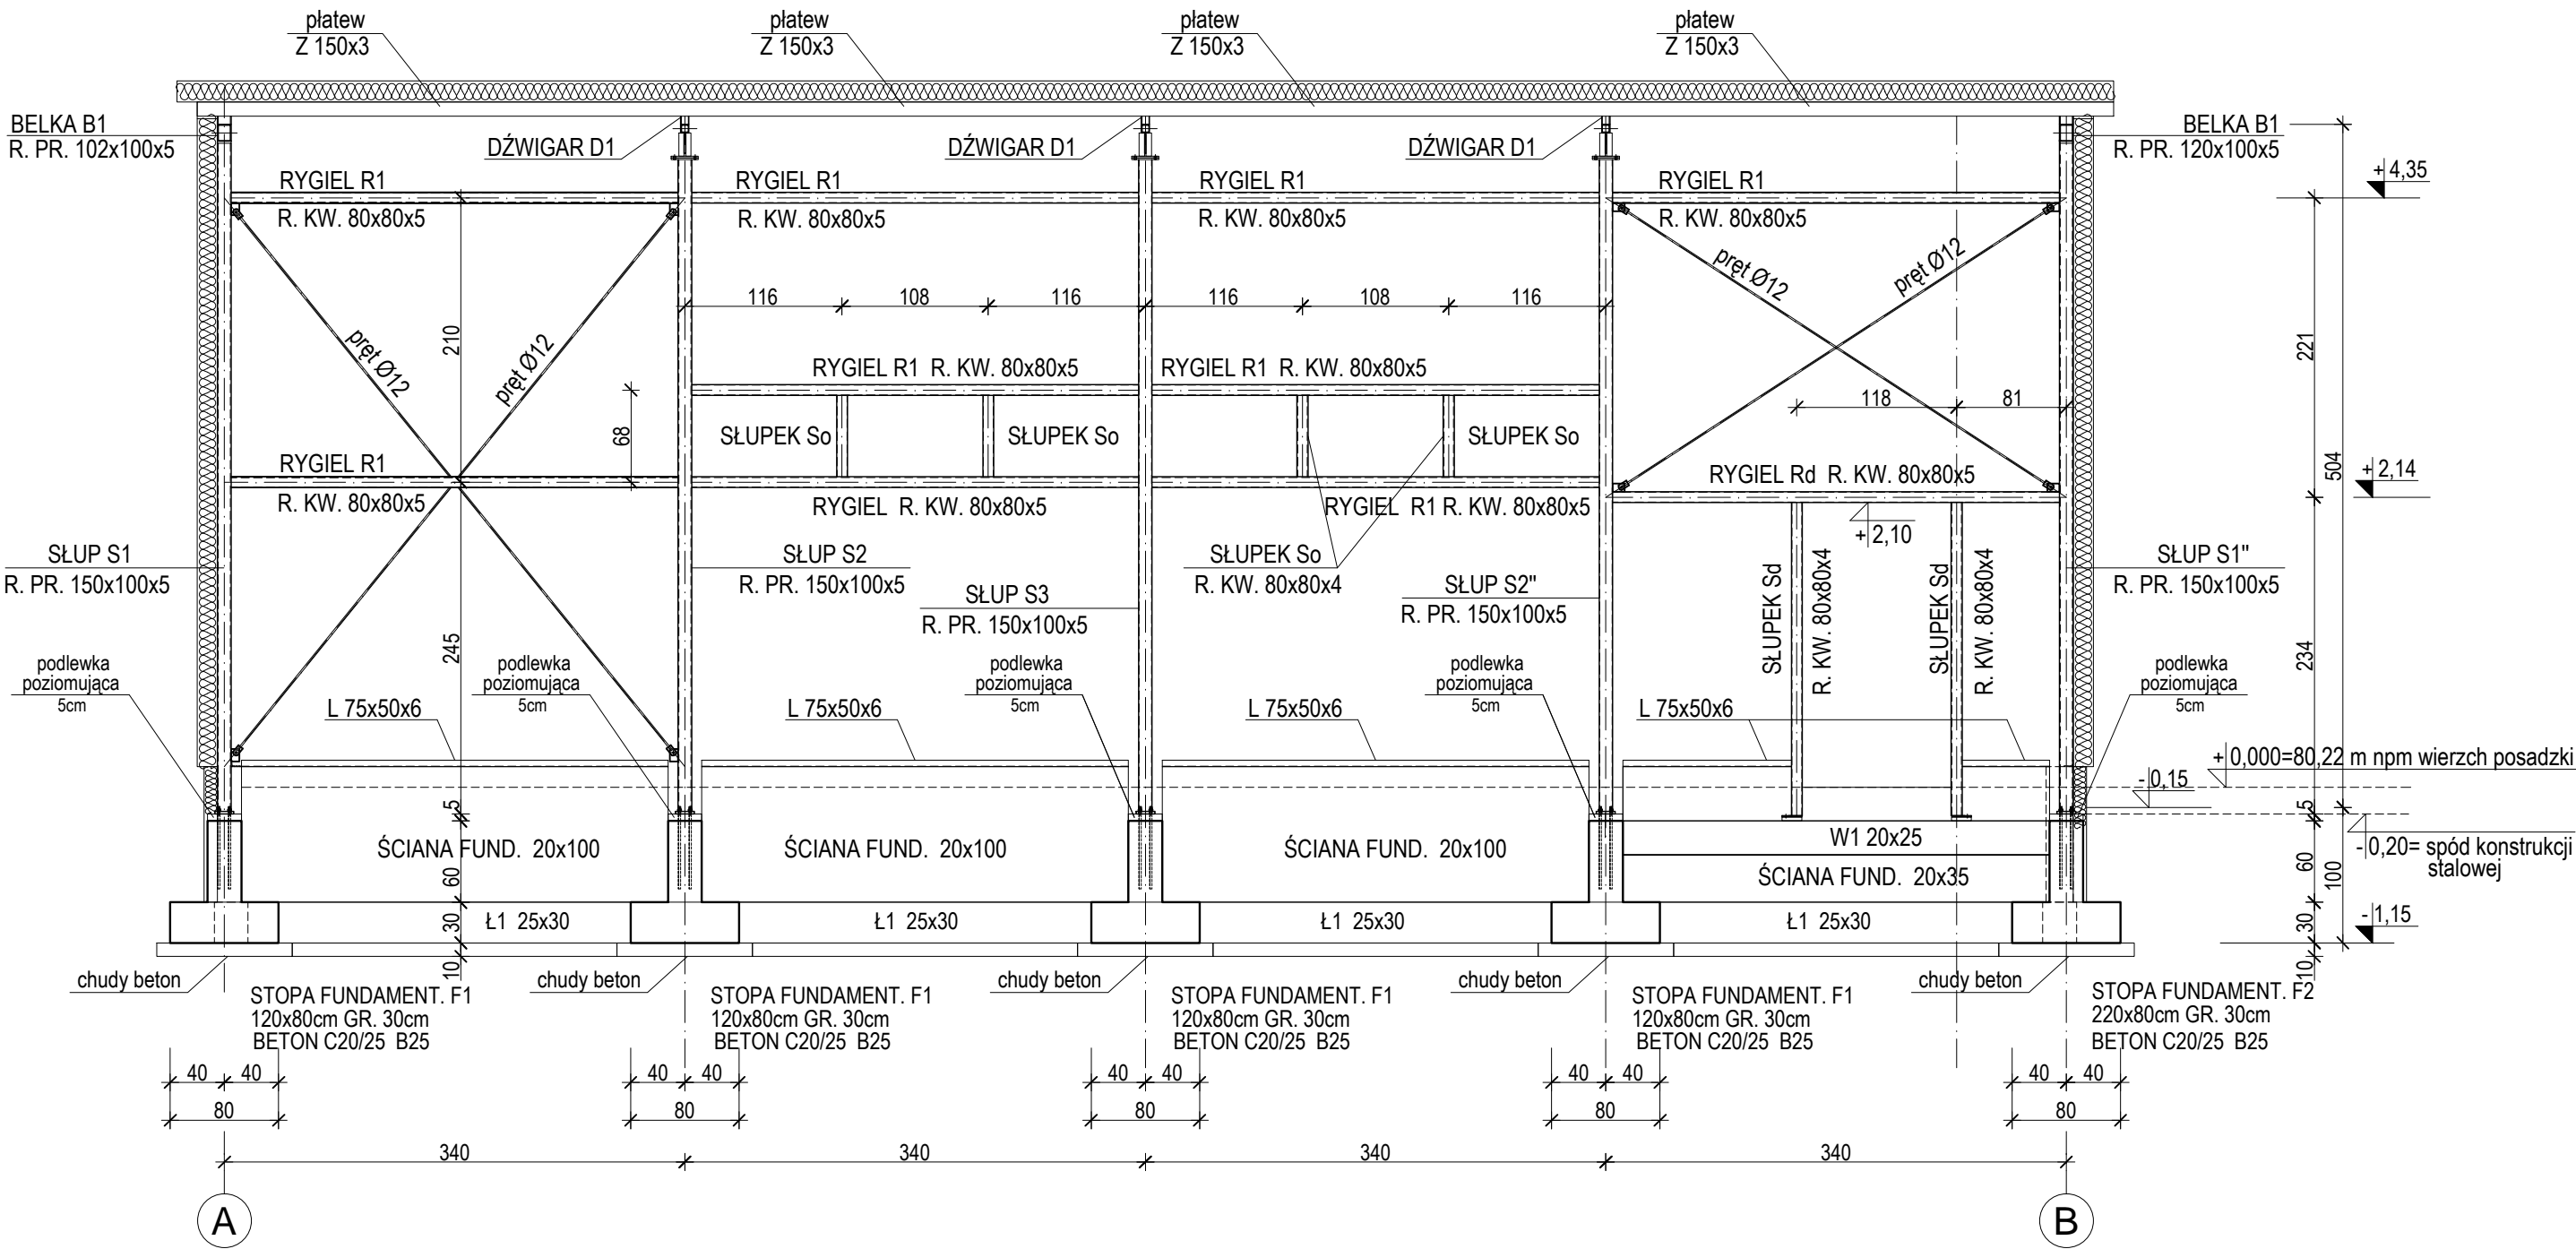

uwaga:

1. Projektowane słupy stalowe mocować do stóp fundamentowych za pomocą kotew #16 rys. K2 - K4.
2. Projektowany element startowy - L75x50x6 kotwić do ściany co ok. 1m
3. Rozpatrywać łącznie z rys.K6 - K20.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Firma Wi-Bud mgr inż. Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ; ul.Sobieskiego 15/6			
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA WOZU STRAŻACKIEGO OSP dz. nr 131/8 obręb Siwiałka			
INWESTOR	GMINA STAROGARD GDAŃSKI 83-200 Starogard Gd ul. Sikorskiego 9			
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT ŚCIANY w osi - 1 -			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - KONSTRUKCJE			skala 1:50	
FUNKCJA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis	STADIUM PB nr rys K9
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Alina Putkammer-Jablecka	6149/Gd/94		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Wiszniewski	POM/0123/POOK/08		
OPRACOWAŁ	mgr inż.Wojciech Wiszniewski	4019/Gd/89		
grudzień 2015r				