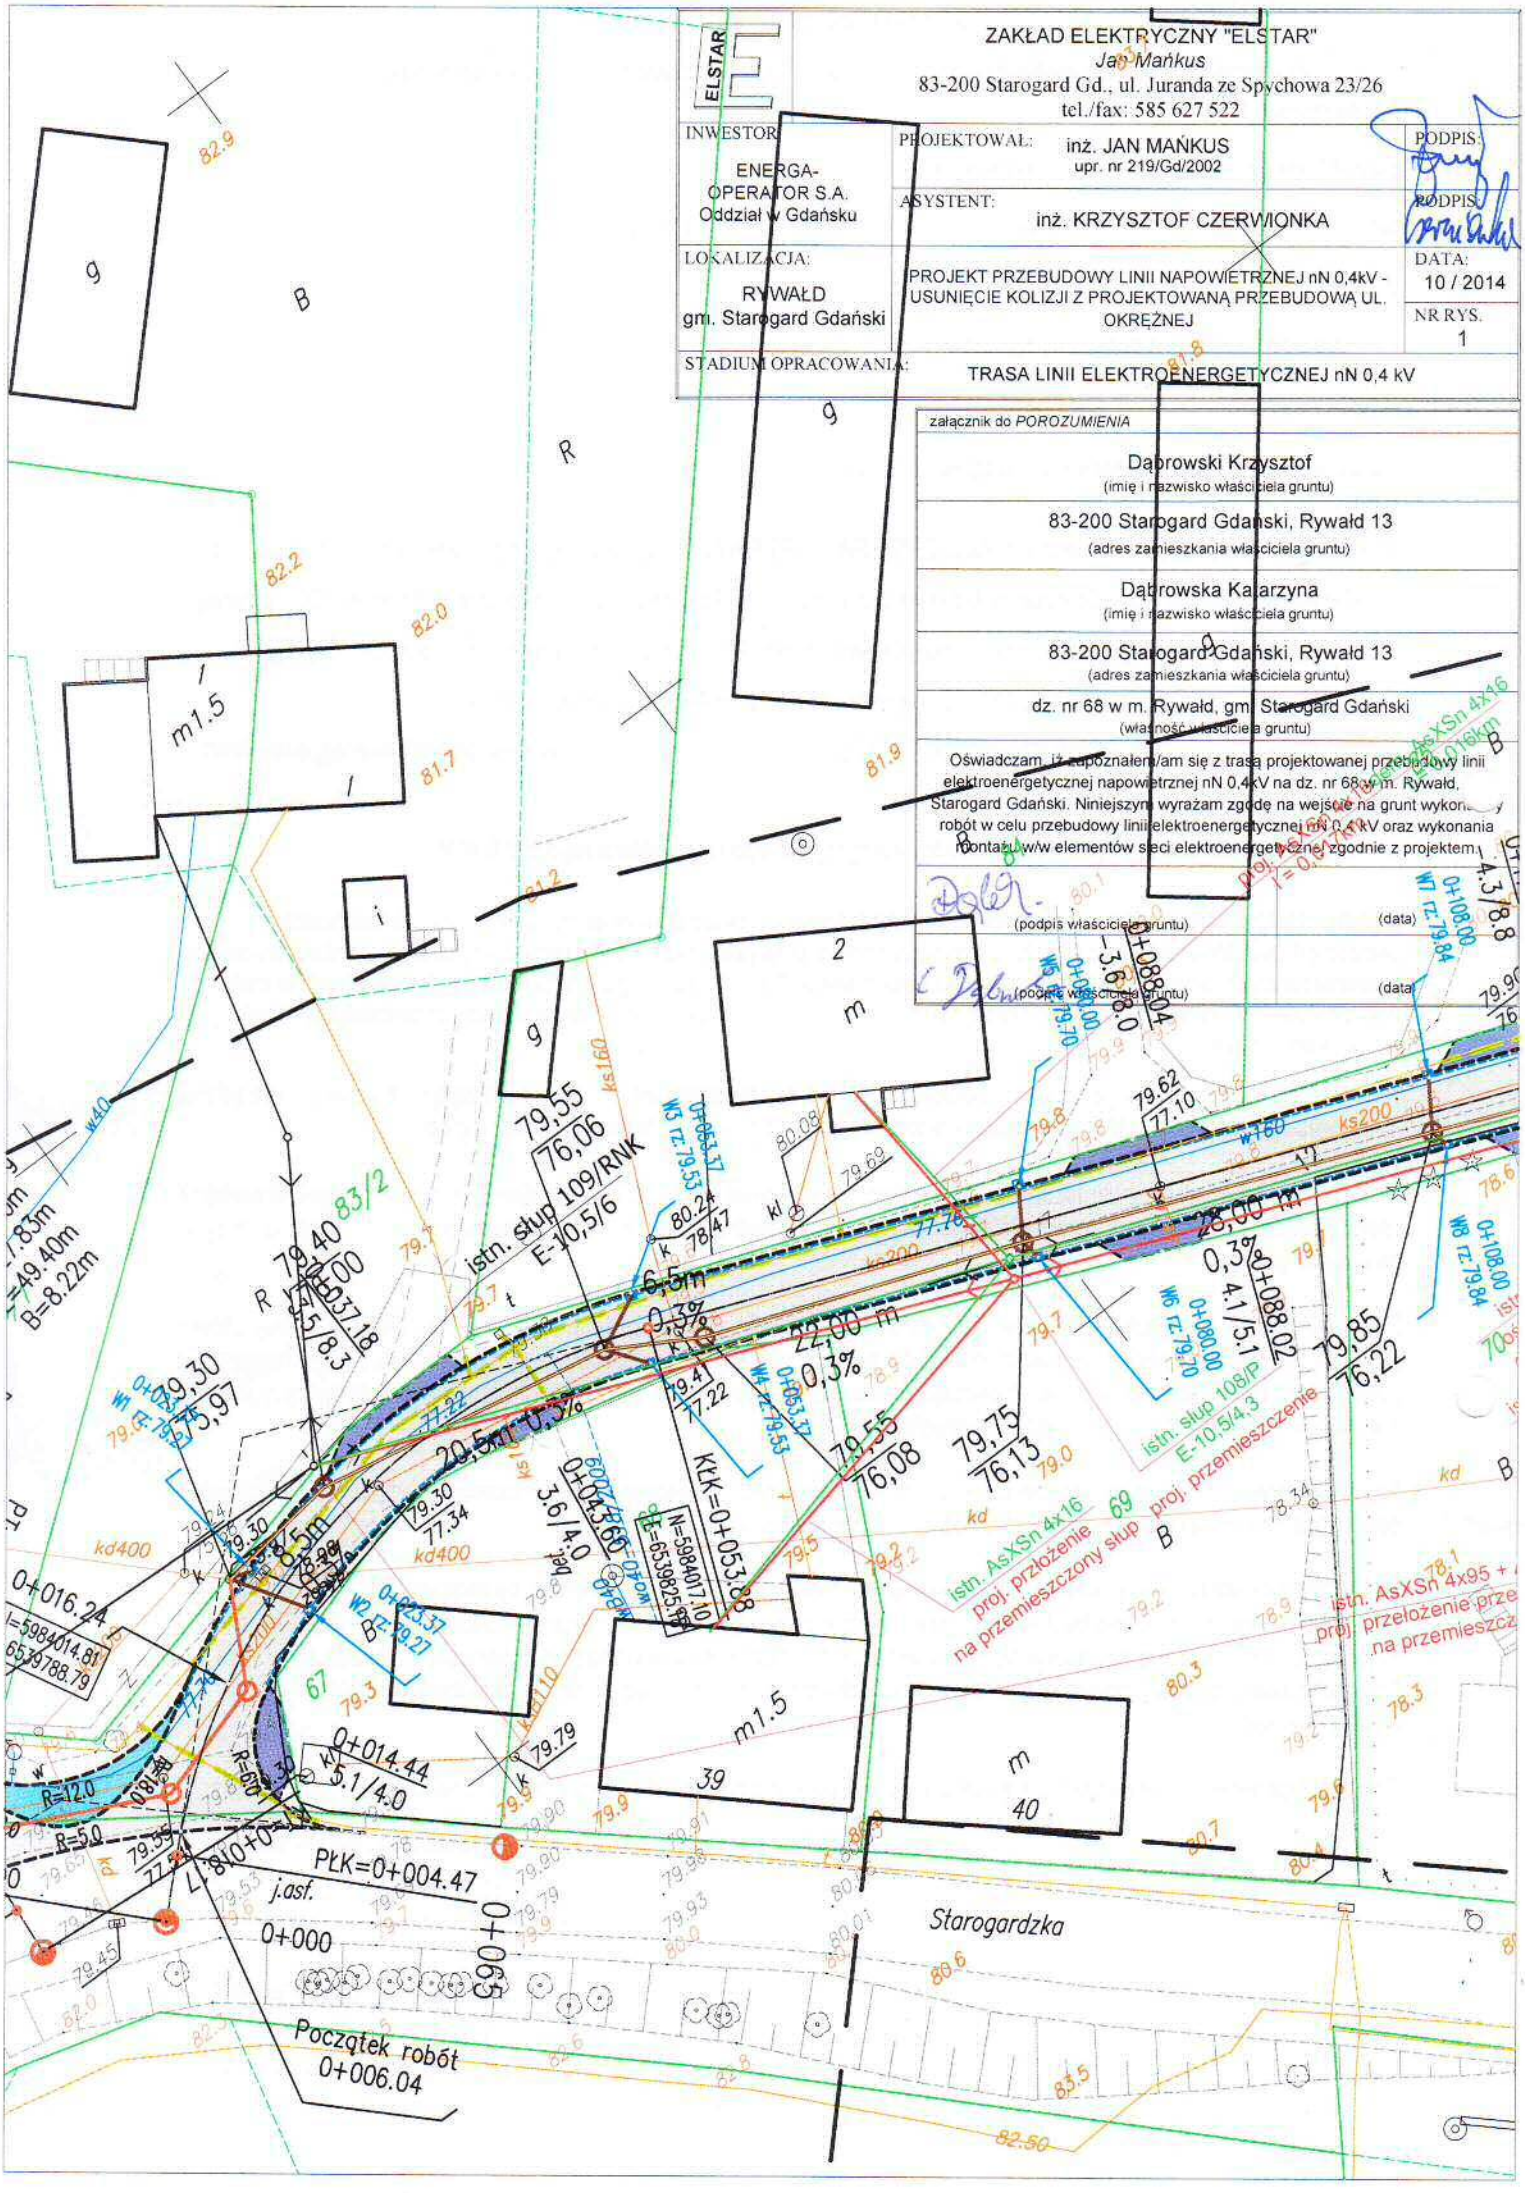
ELSTAR
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY "ELSTAR"
Jan Mańkus
83-200 Starogard Gd., ul. Juranda ze Spychowa 23/26
tel./fax: 585 627 522
INWESTOR:
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Gdańsku
PROJEKTOWAŁ:
inż. JAN MAŃKUS
upr. nr 219/Gd/2002
PODPIS:
ASYSTENT:
inż. KRZYSZTOF CZERWIONKA
PODPIS:
LOKALIZACJA:
RYWAŁD
gm. Starogard Gdański
PROJEKT PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ nN 0,4kV - USUNIĘCIE KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ UL. OKRĘŻNEJ
DATA:
10 / 2014
NR RYS.
1
STADIUM OPRACOWANIA:
TRASA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ nN 0,4 kV
załącznik do POROZUMIENIA
Dąbrowski Krzysztof
(imię i nazwisko właściciela gruntu)
83-200 Starogard Gdański, Rywałd 13
(adres zamieszkania właściciela gruntu)
Dąbrowska Katarzyna
(imię i nazwisko właściciela gruntu)
83-200 Starogard Gdański, Rywałd 13
(adres zamieszkania właściciela gruntu)
dz. nr 68 w m. Rywałd, gm. Starogard Gdański
(własność właściciela gruntu)
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z trasą projektowanej przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV na dz. nr 68 w m. Rywałd, Starogard Gdański. Niniejszym wyrażam zgodę na wejście na grunt wykonawcy robót w celu przebudowy linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz wykonania montażu w/w elementów sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektem.
(podpis właściciela gruntu)
(data)
(podpis właściciela gruntu)
(data)
Starogardzka
Początek robót
0+006.04
PŁK=0+004.47
0+000
0+065
istn. słup 109/RNK
E-10,5/6
istn. słup 109/P
E-10,5/4,3
proj. przełożenie na przemieszczony słup
istn. AsXSn 4x16
proj. przełożenie na przemieszczony słup
istn. AsXSn 4x95 + 4
proj. przełożenie na przemieszczony słup
0+016.24
0+014.44
0+088.04
0+088.02
0+108.00
0+080.00
0+053.37
0+043.69
0+025.37
KŁK=0+053.88
N=5984017.10
E=6539825.99
N=5984014.81
E=6539788.79
m1.5
m
g
B
R
kd400
ks160
ks200
w160
w40
kd
j.asf.
20,5m
22,00 m
28,00 m
6,5m
8,5m
R=12.0
R=5.0
R=80.0
R=30.0
0,3%
79,55
76,06
79,40
79,30
75,97
79,62
77,10
79,85
76,22
79,75
76,13
79,55
76,08
79,30
77,34
79,41
77,22
80,24
78,47
79,79
79,60
80,08
79,27
79,70
79,84
79,53
79,70
79,84
79,70
79,84
79,53
79,70
79,84
79,53
79,70
79,84
79,53