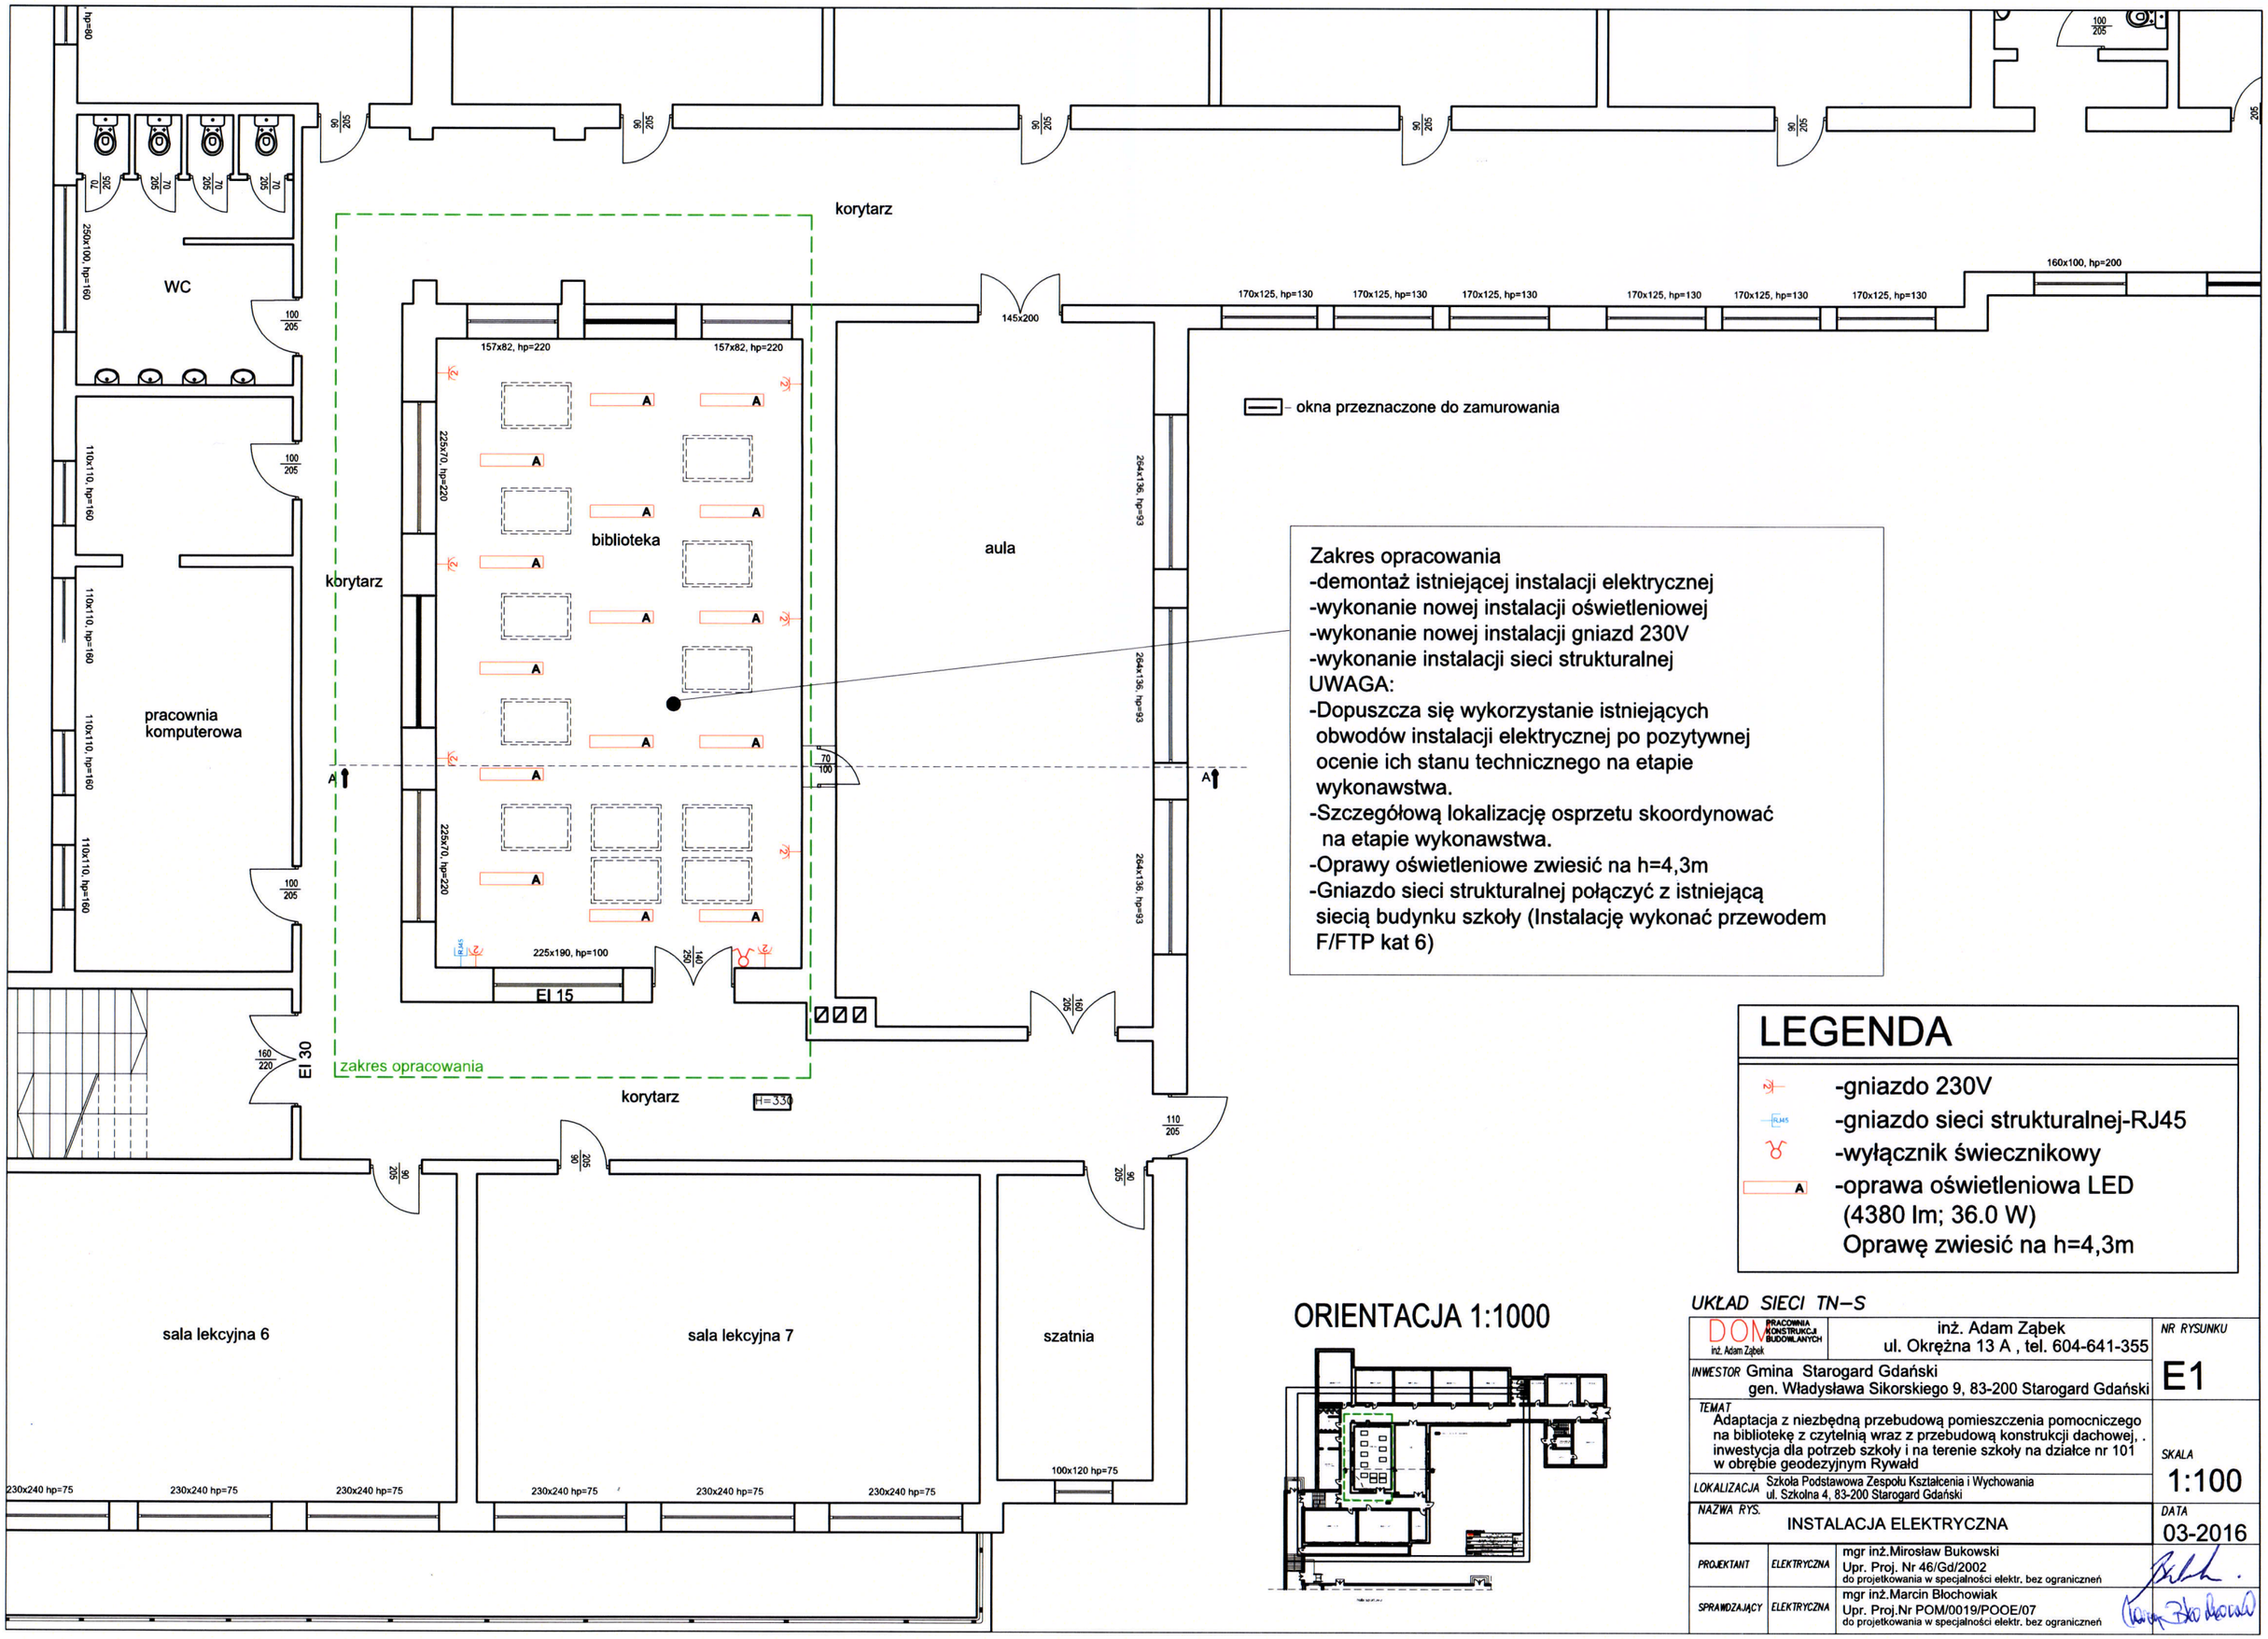

okna przeznaczone do zamurowania

Zakres opracowania
-demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
-wykonanie nowej instalacji oświetleniowej
-wykonanie nowej instalacji gniazd 230V
-wykonanie instalacji sieci strukturalnej
UWAGA:
-Dopuszcza się wykorzystanie istniejących obwodów instalacji elektrycznej po pozytywnej ocenie ich stanu technicznego na etapie wykonawstwa.
-Szczegółową lokalizację osprzetu skoordynować na etapie wykonawstwa.
-Oprawy oświetleniowe zwiesić na h=4,3m
-Gniazdo sieci strukturalnej połączyć z istniejącą siecią budynku szkoły (Instalację wykonać przewodem F/FTP kat 6)

LEGENDA

- -gniazdo 230V
- -gniazdo sieci strukturalnej-RJ45
- -wyłącznik świecznikowy
- A -oprawa oświetleniowa LED (4380 lm; 36.0 W) Oprawę zwiesić na h=4,3m

ORIENTACJA 1:1000

UKŁAD SIECI TN–S

DOM PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH inż. Adam Ząbek	inż. Adam Ząbek ul. Okrężna 13 A , tel. 604-641-355	NR RYSUNKU E1
INWESTOR	Gmina Starogard Gdański gen. Władysława Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański	
TEMAT	Adaptacja z niezbędną przebudową pomieszczenia pomocniczego na bibliotekę z czytelnią wraz z przebudową konstrukcji dachowej, . inwestycja dla potrzeb szkoły i na terenie szkoły na działce nr 101 w obrębie geodezyjnym Rywałd	SKALA 1:100
LOKALIZACJA	Szkoła Podstawowa Zespołu Kształcenia i Wychowania ul. Szkolna 4, 83-200 Starogard Gdański	
NAZWA RYS.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	DATA 03-2016
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA	mgr inż.Mirosław Bukowski Upr. Proj. Nr 46/Gd/2002 do projektkowania w specjalności elektr. bez ograniczneń	
SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYCZNA	mgr inż.Marcin Błochowiak Upr. Proj.Nr POM/0019/POOE/07 do projektkowania w specjalności elektr. bez ograniczneń	